


Q 給水方式と管理区分は？

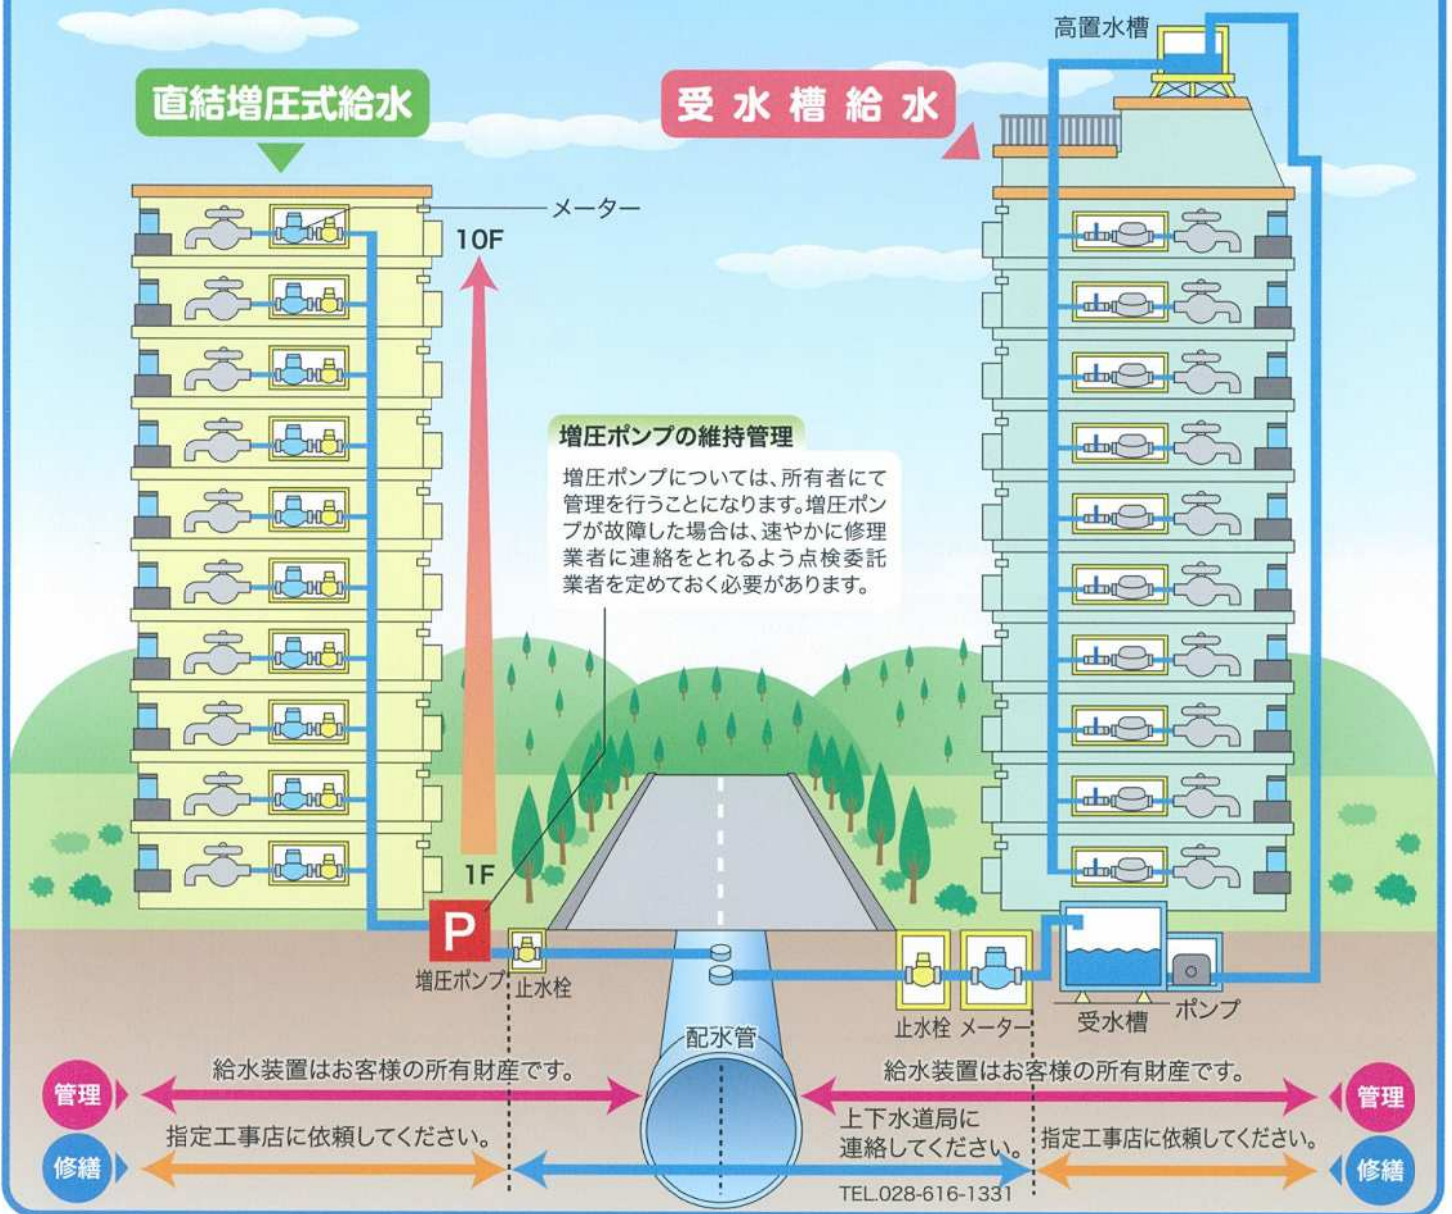

Q 直結増圧式給水にするにはどんな条件があるの？

(概要)

対象区域について

宇都宮市内の給水区域内すべてが対象ですが、建築物周辺の配水管の整備状況が口径100mm以上の配管網であることや、配水管の水圧が0.20Mpa以上確保されている地域です。

建築物の規模について

4階以上の建築物が適用になります。また、1日最大使用水量は概ね40m³までです。ただし、ホテル・学校・病院など一時的に多量の水を使用する建物や断水により影響が大きい建物は対象外となります。