


河内西部地区

河内西部地区農業集落排水処理施設

処理場名: 河内西部処理場
所在地: 宇都宮市下田原町3167番地97
供用開始年月日: 平成9年9月1日
敷地面積: 898㎡
中継ポンプ: 3か所
管渠延長: 11,644m 人孔数量: 329個
汚水樹数: 137個

【計画緒元】	
計画人口	720 人
計画戸数	140 戸
処理水量	計画日平均汚水量 195 m ³ /日
	計画時間最大汚水量 23.4 m ³ /時
【処理施設】	
処理方法	JARUS-Ⅲ型 1系列(生物膜法)

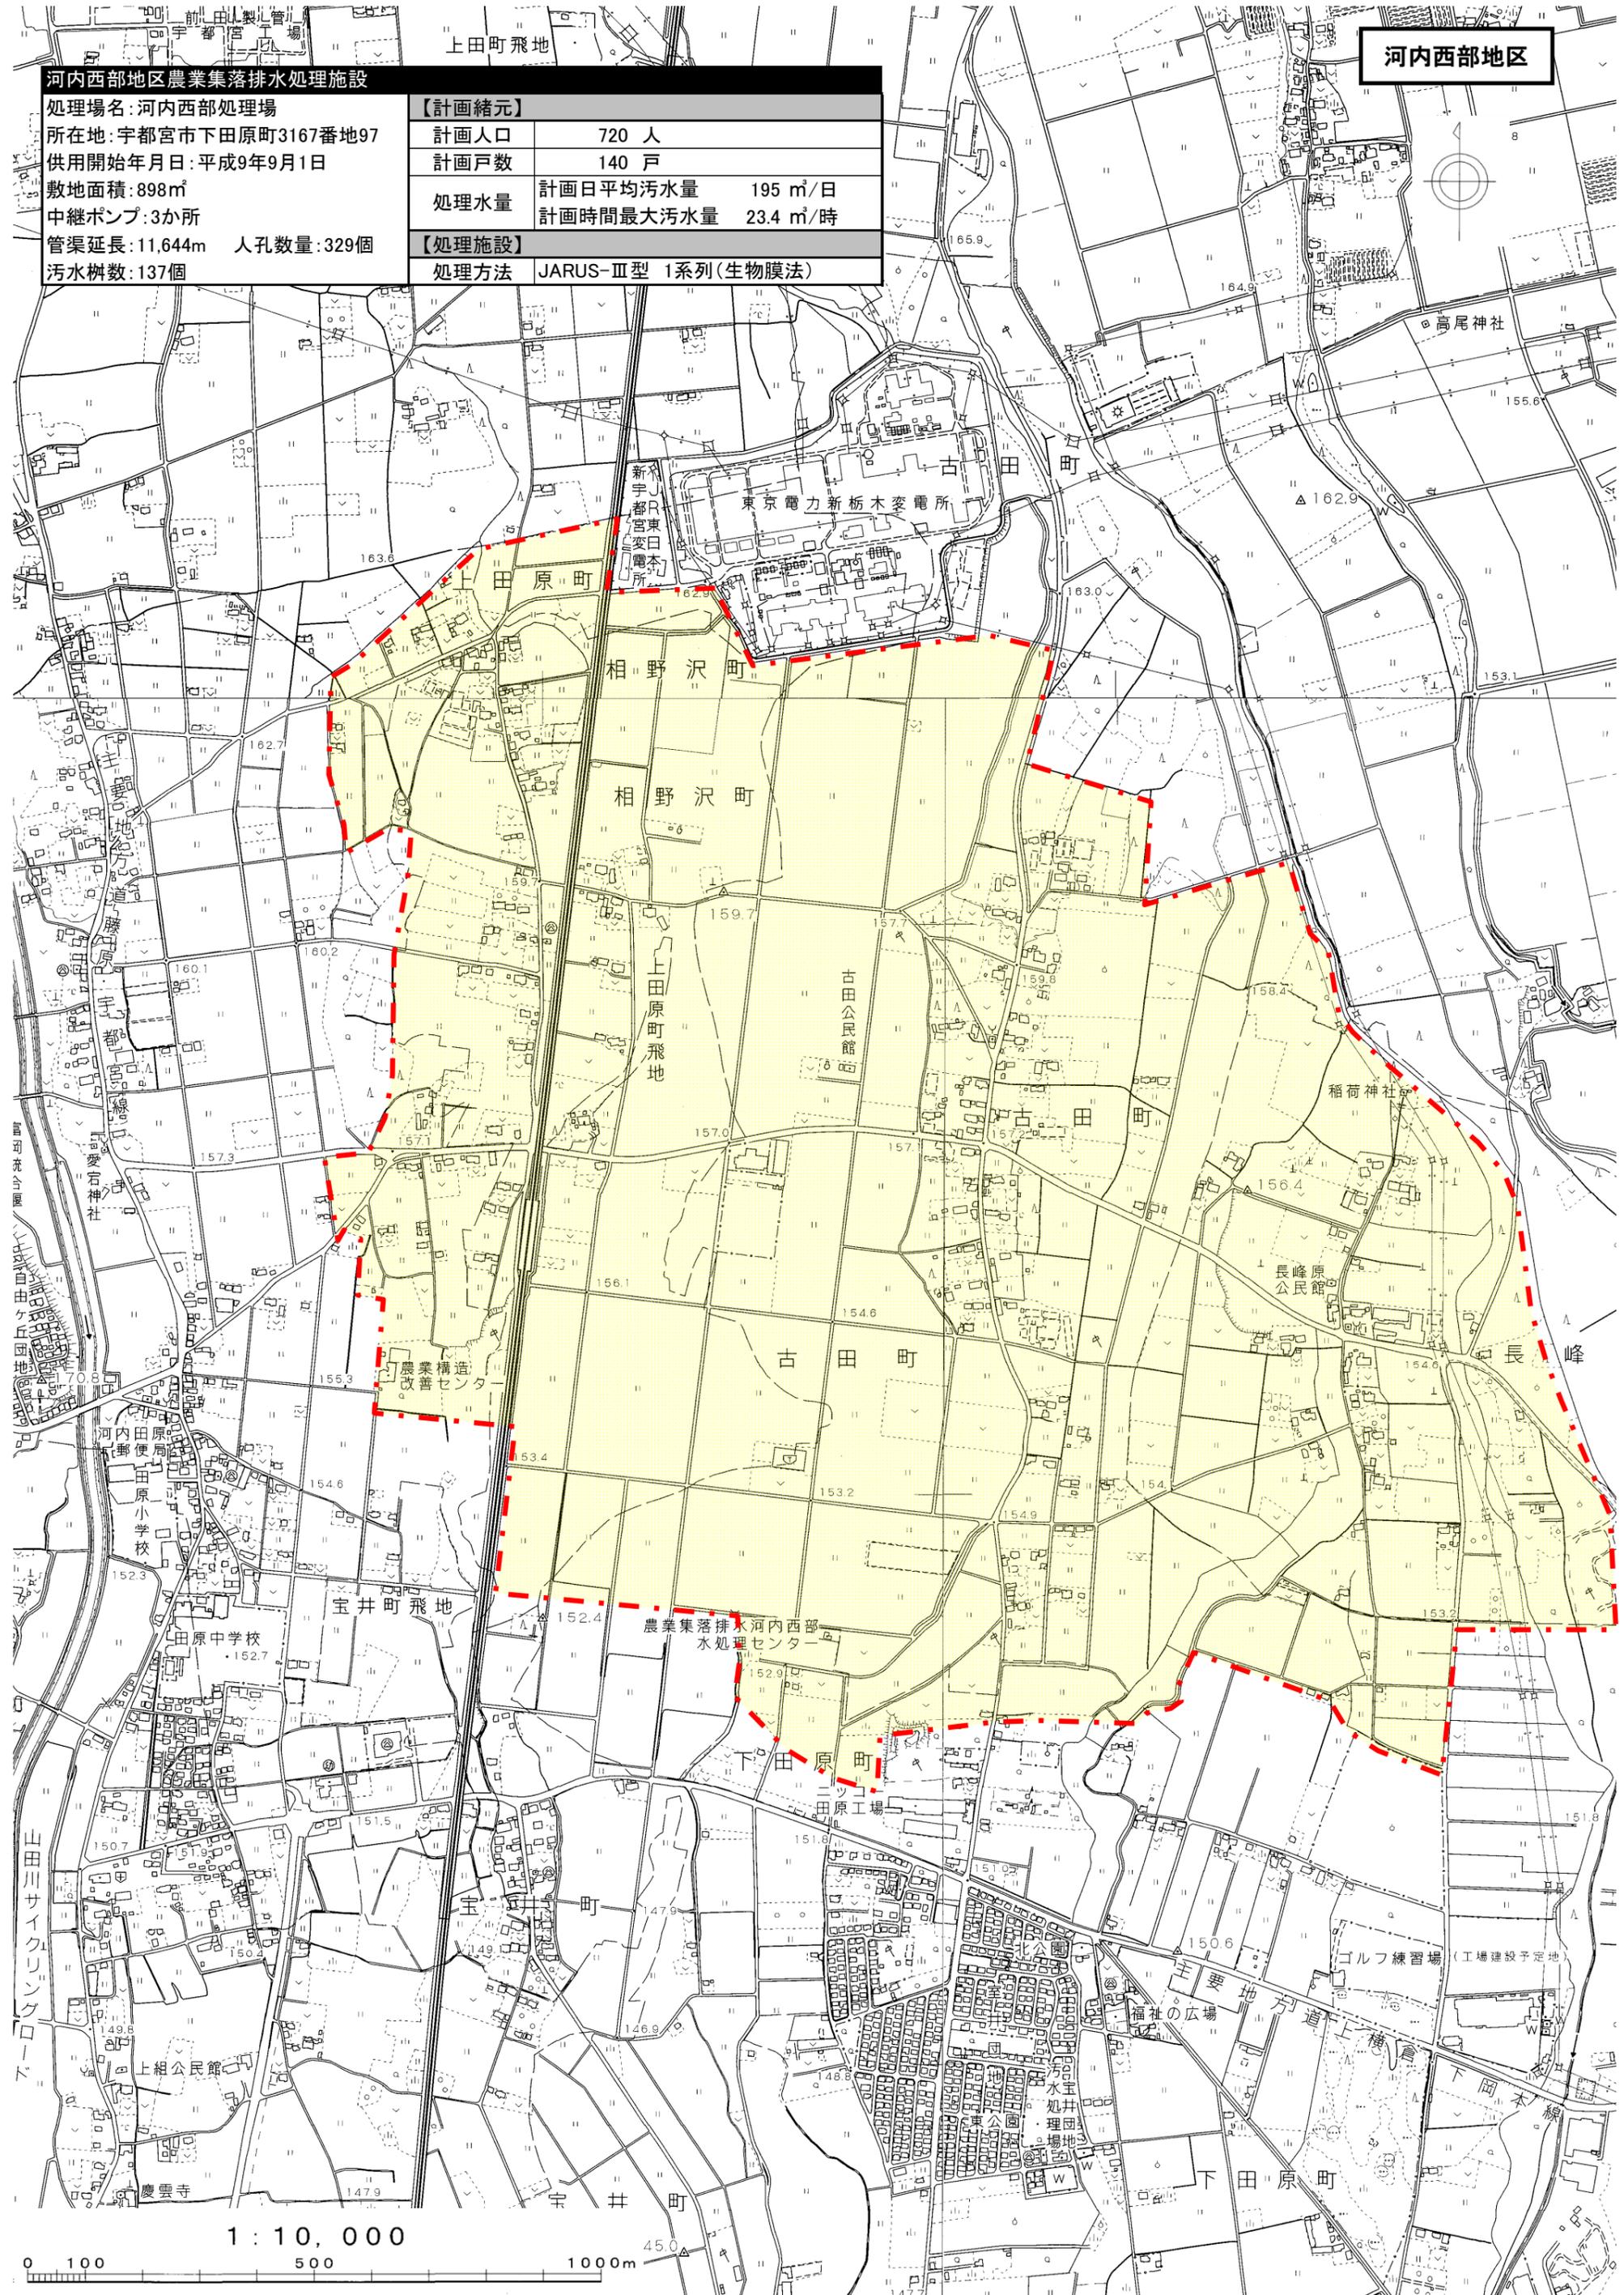

1 : 10,000

