


〔Ⅱ〕 施設の概要

- 1 水源・施設系統図
- 2 施設別配水量
- 3 施設別浄水発生土処分量
- 4 水系別水質検査結果表

1 水源・施設系統図

(令和8年3月31日現在)

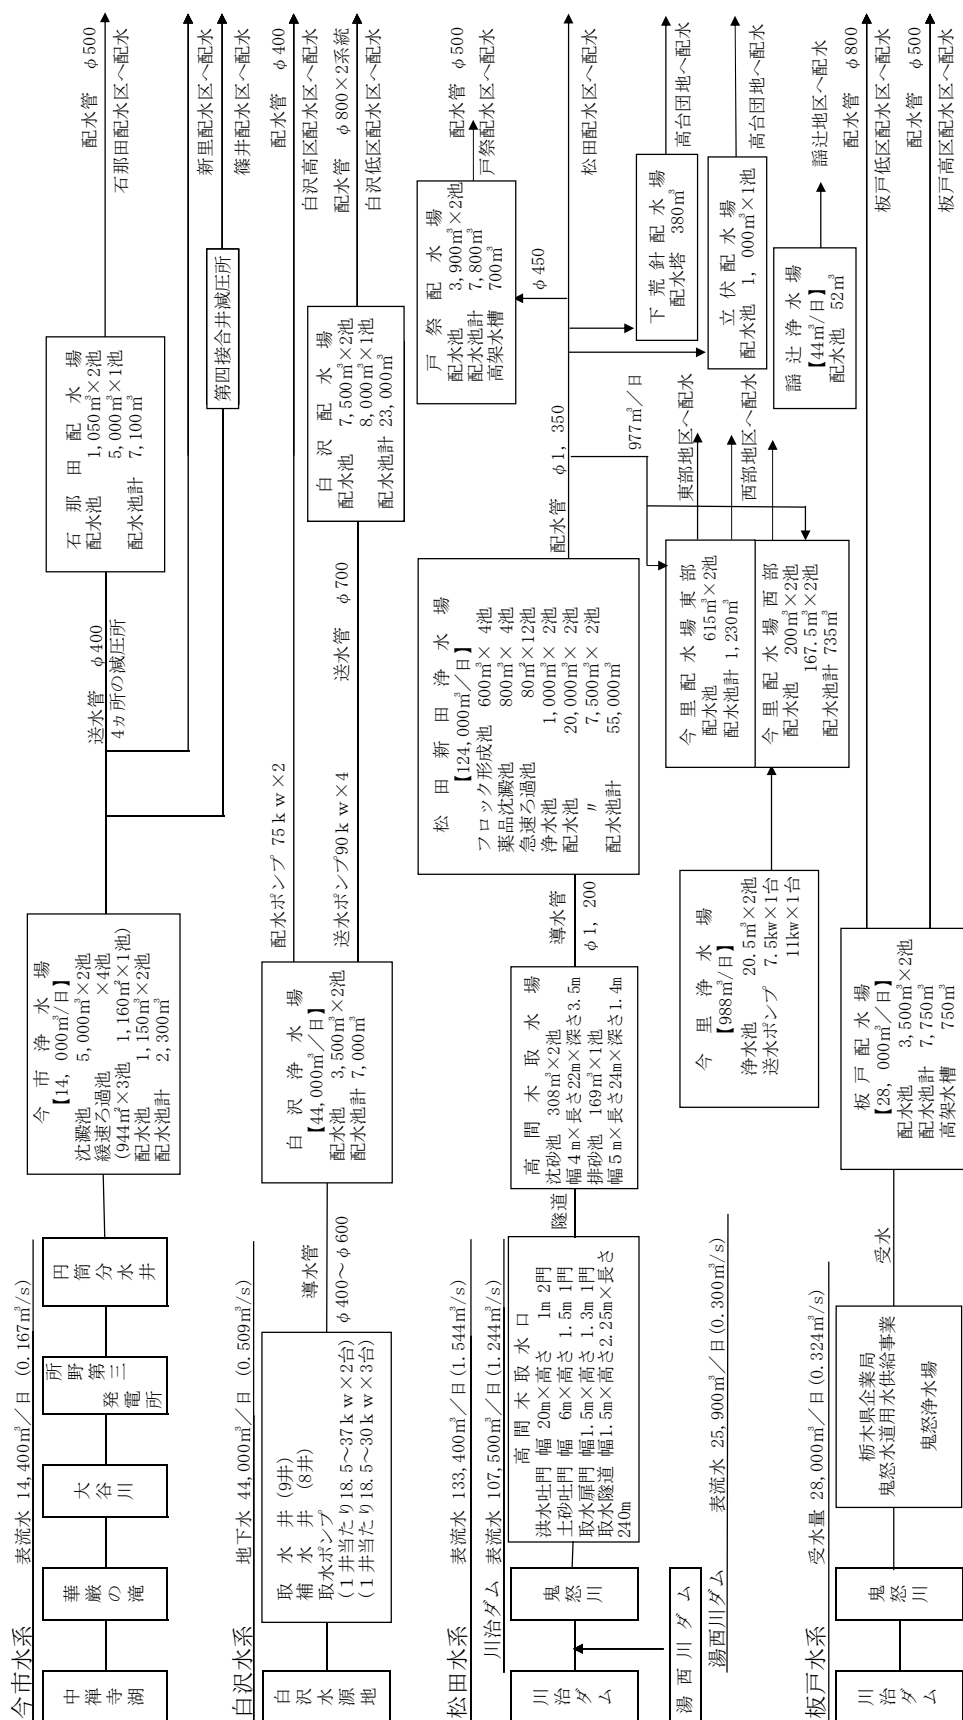

項目	合計取水能力	合計施設能力
2020年度	220,832m ³ /日	211,032m ³ /日

2 施設別配水量

(単位：m³)

施設 月	白沢浄水場 (平成21年度)	松田新田浄水場 (昭和53年度)	板戸配水場 (昭和62年度)	今市浄水場 (大正4年度)	今里浄水場 (昭和56年度)	謡辻浄水場 (平成3年度)	総配水量
令和7年 2月	902,430	2,555,600	697,056	346,490	20,227	482	4,522,285
3月	964,830	2,815,480	718,292	380,890	22,030	488	4,902,010
4月	1,033,500	2,733,740	584,256	372,510	21,094	463	4,745,563
5月	1,060,120	2,822,690	589,659	385,690	21,862	490	4,880,511
6月	1,072,440	2,828,780	590,119	385,580	21,112	537	4,898,568
7月	1,121,190	2,981,760	613,586	400,410	21,830	526	5,139,302
8月	1,100,030	2,991,850	600,358	398,550	21,981	520	5,113,289
9月	1,069,420	2,864,800	582,540	392,250	21,031	548	4,930,589
10月	1,088,470	2,975,334	602,312	398,300	21,757	544	5,086,717
11月	943,550	2,862,057	697,817	384,100	21,246	513	4,909,283
12月	974,660	2,915,043	765,004	396,210	21,996	542	5,073,455
令和8年 1月	965,990	2,897,300	764,971	396,070	20,174	568	5,045,073
令和7年度配水量	12,296,630	34,244,434	7,805,970	4,637,050	256,340	6,221	59,246,645
月 平 均	1,024,719	2,853,703	650,498	386,421	21,362	518	4,937,221
日 平 均	33,689	93,820	21,386	12,704	702	17	162,320
令和6年度配水量	12,522,980	34,222,680	7,890,017	4,618,800	261,680	6,617	59,522,774
令和5年度配水量	12,447,970	34,054,900	7,860,556	4,575,510	193,810	5,647	59,138,393
令和4年度配水量	12,265,640	34,117,330	8,166,611	4,385,180	152,633	6,133	59,093,527
令和3年度配水量	12,707,621	33,827,670	7,834,920	4,298,800	124,531	6,380	58,799,922

※ 浄水場名の下記の()内は、各浄水場の供用開始年度

※ 令和7年度の各浄水場ごとの給水人口は概算で下記のとおり (カッコ内は給水戸数)

白沢浄水場	103,800人	(54,200戸)
松田新田浄水場	289,000人	(150,800戸)
板戸配水場	65,900人	(34,400戸)
今市浄水場	39,100人	(20,400戸)
今里・謡辻浄水場	2,200人	(1,200戸)
合計 (概数)	500,000人	(261,000戸)

3 施設別浄水発生土処分量

(単位：t)

施設・項目 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
松田新田浄水場	セメント利用	1,334.96	1,293.94	1,282.54	1,265.00	1,366.84
	埋立て					13.05
今市浄水場	セメント利用			90.58	51.58	144.22
	埋立て	83.14	85.71			70.79
合 計		1,418.10	1,379.65	1,373.12	1,316.58	1,594.90

4 水系別水質検査結果表(令和7年度)

項目	水 系 名		基 準 値			今市水系			松田水系			白沢水系			板戸水系			今里水系			翻辻水系				
	目 的	単位	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均		
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.3	0.2	0	0	0	0	0.4	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0.5	0.3	0.4	0	0.2	0.3	0	
一般細菌	(個/mL)	100以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	(個/mL)	検出されないこと																							
水	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	0.37	0.20	0.27	0.74	0.51	0.63	1.39	0.96	1.18	0.71	0.44	0.60	0.94	0.79	0.84	1.50	0.77	1.26	0.77	1.26	0.77	
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	8.以下	0.12	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
	ボウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06	0.06	
	質	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム		(mg/L)	0.06以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
ジクロロ酢酸		(mg/L)	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
ジブromクロロメタン		(mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
臭素酸		(mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン		(mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ブromクロロ酢酸		(mg/L)	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.009	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
ブromホルム		(mg/L)	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	
ホルムアルデヒド		(mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜鉛及びその化合物		(mg/L)	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
鉄及びその化合物		(mg/L)	0.3以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
銅及びその化合物		(mg/L)	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ナトリウム及びその化合物		(mg/L)	200以下	7.9	6.9	7.4	9.8	6.6	8.0	8.1	7.3	7.7	9.5	7.0	8.1	8.8	7.9	8.5	5.6	4.8	5.2	4.8	5.2	4.8	
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩化物イオン		(mg/L)	200以下	4.7	4.2	4.4	9.5	6.6	7.4	7.0	5.7	6.4	10.2	7.4	8.6	9.8	6.2	7.1	4.9	2.7	3.7	4.9	2.7	3.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		(mg/L)	300以下	38.8	34.3	36.6	46.3	37.8	41.8	54.5	49.1	51.9	45.6	32.6	39.6	45.6	41.3	43.7	46.9	40.5	43.6	46.9	40.5	43.6	
準		蒸発残留物	(mg/L)	500以下	90	78	84	105	81	94	112	102	108	101	75	92	106	89	96	92	75	83	92	75	83
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満																					

項目	水 系 名	目 標 値	今 市 水 系			松 田 水 系			白 沢 水 系			板 戸 水 系			今 里 水 系			謡 辻 水 系		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
水の 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン (mg/L)	0.4以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸 (mg/L)	0.6以下																		
	二酸化塩素 (mg/L)	0.6以下																		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール (mg/L)	0.02以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
環境 目 標 設 定 項 目	農薬類	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素 (mg/L)	1以下	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	10～100	38.8	34.3	36.6	46.3	37.8	41.8	54.5	49.1	51.9	45.6	32.6	39.6	45.6	41.3	43.7	46.9	40.5	43.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	20以下	2未満	2未満	2未満	5	3	4	8	5	7	5	3	4	9	6	8	3	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸消費量) (mg/L)	3以下	1.0	0.5	0.8	2.5	0.9	1.4	0.9	0.5	0.8	1.2	0.5	0.9	1.2	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7
	臭気強度(TON) (mg/L)	3以下	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸気残留物 (mg/L)	30～200	90	78	84	105	81	94	112	102	108	101	75	92	106	89	96	92	75	83
その 他 の 項 目	濃度 (度)	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.8	6.5	7.3	7.6	6.7	7.1	7.3	6.6	7.0	7.3	6.7	7.0	7.0	6.4	6.8	7.7	6.4	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.3	-2.2	-1.8	-1.6	-2.1	-1.8	-1.4	-2.1	-1.6	-1.7	-2.4	-2.0	-2.0	-2.5	-2.1	-1.5	-2.3	-1.8
	従属栄養細菌 (個/mL)	2,000以下(暫定)	39	0	14	6	0	0	4	0	1	1	0	0	3	0	0	20	2	8
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタナ酸 (mg/L)	0.00005以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	電気伝導率 (mS/m)		11.9	10.0	11.2	14.0	10.4	12.5	15.1	12.6	14.2	14.4	10.6	12.7	13.7	11.8	13.2	12.4	8.9	11.2
	総アルカリ度 (mg/L)		36.4	31.5	34.1	40.5	27.9	35.3	48.1	38.4	43.6	29.8	21.4	26.2	38.6	28.6	35.8	46.2	34.4	38.8
	外観		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		
その 他 の 項 目	カルシウムイオン (mg/L)		12.0	10.7	11.4	14.0	11.2	12.6	17.6	15.8	16.7	14.3	10.4	12.6	14.1	12.9	13.6	12.8	11.0	11.8
	マグネシウムイオン (mg/L)		2.1	1.8	2.0	3.0	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	1.6	2.0	2.5	2.2	2.4	3.6	3.1	3.4

※ 浄水過程において、二酸化塩素を使用していないため左記2項目は検査対象外

※1 検査項目のうちジェオアスミンと2-メチルインゴルネオールは、発生要因である藻類の繁殖する6～9月に測定。農薬類は5～8月に測定。その他の項目は1年を通じて測定

※2 検査地点は次の通り。なお、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタナ酸は、各水系の浄水場浄水を検査(板戸水系は県鬼怒水道事務所にて検査)

【今水系】: 篠井地区市民センター及び城山地区市民センター

【松田水系】: 配水管理センター、姿川地区市民センター、雀宮地区市民センター及び滝の原自治公民館

【白沢水系】: 平石地区市民センター及び宇都宮市まちづくりセンター

【板戸水系】: 県鬼怒水道用水受水) ; 清原地区市民センター及び横川地区市民センター

【今里水系】: 高松公民館

【謡辻水系】: 謡辻公民館