水 道 水 質 年 報

第４１集（令和７年度）

宇都宮市上下水道局

ま　え　が　き

Ⅰ　この「水道水質年報　第４１集（令和７年度)」は，令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの１年間に実施した水質検査等について収録したものです。

Ⅱ　水質検査は，以下に基づき実施しました。

1　水道法第４条(水質基準)，第２０条(水質検査)
2　水道法施行規則第１５条(定期及び臨時の水質検査)
3　水道法施行規則第１７条第１項第３号(衛生上必要な措置)
4　水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号)
5　水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
（平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号)
6　水道法施行規則第１７条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法
（平成１５年９月２９日厚生労働省告示第３１８号)
7　上水試験方法（日本水道協会２０２０年版)
8　工場排水試験方法（ＪＩＳ　Ｋ０１０２）
9　排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係わる検査方法
（昭和４９年９月３０日環境庁告示第６４号)

Ⅲ　検査結果の計算・統計方法は上水試験方法（２０２０年版）に従いますが，一部項目については以下の方法に従い表示しました。

1　大腸菌群の平均値において，検査結果が「＞●●」であるものは「●●」として計算します。

目次

水源・浄水場・給水栓等の検査地点 ---------- 1

水源・施設系統図 ---------- 3

1 松田水系の水質検査結果 ---------- 4

① 水源（河川水）鬼怒川 小林橋 ---------- 5

② 水源（河川水）清水川 清水川橋 ---------- 7

③ 水源（河川水）鬼怒川 高間木取水口 （宇都宮市宮山田町1867-2） -- 9

④ 原水 松田新田浄水場 着水井 （宇都宮市今里町1188-2） -------- １１

⑤ 浄水 松田新田浄水場 配水池 （宇都宮市今里町1188-2） -------- １６

⑥ 給水栓 配水管理センター （宇都宮市山本１丁目37-27） --------- ２１

⑦ 給水栓 姿川地区市民センター （宇都宮市西川田町805-1） ------- ２６

⑧ 給水栓 雀宮地区市民センター （宇都宮市新富町9-4） ---------- ２８

⑨ 給水栓 滝の原自治公民館 （宇都宮市下小倉町123） ---------- ３３

2 白沢水系の水質検査結果 ---------- ３６

① 水源（地下水） 白沢浄水場取水井 ---------- ３７

（白沢1号取水井）（白沢2号取水井）（白沢3号取水井）

（白沢4号取水井）（白沢6号取水井）（白沢7号取水井）

（白沢8号取水井）（白沢9号取水井）（白沢10号取水井）

② 原水 白沢浄水場 着水井 （宇都宮市白沢町1136-18） ---------- ５５

③ 浄水 白沢浄水場 配水池 （宇都宮市白沢町1136-18） ---------- ６０

④ 給水栓 平石地区市民センター （宇都宮市下平出町158-1） ------- ６５

⑤ 給水栓 宇都宮市まちづくりセンター（宇都宮市元今泉５丁目9-7）--７０

3 板戸水系の水質検査結果 ---------- ７２

① 浄水 板戸配水場 配水池 （宇都宮市板戸町3121-2） ---------- ７３

② 給水栓 清原地区市民センター （宇都宮市清原工業団地15-4） ---- ７８

③ 給水栓 横川地区市民センター （宇都宮市屋板町576-1） --------- ８０

４ 今市水系の水質検査結果 ---------- ８６
① 水源（河川水） 大谷川 含満大谷橋 ---------- ８７
② 原水 今市浄水場 着水井 （日光市瀬川1334-1） ---------- ８９
③ 浄水 今市浄水場 調整池 （日光市瀬川1334-1） ---------- ９４
④ 給水栓 篠井地区市民センター （宇都宮市下小池町466-1） ------- ９９
⑤ 給水栓 城山地区市民センター （宇都宮市大谷町1059-5） ------ １０１


５ 今里水系の水質検査結果 ---------- １０６
① 原水（地下水） 今里第１号取水井 （宇都宮市今里町118-2） --- １０７
② 原水（地下水） 今里第２号取水井 （宇都宮市今里町118-2） --- １１２
③ 浄水 今里浄水場 浄水 （宇都宮市今里町118-2） ---------- １１７
④ 給水栓 高松公民館 （宇都宮市高松町358-3） ---------- １２２

６ 謡辻（うどうつじ）水系の水質検査結果 ---------- １２８
① 原水（地下水） 謡辻取水井 （宇都宮市宮山田町1138-1） ------ １２９
② 浄水 謡辻浄水場 浄水 （宇都宮市宮山田町1138-1） ---------- １３４
③ 給水栓 謡辻公民館 （宇都宮市宮山田町994） ---------- １３９


７ その他の検査結果等 ---------- １４４
① 給水栓毎日検査結果 ---------- １４５
② 浄水管理検査結果 ---------- １４６
③ 排水検査結果 ---------- １５０
④ 給水栓における過年度の水質データ ---------- １５１
⑤ 水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)の水質管理に関する業務指標 - １６３
⑥ お客様からの問い合わせの状況 ---------- １６４

８ 付記 ---------- １６６
① 水道水の水質基準等 ---------- １６７
② 検査方法及び検査機器 ---------- １７１
③ 水質検査の信頼性保証と水道ＧＬＰ ---------- １７５
④ 組織及び職員構成 ---------- １７７

水源（表流水）の検査地点

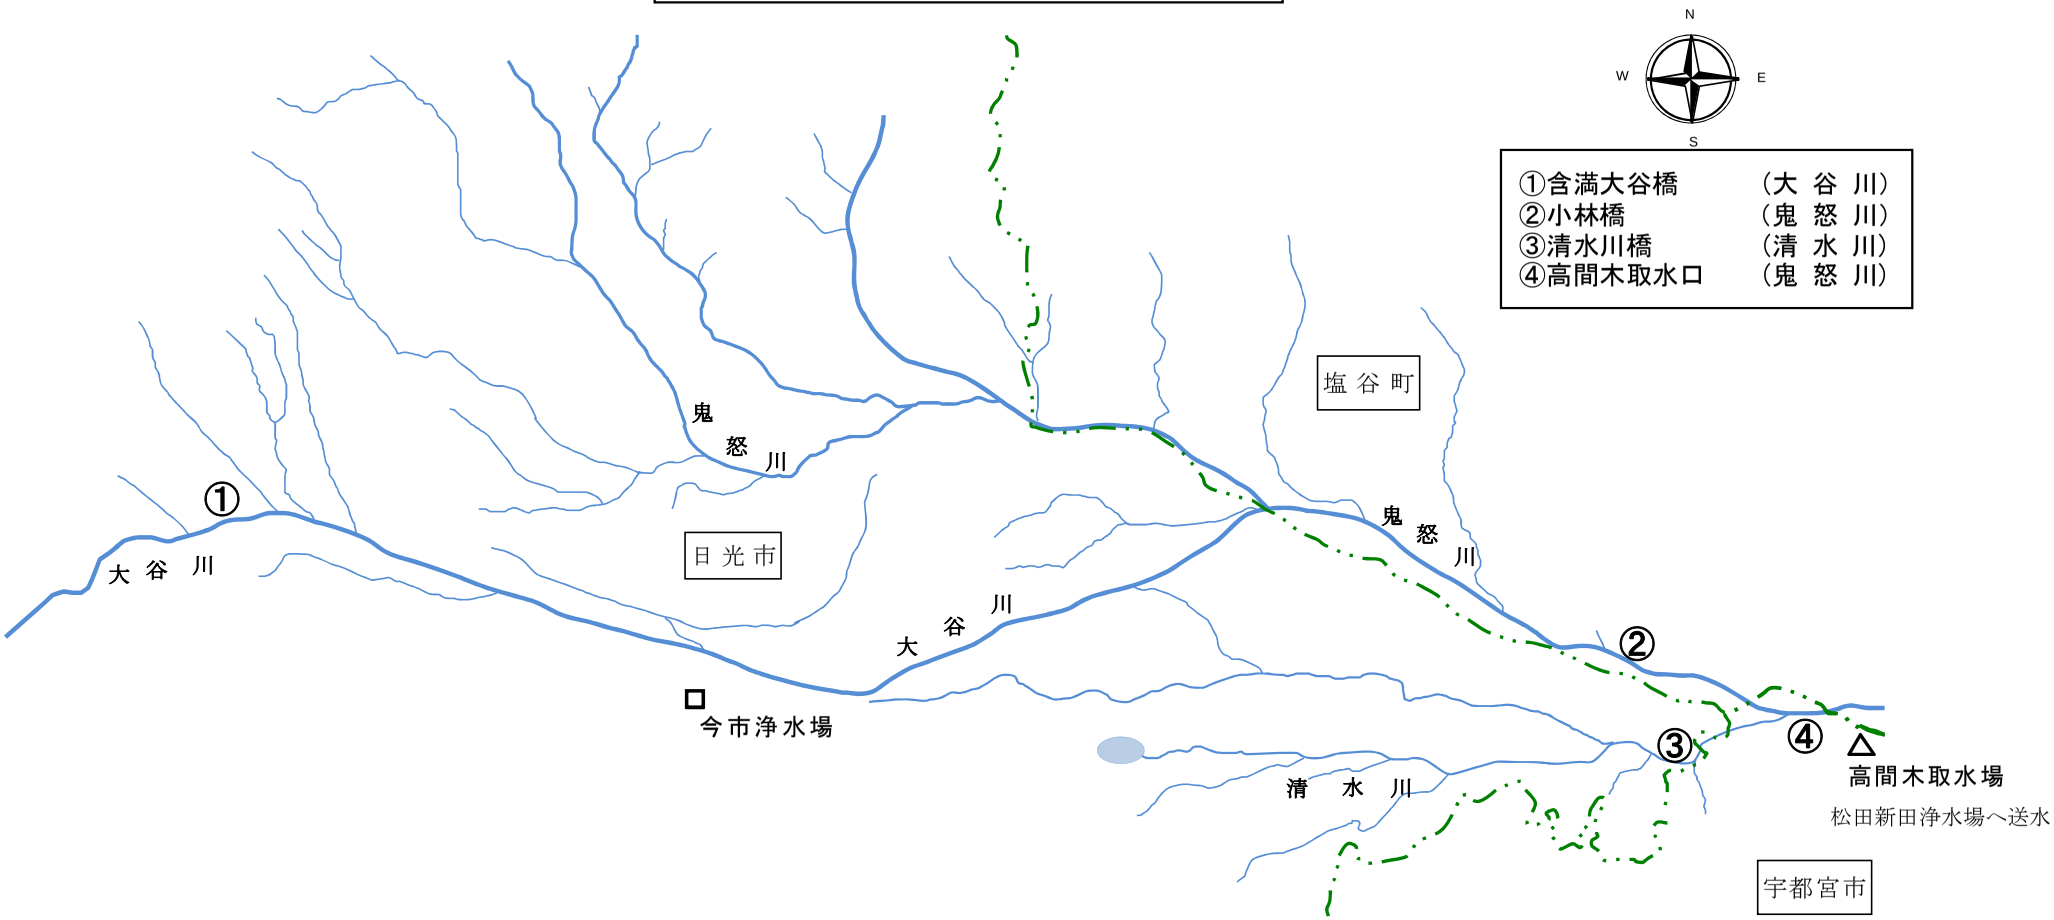
N
W
E
S
①含満大谷橋　（大谷川）
②小林橋　（鬼怒川）
③清水川橋　（清水川）
④高間木取水口　（鬼怒川）
塩谷町
鬼怒川
日光市
①
大谷川
大谷川
鬼怒川
②
今市浄水場
③
④
高間木取水場
松田新田浄水場へ送水
清水川
宇都宮市

○水源(地下水)，浄水場,配水場,給水栓(蛇口)の検査地点

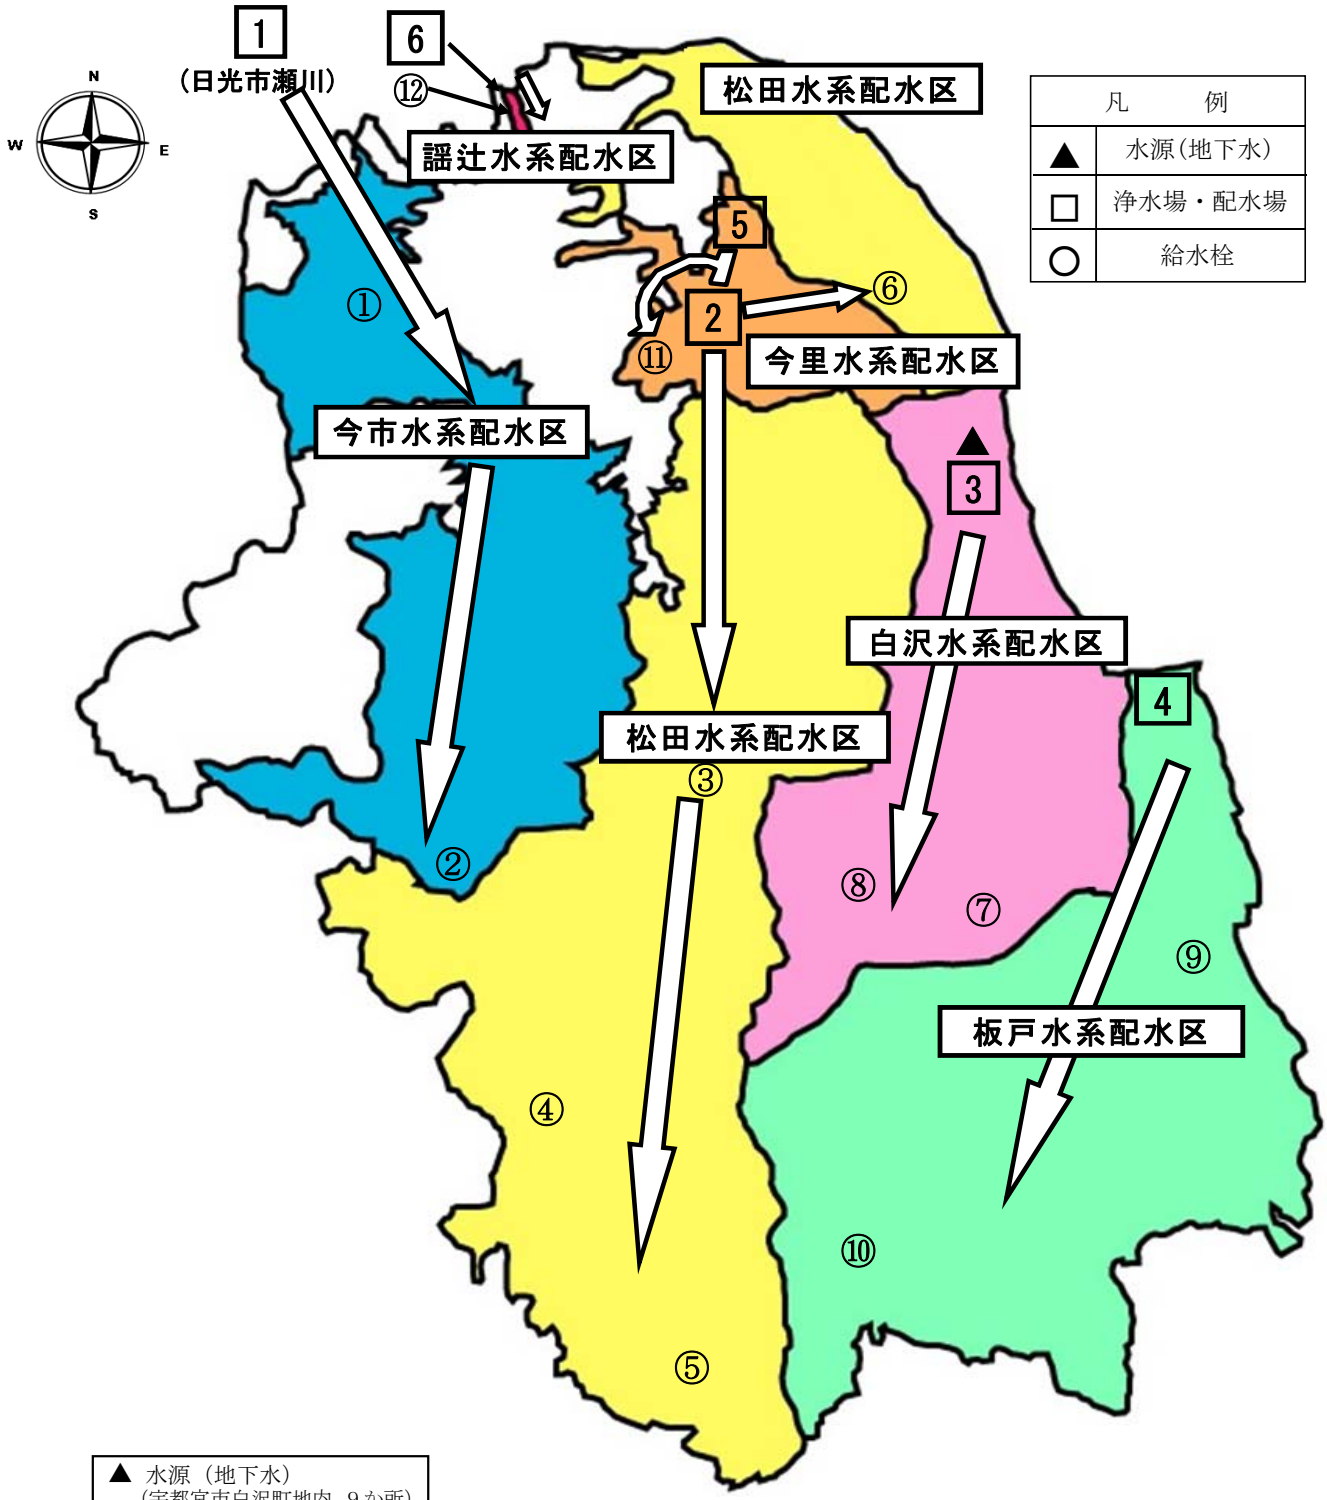


▲ 水源（地下水）
（宇都宮市白沢町地内　９か所）

1	今市浄水場（表流水） （日光市瀬川1334）
2	松田新田浄水場（表流水） （宇都宮市今里町1188－2）
3	白沢浄水場（地下水） （宇都宮市白沢町1136－18）
4	板戸配水場（表流水） （宇都宮市板戸町3121－2）
5	今里浄水場（地下水） （宇都宮市今里町118－2）
6	謡辻浄水場（地下水） （宇都宮市宮山田町1138－1）

① 篠井地区市民センター （宇都宮市下小池町466-1）	⑦ 平石地区市民センター （宇都宮市下平出町158-1）
② 城山地区市民センター （宇都宮市大谷町1059-5）	⑧ まちづくりセンター （宇都宮市元今泉5丁目9-7）
③ 配水管理センター （宇都宮市山本１丁目37-27）	⑨ 清原地区市民センター （宇都宮市清原工業団地15-4）
④ 姿川地区市民センター （宇都宮市西川田町805-1）	⑩ 横川地区市民センター （宇都宮市屋板町576-1）
⑤ 雀宮地区市民センター （宇都宮市新富町9-4）	⑪ 高松公民館 （宇都宮市高松町358-3）
⑥ 滝の原自治公民館 （宇都宮市下小倉町123）	⑫ 謡辻公民館 （宇都宮市宮山田町994）

水源・施設系統図

（令和8年3月31日現在）

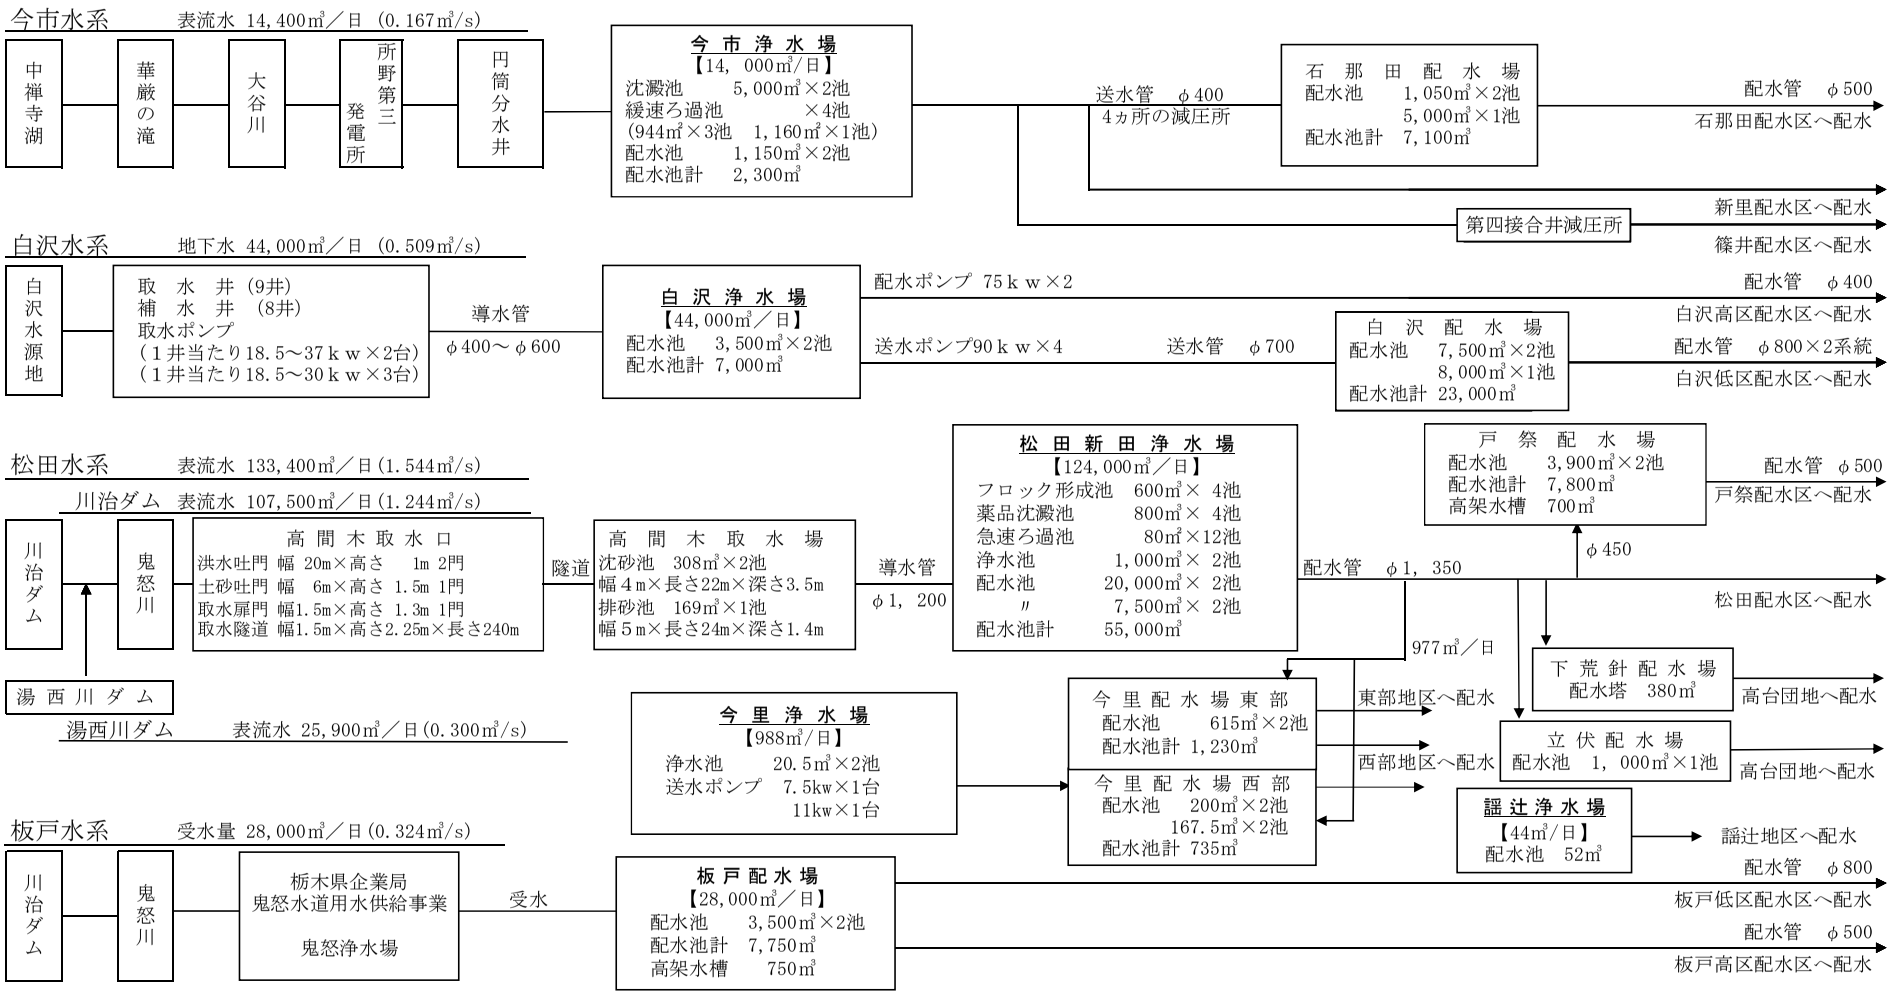

合計取水能力　２２０，８３２㎥／日

合計施設能力　２１１，０３２㎥／日

１　松田水系の水質検査結果

①　水源（河川水）鬼怒川　小林橋　（日光市小林地内）

②　水源（河川水）清水川　清水川橋　（日光市小林地内）

③　水源（河川水）鬼怒川　高間木取水口（宇都宮市宮山田町1867-2）

④　原水　松田新田浄水場　着水井　（宇都宮市今里町1188-2）

⑤　浄水　松田新田浄水場　配水池　（宇都宮市今里町1188-2）

⑥　給水栓　配水管理センター　（宇都宮市山本1丁目37-27）

⑦　給水栓　姿川地区市民センター　（宇都宮市西川田町805-1）

⑧　給水栓　雀宮地区市民センター　（宇都宮市新富町9-4）

⑨　給水栓　滝の原自治公民館　（宇都宮市下小倉町123）

①水源：鬼怒川　小林橋

														最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:20	9:35	10:00	9:05	9:25	10:30	9:50	10:05	10:15	9:35	9:25	9:00			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	13.7	21.0	29.3	27.0	30.0	32.1	23.3	10.9	13.0	5.4	6.4	6.0	32.1	5.4	18.2
水温		℃	12.1	13.2	18.5	18.3	20.0	20.8	17.2	10.5	10.0	5.8	5.5	11.0	20.8	5.5	13.6
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	230	660	720	970	1,600	1,100	390	740	610	540	410	93	1,600	93	670
	大腸菌	MPN/100mL	6	12	72	30	26	13	15	42	33	25	23	16	72	6	26
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.008			0.004未満	0.008	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.42			0.46			0.54			0.71	0.71	0.42	0.53
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.10			0.10			0.09	0.10	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04			0.03			0.01未満	0.04	0.01未満	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			0.03			0.02			0.02			0.01未満	0.03	0.01未満	0.02
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.0			7.9			8.7			9.6	9.6	6.0	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.007			0.004			0.003			0.001	0.007	0.001	0.004
	塩化物イオン	mg/L	6.6	4.8	4.1	4.8	5.0	5.3	6.0	5.8	5.9	6.7	6.7	7.5	7.5	4.1	5.8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			33.5			38.9			38.5			45.0	45.0	33.5	39.0
	蒸発残留物	mg/L			69			94			98			95	98	69	89
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.8	0.3	0.5
	pH値	－	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	7.8	7.1	7.9	7.7	7.2	7.2	7.0	7.9	7.0	7.4
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	0.8	2.2	1.8	1.5	1.6	1.2	1.0	1.4	1.3	1.4	1.6	0.5未満	2.2	0.5未満	1.3
	濁度	度	0.6	1.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	0.4	1.6	0.4	0.9

①水源：鬼怒川　小林橋

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:20	9:35	10:00	9:05	9:25	10:30	9:50	10:05	10:15	9:35	9:25	9:00			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	13.7	21.0	29.3	27.0	30.0	32.1	23.3	10.9	13.0	5.4	6.4	6.0	32.1	5.4	18.2
水温		℃	12.1	13.2	18.5	18.3	20.0	20.8	17.2	10.5	10.0	5.8	5.5	11.0	20.8	5.5	13.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			33.5			38.9			38.5			45.0	45.0	33.5	39.0
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.007			0.004			0.003			0.001	0.007	0.001	0.004
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L			69			94			98			95	98	69	89
	濁度	度	0.6	1.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	0.4	1.6	0.4	0.9
	pH値	－	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	7.8	7.1	7.9	7.7	7.2	7.2	7.0	7.9	7.0	7.4
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04			0.03			0.01未満	0.04	0.01未満	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	230	660	720	970	1,600	1,100	390	740	610	540	410	93	1,600	93	670
	大腸菌	MPN/100mL	6	12	72	30	26	13	15	42	33	25	23	16	72	6	26
	大腸菌群	MPN/100mL	2,000	2,400	2,700	770	4,700	3,300	2,400	10,000	15,000	9,400	15,000	1,100	15,000	770	5,700
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	0.6	1.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	0.4	1.6	0.4	0.9
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	10.8	7.9	8.2	10.7	11.2	11.2	11.6	11.2	12.2	12.1	11.8	12.7	12.7	7.9	11.0
	総アルカリ度	mg/L	32.6	22.0	26.2	32.3	32.8	35.6	37.2	33.0	33.9	33.3	33.2	38.6	38.6	22.0	32.6
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.42			0.46			0.53			0.71	0.71	0.42	0.53
	カルシウムイオン	mg/L			10.8			12.3			12.1			14.3	14.3	10.8	12.4
	マグネシウムイオン	mg/L			1.6			2.0			2.0			2.3	2.3	1.6	2.0
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

②水源：鬼怒川　清水川橋

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:25	9:40	10:15	9:15	9:35	10:15	9:40	9:55	10:05	9:40	9:40	9:15			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	13.7	21.0	28.8	28.0	30.5	31.9	24.1	11.3	12.7	5.4	6.5	6.5	31.9	5.4	18.4
水温		℃	8.6	15.0	20.0	19.0	21.1	21.5	16.2	9.0	9.0	4.5	6.5	7.5	21.5	4.5	13.2
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	1,200	1,600	3,000	7,200	8,500	2,600	1,700	1,200	730	500	680	1,200	8,500	500	2,500
	大腸菌	MPN/100mL	84	78	130	630	250	180	140	180	130	130	240	160	630	78	190
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.008	0.008	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.53			0.50			0.63			0.64	0.64	0.50	0.58
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08			0.08			0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.30			0.06			0.12	0.30	0.06	0.17
	鉄及びその化合物	mg/L			0.16			0.24			0.06			0.09	0.24	0.06	0.14
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.1			6.5			7.2			8.3	8.3	6.1	7.0
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.015			0.017			0.004			0.008	0.017	0.004	0.011
	塩化物イオン	mg/L	5.0	4.6	4.2	4.3	4.6	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	5.3	5.7	5.7	4.2	4.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			42.2			39.8			43.3			43.5	43.5	39.8	42.2
	蒸発残留物	mg/L			95			109			104			91	109	91	100
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7
	pH値	－	7.0	7.0	6.9	7.3	7.1	7.4	7.0	7.5	8.1	7.5	7.3	7.2	8.1	6.9	7.3
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	3.3	4.5	3.9	5.6	4.0	3.6	3.1	2.5	2.0	1.7	2.3	2.5	5.6	1.7	3.3
	濁度	度	3.4	3.6	2.7	5.9	2.2	4.0	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0	1.6	5.9	1.0	2.5

②水源：鬼怒川　清水川橋

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:25	9:40	10:15	9:15	9:35	10:15	9:40	9:55	10:05	9:40	9:40	9:15			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	13.7	21.0	28.8	28.0	30.5	31.9	24.1	11.3	12.7	5.4	6.5	6.5	31.9	5.4	18.4
水温		℃	8.6	15.0	20.0	19.0	21.1	21.5	16.2	9.0	9.0	4.5	6.5	7.5	21.5	4.5	13.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			42.2			39.8			43.3			43.5	43.5	39.8	42.2
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.015			0.017			0.004			0.008	0.017	0.004	0.011
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L			95			109			104			91	109	91	100
	濁度	度	3.4	3.6	2.7	5.9	2.2	4.0	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0	1.6	5.9	1.0	2.5
	pH値	－	7.0	7.0	6.9	7.3	7.1	7.4	7.0	7.5	8.1	7.5	7.3	7.2	8.1	6.9	7.3
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.30			0.06			0.12	0.30	0.06	0.17
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1,200	1,600	3,000	7,200	8,500	2,600	1,700	1,200	730	500	680	1,200	8,500	500	2,500
	大腸菌	MPN/100mL	84	78	130	630	250	180	140	180	130	130	240	160	630	78	190
	大腸菌群	MPN/100mL	12,000	6,000	7,100	32,000	24,000	22,000	12,000	8,700	8,700	4,300	5,600	9,900	32,000	4,300	13,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	3.4	3.6	2.7	5.9	2.2	4.0	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0	1.6	5.9	1.0	2.5
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	10.4	10.8	10.7	11.2	11.5	10.7	12.2	11.7	11.8	12.6	15.3	13.0	15.3	10.4	11.8
	総アルカリ度	mg/L	33.2	33.2	34.6	35.4	37.7	35.9	39.9	39.7	39.0	39.6	40.8	39.1	40.8	33.2	37.3
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.53			0.50			0.63			0.63	0.63	0.50	0.57
	カルシウムイオン	mg/L			12.4			11.7			12.5			12.6	12.6	11.7	12.3
	マグネシウムイオン	mg/L			2.7			2.6			2.9			2.9	2.9	2.6	2.8
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

③水源：鬼怒川　高間木取水口

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:35	9:50	10:35	9:30	9:00	10:00	9:20	9:40	9:50	9:18	9:10	9:30			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	12.5	20.3	28.6	25.5	27.0	26.0	22.0	9.8	12.6	4.4	4.1	6.5	28.6	4.1	16.6
水温		℃	9.3	14.5	18.5	19.0	20.6	19.5	16.3	9.5	9.5	5.8	7.1	8.8	20.6	5.8	13.2
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	1,000	1,500	1,600	6,300	8,300	5,300	1,300	800	780	550	480	650	8,300	480	2,400
	大腸菌	MPN/100mL	31	51	61	220	110	91	99	91	170	130	71	120	220	31	100
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			0.001			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.010	0.010	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.57			0.53			0.72			0.68	0.72	0.53	0.63
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満												
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.14			0.17			0.04			0.05	0.17	0.04	0.10
	鉄及びその化合物	mg/L			0.13			0.17			0.05			0.05	0.17	0.05	0.10
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.2			6.7			7.6			9.0	9.0	6.2	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.011			0.014			0.005			0.006	0.014	0.005	0.009
	塩化物イオン	mg/L	5.2	4.8	4.3	4.4	4.6	4.4	4.8	5.0	4.9	5.7	6.2	6.8	6.8	4.3	5.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			42.9			40.8			46.0			41.9	46.0	40.8	42.9
	蒸発残留物	mg/L			89			105			103			90	105	89	97
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
	pH値	－	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.2	6.8	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	6.8	7.1
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	2.9	3.8	3.4	4.5	3.6	3.4	2.7	1.9	1.6	1.6	1.8	1.8	4.5	1.6	2.8
	濁度	度	2.9	2.9	2.2	4.6	1.6	3.6	1.4	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	4.6	0.9	2.0

③水源：鬼怒川　高間木取水口

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:35	9:50	10:35	9:30	9:00	10:00	9:20	9:40	9:50	9:18	9:10	9:30			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	12.5	20.3	28.6	25.5	27.0	26.0	22.0	9.8	12.6	4.4	4.1	6.5	28.6	4.1	16.6
水温		℃	9.3	14.5	18.5	19.0	20.6	19.5	16.3	9.5	9.5	5.8	7.1	8.8	20.6	5.8	13.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			42.9			40.8			46.0			41.9	46.0	40.8	42.9
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.011			0.014			0.005			0.006	0.014	0.005	0.009
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L			89			105			103			90	105	89	97
	濁度	度	2.9	2.9	2.2	4.6	1.6	3.6	1.4	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	4.6	0.9	2.0
	pH値	－	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.2	6.8	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	6.8	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.14			0.17			0.04			0.05	0.17	0.04	0.10
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1,000	1,500	1,600	6,300	8,300	5,300	1,300	800	780	550	480	650	8,300	480	2,400
	大腸菌	MPN/100mL	31	51	61	220	110	91	99	91	170	130	71	120	220	31	100
	大腸菌群	MPN/100mL	6,400	6,000	6,700	43,000	18,000	22,000	7,400	7,000	2,400	6,200	6,800	4,300	43,000	2,400	11,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	2.9	2.9	2.2	4.6	1.6	3.6	1.4	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	4.6	0.9	2.0
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	10.9	10.6	11.1	11.5	11.6	10.8	12.7	11.8	12.5	13.1	13.2	13.2	13.2	10.6	11.9
	総アルカリ度	mg/L	33.7	30.2	34.5	35.8	39.0	36.6	40.7	38.6	40.6	37.9	37.7	36.7	40.7	30.2	36.8
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.57			0.53			0.72			0.66	0.72	0.53	0.62
	カルシウムイオン	mg/L			12.7			12.1			13.5			12.8	13.5	12.1	12.8
	マグネシウムイオン	mg/L			2.7			2.6			3.0			2.4	3.0	2.4	2.7
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

④原水：松田新田浄水場　着水井

															最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			8:55	9:00	9:05	8:40	9:50	9:00	8:50	9:10	8:40	8:50	10:00	8:45			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	11.6	19.3	26.8	25.7	29.0	29.7	24.0	11.0	12.0	5.5	5.5	6.0	29.7	5.5	17.2
水温		℃	9.0	18.1	20.0	18.5	20.7	20.0	16.5	10.5	10.0	7.2	7.1	9.5	20.7	7.1	13.9
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	1,000	850	2,200	5,800	7,700	4,300	1,400	620	940	380	380	490	7,700	380	2,200
	大腸菌	MPN/100mL	86	63	99	1,000	93	190	100	210	76	73	50	86	1,000	50	180
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			0.001			0.001			0.002	0.002	0.001	0.001
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.009	0.009	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.60			0.55			0.72			0.68	0.72	0.55	0.64
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.24			0.05			0.08	0.24	0.05	0.15
	鉄及びその化合物	mg/L			0.16			0.18			0.06			0.07	0.18	0.06	0.12
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.1			6.9			7.5			8.9	8.9	6.1	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.015			0.023			0.005			0.007	0.023	0.005	0.013
	塩化物イオン	mg/L	5.1	4.7	4.3	4.4	4.6	4.6	4.8	5.0	4.9	5.7	6.1	6.8	6.8	4.3	5.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			43.2			41.6			45.7			42.0	45.7	41.6	43.1
	蒸発残留物	mg/L			91			106			109			93	109	91	100
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7
	pH値	－	6.8	6.8	6.7	6.8	7.1	6.9	6.8	6.9	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	6.7	7.0
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	3.5	3.6	3.5	5.3	3.5	3.0	3.0	2.0	1.7	1.7	1.9	2.0	5.3	1.7	2.9
	濁度	度	3.7	3.0	2.4	5.9	1.5	1.8	1.7	1.0	0.9	1.1	1.1	1.4	5.9	0.9	2.1

④原水：松田新田浄水場　着水井

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			8:55	9:00	9:05	8:40	9:50	9:00	8:50	9:10	8:40	8:50	10:00	8:45			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	11.6	19.3	26.8	25.7	29.0	29.7	24.0	11.0	12.0	5.5	5.5	6.0	29.7	5.5	17.2
水温		℃	9.0	18.1	20.0	18.5	20.7	20.0	16.5	10.5	10.0	7.2	7.1	9.5	20.7	7.1	13.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			43.2			41.6			45.7			42.0	45.7	41.6	43.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.015			0.023			0.005			0.007	0.023	0.005	0.013
	遊離炭酸	mg/L			5			4			4			6	6	4	5
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			5.9			3.8			2.0			3.2	5.9	2.0	3.7
	臭気強度（TON）	－			3			3			4			4	4	3	4
	蒸発残留物	mg/L			91			106			109			93	109	91	100
	濁度	度	3.7	3.0	2.4	5.9	1.5	1.8	1.7	1.0	0.9	1.1	1.1	1.4	5.9	0.9	2.1
	pH値	－	6.8	6.8	6.7	6.8	7.1	6.9	6.8	6.9	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	6.7	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－			−2.1			−1.9			−1.5			−1.7	−1.5	−2.1	−1.8
	従属栄養細菌	個/mL			14,000			8,800			7,000			120	14,000	120	7,500
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.24			0.05			0.08	0.24	0.05	0.15
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1,000	850	2,200	5,800	7,700	4,300	1,400	620	940	380	380	490	7,700	380	2,200
	大腸菌	MPN/100mL	86	63	99	1,000	93	190	100	210	76	73	50	86	1,000	50	180
	大腸菌群	MPN/100mL	4,300	5,200	6,200	26,000	7,200	15,000	7,600	7,300	2,000	4,500	6,900	4,100	26,000	2,000	8,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL	90	31	33	34	33	34	24	11	24	24	50	28	90	11	35
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0			0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/10L		0			0			0			0		0	0	0
	濁度	度	3.7	3.0	2.4	5.9	1.5	1.8	1.7	1.0	0.9	1.1	1.1	1.4	5.9	0.9	2.1
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			15,000			9,200			8,100			130	15,000	130	8,100
	電気伝導率	mS/m	11.2	10.7	11.1	11.5	11.7	11.0	12.8	11.8	12.4	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	12.0
	総アルカリ度	mg/L	34.4	30.6	34.8	35.9	39.4	37.2	40.6	39.2	41.6	38.2	38.1	36.9	41.6	30.6	37.2
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.60			0.55			0.72			0.68	0.72	0.55	0.64
	カルシウムイオン	mg/L			12.8			12.3			13.4			12.8	13.4	12.3	12.8
	マグネシウムイオン	mg/L			2.7			2.6			3.0			2.4	3.0	2.4	2.7
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

④原水：松田新田浄水場　着水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				8:50	8:50	8:45	8:50										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温		℃		14.0	14.3	18.5	21.5								21.5	14.0	17.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

④原水:松田新田浄水場　着水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				8:50	8:50	8:45	8:50										
天候(前日)				晴	曇	晴	晴										
天候(当日)				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温		℃		14.0	14.3	18.5	21.5								21.5	14.0	17.1
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00006	0.00002	0.00002未満								0.00006	0.00002未満	0.00002
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

④原水：松田新田浄水場　着水井

採水月日			R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻			8:50	8:50	8:45	8:50										
天候（前日）			晴	曇	晴	晴										
天候（当日）			雨	晴	晴	晴										
気温	℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温	℃		14.0	14.3	18.5	21.5								21.5	14.0	17.1
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑤浄水：松田新田浄水場　配水池

			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:05	9:15	9:35	8:50	10:05	9:35	9:00	9:25	9:15	9:00	10:10	10:10			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	11.6	19.3	26.8	25.7	29.0	29.7	24.0	11.0	13.0	5.5	5.5	5.0	29.7	5.0	17.2
水温		℃	12.0	15.0	18.0	19.0	22.0	19.5	16.5	12.5	9.7	7.6	9.9	11.0	22.0	7.6	14.4
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.55			0.55			0.71			0.61	0.71	0.55	0.61
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.010			0.006			0.006未満			0.006未満	0.010	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.01			0.01			0.01未満			0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.008			0.004			0.003未満			0.003未満	0.008	0.003未満	0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.005			0.003未満			0.003	0.005	0.003未満	0.003
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.6			7.8			8.1			9.7	9.7	6.6	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	7.5	7.1	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	7.8	8.2	9.2	9.2	6.7	7.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			40.6			42.6			45.6			41.4	45.6	40.6	42.6
	蒸発残留物	mg/L			80			99			100			91	100	80	93
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5
	pH値	－	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.5	6.7	7.0
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤浄水：松田新田浄水場　配水池

														最高	最低	平均
採水月日			R7.4.8	R7.5.20	R7.6.16	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.3	R7.10.8	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.20	R8.2.17	R8.3.3			
採水時刻			9:05	9:15	9:35	8:50	10:05	9:35	9:00	9:25	9:15	9:00	10:10	10:10			
天候（前日）			晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇			
天候（当日）			晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温		℃	11.6	19.3	26.8	25.7	29.0	29.7	24.0	11.0	13.0	5.5	5.5	5.0	29.7	5.0	17.2
水温		℃	12.0	15.0	18.0	19.0	22.0	19.5	16.5	12.5	9.7	7.6	9.9	11.0	22.0	7.6	14.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L			0.4			0.5			0.4			0.5	0.5	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			40.6			42.6			45.6			41.4	45.6	40.6	42.6
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L			5			5			4			6	6	4	5
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			1.5			1.1			1.0			1.0	1.5	1.0	1.2
	臭気強度（TON）	－			1未満			1未満			1未満			1	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L			80			99			100			91	100	80	93
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.5	6.7	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－			-2.1			-2.1			-1.4			-1.8	-1.4	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌	個/mL			0			1			0			1	1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L		0			0			0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/20L		0			0			0			0		0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			0			1			0			4	4	0	1
	電気伝導率	mS/m	11.9	10.6	11.1	12.1	11.8	11.8	13.2	12.4	12.7	13.4	13.4	13.6	13.6	10.6	12.3
	総アルカリ度	mg/L	34.1	30.3	30.3	34.3	36.8	36.8	39.3	36.5	39.3	35.3	36.2	35.3	39.3	30.3	35.4
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.55			0.55			0.71			0.61	0.71	0.55	0.61
	カルシウムイオン	mg/L			12.1			12.6			13.4			12.7	13.4	12.1	12.7
	マグネシウムイオン	mg/L			2.5			2.7			3.0			2.4	3.0	2.4	2.7
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑤浄水：松田新田浄水場　配水池

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				8:55	9:00	8:50	9:00										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温		℃		15.0	15.0	20.5	22.0								22.0	15.0	18.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑤浄水：松田新田浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				8:55	9:00	8:50	9:00										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温		℃		15.0	15.0	20.5	22.0								22.0	15.0	18.1
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑤浄水：松田新田浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				8:55	9:00	8:50	9:00										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		13.5	18.0	28.6	28.5								28.6	13.5	22.2
水温		℃		15.0	15.0	20.5	22.0								22.0	15.0	18.1
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑥給水栓：配水管理センター

採水月日			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水時刻			9:40	10:35	10:50	10:30	10:45	11:00	9:10	10:20	10:40	10:30	9:30	10:25			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	15.7	28.0	31.6	28.5	32.6	34.8	15.5	8.5	10.0	4.7	11.4	7.0	34.8	4.7	19.0
水温		℃	13.0	19.5	21.5	26.5	27.5	28.3	21.6	16.0	14.5	9.5	8.9	10.5	28.3	8.9	18.1
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.56			0.51			0.71			0.63	0.71	0.51	0.60
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08			0.08未満			0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.013			0.011			0.006未満			0.006未満	0.013	0.006未満	0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満			0.01	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.009			0.005			0.003未満			0.003未満	0.009	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.006			0.007			0.004			0.005	0.007	0.004	0.006
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.9			7.8			8.1			9.7	9.7	6.9	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	7.7	7.1	6.9	7.0	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	7.3	9.0	9.5	9.5	6.7	7.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.6			42.7			45.8			41.6	45.8	38.6	42.2
	蒸発残留物	mg/L			83			100			105			89	105	83	94
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
	pH値	－	6.7	7.2	6.8	7.2	6.8	6.9	6.8	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	6.7	7.1
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑥給水栓：配水管理センター

			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水月日																	
採水時刻			9:40	10:35	10:50	10:30	10:45	11:00	9:10	10:20	10:40	10:30	9:30	10:25			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	15.7	28.0	31.6	28.5	32.6	34.8	15.5	8.5	10.0	4.7	11.4	7.0	34.8	4.7	19.0
水温		℃	13.0	19.5	21.5	26.5	27.5	28.3	21.6	16.0	14.5	9.5	8.9	10.5	28.3	8.9	18.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.004			0.003			0.002未満			0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L			0.2			0.2			0.3			0.3	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.6			42.7			45.8			41.6	45.8	38.6	42.2
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L			4			4			4			4	4	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			1.6			1.1			1.0			0.9	1.6	0.9	1.2
	臭気強度（TON）	－			1未満			1			1			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L			83			100			105			89	105	83	94
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.7	7.2	6.8	7.2	6.8	6.9	6.8	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	6.7	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－			−2.1			−1.8			−1.6			−1.7	−1.6	−2.1	−1.8
	従属栄養細菌	個/mL			0			0			0			0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			2			6			2			4	6	2	4
	電気伝導率	mS/m	12.4	11.5	11.6	12.0	12.2	12.7	13.2	12.9	13.5	13.2	14.0	12.8	14.0	11.5	12.7
	総アルカリ度	mg/L	33.6	30.2	31.8	34.5	34.9	37.0	39.5	39.3	39.4	35.6	36.0	34.3	39.5	30.2	35.5
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.56			0.51			0.71			0.63	0.71	0.51	0.60
	カルシウムイオン	mg/L			11.5			12.8			13.5			12.8	13.5	11.5	12.7
	マグネシウムイオン	mg/L			2.4			2.6			3.0			2.4	3.0	2.4	2.6
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑥給水栓：配水管理センター

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				11:45	11:25	11:30	11:35										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		16.0	23.5	32.1	32.0								32.1	16.0	25.9
水温		℃		18.0	19.5	26.0	27.5								27.5	18.0	22.8
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑥給水栓：配水管理センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				11:45	11:25	11:30	11:35										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		16.0	23.5	32.1	32.0								32.1	16.0	25.9
水温		℃		18.0	19.5	26.0	27.5								27.5	18.0	22.8
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑥給水栓：配水管理センター

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				11:45	11:25	11:30	11:35										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		16.0	23.5	32.1	32.0								32.1	16.0	25.9
水温		℃		18.0	19.5	26.0	27.5								27.5	18.0	22.8
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑦給水栓：姿川地区市民センター

			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4			
採水時刻			10:45	9:25	9:30	9:15	9:15	9:30	10:10	9:15	9:25	10:05	10:00	9:20			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	18.9	27.7	32.5	26.5	31.4	30.5	17.7	10.0	10.8	8.0	14.5	7.0	32.5	7.0	19.6
水温		℃	13.8	22.0	21.5	26.5	28.0	28.3	21.1	18.0	16.0	12.0	10.0	12.5	28.3	10.0	19.1
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.59			0.64			0.72			0.61	0.72	0.59	0.64
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.011			0.009			0.006未満			0.006未満	0.011	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満			0.01	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.007			0.007			0.003未満			0.003未満	0.007	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.005			0.007			0.003			0.005	0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.6			7.1			8.1			9.8	9.8	6.6	7.9
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	7.9	7.2	6.6	6.9	6.7	7.6	6.7	6.9	7.0	7.3	8.6	9.1	9.1	6.6	7.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.8			39.1			46.3			42.1	46.3	38.8	41.6
	蒸発残留物	mg/L			82			92			104			91	104	82	92
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4
	pH値	－	6.9	7.2	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	7.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	6.8	7.1
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑦給水栓：姿川地区市民センター

採水月日			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水時刻			10:45	9:25	9:30	9:15	9:15	9:30	10:10	9:15	9:25	10:05	10:00	9:20			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	18.9	27.7	32.5	26.5	31.4	30.5	17.7	10.0	10.8	8.0	14.5	7.0	32.5	7.0	19.6
水温		℃	13.8	22.0	21.5	26.5	28.0	28.3	21.1	18.0	16.0	12.0	10.0	12.5	28.3	10.0	19.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.003			0.007			0.002未満			0.002未満	0.007	0.002未満	0.003
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L			0.3			0.3			0.4			0.4	0.4	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.8			39.1			46.3			42.1	46.3	38.8	41.6
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L			4			3			4			3	4	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			1.8			2.5			1.0			0.9	2.5	0.9	1.6
	臭気強度（TON）	－			1未満			1			1未満			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L			82			92			104			91	104	82	92
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.9	7.2	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	7.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	6.8	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－			-2.1			-1.9			-1.6			-1.7	-1.6	-2.1	-1.8
	従属栄養細菌	個/mL			0			0			0			0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL			2			0			0			0	2	0	0
	電気伝導率	mS/m	12.3	11.9	11.4	12.4	12.8	11.9	13.1	13.4	13.5	13.3	13.8	12.4	13.8	11.4	12.7
	総アルカリ度	mg/L	32.9	32.3	31.6	36.6	38.7	32.9	39.9	40.5	39.7	36.5	36.3	34.7	40.5	31.6	36.1
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.59			0.64			0.72			0.61	0.72	0.59	0.64
	カルシウムイオン	mg/L			11.6			11.9			13.7			12.9	13.7	11.6	12.5
	マグネシウムイオン	mg/L			2.4			2.3			2.9			2.4	2.9	2.3	2.5
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4			
採水時刻			10:20	9:50	9:50	9:45	9:40	10:00	9:55	9:40	9:55	9:45	10:25	9:50			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	18.5	27.7	32.2	27.0	32.0	33.0	17.5	10.5	10.3	8.0	15.0	7.5	33.0	7.5	19.9
水温		℃	13.5	19.7	21.8	26.0	28.0	28.5	21.3	16.0	13.5	9.5	9.1	11.5	28.5	9.1	18.2
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.59			0.64			0.74			0.73	0.74	0.59	0.68
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.010			0.010			0.006未満			0.006未満	0.010	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満			0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.008			0.006			0.003未満			0.003未満	0.008	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.005			0.007			0.003未満			0.004	0.007	0.003未満	0.004
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.02			0.01未満			0.01未満			0.01	0.02	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.8			6.8			8.1			9.4	9.4	6.8	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	7.9	7.1	6.6	7.0	6.7	7.4	6.7	6.9	7.1	7.5	8.6	9.3	9.3	6.6	7.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.6			37.8			46.3			44.4	46.3	37.8	41.8
	蒸発残留物	mg/L			81			88			105			95	105	81	92
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9	0.3	0.4
	pH値	－	7.2	7.1	6.8	6.8	7.3	6.8	7.1	7.4	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	6.8	7.1
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水月日																	
採水時刻			10:20	9:50	9:50	9:45	9:40	10:00	9:55	9:40	9:55	9:45	10:25	9:50			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	18.5	27.7	32.2	27.0	32.0	33.0	17.5	10.5	10.3	8.0	15.0	7.5	33.0	7.5	19.9
水温		℃	13.5	19.7	21.8	26.0	28.0	28.5	21.3	16.0	13.5	9.5	9.1	11.5	28.5	9.1	18.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.003			0.007			0.002未満			0.002未満	0.007	0.002未満	0.003
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L			0.3			0.3			0.4			0.3	0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.6			37.8			46.3			44.4	46.3	37.8	41.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L			4			5			5			3	5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			1.6			2.4			0.9			1.0	2.4	0.9	1.5
	臭気強度（TON）	－			1			1			1未満			2	2	1未満	1
	蒸発残留物	mg/L			81			88			105			95	105	81	92
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.2	7.1	6.8	6.8	7.3	6.8	7.1	7.4	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	6.8	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－			−2.0			−2.1			−1.7			−1.9	−1.7	−2.1	−1.9
	従属栄養細菌	個/mL			6			0			0			0	6	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			10			3			5			0	10	0	5
	電気伝導率	mS/m	11.7	10.4	10.7	11.5	11.4	10.7	12.3	13.0	12.8	12.8	13.8	13.3	13.8	10.4	12.0
	総アルカリ度	mg/L	32.6	29.8	31.8	32.3	35.0	27.9	39.5	39.9	39.1	35.3	35.2	33.1	39.9	27.9	34.3
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.59			0.64			0.74			0.73	0.74	0.59	0.68
	カルシウムイオン	mg/L			11.5			11.2			13.8			14.0	14.0	11.2	12.6
	マグネシウムイオン	mg/L			2.4			2.4			2.9			2.3	2.9	2.3	2.5
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

採水月日			R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻			11:00	10:50	10:55	10:50										
天候（前日）			晴	曇	晴	晴										
天候（当日）			雨	晴	晴	晴										
気温	℃		15.8	24.0	31.1	32.5								32.5	15.8	25.9
水温	℃		18.5	19.0	25.0	28.0								28.0	18.5	22.6
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				11:00	10:50	10:55	10:50										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		15.8	24.0	31.1	32.5								32.5	15.8	25.9
水温		℃		18.5	19.0	25.0	28.0								28.0	18.5	22.6
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

採水月日			R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻			11:00	10:50	10:55	10:50										
天候（前日）			晴	曇	晴	晴										
天候（当日）			雨	晴	晴	晴										
気温	℃		15.8	24.0	31.1	32.5								32.5	15.8	25.9
水温	℃		18.5	19.0	25.0	28.0								28.0	18.5	22.6
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑨給水栓：滝の原自治公民館

採水月日			R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
採水時刻			9:00	11:05	11:30	10:55	11:15	11:30	11:10	10:55	11:10	8:50	9:00	10:55			
天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
天候（当日）			曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	14.5	28.1	33.5	27.2	32.8	34.1	16.2	9.8	9.7	3.0	11.0	8.0	34.1	3.0	19.0
水温		℃	12.5	18.8	21.5	25.0	26.5	27.5	20.5	15.5	13.8	9.5	8.5	10.4	27.5	8.5	17.5
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.57			0.54			0.71			0.63	0.71	0.54	0.61
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.012			0.013			0.006未満			0.006未満	0.013	0.006未満	0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満			0.01	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.009			0.008			0.003			0.003未満	0.009	0.003未満	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.005			0.007			0.003			0.005	0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.8			7.8			8.1			9.7	9.7	6.8	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	7.8	7.2	6.8	7.0	6.7	7.3	6.8	6.9	7.0	7.3	8.8	9.4	9.4	6.7	7.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.2			41.5			45.8			41.5	45.8	38.2	41.8
	蒸発残留物	mg/L			84			101			105			91	105	84	95
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
	pH値	－	6.7	7.2	6.8	7.3	6.8	7.0	6.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	6.7	7.1
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑨給水栓：滝の原自治公民館

	採水月日		R7.4.10	R7.5.21	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.20	R7.9.2	R7.10.21	R7.11.19	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.4	最高	最低	平均
	採水時刻		9:00	11:05	11:30	10:55	11:15	11:30	11:10	10:55	11:10	8:50	9:00	10:55			
	天候（前日）		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
	天候（当日）		曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇			
	気温	℃	14.5	28.1	33.5	27.2	32.8	34.1	16.2	9.8	9.7	3.0	11.0	8.0	34.1	3.0	19.0
	水温	℃	12.5	18.8	21.5	25.0	26.5	27.5	20.5	15.5	13.8	9.5	8.5	10.4	27.5	8.5	17.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.002			0.001			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.003			0.003			0.002未満			0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L			0.3			0.3			0.3			0.4	0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			38.2			41.5			45.8			41.5	45.8	38.2	41.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L			3			4			5			3	5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L			1.6			1.3			0.9			1.2	1.6	0.9	1.3
	臭気強度（TON）	－			1未満			1			1			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L			84			101			105			91	105	84	95
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.7	7.2	6.8	7.3	6.8	7.0	6.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	6.7	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－			−2.1			−1.7			−1.6			−1.6	−1.6	−2.1	−1.8
	従属栄養細菌	個/mL			0			0			0			0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			3			1			0			2	3	0	2
	電気伝導率	mS/m	12.6	11.4	11.5	12.1	12.1	12.4	13.2	12.8	13.5	13.2	13.9	12.4	13.9	11.4	12.6
	総アルカリ度	mg/L	34.1	30.3	31.4	33.6	35.4	35.2	39.1	39.2	39.5	36.3	35.7	34.4	39.5	30.3	35.4
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.57			0.54			0.71			0.63	0.71	0.54	0.61
	カルシウムイオン	mg/L			11.4			12.4			13.4			12.7	13.4	11.4	12.5
	マグネシウムイオン	mg/L			2.4			2.6			3.0			2.4	3.0	2.4	2.6
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

２　白沢水系の水質検査結果

①　水源（地下水）　白沢第1号取水井　　（宇都宮市下ヶ橋町991-3）

②　水源（地下水）　白沢第2号取水井　　（宇都宮市白沢町1136-18）

③　水源（地下水）　白沢第3号取水井　　（宇都宮市白沢町1029-61）

④　水源（地下水）　白沢第4号取水井　　（宇都宮市白沢町1042-4）

⑤　水源（地下水）　白沢第6号取水井　　（宇都宮市白沢町1018-3）

⑥　水源（地下水）　白沢第7号取水井　　（宇都宮市下ヶ橋町965）

⑦　水源（地下水）　白沢第8号取水井　　（宇都宮市白沢町1136-18）

⑧　水源（地下水）　白沢第9号取水井　　（宇都宮市白沢町640-1）

⑨　水源（地下水）　白沢第10号取水井　　（宇都宮市下ヶ橋町320-7）

⑩　原水　白沢浄水場 着水井　　（宇都宮市白沢町1136-18）

⑪　浄水　白沢浄水場 配水池　　（宇都宮市白沢町1136-18）

⑫　給水栓　平石地区市民センター　　（宇都宮市下平出町158-1）

⑬　給水栓　宇都宮市まちづくりセンター　（宇都宮市元今泉５丁目9-7）

①水源：白沢第1号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:10	9:56	9:20	9:15	9:47	9:15	9:45	9:35	9:15	9:20	9:55	9:30			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	19.0	18.0	23.0	29.5	32.8	29.0	19.3	12.9	7.2	1.0	4.8	3.0	32.8	1.0	16.6
水温		℃	15.1	14.2	14.3	15.0	16.0	16.8	17.1	17.5	17.3	16.5	16.3	15.5	17.5	14.2	16.0
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	3	8	8	0	4	17	6	17	0	4
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.19			1.19			0.82			1.01		1.19	0.82	1.05
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.8			7.3			7.7			7.6		7.7	6.8	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.4			5.5			5.4			6.1		6.4	5.4	5.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44.0			46.5			48.0			49.8		49.8	44.0	47.1
	蒸発残留物	mg/L		89			106			106			106		106	89	102
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.4			6.6			6.6			6.5		6.6	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

①水源：白沢第1号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:10	9:56	9:20	9:15	9:47	9:15	9:45	9:35	9:15	9:20	9:55	9:30			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	19.0	18.0	23.0	29.5	32.8	29.0	19.3	12.9	7.2	1.0	4.8	3.0	32.8	1.0	16.6
	水温	℃	15.1	14.2	14.3	15.0	16.0	16.8	17.1	17.5	17.3	16.5	16.3	15.5	17.5	14.2	16.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44.0			46.5			48.0			49.8		49.8	44.0	47.1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		89			106			106			106		106	89	102
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.4			6.6			6.6			6.5		6.6	6.4	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	3	8	8	0	4	17	6	17	0	4
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	2	1	0	1	0	5	0	96	2	1	37	1	96	0	12
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		12.7			13.5			13.6			13.7		13.7	12.7	13.4
	総アルカリ度	mg/L		32.6			39.3			41.8			40.3		41.8	32.6	38.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.19			1.19			0.82			1.01		1.19	0.82	1.05
	カルシウムイオン	mg/L		14.2			15.0			15.5			16.1		16.1	14.2	15.2
	マグネシウムイオン	mg/L		2.1			2.2			2.2			2.3		2.3	2.1	2.2
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

②水源：白沢第2号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:35	10:35	9:45	9:55	10:15	9:55	9:55	10:30	9:50	9:45	10:35	10:05			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	18.0	18.5	23.5	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	6.4	4.0	32.8	2.0	17.1
水温		℃	15.7	15.6	15.6	15.5	16.3	17.0	17.1	17.5	17.0	16.2	16.2	15.5	17.5	15.5	16.3
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	3	4	0	1	3	0	0	0	2	2	4	0	1
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.29			1.45			0.82			1.07		1.45	0.82	1.16
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.2			7.4			7.3			7.6		7.6	7.2	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.4			6.3			5.4			6.1		6.4	5.4	6.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47.6			50.8			47.0			51.2		51.2	47.0	49.2
	蒸発残留物	mg/L		95			108			102			108		108	95	103
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.5			6.6			6.7			6.4		6.7	6.4	6.6
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

②水源：白沢第2号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:35	10:35	9:45	9:55	10:15	9:55	9:55	10:30	9:50	9:45	10:35	10:05			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	18.0	18.5	23.5	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	6.4	4.0	32.8	2.0	17.1
	水温	℃	15.7	15.6	15.6	15.5	16.3	17.0	17.1	17.5	17.0	16.2	16.2	15.5	17.5	15.5	16.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47.6			50.8			47.0			51.2		51.2	47.0	49.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		95			108			102			108		108	95	103
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.5			6.6			6.7			6.4		6.7	6.4	6.6
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	3	4	0	1	3	0	0	0	2	2	4	0	1
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	2	0	0	9	1	3	0	17	6	1	0	0	17	0	3
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		13.5			14.5			13.3			13.6		14.5	13.3	13.7
	総アルカリ度	mg/L		35.4			40.8			39.6			41.0		41.0	35.4	39.2
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.29			1.45			0.82			1.07		1.45	0.82	1.16
	カルシウムイオン	mg/L		15.4			16.4			15.2			16.5		16.5	15.2	15.9
	マグネシウムイオン	mg/L		2.2			2.4			2.2			2.4		2.4	2.2	2.3
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

③水源：白沢第3号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:15	10:45	9:55	9:20	10:40	9:20	10:30	9:45	9:20	9:25	10:45	9:35			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	18.3	19.0	24.0	30.0	33.5	30.0	19.4	13.0	7.2	1.0	6.8	4.0	33.5	1.0	17.2
水温		℃	16.0	15.5	16.5	16.5	17.5	18.0	17.9	18.0	17.3	16.5	16.0	15.0	18.0	15.0	16.7
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	4	0	0	0	1	9	3	0	0	0	22	1	22	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.37			1.42			0.96			1.12		1.42	0.96	1.22
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.4			7.7			7.7			7.7		7.7	7.4	7.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.3			6.5			5.5			6.0		6.5	5.5	6.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		51.5			54.3			53.5			54.9		54.9	51.5	53.6
	蒸発残留物	mg/L		104			115			112			113		115	104	111
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.5			6.4		6.5	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

③水源：白沢第3号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:15	10:45	9:55	9:20	10:40	9:20	10:30	9:45	9:20	9:25	10:45	9:35			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	18.3	19.0	24.0	30.0	33.5	30.0	19.4	13.0	7.2	1.0	6.8	4.0	33.5	1.0	17.2
	水温	℃	16.0	15.5	16.5	16.5	17.5	18.0	17.9	18.0	17.3	16.5	16.0	15.0	18.0	15.0	16.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		51.5			54.3			53.5			54.9		54.9	51.5	53.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		104			115			112			113		115	104	111
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.5			6.4		6.5	6.4	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	4	0	0	0	1	9	3	0	0	0	22	1	22	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		14.3			15.2			14.6			14.1		15.2	14.1	14.6
	総アルカリ度	mg/L		39.2			44.6			45.8			44.7		45.8	39.2	43.6
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.37			1.42			0.96			1.12		1.42	0.96	1.22
	カルシウムイオン	mg/L		16.6			17.6			17.3			17.8		17.8	16.6	17.3
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.5			2.5			2.6		2.6	2.4	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

④水源：白沢第4号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:20	10:52	10:00	9:25	10:45	9:25	10:17	9:55	9:24	9:30	10:50	9:40			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	19.5	19.0	24.0	30.0	33.7	30.0	19.4	13.0	7.5	2.0	6.8	4.0	33.7	2.0	17.4
水温		℃	15.2	15.2	17.0	17.5	18.9	19.0	18.7	18.5	17.0	16.5	15.8	15.0	19.0	15.0	17.0
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.65			1.24			1.06			1.20		1.65	1.06	1.29
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.4			7.6			7.7			7.5		7.7	7.4	7.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.8			6.2			5.6			6.0		6.8	5.6	6.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		54.9			52.5			55.9			56.2		56.2	52.5	54.9
	蒸発残留物	mg/L		108			111			112			114		114	108	111
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.3			0.2未満			0.2未満		0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.7			6.4		6.7	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

④水源：白沢第4号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:20	10:52	10:00	9:25	10:45	9:25	10:17	9:55	9:24	9:30	10:50	9:40			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	19.5	19.0	24.0	30.0	33.7	30.0	19.4	13.0	7.5	2.0	6.8	4.0	33.7	2.0	17.4
	水温	℃	15.2	15.2	17.0	17.5	18.9	19.0	18.7	18.5	17.0	16.5	15.8	15.0	19.0	15.0	17.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		54.9			52.5			55.9			56.2		56.2	52.5	54.9
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		108			111			112			114		114	108	111
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.7			6.4		6.7	6.4	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	2	2	8	10	0	0	0	0	1	0	1	1	10	0	2
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		15.0			14.9			15.2			14.6		15.2	14.6	14.9
	総アルカリ度	mg/L		40.8			44.2			48.1			45.6		48.1	40.8	44.7
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.65			1.24			1.06			1.20		1.65	1.06	1.29
	カルシウムイオン	mg/L		17.7			17.0			18.1			18.1		18.1	17.0	17.7
	マグネシウムイオン	mg/L		2.6			2.5			2.6			2.6		2.6	2.5	2.6
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑤水源：白沢第6号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:25	11:00	10:05	9:30	10:55	9:35	10:23	10:00	9:28	9:35	11:00	9:45			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	18.3	19.5	24.0	30.0	33.9	30.0	19.4	13.0	7.5	2.0	7.0	4.0	33.9	2.0	17.4
水温		℃	15.0	14.8	16.0	17.0	18.9	20.0	20.0	19.5	18.3	17.0	16.2	15.5	20.0	14.8	17.4
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.80			1.13			1.20			1.20		1.80	1.13	1.33
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			7.6			7.6			7.4		7.6	7.0	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.8			5.4			5.5			6.4		6.8	5.4	6.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52.8			56.4			55.3			54.8		56.4	52.8	54.8
	蒸発残留物	mg/L		106			118			112			113		118	106	112
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.3			0.2未満			0.2未満		0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.5			6.5			6.6			6.4		6.6	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤水源：白沢第6号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:25	11:00	10:05	9:30	10:55	9:35	10:23	10:00	9:28	9:35	11:00	9:45			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	18.3	19.5	24.0	30.0	33.9	30.0	19.4	13.0	7.5	2.0	7.0	4.0	33.9	2.0	17.4
	水温	℃	15.0	14.8	16.0	17.0	18.9	20.0	20.0	19.5	18.3	17.0	16.2	15.5	20.0	14.8	17.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52.8			56.4			55.3			54.8		56.4	52.8	54.8
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		106			118			112			113		118	106	112
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.5			6.5			6.6			6.4		6.6	6.4	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	2	0	5	2	0	0	0	0	0	5	0	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		14.5			15.5			15.1			14.6		15.5	14.5	14.9
	総アルカリ度	mg/L		38.2			49.6			47.2			42.9		49.6	38.2	44.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.80			1.13			1.20			1.20		1.80	1.13	1.33
	カルシウムイオン	mg/L		17.0			18.2			17.9			17.7		18.2	17.0	17.7
	マグネシウムイオン	mg/L		2.5			2.7			2.6			2.6		2.7	2.5	2.6
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑥水源：白沢第7号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:05	9:50	9:15	9:10	9:40	9:05	9:40	9:25	9:10	9:15	9:45	9:25			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	16.5	18.0	22.5	29.5	32.1	29.0	19.3	12.9	7.0	1.0	4.5	3.0	32.1	1.0	16.3
水温		℃	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	17.0	17.3	17.5	17.3	17.0	17.0	16.5	17.5	15.5	16.6
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.34			1.37			0.81			1.04		1.37	0.81	1.14
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.1			7.3			7.3			7.6		7.6	7.1	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.4			6.6			5.6			6.1		6.6	5.6	6.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47.1			50.1			45.2			50.4		50.4	45.2	48.2
	蒸発残留物	mg/L		94			100			100			105		105	94	100
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.3			6.6			6.5			6.5		6.6	6.3	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑥水源：白沢第7号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:05	9:50	9:15	9:10	9:40	9:05	9:40	9:25	9:10	9:15	9:45	9:25			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	16.5	18.0	22.5	29.5	32.1	29.0	19.3	12.9	7.0	1.0	4.5	3.0	32.1	1.0	16.3
	水温	℃	16.0	16.0	15.5	15.5	16.0	17.0	17.3	17.5	17.3	17.0	17.0	16.5	17.5	15.5	16.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47.1			50.1			45.2			50.4		50.4	45.2	48.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		94			100			100			105		105	94	100
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.3			6.6			6.5			6.5		6.6	6.3	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		13.5			14.4			13.3			13.9		14.4	13.3	13.8
	総アルカリ度	mg/L		34.5			40.3			38.1			41.0		41.0	34.5	38.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.34			1.37			0.81			1.04		1.37	0.81	1.14
	カルシウムイオン	mg/L		15.1			16.1			14.6			16.3		16.3	14.6	15.5
	マグネシウムイオン	mg/L		2.2			2.4			2.1			2.4		2.4	2.1	2.3
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑦水源：白沢第8号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:40	10:20	9:35	9:50	10:05	9:45	10:10	10:20	9:40	9:40	10:05	9:55			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	19.5	18.5	23.1	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.0	4.0	32.8	2.0	17.1
水温		℃	15.0	14.3	14.5	14.5	15.2	16.5	17.0	17.5	16.8	16.2	16.0	16.0	17.5	14.3	15.8
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	2	0	5	10	2	21	0	4	6	2	21	0	4
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.26			1.24			0.79			1.08		1.26	0.79	1.09
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.8			7.2			7.6			7.7		7.7	6.8	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.6			5.6			5.4			6.1		6.6	5.4	5.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44.2			47.1			46.9			52.1		52.1	44.2	47.6
	蒸発残留物	mg/L		87			102			104			108		108	87	100
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.4			6.6			6.8			6.5		6.8	6.4	6.6
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑦水源：白沢第8号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:40	10:20	9:35	9:50	10:05	9:45	10:10	10:20	9:40	9:40	10:05	9:55			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	19.5	18.5	23.1	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.0	4.0	32.8	2.0	17.1
	水温	℃	15.0	14.3	14.5	14.5	15.2	16.5	17.0	17.5	16.8	16.2	16.0	16.0	17.5	14.3	15.8
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		44.2			47.1			46.9			52.1		52.1	44.2	47.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		87			102			104			108		108	87	100
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.4			6.6			6.8			6.5		6.8	6.4	6.6
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	2	0	5	10	2	21	0	4	6	2	21	0	4
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	3	1	1	1	0	5	0	1	2	1	13	13	13	0	3
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		12.7			13.6			13.4			13.9		13.9	12.7	13.4
	総アルカリ度	mg/L		32.0			39.4			40.7			42.1		42.1	32.0	38.6
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.26			1.24			0.79			1.08		1.26	0.79	1.09
	カルシウムイオン	mg/L		14.3			15.2			15.2			16.8		16.8	14.3	15.4
	マグネシウムイオン	mg/L		2.1			2.2			2.2			2.4		2.4	2.1	2.2
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑧水源：白沢第9号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:00	9:42	9:10	9:00	9:30	9:00	9:35	9:15	9:05	9:10	9:35	9:20			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	17.5	17.5	22.5	29.0	32.1	29.0	19.2	12.9	6.8	1.0	3.9	3.0	32.1	1.0	16.2
水温		℃	17.0	16.1	16.0	16.0	16.3	17.3	17.5	17.5	17.5	16.9	16.5	16.0	17.5	16.0	16.7
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.43			1.36			1.15			1.23		1.43	1.15	1.29
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6			7.6			7.9			7.9		7.9	7.6	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.3			6.1			5.5			5.9		6.3	5.5	6.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52.3			53.6			54.4			56.6		56.6	52.3	54.2
	蒸発残留物	mg/L		103			115			112			116		116	103	112
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.3			6.6			6.5			6.4		6.6	6.3	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑧水源：白沢第9号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:00	9:42	9:10	9:00	9:30	9:00	9:35	9:15	9:05	9:10	9:35	9:20			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	17.5	17.5	22.5	29.0	32.1	29.0	19.2	12.9	6.8	1.0	3.9	3.0	32.1	1.0	16.2
	水温	℃	17.0	16.1	16.0	16.0	16.3	17.3	17.5	17.5	17.5	16.9	16.5	16.0	17.5	16.0	16.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		52.3			53.6			54.4			56.6		56.6	52.3	54.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		103			115			112			116		116	103	112
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.3			6.6			6.5			6.4		6.6	6.3	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	0	5	47	0	0	0	4	0	0	0	0	47	0	5
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		14.5			14.9			15.6			15.2		15.6	14.5	15.1
	総アルカリ度	mg/L		40.5			44.4			45.5			46.3		46.3	40.5	44.2
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.43			1.36			1.15			1.23		1.43	1.15	1.29
	カルシウムイオン	mg/L		16.9			17.3			17.6			18.3		18.3	16.9	17.5
	マグネシウムイオン	mg/L		2.5			2.5			2.5			2.7		2.7	2.5	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑨水源：白沢第10号取水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			9:50	9:30	9:05	8:55	9:20	8:55	9:30	9:05	8:55	9:00	9:15	9:10			
天候（前日）			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候（当日）			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	17.9	17.5	22.0	29.0	31.3	29.0	19.2	12.9	6.8	1.0	3.8	3.0	31.3	1.0	16.1
水温		℃	17.0	16.5	16.7	17.0	17.3	17.3	18.2	18.0	17.5	16.7	16.5	16.0	18.2	16.0	17.1
外観		－		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	2	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	1
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.57			1.51			1.29			1.26		1.57	1.26	1.41
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.9			8.0			8.2			8.1		8.2	7.9	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		5.9			6.1			5.6			5.7		6.1	5.6	5.8
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		57.7			56.7			60.7			58.7		60.7	56.7	58.5
	蒸発残留物	mg/L		109			116			123			120		123	109	117
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.6			6.3		6.6	6.3	6.5
	味	－															
	臭気	－		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑨水源：白沢第10号取水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		9:50	9:30	9:05	8:55	9:20	8:55	9:30	9:05	8:55	9:00	9:15	9:10			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	17.9	17.5	22.0	29.0	31.3	29.0	19.2	12.9	6.8	1.0	3.8	3.0	31.3	1.0	16.1
	水温	℃	17.0	16.5	16.7	17.0	17.3	17.3	18.2	18.0	17.5	16.7	16.5	16.0	18.2	16.0	17.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		57.7			56.7			60.7			58.7		60.7	56.7	58.5
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L															
	臭気強度（TON）	－															
	蒸発残留物	mg/L		109			116			123			120		123	109	117
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－		6.4			6.5			6.6			6.3		6.6	6.3	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	2	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	1
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	25	25	9	89	5	6	0	0	10	24	16	16	89	0	19
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		14.2			14.4			14.6			15.3		15.3	14.2	14.6
	総アルカリ度	mg/L		46.3			45.6			50.9			48.9		50.9	45.6	47.9
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.57			1.51			1.29			1.26		1.57	1.26	1.41
	カルシウムイオン	mg/L		18.6			18.3			19.6			18.9		19.6	18.3	18.9
	マグネシウムイオン	mg/L		2.7			2.7			2.9			2.8		2.9	2.7	2.8
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

⑩原水:白沢浄水場　着水井

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
採水時刻			10:30	10:10	9:30	9:45	10:10	9:40	9:50	10:15	9:35	9:50	10:15	9:50			
天候(前日)			雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
天候(当日)			曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
気温		℃	18.0	18.5	23.1	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.1	4.0	32.8	2.0	17.0
水温		℃	17.0	15.2	16.4	16.9	20.7	21.3	18.0	19.5	16.8	16.2	16.0	16.0	21.3	15.2	17.5
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	1	0	0	2	0	8	0	2	0	0	6	20	20	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.42			1.36			0.98			1.12		1.42	0.98	1.22
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.4			7.5			7.7			7.7		7.7	7.4	7.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	6.2	6.5	6.7	6.5	6.1	5.5	5.4	5.5	5.9	6.0	6.1	6.2	6.7	5.4	6.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		51.1			52.4			52.0			53.3		53.3	51.1	52.2
	蒸発残留物	mg/L		102			115			107			111		115	102	109
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.9	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.9	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満

⑩原水:白沢浄水場　着水井

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:30	10:10	9:30	9:45	10:10	9:40	9:50	10:15	9:35	9:50	10:15	9:50			
	天候(前日)		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候(当日)		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	18.0	18.5	23.1	30.5	32.8	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.1	4.0	32.8	2.0	17.0
	水温	℃	17.0	15.2	16.4	16.9	20.7	21.3	18.0	19.5	16.8	16.2	16.0	16.0	21.3	15.2	17.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	ー															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	ー															
	(削除)	ー															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	ー															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	ー		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		51.1			52.4			52.0			53.3		53.3	51.1	52.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		35			37			45			39		45	35	39
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0.9			0.9			0.7			0.9		0.9	0.7	0.9
	臭気強度(TON)	ー		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		102			115			107			111		115	102	109
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
	pH値	ー	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.9	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.9	6.4	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	ー		-2.3			-2.1			-2.1			-2.2		-2.1	-2.3	-2.2
	従属栄養細菌	個/mL		57			4			12			4		57	4	19
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L		0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1	0	0	2	0	8	0	2	0	0	6	20	20	0	3
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	4	7	2	2	0	1	0	3	3	1	4	4	7	0	3
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0			0			0			0			0	0	0
	ジアルジア	個/10L	0			0			0			0			0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	ー															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		65			4			16			14		65	4	25
	電気伝導率	mS/m	13.8	14.1	13.4	14.2	14.8	14.4	13.3	14.5	14.1	13.9	14.3	13.5	14.8	13.3	14.0
	総アルカリ度	mg/L	39.9	38.4	37.2	39.7	43.8	46.9	44.3	44.2	45.0	44.2	43.5	44.0	46.9	37.2	42.6
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.42			1.36			0.98			1.12		1.42	0.98	1.22
	カルシウムイオン	mg/L		16.5			16.9			16.8			17.2		17.2	16.5	16.9
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.5			2.4			2.5		2.5	2.4	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑩原水:白沢浄水場　着水井

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				9:30	9:20	9:15	9:20										
天候(前日)				晴	曇	晴	晴										
天候(当日)				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		16.5	16.3	17.0	24.4								24.4	16.3	18.6
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅(有機銅)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑩原水:白沢浄水場　着水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				9:30	9:20	9:15	9:20										
天候(前日)				晴	曇	晴	晴										
天候(当日)				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		16.5	16.3	17.0	24.4								24.4	16.3	18.6
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑩原水:白沢浄水場　着水井

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				9:30	9:20	9:15	9:20										
天候(前日)				晴	曇	晴	晴										
天候(当日)				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		16.5	16.3	17.0	24.4								24.4	16.3	18.6
農薬類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑪浄水：白沢浄水場　配水池

			R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11			
	採水時刻		10:45	10:25	9:40	10:05	10:30	9:50	10:05	10:35	9:45	9:55	10:25	10:00			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	17.2	18.5	23.1	30.5	33.1	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.4	4.0	33.1	2.0	17.0
	水温	℃	16.0	15.5	16.5	18.0	18.0	20.5	18.5	17.5	14.5	15.1	14.5	14.0	20.5	14.0	16.6
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.47			1.37			1.03			1.14		1.47	1.03	1.25
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.5			7.7			7.9			7.9		7.9	7.5	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	6.2	6.6	6.9	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	6.1	6.2	6.3	6.3	6.9	5.5	6.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		51.0			52.7			52.4			54.2		54.2	51.0	52.6
	蒸発残留物	mg/L		101			114			108			113		114	101	109
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.4	6.6	6.7	6.7	6.9	6.5	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	6.4	6.8
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑪浄水：白沢浄水場　配水池

	採水月日		R7.4.14	R7.5.7	R7.6.12	R7.7.7	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.15	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.11	最高	最低	平均
	採水時刻		10:45	10:25	9:40	10:05	10:30	9:50	10:05	10:35	9:45	9:55	10:25	10:00			
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪			
	天候（当日）		曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温	℃	17.2	18.5	23.1	30.5	33.1	29.5	19.3	13.2	7.7	2.0	5.4	4.0	33.1	2.0	17.0
	水温	℃	16.0	15.5	16.5	18.0	18.0	20.5	18.5	17.5	14.5	15.1	14.5	14.0	20.5	14.0	16.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		51.0			52.7			52.4			54.2		54.2	51.0	52.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		9			11			9			6		11	6	9
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		0.6			0.7			0.7			0.7		0.7	0.6	0.7
	臭気強度（TON）	－		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		101			114			108			113		114	101	109
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.4	6.6	6.7	6.7	6.9	6.5	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	6.4	6.8
	腐食性（ランゲリア指数）	－		-2.2			-1.7			-1.4			-1.6		-1.4	-2.2	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL		2			2			4			0		4	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/L		0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L	0			0			0			0			0	0	0
	ジアルジア	個/20L	0			0			0			0			0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		3			3			6			1		6	1	3
	電気伝導率	mS/m	13.8	14.1	13.9	14.4	14.8	14.7	14.1	14.4	14.9	14.9	14.2	13.6	14.9	13.6	14.3
	総アルカリ度	mg/L	40.9	38.5	38.1	40.6	44.3	47.7	45.5	45.6	46.7	46.1	44.8	45.1	47.7	38.1	43.7
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.47			1.37			1.03			1.14		1.47	1.03	1.25
	カルシウムイオン	mg/L		16.5			17.0			16.9			17.5		17.5	16.5	17.0
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.5			2.5			2.6		2.6	2.4	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑪浄水：白沢浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				9:35	9:25	9:25	9:25										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		17.5	15.6	18.5	20.5								20.5	15.6	18.0
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑪浄水：白沢浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				9:35	9:25	9:25	9:25										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		17.5	15.6	18.5	20.5								20.5	15.6	18.0
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑪浄水：白沢浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				9:35	9:25	9:25	9:25										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.0	18.4	28.5	28.0								28.5	14.0	22.2
水温		℃		17.5	15.6	18.5	20.5								20.5	15.6	18.0
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16			
採水時刻			9:40	10:10	10:20	9:50	10:30	9:45	9:45	9:55	9:50	10:00	10:10	9:45			
天候（前日）			晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
気温		℃	19.5	20.2	21.1	25.0	32.8	32.3	18.6	14.5	12.1	7.0	4.5	11.2	32.8	4.5	18.2
水温		℃	13.0	17.5	22.0	24.5	27.3	27.0	21.5	17.0	14.0	9.9	10.5	12.0	27.3	9.9	18.0
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.37			1.34			0.96			1.07		1.37	0.96	1.19
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3			7.7			7.7			8.1		8.1	7.3	7.7
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	6.5	6.8	6.8	6.7	6.4	5.8	5.7	5.9	6.3	6.5	6.6	7.0	7.0	5.7	6.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		49.1			53.5			51.3			54.5		54.5	49.1	52.1
	蒸発残留物	mg/L		102			112			110			107		112	102	108
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	0.2未満	0.3	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	6.6	6.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	6.6	7.0
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水時刻		9:40	10:10	10:20	9:50	10:30	9:45	9:45	9:55	9:50	10:00	10:10	9:45			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	19.5	20.2	21.1	25.0	32.8	32.3	18.6	14.5	12.1	7.0	4.5	11.2	32.8	4.5	18.2
	水温	℃	13.0	17.5	22.0	24.5	27.3	27.0	21.5	17.0	14.0	9.9	10.5	12.0	27.3	9.9	18.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.2			0.3			0.2			0.3		0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		49.1			53.5			51.3			54.5		54.5	49.1	52.1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		5			8			7			7		8	5	7
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		0.9			0.9			0.7			0.6		0.9	0.6	0.8
	臭気強度（TON）	－		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		102			112			110			107		112	102	108
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	6.6	6.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	6.6	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－		-2.1			-1.5			-1.4			-1.5		-1.4	-2.1	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0		0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		6			0			9			6		9	0	5
	電気伝導率	mS/m	13.3	12.6	13.2	14.4	14.8	15.1	13.7	14.1	14.9	13.7	14.3	14.8	15.1	12.6	14.1
	総アルカリ度	mg/L	41.9	38.5	38.6	42.5	45.5	48.1	46.6	45.0	45.4	45.1	44.8	43.4	48.1	38.5	43.8
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.37			1.34			0.96			1.07		1.37	0.96	1.19
	カルシウムイオン	mg/L		15.8			17.4			16.6			17.6		17.6	15.8	16.9
	マグネシウムイオン	mg/L		2.3			2.4			2.4			2.5		2.5	2.3	2.4
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				10:20	10:00	10:05	10:10										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	23.0	31.9	33.0								33.0	14.5	25.6
水温		℃		18.0	19.0	28.5	27.0								28.5	18.0	23.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				10:20	10:00	10:05	10:10										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	23.0	31.9	33.0								33.0	14.5	25.6
水温		℃		18.0	19.0	28.5	27.0								28.5	18.0	23.1
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				10:20	10:00	10:05	10:10										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	23.0	31.9	33.0								33.0	14.5	25.6
水温		℃		18.0	19.0	28.5	27.0								28.5	18.0	23.1
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑬給水栓：宇都宮市まちづくりセンター

			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16			
	採水時刻		10:00	10:30	10:40	10:10	11:00	10:10	10:00	11:15	10:10	9:40	10:40	10:10			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	16.7	20.2	21.0	25.5	33.3	32.5	19.0	16.0	9.1	3.9	6.0	11.0	33.3	3.9	17.9
	水温	℃	14.0	17.0	21.5	25.5	27.5	27.5	21.5	17.5	11.5	6.9	11.8	12.4	27.5	6.9	17.9
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.39			1.22			0.99			1.09		1.39	0.99	1.17
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3			7.8			7.7			7.9		7.9	7.3	7.7
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	6.5	6.6	6.8	6.5	6.4	5.9	5.7	5.8	6.1	6.5	6.4	6.5	6.8	5.7	6.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		49.5			51.4			51.9			53.6		53.6	49.5	51.6
	蒸発残留物	mg/L		103			110			110			107		110	103	108
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.6	6.8	6.6	7.0	7.0	6.6	6.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	6.6	7.0
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑬給水栓：宇都宮市まちづくりセンター

	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水時刻		10:00	10:30	10:40	10:10	11:00	10:10	10:00	11:15	10:10	9:40	10:40	10:10			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	16.7	20.2	21.0	25.5	33.3	32.5	19.0	16.0	9.1	3.9	6.0	11.0	33.3	3.9	17.9
	水温	℃	14.0	17.0	21.5	25.5	27.5	27.5	21.5	17.5	11.5	6.9	11.8	12.4	27.5	6.9	17.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L		0.2			0.3			0.3			0.3		0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		49.5			51.4			51.9			53.6		53.6	49.5	51.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.002未満
	遊離炭酸	mg/L		7			8			6			7		8	6	7
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		0.8			0.9			0.9			0.5		0.9	0.5	0.8
	臭気強度（TON）	－		1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		103			110			110			107		110	103	108
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.6	6.8	6.6	7.0	7.0	6.6	6.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	6.6	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－		-2.0			-1.5			-1.5			-1.5		-1.5	-2.0	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL		3			4			2			2		4	2	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL		6			10			15			6		15	6	9
	電気伝導率	mS/m	14.3	13.9	14.0	14.4	14.7	14.7	14.3	14.3	13.5	14.1	14.0	15.0	15.0	13.5	14.3
	総アルカリ度	mg/L	41.3	39.0	38.4	41.7	45.2	46.5	45.4	45.3	45.7	45.0	44.7	43.6	46.5	38.4	43.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.39			1.22			0.99			1.09		1.39	0.99	1.17
	カルシウムイオン	mg/L		16.0			16.5			16.7			17.3		17.3	16.0	16.6
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.5			2.5			2.5		2.5	2.4	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

３　板戸水系の水質検査結果

①　浄水　板戸配水場　配水池　　（宇都宮市板戸町3121-2）

②　給水栓　清原地区市民センター　（宇都宮市清原工業団地15-4）

③　給水栓　横川地区市民センター　（宇都宮市屋板町576-1）

①浄水：板戸浄水場　配水池

			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16			
採水時刻			9:15	9:25	9:40	9:10	9:35	9:10	9:05	9:10	9:10	11:10	9:20	9:15			
天候（前日）			晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
気温		℃	16.0	18.0	20.0	25.0	27.5	30.0	15.8	11.5	9.1	7.3	4.3	8.1	30.0	4.3	16.1
水温		℃	11.1	14.0	18.0	21.5	24.5	24.0	18.5	16.0	10.5	8.2	6.5	10.5	24.5	6.5	15.3
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.56			0.42			0.62			0.71		0.71	0.42	0.58
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06			0.09			0.06未満			0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.004			0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.009未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01			0.01			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01		0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.1			8.1			8.1			9.3		9.3	7.1	8.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.8	8.1	7.4	7.5	8.2	8.0	8.6	7.8	9.2	9.4	9.5	10.1	10.1	7.4	8.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.3			38.3			40.8			45.5		45.5	32.3	39.2
	蒸発残留物	mg/L		78			97			98			101		101	78	94
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
	pH値	－	7.2	7.2	6.9	6.9	6.8	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	7.2	6.8	7.0
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①浄水：板戸浄水場　配水池

	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水時刻		9:15	9:25	9:40	9:10	9:35	9:10	9:05	9:10	9:10	11:10	9:20	9:15			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	16.0	18.0	20.0	25.0	27.5	30.0	15.8	11.5	9.1	7.3	4.3	8.1	30.0	4.3	16.1
	水温	℃	11.1	14.0	18.0	21.5	24.5	24.0	18.5	16.0	10.5	8.2	6.5	10.5	24.5	6.5	15.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.003			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.5			0.4			0.6			0.5		0.6	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.3			38.3			40.8			45.5		45.5	32.3	39.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		5			4			3			6		6	3	5
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.5			1.0			0.9			1.0		1.5	0.9	1.1
	臭気強度（TON）	－		1			1			2			1未満		2	1未満	1
	蒸発残留物	mg/L		78			97			98			101		101	78	94
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.2	7.2	6.9	6.9	6.8	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	7.2	6.8	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－		-2.0			-2.2			-1.8			-2.0		-1.8	-2.2	-2.0
	従属栄養細菌	個/mL		3			0			14			2		14	0	5
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		5			0			18			4		18	0	7
	電気伝導率	mS/m	10.6	9.4	10.1	11.9	11.5	12.3	11.6	11.7	14.0	13.4	14.2	12.6	14.2	9.4	11.9
	総アルカリ度	mg/L	21.8	20.8	22.7	25.6	25.4	28.0	28.6	26.1	28.2	28.2	28.4	22.0	28.6	20.8	25.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.56			0.42			0.62			0.71		0.71	0.42	0.58
	カルシウムイオン	mg/L		10.3			12.1			12.9			14.2		14.2	10.3	12.4
	マグネシウムイオン	mg/L		1.6			1.9			2.1			2.4		2.4	1.6	2.0
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

①浄水：板戸浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				10:00	9:40	9:40	9:50										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	22.5	31.9	33.0								33.0	14.5	25.5
水温		℃		15.0	15.0	22.0	24.5								24.5	15.0	19.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①浄水：板戸浄水場　配水池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				10:00	9:40	9:40	9:50										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	22.5	31.9	33.0								33.0	14.5	25.5
水温		℃		15.0	15.0	22.0	24.5								24.5	15.0	19.1
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①浄水：板戸浄水場　配水池

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				10:00	9:40	9:40	9:50										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		14.5	22.5	31.9	33.0								33.0	14.5	25.5
水温		℃		15.0	15.0	22.0	24.5								24.5	15.0	19.1
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②給水栓:清原地区市民センター

			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16			
採水時刻			9:25	9:50	10:00	9:30	10:00	9:25	9:25	9:35	9:35	10:50	9:45	9:25			
天候(前日)			晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)			晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
気温		℃	16.4	17.2	20.8	26.0	31.6	30.3	16.0	11.9	8.7	7.3	4.5	8.4	31.6	4.5	16.6
水温		℃	13.5	15.4	19.8	25.0	26.1	28.0	21.0	16.5	11.5	8.0	6.7	10.0	28.0	6.7	16.8
外観		―	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
水質基準項目(健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.61			0.44			0.63			0.71		0.71	0.44	0.60
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06			0.09			0.06未満			0.06未満		0.09	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005			0.003			0.003未満		0.005	0.003未満	0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.004			0.003未満			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目(水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.01			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			8.1			8.0			9.4		9.4	7.0	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.9	8.1	7.4	7.5	8.2	8.1	8.7	7.7	9.2	9.5	9.4	10.2	10.2	7.4	8.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		32.6			38.6			40.8			45.6		45.6	32.6	39.4
	蒸発残留物	mg/L		75			87			97			101		101	75	90
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000001	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
	pH値	―	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.8	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	6.8	7.0
	味	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②給水栓：清原地区市民センター

	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水時刻		9:25	9:50	10:00	9:30	10:00	9:25	9:25	9:35	9:35	10:50	9:45	9:25			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	16.4	17.2	20.8	26.0	31.6	30.3	16.0	11.9	8.7	7.3	4.5	8.4	31.6	4.5	16.6
	水温	℃	13.5	15.4	19.8	25.0	26.1	28.0	21.0	16.5	11.5	8.0	6.7	10.0	28.0	6.7	16.8
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.004			0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L		0.4			0.4			0.5			0.4		0.5	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.6			38.6			40.8			45.6		45.6	32.6	39.4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		4			4			3			5		5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.2			1.0			1.0			0.5		1.2	0.5	0.9
	臭気強度（TON）	－		1			1未満			1			1		1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		75			87			97			101		101	75	90
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.8	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	6.8	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－		−2.3			−2.0			−1.7			−2.0		−1.7	−2.3	−2.0
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			1			0		1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.01			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL		29			4			4			4		29	4	10
	電気伝導率	mS/m	11.6	10.6	11.1	12.1	12.4	13.2	13.7	12.5	13.5	13.5	13.6	14.4	14.4	10.6	12.7
	総アルカリ度	mg/L	21.9	21.6	23.0	26.2	27.1	29.8	28.5	26.7	29.5	28.4	28.8	23.8	29.8	21.6	26.3
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.61			0.44			0.63			0.71		0.71	0.44	0.60
	カルシウムイオン	mg/L		10.4			12.3			12.9			14.3		14.3	10.4	12.5
	マグネシウムイオン	mg/L		1.6			1.9			2.1			2.4		2.4	1.6	2.0
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

③給水栓：横川地区市民センター

			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16			
採水時刻			10:25	11:00	11:00	10:30	11:30	10:30	10:20	10:25	10:30	10:20	11:10	10:30			
天候（前日）			晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
気温		℃	20.1	23.5	21.5	26.3	33.6	32.7	19.8	15.3	13.5	8.5	7.6	12.5	33.6	7.6	19.6
水温		℃	13.0	17.0	19.8	23.5	26.5	27.0	21.5	18.0	13.5	10.0	8.0	12.0	27.0	8.0	17.5
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.59			0.55			0.64			0.65		0.65	0.55	0.61
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満		0.08	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004			0.003			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.004			0.003			0.003未満		0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			8.0			7.8			9.5		9.5	7.0	8.1
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.8	8.0	7.4	7.5	7.9	8.1	8.7	7.6	9.3	9.7	9.4	10.2	10.2	7.4	8.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.6			40.7			40.6			45.6		45.6	32.6	39.9
	蒸発残留物	mg/L		78			99			96			101		101	78	94
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002							0.000002	0.000001未満	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
	pH値	－	6.8	6.8	6.7	7.0	6.9	6.7	6.7	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.7	6.9
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

③給水栓：横川地区市民センター

	採水月日		R7.4.9	R7.5.8	R7.6.11	R7.7.15	R7.8.6	R7.9.1	R7.10.20	R7.11.5	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.3	R8.3.16	最高	最低	平均
	採水時刻		10:25	11:00	11:00	10:30	11:30	10:30	10:20	10:25	10:30	10:20	11:10	10:30			
	天候（前日）		晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	天候（当日）		晴	晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温	℃	20.1	23.5	21.5	26.3	33.6	32.7	19.8	15.3	13.5	8.5	7.6	12.5	33.6	7.6	19.6
	水温	℃	13.0	17.0	19.8	23.5	26.5	27.0	21.5	18.0	13.5	10.0	8.0	12.0	27.0	8.0	17.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.004			0.003			0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.4			0.4			0.5			0.5		0.5	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.6			40.7			40.6			45.6		45.6	32.6	39.9
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		3			5			4			5		5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L		1.1			0.9			0.9			0.5		1.1	0.5	0.9
	臭気強度（TON）	－		1			1未満			1			1		1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		78			99			96			101		101	78	94
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.8	6.8	6.7	7.0	6.9	6.7	6.7	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.7	6.9
	腐食性（ランゲリア指数）	－		−2.4			−1.9			−1.8			−1.9		−1.8	−2.4	−2.0
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0		0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01			0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		0			0			1			0		1	0	0
	電気伝導率	mS/m	11.6	10.8	11.2	12.1	12.8	13.2	13.8	12.6	13.6	13.6	13.6	14.2	14.2	10.8	12.8
	総アルカリ度	mg/L	21.4	21.4	23.2	25.2	29.3	29.2	27.4	26.4	29.5	28.1	28.1	24.5	29.5	21.4	26.1
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.59			0.55			0.64			0.65		0.65	0.55	0.61
	カルシウムイオン	mg/L		10.4			13.0			12.8			14.3		14.3	10.4	12.6
	マグネシウムイオン	mg/L		1.6			2.0			2.1			2.4		2.4	1.6	2.0
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

③給水栓：横川地区市民センター

採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25								最高	最低	平均
採水時刻				10:45	10:30	10:35	10:40										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		15.7	24.5	31.1	34.0								34.0	15.7	26.3
水温		℃		17.0	19.0	23.0	27.0								27.0	17.0	21.5
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ｱﾙﾌｧ-ｴﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③給水栓：横川地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				10:45	10:30	10:35	10:40										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		15.7	24.5	31.1	34.0								34.0	15.7	26.3
水温		℃		17.0	19.0	23.0	27.0								27.0	17.0	21.5
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③給水栓：横川地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.12	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.25										
採水時刻				10:45	10:30	10:35	10:40										
天候（前日）				晴	曇	晴	晴										
天候（当日）				雨	晴	晴	晴										
気温		℃		15.7	24.5	31.1	34.0								34.0	15.7	26.3
水温		℃		17.0	19.0	23.0	27.0								27.0	17.0	21.5
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

４　今市水系の水質検査結果

①　水源（河川水）大谷川　含満大谷橋　　（日光市匠町地内）

②　原水　今市浄水場　着水井　　（日光市瀬川1334-1）

③　浄水　今市浄水場　調整池　　（日光市瀬川1334-1）

④　給水栓　篠井地区市民センター　　（宇都宮市下小池町466-1）

⑤　給水栓　城山地区市民センター　　（宇都宮市大谷町1059-5）

①水源:大谷川　含満大谷橋

			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5			
採水時刻			10:00	9:35	9:50	10:05	10:00	9:35	9:40	11:40	10:00	9:35	9:40	11:05			
天候(前日)			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
天候(当日)			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	12.0	18.0	27.5	30.7	27.6	21.6	16.5	15.0	5.6	1.2	2.7	7.0	30.7	1.2	15.5
水温		℃	10.0	12.0	14.5	16.1	13.8	12.8	9.5	11.3	7.8	7.3	7.5	8.8	16.1	7.3	11.0
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	380	210	490	300	210	320	98	690	130	130	150	200	690	98	280
	大腸菌	MPN/100mL	39	10	23	26	14	120	12	23	8	58	29	11	120	8	31
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37			0.26			0.29			0.35			0.37	0.26	0.32
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09			0.11			0.11			0.10			0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.01			0.01未満			0.03	0.01未満	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.01未満			0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8			6.7			7.7			7.5			7.7	5.8	6.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	3.6	3.0	3.7	3.6	4.5	4.3	4.5	2.4	3.2	2.8	3.0	2.9	4.5	2.4	3.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30.4			34.7			37.6			32.9			37.6	30.4	33.9
	蒸発残留物	mg/L	80			96			93			89			96	80	90
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2未満	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2未満	0.3
	pH値	－	7.7	7.7	7.2	7.6	8.0	7.1	7.3	7.0	7.5	7.4	7.3	7.4	8.0	7.0	7.4
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	1.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	1.5	0.1	0.4

①水源:大谷川　含満大谷橋

	採水月日		R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
	採水時刻		10:00	9:35	9:50	10:05	10:00	9:35	9:40	11:40	10:00	9:35	9:40	11:05			
	天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
	天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	12.0	18.0	27.5	30.7	27.6	21.6	16.5	15.0	5.6	1.2	2.7	7.0	30.7	1.2	15.5
	水温	℃	10.0	12.0	14.5	16.1	13.8	12.8	9.5	11.3	7.8	7.3	7.5	8.8	16.1	7.3	11.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	―															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	―															
	(削除)	―															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	―															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	―															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30.4			34.7			37.6			32.9			37.6	30.4	33.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	―															
	蒸発残留物	mg/L	80			96			93			89			96	80	90
	濁度	度	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	1.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	1.5	0.1	0.4
	pH値	―	7.7	7.7	7.2	7.6	8.0	7.1	7.3	7.0	7.5	7.4	7.3	7.4	8.0	7.0	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	―															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.01			0.01未満			0.03	0.01未満	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	380	210	490	300	210	320	98	690	130	130	150	200	690	98	280
	大腸菌	MPN/100mL	39	10	23	26	14	120	12	23	8	58	29	11	120	8	31
	大腸菌群	MPN/100mL	240	310	440	1,400	390	1,600	460	310	250	340	170	260	1,600	170	510
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	1.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	1.5	0.1	0.4
その他の項目	味(簡易確認)	―															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	8.9	9.7	9.6	9.7	10.5	10.4	10.4	10.6	9.3	9.7	9.7	9.4	10.6	8.9	9.8
	総アルカリ度	mg/L	29.2	32.1	32.9	32.9	33.7	31.7	34.2	29.6	33.0	32.7	32.4	32.3	34.2	29.2	32.2
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.37			0.26			0.29			0.35			0.37	0.26	0.32
	カルシウムイオン	mg/L	9.0			10.7			11.7			10.0			11.7	9.0	10.4
	マグネシウムイオン	mg/L	1.7			1.9			2.1			1.9			2.1	1.7	1.9
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

②原水：今市浄水場　着水井

			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5			
採水時刻			11:00	10:00	10:30	10:45	10:35	10:15	10:15	11:15	9:35	10:05	10:20	10:45			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
天候（当日）			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	13.0	20.0	30.5	31.2	32.2	23.9	18.5	17.4	9.0	2.6	5.1	9.0	32.2	2.6	17.7
水温		℃	8.8	9.5	13.5	14.0	15.5	14.5	12.3	8.6	6.5	5.5	6.0	6.3	15.5	5.5	10.1
外観		－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	480	200	510	570	380	1,400	250	340	77	80	48	140	1,400	48	370
	大腸菌	MPN/100mL	54	100	60	51	54	190	100	140	31	27	25	75	190	25	76
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31			0.25			0.31			0.34			0.34	0.25	0.30
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12			0.11			0.11			0.11			0.12	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.02			0.01			0.01			0.02	0.01未満	0.01
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0			7.4			7.6			7.4			7.6	7.0	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.1	4.4	4.3	4.3	3.9	4.1	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4	4.4	3.9	4.2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36.0			36.4			37.4			37.8			37.8	36.0	36.9
	蒸発残留物	mg/L	87			98			95			91			98	87	93
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2未満	0.2
	pH値	－	7.3	7.3	7.0	7.3	7.8	7.2	7.1	6.9	7.7	7.5	7.5	7.4	7.8	6.9	7.3
	味	－															
	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	0.5	0.5未満	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.5	0.4	1.4	0.5	0.6	1.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	1.6	0.1	0.5

②原水：今市浄水場　着水井

	採水月日		R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
	採水時刻		11:00	10:00	10:30	10:45	10:35	10:15	10:15	11:15	9:35	10:05	10:20	10:45			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
	天候（当日）		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	13.0	20.0	30.5	31.2	32.2	23.9	18.5	17.4	9.0	2.6	5.1	9.0	32.2	2.6	17.7
	水温	℃	8.8	9.5	13.5	14.0	15.5	14.5	12.3	8.6	6.5	5.5	6.0	6.3	15.5	5.5	10.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36.0			36.4			37.4			37.8			37.8	36.0	36.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2			2	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.9			1.3			0.5			0.9			1.3	0.5	0.9
	臭気強度（TON）	－	3			3			2			1			3	1	2
	蒸発残留物	mg/L	87			98			95			91			98	87	93
	濁度	度	0.5	0.4	1.4	0.5	0.6	1.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	1.6	0.1	0.5
	pH値	－	7.3	7.3	7.0	7.3	7.8	7.2	7.1	6.9	7.7	7.5	7.5	7.4	7.8	6.9	7.3
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−1.8			−1.7			−1.9			−1.6			−1.6	−1.9	−1.8
	従属栄養細菌	個/mL	2,200			1,800			3,300			1,200			3,300	1,200	2,100
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	480	200	510	570	380	1,400	250	340	77	80	48	140	1,400	48	370
	大腸菌	MPN/100mL	54	100	60	51	54	190	100	140	31	27	25	75	190	25	80
	大腸菌群	MPN/100mL	2,000	2,000	1,700	1,700	2,000	3,300	3,700	2,000	440	250	220	460	3,700	220	1,600
	嫌気性芽胞菌	個/mL	4	5	4	3	0	6	1	1	2	5	2	2	6	0	3
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.5	0.4	1.4	0.5	0.6	1.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	1.6	0.1	0.5
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	2,300			1,900			3,900			1,300			3,900	1,300	2,400
	電気伝導率	mS/m	10.7	11.0	11.2	13.0	10.4	10.9	11.4	9.7	10.7	11.4	11.6	11.1	13.0	9.7	11.1
	総アルカリ度	mg/L	32.4	33.5	33.6	34.1	33.6	32.8	34.8	34.5	34.5	35.0	34.8	34.6	35.0	32.4	34.0
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.31			0.25			0.31			0.34			0.34	0.25	0.30
	カルシウムイオン	mg/L	11.2			11.3			11.6			11.6			11.6	11.2	11.4
	マグネシウムイオン	mg/L	2.0			2.0			2.1			2.1			2.1	2.0	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

②原水：今市浄水場　着水井

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				10:30	9:55	10:15	10:30										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		9.5	10.0	13.3	14.0								14.0	9.5	11.7
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

②原水:今市浄水場　着水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				10:30	9:55	10:15	10:30										
天候(前日)				曇	晴	晴	晴										
天候(当日)				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		9.5	10.0	13.3	14.0								14.0	9.5	11.7
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

②原水：今市浄水場　着水井

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				10:30	9:55	10:15	10:30										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		9.5	10.0	13.3	14.0								14.0	9.5	11.7
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③浄水：今市浄水場　調整池

			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5			
採水時刻			10:30	9:55	10:20	10:30	10:30	10:05	10:05	11:10	9:20	10:00	10:15	10:30			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
天候（当日）			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	13.0	20.0	30.5	31.2	32.2	23.9	18.5	17.4	6.8	2.6	5.1	9.0	32.2	2.6	17.5
水温		℃	11.0	16.0	16.5	19.0	23.0	19.7	13.5	11.3	7.0	5.0	5.0	7.2	23.0	5.0	12.9
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37			0.21			0.28			0.34			0.37	0.21	0.30
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.11			0.10			0.10			0.11	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2			7.4			7.5			7.8			7.8	7.2	7.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.2	4.5	4.4	4.6	4.3	4.4	4.3	4.3	4.7	4.6	4.6	4.7	4.2	4.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	37.0			36.9			37.6			39.6			39.6	36.9	37.8
	蒸発残留物	mg/L	83			90			94			88			94	83	89
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	7.0	7.1	7.0	7.0	7.6	7.1	7.0	6.9	7.8	7.7	7.7	7.5	7.8	6.9	7.3
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

③浄水：今市浄水場　調整池

	採水月日		R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
	採水時刻		10:30	9:55	10:20	10:30	10:30	10:05	10:05	11:10	9:20	10:00	10:15	10:30			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
	天候（当日）		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	13.0	20.0	30.5	31.2	32.2	23.9	18.5	17.4	6.8	2.6	5.1	9.0	32.2	2.6	17.5
	水温	℃	11.0	16.0	16.5	19.0	23.0	19.7	13.5	11.3	7.0	5.0	5.0	7.2	23.0	5.0	12.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	37.0			36.9			37.6			39.6			39.6	36.9	37.8
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2未満			2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.7			0.8			0.5			0.9			0.9	0.5	0.7
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	83			90			94			88			94	83	89
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.0	7.1	7.0	7.0	7.6	7.1	7.0	6.9	7.8	7.7	7.7	7.5	7.8	6.9	7.3
	腐食性（ランゲリア指数）	－	-2.0			-1.9			-1.9			-1.4			-1.4	-2.0	-1.8
	従属栄養細菌	個/mL	2			3			2			0			3	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL	4			4			4			1			4	1	3
	電気伝導率	mS/m	11.1	11.2	10.5	10.6	10.9	11.4	11.5	11.8	11.0	12.1	12.0	11.0	12.1	10.5	11.3
	総アルカリ度	mg/L	33.7	34.6	35.1	34.5	36.4	34.8	35.2	36.3	35.3	37.4	36.2	35.9	37.4	33.7	35.5
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.37			0.21			0.28			0.34			0.37	0.21	0.30
	カルシウムイオン	mg/L	11.4			11.5			11.7			12.2			12.2	11.4	11.7
	マグネシウムイオン	mg/L	2.1			2.0			2.1			2.2			2.2	2.0	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

③浄水：今市浄水場　調整池

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				10:35	9:50	10:05	10:20										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		15.9	16.7	21.0	22.4								22.4	15.9	19.0
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③浄水：今市浄水場　調整池

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				10:35	9:50	10:05	10:20										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		15.9	16.7	21.0	22.4								22.4	15.9	19.0
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③浄水：今市浄水場　調整池

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				10:35	9:50	10:05	10:20										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		24.0	17.5	31.1	28.0								31.1	17.5	25.2
水温		℃		15.9	16.7	21.0	22.4								22.4	15.9	19.0
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

④給水栓：篠井地区市民センター

			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5			
採水時刻			11:35	10:35	11:25	11:35	11:10	10:50	11:05	10:30	10:40	10:45	11:05	11:50			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
天候（当日）			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	15.5	22.5	33.3	32.1	33.5	26.2	19.5	16.2	8.2	5.5	6.6	10.3	33.5	5.5	19.1
水温		℃	12.0	18.5	21.5	20.8	27.0	27.8	19.5	15.2	11.2	6.0	7.0	10.5	27.8	6.0	16.4
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32			0.20			0.28			0.21			0.32	0.20	0.25
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.11			0.10			0.11			0.11	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9			7.3			7.4			7.5			7.5	6.9	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.2	4.4	4.5	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7	4.5	4.5	4.7	4.2	4.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35.4			34.3			37.3			36.5			37.3	34.3	35.9
	蒸発残留物	mg/L	78			89			90			86			90	78	86
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	7.0	7.0	7.0	6.9	7.4	7.3	6.9	6.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	6.9	7.3
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

④給水栓：篠井地区市民センター

	採水月日		R7.4.16	R7.5.14	R7.6.19	R7.7.8	R7.8.21	R7.9.11	R7.10.15	R7.11.17	R7.12.10	R8.1.14	R8.2.12	R8.3.5	最高	最低	平均
	採水時刻		11:35	10:35	11:25	11:35	11:10	10:50	11:05	10:30	10:40	10:45	11:05	11:50			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
	天候（当日）		晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	15.5	22.5	33.3	32.1	33.5	26.2	19.5	16.2	8.2	5.5	6.6	10.3	33.5	5.5	19.1
	水温	℃	12.0	18.5	21.5	20.8	27.0	27.8	19.5	15.2	11.2	6.0	7.0	10.5	27.8	6.0	16.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L	0.3			0.3			0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35.4			34.3			37.3			36.5			37.3	34.3	35.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2未満			2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.8			0.9			0.6			0.9			0.9	0.6	0.8
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	78			89			90			86			90	78	86
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.0	7.0	7.0	6.9	7.4	7.3	6.9	6.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	6.9	7.3
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−2.1			−2.0			−2.0			−1.3			−1.3	−2.1	−1.9
	従属栄養細菌	個/mL	18			19			39			0			39	0	19
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL	52			60			57			12			60	12	45
	電気伝導率	mS/m	10.7	10.7	11.1	10.8	10.5	11.2	11.4	11.6	10.6	11.5	11.6	10.7	11.6	10.5	11.0
	総アルカリ度	mg/L	32.2	32.0	32.6	31.5	32.7	32.9	35.0	35.3	35.0	33.4	34.5	35.2	35.3	31.5	33.5
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.32			0.20			0.28			0.21			0.32	0.20	0.25
	カルシウムイオン	mg/L	11.0			10.7			11.6			11.3			11.6	10.7	11.2
	マグネシウムイオン	mg/L	1.9			1.8			2.0			2.0			2.0	1.8	2.0
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑤給水栓：城山地区市民センター

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			11:40	10:40	10:10	11:15	10:10	10:30	10:30	10:10	10:15	10:30	9:15	10:10			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	18.7	18.2	25.5	32.7	29.5	30.0	18.8	12.6	11.3	4.0	0.0	6.8	32.7	0.0	17.3
水温		℃	14.0	19.0	20.0	23.6	28.5	29.0	22.0	17.0	13.6	9.0	9.3	12.0	29.0	9.0	18.1
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32			0.21			0.37			0.28			0.37	0.21	0.30
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.12			0.11			0.11			0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.02			0.01未満			0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1			7.9			7.4			7.7			7.9	7.1	7.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	4.3	4.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36.0			36.2			37.9			38.8			38.8	36.0	37.2
	蒸発残留物	mg/L	83			81			83			85			85	81	83
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	6.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	6.5	7.2
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤給水栓：城山地区市民センター

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		11:40	10:40	10:10	11:15	10:10	10:30	10:30	10:10	10:15	10:30	9:15	10:10			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	18.7	18.2	25.5	32.7	29.5	30.0	18.8	12.6	11.3	4.0	0.0	6.8	32.7	0.0	17.3
	水温	℃	14.0	19.0	20.0	23.6	28.5	29.0	22.0	17.0	13.6	9.0	9.3	12.0	29.0	9.0	18.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.2			0.2			0.3			0.3			0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36.0			36.2			37.9			38.8			38.8	36.0	37.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2未満			2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.9			1.0			0.5			0.8			1.0	0.5	0.8
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	83			81			83			85			85	81	83
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	6.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	6.5	7.2
	腐食性（ランゲリア指数）	－	-2.2			-1.7			-1.5			-1.3			-1.3	-2.2	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL	5			12			18			4			18	4	10
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	16			30			25			6			30	6	19
	電気伝導率	mS/m	10.2	10.0	11.4	11.1	11.5	10.9	11.4	11.7	11.7	11.9	11.7	11.9	11.9	10.0	11.3
	総アルカリ度	mg/L	33.0	34.2	34.8	33.4	34.5	34.1	34.9	35.7	36.3	36.4	34.8	34.9	36.4	33.0	34.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.32			0.21			0.37			0.28			0.37	0.21	0.30
	カルシウムイオン	mg/L	11.2			11.4			11.8			12.0			12.0	11.2	11.6
	マグネシウムイオン	mg/L	2.0			1.9			2.0			2.1			2.1	1.9	2.0
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

⑤給水栓：城山地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				11:40	10:40	11:00	11:25										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		22.4	19.0	29.2	30.2								30.2	19.0	25.2
水温		℃		18.2	18.8	25.0	25.4								25.4	18.2	21.9
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑤給水栓：城山地区市民センター

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			11:40	10:40	11:00	11:25										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		22.4	19.0	29.2	30.2								30.2	19.0	25.2
水温	℃		18.2	18.8	25.0	25.4								25.4	18.2	21.9
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑤給水栓：城山地区市民センター

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				11:40	10:40	11:00	11:25										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		22.4	19.0	29.2	30.2								30.2	19.0	25.2
水温		℃		18.2	18.8	25.0	25.4								25.4	18.2	21.9
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

５ 今里水系の水質検査結果

① 原水（地下水）今里第１取水井（宇都宮市今里町118-2）

② 原水（地下水）今里第２取水井（宇都宮市今里町118-2）

③ 浄水　今里浄水場　浄水　　（宇都宮市今里町118-2）

④ 給水栓　高松公民館　　（宇都宮市高松町358-3）

①原水：今里第1取水井

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日																	
採水時刻			9:25	9:15	8:55	9:35	9:00	8:54	9:00	8:50	9:00	8:55	10:30	8:55			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
水温		℃	12.9	15.3	16.3	16.7	19.0	18.8	17.0	17.5	14.1	13.0	10.0	13.0	19.0	10.0	15.3
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.94			1.05			0.84			0.90			1.05	0.84	0.93
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7			8.0			7.4			7.4			8.0	7.4	7.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	14.2	8.2	6.6	5.9	5.3	4.8	5.2	5.5	5.7	5.9	6.2	6.7	14.2	4.8	6.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	44.6			40.1			39.9			41.0			44.6	39.9	41.4
	蒸発残留物	mg/L	97			88			90			94			97	88	92
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.7	7.2	6.7	6.5	6.7	6.5	6.5	6.9	6.4	6.5	6.6	6.6	7.2	6.4	6.7
	味	－															
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①原水：今里第1取水井

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		9:25	9:15	8:55	9:35	9:00	8:54	9:00	8:50	9:00	8:55	10:30	8:55			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
	水温	℃	12.9	15.3	16.3	16.7	19.0	18.8	17.0	17.5	14.1	13.0	10.0	13.0	19.0	10.0	15.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	44.6			40.1			39.9			41.0			44.6	39.9	41.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	14			21			22			19			22	14	19
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	1.1			1.0			1.1			0.8			1.1	0.8	1.0
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	97			88			90			94			97	88	92
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.7	7.2	6.7	6.5	6.7	6.5	6.5	6.9	6.4	6.5	6.6	6.6	7.2	6.4	6.7
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−2.3			−2.5			−2.4			−2.4			−2.3	−2.5	−2.4
	従属栄養細菌	個/mL	7			0			4			0			7	0	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	12	0	1
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	10			4			6			1			10	1	5
	電気伝導率	mS/m	12.7	11.2	11.7	11.1	11.9	10.7	11.6	11.1	12.0	11.1	11.6	11.4	12.7	10.7	11.5
	総アルカリ度	mg/L	26.4	31.2	31.8	31.3	38.9	34.5	32.4	34.6	34.0	32.7	32.9	29.8	38.9	26.4	32.5
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.94			1.05			0.84			0.90			1.05	0.84	0.93
	カルシウムイオン	mg/L	14.1			12.6			12.6			12.9			14.1	12.6	13.1
	マグネシウムイオン	mg/L	2.3			2.1			2.0			2.1			2.3	2.0	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

①原水：今里第1取水井

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			9:35	8:50	9:00	9:10										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温	℃		15.0	16.0	16.5	17.5								17.5	15.0	16.3
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①原水：今里第1取水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:35	8:50	9:00	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		15.0	16.0	16.5	17.5								17.5	15.0	16.3
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①原水：今里第1取水井

															最高	最低	平均
採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26											
採水時刻			9:35	8:50	9:00	9:10											
天候（前日）			曇	晴	晴	晴											
天候（当日）			晴	雨	晴	晴											
気温	℃		23.2	20.5	31.8	27.3									31.8	20.5	25.7
水温	℃		15.0	16.0	16.5	17.5									17.5	15.0	16.3
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②原水：今里第2取水井

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			9:35	9:15	9:05	9:25	9:05	9:03	9:00	8:50	9:00	9:00	10:35	9:00			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
水温		℃	15.1	16.8	18.0	19.3	20.4	19.6	17.5	13.0	13.0	11.0	10.5	13.0	20.4	10.5	15.6
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.93			1.16			0.88			0.86			1.16	0.86	0.96
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.02			0.01			0.02	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.06			0.04			0.06	0.03	0.04
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.4			10.6			10.2			10.0			10.6	10.0	10.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.5	7.2	7.0	6.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.5	6.8	8.5	6.1	6.6
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	53.4			50.8			54.2			51.6			54.2	50.8	52.5
	蒸発残留物	mg/L	112			111			122			112			122	111	114
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.4	6.7	6.5	6.5	6.8	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8	6.4	6.5
	味	－															
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②原水：今里第2取水井

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			9:35	9:15	9:05	9:25	9:05	9:03	9:00	8:50	9:00	9:00	10:35	9:00			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
水温		℃	15.1	16.8	18.0	19.3	20.4	19.6	17.5	13.0	13.0	11.0	10.5	13.0	20.4	10.5	15.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	53.4			50.8			54.2			51.6			54.2	50.8	52.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	26			28			30			28			30	26	28
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.9			1.0			0.9			0.8			1.0	0.8	0.9
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	112			111			122			112			122	111	114
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.4	6.7	6.5	6.5	6.8	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8	6.4	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−2.4			−2.2			−2.2			−2.3			−2.2	−2.4	−2.3
	従属栄養細菌	個/mL	0			4			2			2			4	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	7			6			12			6			12	6	8
	電気伝導率	mS/m	15.1	13.3	15.4	15.2	15.5	15.5	15.5	15.7	15.6	15.2	15.1	15.2	15.7	13.3	15.2
	総アルカリ度	mg/L	38.7	37.9	38.4	38.6	41.8	42.6	43.6	44.3	43.2	42.1	41.3	40.3	44.3	37.9	41.1
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.93			1.16			0.88			0.86			1.16	0.86	0.96
	カルシウムイオン	mg/L	17.2			16.4			17.5			16.6			17.5	16.4	16.9
	マグネシウムイオン	mg/L	2.5			2.4			2.5			2.5			2.5	2.4	2.5
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

②原水：今里第2取水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:40	8:55	8:50	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		16.2	17.0	19.0	20.0								20.0	16.2	18.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

②原水：今里第2取水井

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:40	8:55	8:50	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		16.2	17.0	19.0	20.0								20.0	16.2	18.1
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

②原水：今里第2取水井

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				9:40	8:55	8:50	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		16.2	17.0	19.0	20.0								20.0	16.2	18.1
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③浄水：今里浄水場　浄水

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			9:45	9:15	9:00	9:30	9:10	8:56	9:05	8:55	9:00	9:05	10:33	8:58			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
水温		℃	13.8	15.5	16.5	16.9	18.0	18.5	17.0	17.5	15.1	14.5	9.0	14.0	18.5	9.0	15.5
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95			1.11			0.86			0.89			1.11	0.86	0.95
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9			9.4			8.9			8.5			9.4	8.5	8.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	12.2	7.9	6.9	6.6	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.4	6.8	12.2	5.7	6.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47.6			44.6			46.2			44.8			47.6	44.6	45.8
	蒸発残留物	mg/L	100			104			104			97			104	97	101
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.5	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.4	6.7
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

③浄水：今里浄水場　浄水

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		9:45	9:15	9:00	9:30	9:10	8:56	9:05	8:55	9:00	9:05	10:33	8:58			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	17.0	18.8	26.5	30.0	29.9	27.3	17.6	8.5	6.1	0.1	1.0	3.7	30.0	0.1	15.5
	水温	℃	13.8	15.5	16.5	16.9	18.0	18.5	17.0	17.5	15.1	14.5	9.0	14.0	18.5	9.0	15.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47.6			44.6			46.2			44.8			47.6	44.6	45.8
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	10			11			13			12			13	10	12
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.8			0.7			0.7			0.8			0.8	0.7	0.8
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	100			104			104			97			104	97	101
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.5	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.4	6.7
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−2.5			−2.2			−2.1			−2.0			−2.0	−2.5	−2.2
	従属栄養細菌	個/mL	0			0			11			0			11	0	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	0			0			11			0			11	0	3
	電気伝導率	mS/m	13.0	12.3	13.5	13.7	14.2	13.6	13.8	14.2	13.9	13.9	13.6	13.9	14.2	12.3	13.6
	総アルカリ度	mg/L	31.1	34.4	35.2	36.1	40.3	38.6	38.9	39.1	38.5	36.7	36.4	35.9	40.3	31.1	36.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.95			1.11			0.86			0.89			1.11	0.86	0.95
	カルシウムイオン	mg/L	15.2			14.3			14.8			14.2			15.2	14.2	14.6
	マグネシウムイオン	mg/L	2.4			2.2			2.3			2.3			2.4	2.2	2.3
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

③浄水：今里浄水場　浄水

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:30	8:52	8:55	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		15.6	15.8	17.0	18.0								18.0	15.6	16.6
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③浄水：今里浄水場　浄水

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				9:30	8:52	8:55	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		15.6	15.8	17.0	18.0								18.0	15.6	16.6
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③浄水：今里浄水場　浄水

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				9:30	8:52	8:55	9:10										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.5	31.8	27.3								31.8	20.5	25.7
水温		℃		15.6	15.8	17.0	18.0								18.0	15.6	16.6
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

④給水栓:高松公民館

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		11:00	10:10	9:45	10:35	10:35	11:00	10:00	9:35	9:50	10:00	9:40	9:45			
	天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	18.9	17.3	26.7	33.5	32.0	29.5	19.2	13.6	11.5	3.0	0.0	9.6	33.5	0.0	17.9
	水温	℃	14.1	17.2	18.5	23.5	25.2	26.5	22.0	17.5	15.5	11.0	10.1	11.0	26.5	10.1	17.7
	外観	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
水質基準項目(健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82			0.94			0.81			0.79			0.94	0.79	0.84
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004			0.003未満			0.003			0.003未満			0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.004			0.003			0.003未満			0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目(水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9			8.7			8.4			8.8			8.8	7.9	8.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	9.8	7.6	7.0	6.9	6.2	6.3	6.2	6.3	6.5	6.9	7.4	7.9	9.8	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41.3			43.8			45.6			44.1			45.6	41.3	43.7
	蒸発残留物	mg/L	89			90			106			99			106	89	96
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
	pH値	－	6.5	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.4	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.8
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

④給水栓：高松公民館

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		11:00	10:10	9:45	10:35	10:35	11:00	10:00	9:35	9:50	10:00	9:40	9:45			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	18.9	17.3	26.7	33.5	32.0	29.5	19.2	13.6	11.5	3.0	0.0	9.6	33.5	0.0	17.9
	水温	℃	14.1	17.2	18.5	23.5	25.2	26.5	22.0	17.5	15.5	11.0	10.1	11.0	26.5	10.1	17.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.4			0.4			0.3			0.4	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.3			43.8			45.6			44.1			45.6	41.3	43.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	6			8			9			8			9	6	8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	1.2			1.0			0.8			0.7			1.2	0.7	0.9
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1			1未満			1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	89			90			106			99			106	89	96
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.5	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.4	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.8
	腐食性（ランゲリア指数）	－	-2.5			-2.0			-2.0			-2.0			-2.0	-2.5	-2.1
	従属栄養細菌	個/mL	0			0			3			0			3	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	5			9			46			1			46	1	15
	電気伝導率	mS/m	11.8	12.3	12.7	13.1	13.3	13.1	13.4	13.5	13.7	13.7	13.6	13.7	13.7	11.8	13.2
	総アルカリ度	mg/L	28.6	32.1	33.6	35.7	38.5	38.0	38.6	38.1	38.4	36.6	36.2	35.3	38.6	28.6	35.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.82			0.94			0.81			0.79			0.94	0.79	0.84
	カルシウムイオン	mg/L	12.9			13.5			14.1			13.7			14.1	12.9	13.6
	マグネシウムイオン	mg/L	2.2			2.5			2.5			2.4			2.5	2.2	2.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

④給水栓：高松公民館

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			12:10	11:05	11:25	12:00										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		25.0	18.8	33.7	33.3								33.7	18.8	27.7
水温	℃		16.5	17.7	21.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

④給水栓：高松公民館

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			12:10	11:05	11:25	12:00										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		25.0	18.8	33.7	33.3								33.7	18.8	27.7
水温	℃		16.5	17.7	21.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

④給水栓：高松公民館

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			12:10	11:05	11:25	12:00										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		25.0	18.8	33.7	33.3								33.7	18.8	27.7
水温	℃		16.5	17.7	21.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

６　謡辻（うどうつじ）水系の水質検査結果

①　原水（地下水）謡辻取水井　（宇都宮市宮山田町1138-1）

②　浄水　謡辻浄水場　浄水　　（宇都宮市宮山田町1138-1）

③　給水栓　謡辻公民館　　（宇都宮市宮山田町994）

①原水：謡辻取水井

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			10:25	9:35	9:20	9:50	9:20	9:30	9:20	9:15	9:30	9:25	10:00	9:20			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.5	18.3	26.6	30.3	28.5	28.5	17.6	10.2	8.9	0.0	0.4	6.2	30.3	0.0	16.1
水温		℃	13.4	15.5	17.8	20.0	24.0	23.5	20.5	18.0	15.7	13.5	10.5	10.5	24.0	10.5	16.9
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L															
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	2	0	0	1	1	1	46	19	1	2	0	0	46	0	6
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.53			0.85			1.45			1.26			1.53	0.85	1.27
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9			4.6			5.0			5.3			5.3	4.6	5.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	3.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.9	3.6	3.4	4.2	4.4	4.6	4.8	4.8	2.6	3.5
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.4			40.4			46.3			44.2			46.3	40.4	43.1
	蒸発残留物	mg/L	80			69			97			86			97	69	83
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.4	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.3	6.6
	味	－															
	臭気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①原水：謡辻取水井

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		10:25	9:35	9:20	9:50	9:20	9:30	9:20	9:15	9:30	9:25	10:00	9:20			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	17.5	18.3	26.6	30.3	28.5	28.5	17.6	10.2	8.9	0.0	0.4	6.2	30.3	0.0	16.1
	水温	℃	13.4	15.5	17.8	20.0	24.0	23.5	20.5	18.0	15.7	13.5	10.5	10.5	24.0	10.5	16.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.4			40.4			46.3			44.2			46.3	40.4	43.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	30			39			49			32			49	30	38
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.9			0.9			0.7			0.8			0.9	0.7	0.8
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	80			69			97			86			97	69	83
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.4	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.3	6.6
	腐食性（ランゲリア指数）	－	−2.6			−2.3			−2.1			−2.4			−2.1	−2.6	−2.4
	従属栄養細菌	個/mL	18			21			140			43			140	18	56
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	2	0	0	1	1	1	46	19	1	2	0	0	46	0	6
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	14	0	1	120	28	0	4	0	0	120	0	14
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	29			34			140			44			140	29	62
	電気伝導率	mS/m	10.5	8.9	10.4	10.8	10.5	11.1	12.3	12.6	12.1	12.4	12.0	12.1	12.6	8.9	11.3
	総アルカリ度	mg/L	33.8	32.9	35.9	37.9	39.0	46.1	40.1	41.3	37.7	37.5	37.8	37.1	46.1	32.9	38.1
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.53			0.85			1.45			1.26			1.53	0.85	1.27
	カルシウムイオン	mg/L	11.2			11.1			12.6			11.9			12.6	11.1	11.7
	マグネシウムイオン	mg/L	3.3			3.1			3.6			3.5			3.6	3.1	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

①原水：謡辻取水井

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				10:00	9:15	9:20	9:35										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.0	31.0	29.3								31.0	20.0	25.9
水温		℃		15.6	17.6	21.5	24.5								24.5	15.6	19.8
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①原水：謡辻取水井

採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻			10:00	9:15	9:20	9:35										
天候（前日）			曇	晴	晴	晴										
天候（当日）			晴	雨	晴	晴										
気温	℃		23.2	20.0	31.0	29.3								31.0	20.0	25.9
水温	℃		15.6	17.6	21.5	24.5								24.5	15.6	19.8
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00014	0.00002未満	0.00002未満								0.00014	0.00002未満	0.00004
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①原水：謡辻取水井

															最高	最低	平均
採水月日			R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26											
採水時刻			10:00	9:15	9:20	9:35											
天候（前日）			曇	晴	晴	晴											
天候（当日）			晴	雨	晴	晴											
気温	℃		23.2	20.0	31.0	29.3									31.0	20.0	25.9
水温	℃		15.6	17.6	21.5	24.5									24.5	15.6	19.8
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②浄水：謡辻浄水場　浄水

			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9			
採水時刻			10:30	9:35	9:25	9:55	9:25	9:35	9:20	9:10	9:30	9:30	10:02	9:25			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.5	18.3	26.6	30.3	28.5	28.5	17.6	10.2	8.9	0.0	0.4	6.2	30.3	0.0	16.1
水温		℃	13.6	16.9	18.5	21.6	24.5	24.5	20.0	17.5	14.8	13.0	10.5	11.8	24.5	10.5	17.3
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.50			0.77			1.45			1.30			1.50	0.77	1.26
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06			0.06	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2			4.7			5.2			5.5			5.5	4.7	5.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.2	2.7	2.9	3.0	2.8	3.0	3.8	3.5	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	2.7	3.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.9			39.9			46.4			44.1			46.4	39.9	43.1
	蒸発残留物	mg/L	81			74			99			84			99	74	85
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.6	6.8	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.3	7.6	7.3	7.2	7.1	7.6	6.3	7.0
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②浄水：謡辻浄水場　浄水

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		10:30	9:35	9:25	9:55	9:25	9:35	9:20	9:10	9:30	9:30	10:02	9:25			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	17.5	18.3	26.6	30.3	28.5	28.5	17.6	10.2	8.9	0.0	0.4	6.2	30.3	0.0	16.1
	水温	℃	13.6	16.9	18.5	21.6	24.5	24.5	20.0	17.5	14.8	13.0	10.5	11.8	24.5	10.5	17.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.3			0.3			0.4			0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.9			39.9			46.4			44.1			46.4	39.9	43.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2			2未満			2			2			2	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.8			0.8			0.5			0.8			0.8	0.5	0.7
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	81			74			99			84			99	74	85
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.6	6.8	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.3	7.6	7.3	7.2	7.1	7.6	6.3	7.0
	腐食性（ランゲリア指数）	－	-2.4			-1.9			-1.8			-1.6			-1.6	-2.4	-1.9
	従属栄養細菌	個/mL	4			4			8			0			8	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌（14日間後）	個/mL	12			23			24			6			24	6	16
	電気伝導率	mS/m	10.3	9.0	10.0	10.4	10.1	11.0	12.0	12.3	12.0	12.1	12.0	12.0	12.3	9.0	11.1
	総アルカリ度	mg/L	34.4	34.3	36.2	38.8	38.5	46.6	41.3	42.7	38.0	37.8	38.0	37.7	46.6	34.3	38.7
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.50			0.77			1.45			1.30			1.50	0.77	1.26
	カルシウムイオン	mg/L	11.3			10.8			12.7			11.9			12.7	10.8	11.7
	マグネシウムイオン	mg/L	3.3			3.1			3.6			3.5			3.6	3.1	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」及び10月以降の「ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸」は，各月内で別日に採水・測定しました

②浄水：謡辻浄水場　浄水

採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26								最高	最低	平均
採水時刻				9:55	9:18	9:15	9:30										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.0	31.0	29.3								31.0	20.0	25.9
水温		℃		16.1	17.5	21.3	19.3								21.3	16.1	18.6
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

②浄水：謡辻浄水場　浄水

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:55	9:18	9:15	9:30										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.0	31.0	29.3								31.0	20.0	25.9
水温		℃		16.1	17.5	21.3	19.3								21.3	16.1	18.6
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

②浄水：謡辻浄水場　浄水

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				9:55	9:18	9:15	9:30										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	20.0	31.0	29.3								31.0	20.0	25.9
水温		℃		16.1	17.5	21.3	19.3								21.3	16.1	18.6
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③給水栓：謡辻公民館

採水月日			R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
採水時刻			10:00	9:50	9:30	10:10	9:35	9:20	9:35	9:20	9:35	9:40	10:10	9:30			
天候（前日）			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
天候（当日）			晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
気温		℃	17.5	18.2	24.0	30.0	26.3	27.5	17.4	10.2	8.1	0.0	0.4	4.8	30.0	0.0	15.4
水温		℃	13.5	17.3	18.8	23.3	24.6	25.5	21.0	17.0	13.5	10.0	7.5	10.5	25.5	7.5	16.9
外観		－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素		mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
水質基準項目（健康に関する項目）	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.50			0.77			1.45			1.30			1.50	0.77	1.26
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06			0.06	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目（水道水が有すべき性状に関する項目）	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2			4.8			5.2			5.6			5.6	4.8	5.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.2	2.7	2.9	3.0	2.8	3.0	3.8	3.5	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	2.7	3.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.9			40.5			46.9			44.9			46.9	40.5	43.6
	蒸発残留物	mg/L	82			75			92			83			92	75	83
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	－	6.7	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	6.4	7.7	7.5	7.4	7.4	7.7	6.4	7.1
	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

③給水栓：謡辻公民館

	採水月日		R7.4.17	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.9	R7.8.28	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.9	R8.3.9	最高	最低	平均
	採水時刻		10:00	9:50	9:30	10:10	9:35	9:20	9:35	9:20	9:35	9:40	10:10	9:30			
	天候（前日）		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	晴			
	天候（当日）		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	17.5	18.2	24.0	30.0	26.3	27.5	17.4	10.2	8.1	0.0	0.4	4.8	30.0	0.0	15.4
	水温	℃	13.5	17.3	18.8	23.3	24.6	25.5	21.0	17.0	13.5	10.0	7.5	10.5	25.5	7.5	16.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	（削除）	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	（削除）	－															
	（削除）	－															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	（削除）	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	－		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.3			0.3			0.4			0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	41.9			40.5			46.9			44.9			46.9	40.5	43.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			3			2			3	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.7			0.6			0.5			0.8			0.8	0.5	0.7
	臭気強度（TON）	－	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	82			75			92			83			92	75	83
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	6.7	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	6.4	7.7	7.5	7.4	7.4	7.7	6.4	7.1
	腐食性（ランゲリア指数）	－	-2.3			-1.8			-1.6			-1.5			-1.5	-2.3	-1.8
	従属栄養細菌	個/mL	4			4			20			2			20	2	8
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0
	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/20L															
	ジアルジア	個/20L															
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味（簡易確認）	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	16			15			48			10			48	10	22
	電気伝導率	mS/m	10.7	8.9	10.0	10.5	10.2	11.4	12.1	12.4	12.0	12.1	12.0	12.1	12.4	8.9	11.2
	総アルカリ度	mg/L	34.7	34.4	35.9	38.9	39.1	46.2	41.1	42.6	39.3	37.8	38.2	37.9	46.2	34.4	38.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.50			0.77			1.45			1.30			1.50	0.77	1.26
	カルシウムイオン	mg/L	11.4			11.0			12.8			12.1			12.8	11.0	11.8
	マグネシウムイオン	mg/L	3.3			3.1			3.6			3.5			3.6	3.1	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

※「農薬類」は，各月内で別日に採水・測定しました

③給水栓：謡辻公民館

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				10:10	9:10	9:30	9:50										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	18.5	30.2	28.0								30.2	18.5	25.0
水温		℃		16.5	16.9	22.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA（ダラポン）	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミトラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ（MIPC）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イプフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス（IBP）	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満								0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストロール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル（NAC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満								0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン（CNP）	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル（TPN）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③給水栓：謡辻公民館

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				10:10	9:10	9:30	9:50										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	18.5	30.2	28.0								30.2	18.5	25.0
水温		℃		16.5	16.9	22.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	シアナジン	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満								0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス（CYAP）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン（DCMU）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル（DBN）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス（DDVP）	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満								0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満								0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン（CAT）	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満								0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ（MBPMC）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン（DEP）	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満								0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピペロホス	mg/L		0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満								0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満								0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③給水栓：謡辻公民館

															最高	最低	平均
採水月日				R7.5.13	R7.6.3	R7.7.2	R7.8.26										
採水時刻				10:10	9:10	9:30	9:50										
天候（前日）				曇	晴	晴	晴										
天候（当日）				晴	雨	晴	晴										
気温		℃		23.2	18.5	30.2	28.0								30.2	18.5	25.0
水温		℃		16.5	16.9	22.0	25.5								25.5	16.5	20.2
農薬類	フェニトロチオン（MEP）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ（BPMC）	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン（MPP）	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート（PAP）	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン（マラソン）	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ（MCPP）	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン（DMTP）	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

７　その他の検査結果等

①　給水栓毎日検査結果

②　浄水管理検査結果

③　排水検査結果

④　給水栓における過年度の水質データ

⑤　水道事業ガイドラインの水質管理に関する業務指標

⑥　お客様からの問い合わせの状況

① 給水栓毎日検査結果

・水道法施行規則第15条1項イ「1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」に基づき，給水栓毎日検査を行いました。

配水区	No	検査場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高／最低
松田水系	1	宇都宮市上欠町	残留塩素	最高	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.20	0.22	0.24	0.27	0.22	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	2	宇都宮市雀の宮７丁目	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	3	宇都宮市富士見が丘４丁目	残留塩素	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
				最低	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
				平均	0.26	0.29	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
白沢水系	4	宇都宮市宿郷５丁目	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.20	0.20	0.21	0.27	0.26	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.22	0.22	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	5	宇都宮市御幸本町	残留塩素	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
今市水系	6	宇都宮市田野町	残留塩素	最高	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.23	0.21	0.20	0.20	0.20	0.23	0.30	0.29	0.29	0.22	0.26	0.22	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	7	宇都宮市駒生町	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				最低	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
				平均	0.20	0.20	0.20	0.16	0.10	0.15	0.20	0.14	0.18	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
板戸水系	8	宇都宮市竹下町	残留塩素	最高	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
				最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
				平均	0.38	0.32	0.28	0.30	0.29	0.30	0.33	0.38	0.37	0.38	0.40	0.36	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	9	宇都宮市瑞穂１丁目	残留塩素	最高	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1
				平均	0.20	0.18	0.20	0.19	0.20	0.19	0.21	0.29	0.29	0.30	0.27	0.27	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
今里水系	10	宇都宮市金田町	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
謡辻水系	11	宇都宮市宮山田町	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

② 浄水管理検査結果

浄水処理過程の水質を把握するため，４回検査を行いました。

(1)松田新田浄水場 （着水井 → 原水渠 → 浄水渠 → 配水池）

		着水井				原水渠			
採水月日		R7.6.16	R7.9.3	R7.12.2	R8.3.3	R7.6.16	R7.9.3	R7.12.2	R8.3.3
採取時刻		9:05	9:00	8:40	8:45	9:15	9:15	8:50	9:50
天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
天候（当日）		晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	雨
気温	℃	26.8	29.7	12.0	6.0	26.8	29.7	12.5	5.0
水温	℃	20.0	20.0	10.0	9.5	19.5	20.0	9.5	9.0
外観	－	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物
残留塩素	mg/L					0.2	0.2	0.2	0.2
一般細菌	個/mL	2,200	4,300	940	490	2	4	6	6
大腸菌	MPN/100mL	99	190	76	86	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.6	4.9	6.8	6.4	6.5	7.1	8.7
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4
ｐＨ値	－	6.7	6.9	7.4	7.2	6.8	6.7	7.4	7.2
味	－								
臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	3.5	3.0	1.7	2.0	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2.4	1.8	0.9	1.4	0.3	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	mS/m	11.1	11.0	12.4	13.2	11.5	11.5	12.3	13.6
総アルカリ度	mg/L	34.8	37.2	41.6	36.9	32.7	36.1	39.6	35.4

		浄水渠				配水池			
採水月日		R7.6.16	R7.9.3	R7.12.2	R8.3.3	R7.6.16	R7.9.3	R7.12.2	R8.3.3
採取時刻		9:25	9:25	9:00	10:00	9:35	9:35	9:15	10:10
天候（前日）		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
天候（当日）		晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	雨
気温	℃	26.8	29.7	12.5	5.0	26.8	29.7	13.0	5.0
水温	℃	18.0	19.3	9.5	8.5	18.0	19.5	9.7	11.0
外観	ー	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	不検出	不検出	不検出	不検出
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.010	0.006	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.008	0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.005	0.003未満	0.003
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
塩化物イオン	mg/L	6.4	6.5	6.9	8.7	6.7	6.9	7.0	9.2
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.5
ｐＨ値	ー	6.8	6.7	7.4	7.2	6.8	6.7	7.5	7.2
味	ー					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	ー	無臭	無臭	無臭	無臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
電気伝導率	mS/m	11.5	11.9	12.5	13.6	11.1	11.8	12.7	13.6
総アルカリ度	mg/L	32.4	35.8	39.3	34.8	30.3	36.8	39.3	35.3

(2)今市浄水場 （着水井 → 出水井 → 調整池）

		着水井				出水井			
採水月日		R7.4.16	R7.7.8	R7.10.15	R8.1.14	R7.4.16	R7.7.8	R7.10.15	R8.1.14
採取時刻		11:00	10:45	10:15	10:05	10:45	10:35	10:00	11:15
天候（前日）		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴
天候（当日）		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	13.0	31.2	18.5	2.6	13.0	31.2	18.5	6.0
水温	℃	8.8	14.0	12.3	5.5	9.3	16.5	11.0	5.5
外観	ー	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L								
一般細菌	個/mL	480	570	250	80	2	4	2	0
大腸菌	MPN/100mL	54	51	100	27	0	0	0	0
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
塩化物イオン	mg/L	4.2	4.3	4.1	4.4	4.1	4.2	4.2	4.5
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2未満
ｐＨ値	ー	7.3	7.3	7.1	7.5	6.9	6.8	6.9	7.8
味	ー								
臭気	ー	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
電気伝導率	mS/m	10.7	13.0	11.4	11.4	10.6	10.3	11.3	11.6
総アルカリ度	mg/L	32.4	34.1	34.8	35.0	31.5	31.9	34.2	34.3

		調整池			
採水月日		R7.4.16	R7.7.8	R7.10.15	R8.1.14
採取時刻		10:30	10:30	10:05	10:00
天候（前日）		晴	晴	曇	晴
天候（当日）		晴	晴	曇	晴
気温	℃	13.0	31.2	18.5	2.6
水温	℃	11.0	19.0	13.5	5.0
外観	ー	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4
一般細菌	個/mL	0	1	0	1
大腸菌	ー	不検出	不検出	不検出	不検出
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.4	4.4	4.7
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満
ｐＨ値	ー	7.0	7.0	7.0	7.7
味	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
電気伝導率	mS/m	11.1	10.6	11.5	12.1
総アルカリ度	mg/L	33.7	34.5	35.2	37.4

③ 排水検査結果

水質汚濁防止法に基づく特定事業場である松田新田浄水場及び今市浄水場の排水について検査を行いました。検査の結果，水質汚濁防止法の基準に適合しています。

(1) 松田新田浄水場　総合排水口

採取月日	4月15日	5月14日	6月19日	7月17日	8月21日	9月11日	10月16日	11月17日	12月10日	1月14日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
採水時刻	12:00	10:55	9:00	11:30	9:00	11:15	8:45	12:35	11:00	12:00	11:30	12:15			
水温(℃)	12.5	16.0	19.5	19.7	22.8	22.5	16.5	12.5	8.9	7.7	7.5	8.4	22.8	7.5	14.5
ｐＨ値	7.5	7.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.6
ＢＯＤ(mg/L)	1.2	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	1.0未満	1.0未満
ＣＯＤ(mg/L)	1.6	1.1	1.0未満	1.7	1.1	8.1	1.0未満	1.6	1.2	1.0未満	1.0未満	1.8	8.1	1.0未満	1.5
ＳＳ(mg/L)	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.0	1.0未満	23.2	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	23.2	1.0未満	2.2
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	18	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	18	30以上
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
シアン及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ヒ素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ベンゼン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
フッ素及びその化合物	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満

※「カドミウム及びその化合物」から「ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の単位は，すべて mg/L

(2) 今市浄水場　総合排水口

採取月日	4月15日	5月14日	6月27日	7月17日	8月21日	9月11日	10月16日	11月17日	12月10日	1月14日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
採水時刻	10:28	10:15	10:30	9:30	10:20	9:55	9:30	11:00	9:40	10:15	10:00	10:30			
水温(℃)	10.0	12.0	19.5	19.0	20.0	19.5	12.5	9.5	6.0	5.0	5.0	7.3	20.0	5.0	12.1
ｐＨ値	7.7	7.3	7.8	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.3	7.6
ＢＯＤ(mg/L)	1.4	1.0未満	1.0未満	1.4	1.2	1.0未満	1.0	1.3	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満
ＣＯＤ(mg/L)	1.0	1.0未満	2.1	2.2	2.4	2.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.4	1.0未満	1.0未満
ＳＳ(mg/L)	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上

④ 給水栓における過去５年間の最大検出値

(1) 松田水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	7	7	2	0	0	7
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	0.001	－	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	0.88	0.79	1.17	0.98	0.74	1.17
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.11	0.11	0.09	－	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	－	0.08	0.08	－	0.07	0.08
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	0.010	0.010	0.013	0.009	0.013	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	0.007	0.006	0.008	0.004	0.009	0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.011	0.009	0.010	－	－	0.011
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	8.5	8.8	9.0	9.1	9.8	9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	8.1	10.2	8.9	8.9	9.5	10.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	46	46	44	50	46	50
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	103	107	101	105	105	107
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	0.000001	－	－	－	－	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	－	－	－	－	－	－
51	濁度	2	(度)以下	0.1	－	0.1	－	－	0.1

※ 表記「－」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓４か所の最大値
（雀宮地区市民センター，姿川地区市民センター，配水管理センター，滝の原自治公民館）

(1) 松田水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.007	0.007
15	農薬類	1	(－)	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	46	46	44	50	46	50
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	8	6	5	8	5	8
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	1.4	1.7	1.6	1.8	2.5	2.5
23	臭気強度	3	(－)	－	1	1	1	2	2
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	103	107	101	105	105	107
25	濁度	1	(度)	0.1	－	0.1	－	－	0.1
26	ｐＨ値	7.5	(－)	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(－)	-2.1	-1.9	-1.8	-2.2	-2.1	-2.2
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	2	3	2	3	6	6
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－

※ 表記「－」：各年度の報告下限値未満
※ 目標値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓４か所の最大値
（雀宮地区市民センター，姿川地区市民センター，配水管理センター，滝の原自治公民館）
※ 腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，浄水場出口の値

(2) 白沢水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	3	3	2	0	0	3
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	0.002	ー	-	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	1.79	1.60	1.97	1.46	1.39	1.97
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.09	0.09	ー	ー	-	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.009	ー	ー	ー	-	0.009
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	ー	ー	ー	0.01	-	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	7.8	8.3	8.4	7.9	8.1	8.4
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	7.0	6.9	7.5	6.9	7.0	7.5
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	56	57	56	54	55	57
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	113	113	117	111	112	117
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー
51	濁度	2	(度)以下	ー	ー	ー	ー	-	ー

※ 表記「ー」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，R6～R7は給水栓2か所の最大値（平石地区市民センター，まちづくりセンター）
R3～R5は給水栓1か所の値（平石地区市民センター）

（2）白沢水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	0.002	－	－	－	－	0.002
15	農薬類	1	(－)	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	56	57	56	54	55	57
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	11	10	8	8	8	11
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1
23	臭気強度	3	(－)	－	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	113	113	117	111	112	117
25	濁度	1	(度)	－	－	－	－	－	－
26	ｐＨ値	7.5	(－)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(－)	-1.8	-1.7	-1.7	-2.0	-2.1	-2.1
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	10	1	11	7	4	11
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下	0.000012	0.000008	0.000007	－	－	0.000012

※　表記「－」：各年度の報告下限値未満
※　目標値は，令和７年度の値
※ データは，R6～R7は給水栓2か所の最大値（平石地区市民センター，まちづくりセンター）
　　R3～R5は給水栓1か所の値（平石地区市民センター）
※　腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，浄水場出口の値

(3) 板戸水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	1	0	2	0	1	2
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	―	―	0.001	―	-	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	0.73	0.77	0.92	0.75	0.71	0.92
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.09	0.10	0.10	0.08	-	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	0.10	0.16	0.17	0.15	0.09	0.17
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	0.008	0.013	0.011	0.013	-	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	0.005	0.005	0.004	―	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	0.009	0.009	0.009	0.005	0.005	0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.007
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.012	―	0.010	―	-	0.012
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	0.02	―	0.02	0.01	0.01	0.02
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	8.6	9.4	9.5	9.3	9.5	9.5
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	9.2	10.2	10.1	9.7	10.2	10.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	42	45	44	44	46	46
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	95	97	108	100	101	108
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	―	―	0.000001	0.000002	-	0.000002
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	―	―	3.1	―	-	3.1
51	濁度	2	(度)以下	0.1	―	0.6	―	-	0.6

※ 表記「－」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓２か所の最大値
（清原地区市民センター，横川地区市民センター）

(3) 板戸水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
15	農薬類	1	(ー)	―	―	―	―	-	―
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	42	45	44	44	46	46
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	6	6	5	6	5	6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	1.3	1.3	1.5	1.6	1.2	1.6
23	臭気強度	3	(ー)	―	―	2	1	1	2
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	95	97	108	100	101	108
25	濁度	1	(度)	0.1	―	0.6	―	-	0.6
26	ｐＨ値	7.5	(ー)	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(ー)	-2.6	-2.3	-2.1	-2.3	-2.4	-2.6
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	2	1	3	2	1	3
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	―	―	―	―	-	―
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下				―	-	―

※ 表記「－」：各年度の報告下限値未満
※ 目標値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓２か所の最大値
（清原地区市民センター，横川地区市民センター）
※ 腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，鬼怒水道事務所にて県が実施した水道用水の値

（4）今市水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	1	1	1	1	2	2
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	－	－	－	0.07	－	0.07
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.012	0.009	－	－	－	0.012
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	0.02	0.02
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	7.9	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	41	41	39	39	39	41
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	99	95	127	95	90	127
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		8.2	8.1	8.0	8.0	7.8	8.2
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	－	－	－	－	－	－
51	濁度	2	(度)以下	－	－	－	－	－	－

※ 表記「－」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓２か所の最大値
（篠井地区市民センター，城山地区市民センター）

（4）今市水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	－	－	0.003	－	－	0.003
15	農薬類	1	(－)	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	41	41	39	39	39	41
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	0.9	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0
23	臭気強度	3	(－)	－	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	99	95	127	95	90	127
25	濁度	1	(度)	－	－	－	－	－	－
26	ｐＨ値	7.5	(－)	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8	8.2
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(－)	-1.6	-1.5	-1.4	-2.1	-2.2	-2.2
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	11	17	37	50	39	50
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－

※　表記「－」：各年度の報告下限値未満
※　目標値は，令和７年度の値
※　データは，給水栓２か所の最大値
　　（篠井地区市民センター，城山地区市民センター）
※　腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，浄水場出口の値

(5) 今里水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	0.001	－	0.001	0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	0.92	0.98	1.48	0.98	0.94	1.48
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.10	0.10	0.09	－	－	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	－	0.08	－	－	－	0.08
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	0.01	0.01	－	－	－	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	0.003	0.003	－	0.004	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.008	－	－	－	－	0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	0.02	－	－	－	－	0.02
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	8.4	8.5	8.7	8.3	8.8	8.8
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	7.3	8.2	8.8	7.6	9.8	9.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	44	45	44	46	46	46
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	101	102	101	103	106	106
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	0.000002	0.000002	－	0.000002	0.000001	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.3	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	－	－	－	－	－	－
51	濁度	2	(度)以下	－	－	－	－	－	－

※ 表記「－」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓１か所の値
（高松公民館）

(5) 今里水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	0.001	－	－	－	－	0.001
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	0.003	－	0.002	－	－	0.003
15	農薬類	1	(－)	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	45	44	45	46	46	46
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	11	8	8	8	9	11
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	0.7	0.9	1.5	1.2	1.2	1.5
23	臭気強度	3	(－)	－	－	－	1	1	1
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	98	101	102	103	106	106
25	濁度	1	(度)	－	－	－	－	－	－
26	ｐＨ値	7.5	(－)	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(－)	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.5	-2.5
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	16	4	3	2	3	16
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－

※ 表記「－」：各年度の報告下限値未満
※ 目標値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓１か所の値
（高松公民館）
※ 腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※ ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，浄水場出口の値

（6）謡辻水系－水質基準項目

	水質基準項目及び遊離残留塩素	基準値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100	(個/mL)以下	0	0	0	0	2	2
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	0.002	－	0.002	0.001	－	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L)以下	2.00	1.75	1.99	2.23	1.50	2.23
12	フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L)以下	0.09	－	－	－	－	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6	(mg/L)以下	－	0.08	－	－	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L)以下	0.010	－	0.010	－	－	0.010
32	亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L)以下	5.5	5.5	5.6	5.4	5.6	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200	(mg/L)以下	5.2	5.0	5.1	4.7	4.9	5.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L)以下	52	45	48	51	47	52
40	蒸発残留物	500	(mg/L)以下	106	93	102	103	92	106
41	陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3	(mg/L)以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.9	7.6	7.5	7.7	7.9
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	(度)以下	－	－	－	－	－	－
51	濁度	2	(度)以下	－	－	0.1	－	－	0.1

※ 表記「－」:各年度の報告下限値未満（原則として水質基準等の1/10）
※ 基準値は，令和７年度の値
※ データは，給水栓１か所の値
（謡辻公民館）

（6）謡辻水系－水質管理目標設定項目

	水質管理目標設定項目	年度／目標値		最大値					
				R3	R4	R5	R6	R7	R3～R7
1	アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
4	（削除） 亜硝酸態窒素								
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
6	(削除)トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7	(削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8	トルエン	0.4	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	0.6	(mg/L)以下						
11	（削除）塩素酸								
12	二酸化塩素	0.6	(mg/L)以下						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
15	農薬類	1	(－)	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	1	(mg/L)以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	52	45	48	51	47	52
18	マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	20	(mg/L)以下	12	4	4	3	3	12
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	(mg/L)以下	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9
23	臭気強度	3	(－)	－	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	106	93	102	103	92	106
25	濁度	1	(度)	－	－	0.1	－	－	0.1
26	ｐＨ値	7.5	(－)	7.4	7.9	7.6	7.5	7.7	7.9
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1	(－)	-1.9	-1.8	-1.7	-2.0	-2.3	-2.3
28	従属栄養細菌	2000	(個/mL)以下	5	4	18	26	20	26
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.00005	(mg/L)以下	－	－	－	－	－	－

※　表記「－」：各年度の報告下限値未満
※　目標値は，令和７年度の値
※　データは，給水栓１か所の値
　　（謡辻公民館）
※　腐食性（ランゲリア指数）は，絶対値の最大値
※　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）については，浄水場出口の値

⑤ 水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)の水質管理に関する業務指標(PI)

JWWA Q 100　平成28年3月2日改正

業務指標		単位	計算値	算出方法	備考
A101	平均残留塩素濃度	mg/L	0.23	残留塩素濃度合計/ 残留塩素測定回数	
A102	最大カビ臭物質濃度水質基準比率	%	20.0	(最大カビ臭物質濃度/ 水質基準値) × 100	最大基準比の物質名 ：ジェオスミン
A103	総トリハロメタン濃度水質基準比率	%	8.3	max [(Σ給水栓の総トリハロメタン濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	
A104	有機物(TOC)濃度水質基準比率	%	12.0	max [(Σ給水栓の有機物(TOC)濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	
A105	重金属濃度水質基準比率	%	5.0	max [(Σ給水栓の当該重金属濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	最大基準比の物質名 ：ヒ素及びその化合物
A106	無機物質濃度水質基準比率	%	14.9	max [(Σ給水栓の当該無機物質濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	最大基準比の物質名 ：カルシウム,マグネシウム等(硬度)
A107	有機化学物質濃度水質基準比率	%	0.0	max [(Σ給水栓の当該有機化学物質濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	
A108	消毒副生成物濃度水質基準比率	%	12.2	max [(Σ給水栓の当該消毒副生成物濃度/ 給水栓数) / 水質基準値 × 100]	最大基準比の物質名 ：トリクロロ酢酸
A109	農薬濃度水質管理目標比	－	0.000	max [Σ(各給水栓定期検査時の各農薬濃度/各農薬の目標値)]	測定した農薬数 ：115項目
A201	原水水質監視度	項目	74	原水水質監視項目数(毎月測定及び年4回測定を含む)	


※A103～A108　各指標は，1年間の定期検査(同時期)の平均値の最も大きい水質基準比率の値を選択する
　A101～A109　対象は給水栓

⑥　お客様からの問合せの状況

浄水場では常に安全で均質な水道水を製造しているが，お客様が期待する水質との相違などから，水道水の水質に関する問合せが寄せられる。近年では，水源に起因するものや，おいしさを求める要望などが増加傾向にある。


○トラブルサポート件数（令和３年度から令和７年度まで）

過去５年間に対応した水道水質に関するトラブルサポートの件数は表のとおり。

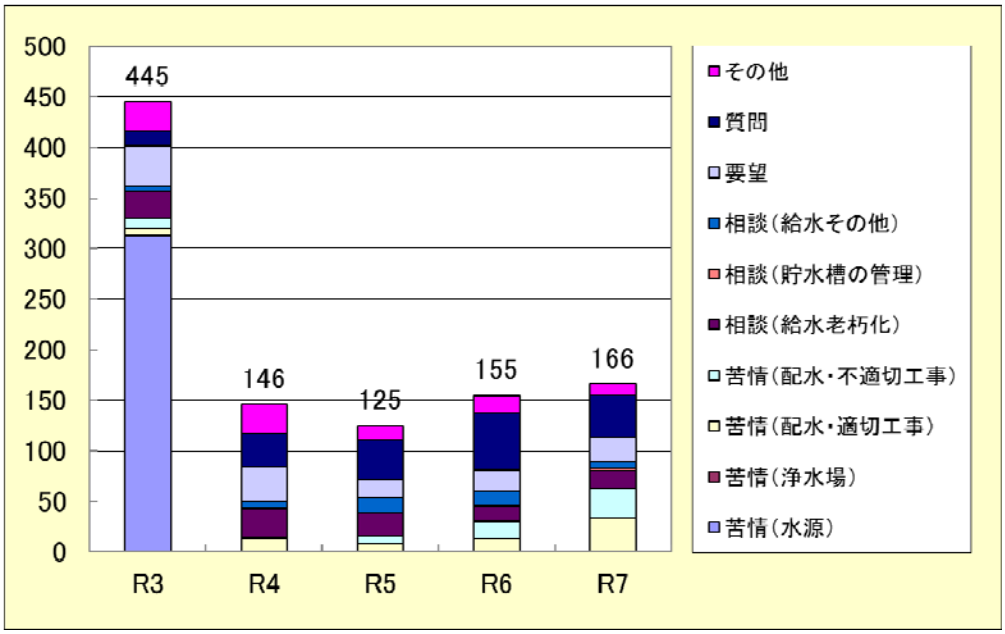

○トラブルサポートの内訳（令和７年度）

令和７年度に対応した水道水質に関するトラブルサポートの件数は，１６６件。内訳は以下のとおり。

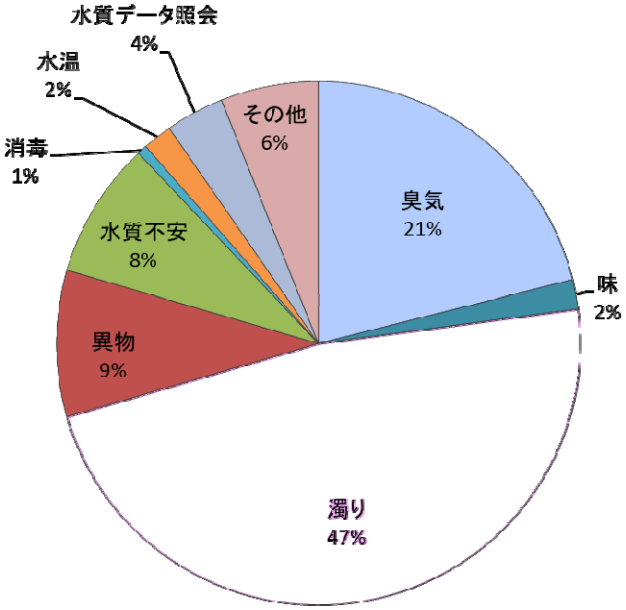

・臭気		35 件
	（塩素	6 件）
	（藻臭	19 件）
	（油	4 件）
	（その他	6 件）
・味		3 件
・濁り		79 件
	（赤水	34 件）
	（その他	45 件）
・異物		15 件
・水質への不安		14 件
・業者トラブル		0 件
・消毒		1 件
・水温		3 件
・水質データ照会		6 件
・その他		10 件

８　付記

① 水道水の水質基準等

② 検査方法及び検査機器

③ 水質検査の信頼性保証と水道ＧＬＰ

④ 組織及び職員構成

① 水道水の水質基準等

（1）水質基準項目（51項目）

分類		項　　目	基　準　値	報告下限値	備　考
健康に関連する項目	1	一般細菌	100個/mL以下		病原生物
	2	大腸菌	検出されないこと		
	3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L以下	0.0003　mg/L	重金属
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	
	5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	8	六価クロム化合物	0.02　mg/L以下	0.002　mg/L	
	9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L以下	0.004　mg/L	無機物質
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L以下	0.10　mg/L	
	12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L以下	0.08　mg/L	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L以下	0.1　mg/L	
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	一般有機化学物質
	15	1,4-ジオキサン	0.05　mg/L以下	0.005　mg/L	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L以下	0.004　mg/L	
	17	ジクロロメタン	0.02　mg/L以下	0.002　mg/L	
	18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	20	ベンゼン	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	21	塩素酸	0.6　mg/L以下	0.06　mg/L	消毒副生成物
	22	クロロ酢酸	0.02　mg/L以下	0.002　mg/L	
	23	クロロホルム	0.06　mg/L以下	0.006　mg/L	
	24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.003　mg/L	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L以下	0.01　mg/L	
	26	臭素酸	0.01　mg/L以下	0.001　mg/L	
	27	総トリハロメタン	0.1　mg/L以下	0.01　mg/L	
	28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L以下	0.003　mg/L	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/L以下	0.003　mg/L	
	30	ブロモホルム	0.09　mg/L以下	0.009　mg/L	
	31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L以下	0.008　mg/L	
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L以下	0.01　mg/L	色
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L以下	0.01　mg/L	
	34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L以下	0.01　mg/L	
	35	銅及びその化合物	1.0　mg/L以下	0.1　mg/L	
	36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L以下	1.0　mg/L	味　覚
	37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L以下	0.001　mg/L	色
	38	塩化物イオン	200　mg/L以下	1.0　mg/L	味　覚
	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300　mg/L以下	4.0　mg/L	
	40	蒸発残留物	500　mg/L以下	5　mg/L	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L以下	0.02　mg/L	発　泡
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	におい
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	
	44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L以下	0.005　mg/L	発　泡
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L	におい
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3　mg/L以下	0.2　mg/L	味　覚
	47	pH値	5.8以上8.6以下		基礎的性状
	48	味	異常でないこと		
	49	臭気	異常でないこと		
	50	色度	5度以下	0.5 度	
	51	濁度	2度以下	0.1 度	

※1　　は，委託している検査項目です。

（2）水質管理目標設定項目（31項目）

分類		項　　目	目　標　値	報告下限値	備　考
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	重金属
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002 mg/L	
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	
	4	削除			
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L	一般有機化学物質
	6	削除			
	7	削除			
	8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04 mg/L	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L	
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下		
	11	削除			
	12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下		
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001 mg/L	消毒副生成物
	14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002 mg/L	
	15	農薬類	1 以下	0.1	農薬類
	16	残留塩素	1 mg/L以下	0.1 mg/L	におい
	17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	4.0 mg/L	味覚
	18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	色
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2 mg/L	味覚
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L	におい
	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	一般有機化学物質
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	0.3 mg/L	味覚
	23	臭気強度(TON)	3 以下	1	におい
	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	5 mg/L	味覚
	25	濁度	1度以下	0.1 度	濁り
	26	pH値	7.5 程度		腐食
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－１程度以上とし、極力０に近づける	絶対値 0.1	
	28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）		病原生物
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	一般有機化学物質
	30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	色
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	0.000005 mg/L	一般有機化学物質

※1 ▭ は，委託している検査項目です（PFOS 及び PFOA は9月まで委託）。
※2 ▭ は，本市において二酸化塩素が未使用のため検査対象外としました。
※ 管理目標設定項目の31[PFOS 及び PFOA] は，10月から自己検査で分析しています。

（3）農薬類（115項目）

分類		項　　目	指　針　値	報告下限値	備　考
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺虫剤
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L	除草剤
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	4	EPN	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L	殺虫剤
	5	MCPA	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	除草剤
	6	アシュラム	0.9 mg/L以下	0.009 mg/L	
	7	アセフェート	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	8	アトラジン	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	除草剤
	9	アニロホス	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L	
	10	アミトラズ	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	殺虫剤
	11	アラクロール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	除草剤
	12	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	殺虫剤
	13	イソフェンホス	0.001 mg/L以下	0.00001 mg/L	殺菌剤
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	殺虫剤
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
	16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L	除草剤
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L	殺菌剤
	18	イミノクタジン	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	19	インダノファン	0.009 mg/L以下	0.00009 mg/L	除草剤
	20	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	
	21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	22	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	殺虫剤
	23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	25	オリサストロビン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	
	26	カズサホス	0.0006 mg/L以下	0.000006 mg/L	殺虫剤
	27	カフェンストロール	0.008 mg/L以下	0.00008 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	28	カルタップ	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
	29	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	殺虫剤
	30	カルボフラン	0.0003 mg/L以下	0.000003 mg/L	代謝物
	31	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	除草剤
	32	キャプタン	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L	殺菌剤
	33	クミルロン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	除草剤
	34	グリホサート	2 mg/L以下	0.02 mg/L	
	35	グルホシネート	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤・植物成長調整剤
	36	クロメプロップ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤
	37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	0.00001 mg/L	
	38	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L	殺虫剤
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	40	シアナジン	0.001 mg/L以下	0.00001 mg/L	除草剤
	41	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L	殺虫剤
	42	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	0.00008 mg/L	殺虫剤
	45	ジクワット	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	除草剤
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L	殺虫剤
	47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	48	ジチオピル	0.009 mg/L以下	0.00009 mg/L	除草剤
	49	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	
	50	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L	
	51	ジメタメトリン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	52	ジメトエート	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺虫剤
	53	シメトリン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	除草剤
	54	ダイアジノン	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	55	ダイムロン	0.8 mg/L以下	0.008 mg/L	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
	56	ダゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	殺菌剤
	57	チアジニル	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	58	チウラム	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	59	チオジカルブ	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L	殺虫剤
	60	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤

※　農薬類の検査は，委託しています。

分類		項　　目	指　針　値	報告下限値	備　考
農薬類	61	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤
	62	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L	
	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	64	トリクロピル	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	
	65	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	殺虫剤
	66	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
	67	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	0.0006 mg/L	除草剤
	68	ナプロパミド	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	
	69	パラコート	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	
	70	ピペロホス	0.0009 mg/L以下	0.000009 mg/L	
	71	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	
	72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L	
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L	殺虫剤
	75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	除草剤
	76	ピロキロン	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	77	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	0.000005 mg/L	
	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	80	フェリムゾン	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	
	81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L	殺虫剤
	82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	0.00007 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	83	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	除草剤
	84	フサライド	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	85	ブタクロール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	除草剤
	86	ブタミホス	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	87	ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	88	フルアジナム	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	殺菌剤
	89	プレチラクロール	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	除草剤
	90	プロシミドン	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L	殺菌剤
	91	プロチオホス	0.007 mg/L以下	0.00007 mg/L	殺虫剤
	92	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	殺菌剤
	93	プロピザミド	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	除草剤
	94	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	95	ブロモブチド	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	
	96	ベノミル	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	殺菌剤
	97	ペンシクロン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L	除草剤
	99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	
	100	ベンタゾン	0.2 mg/L以下	0.002 mg/L	
	101	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L	除草剤・植物成長調整剤
	102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L	除草剤
	104	ベンフレセート	0.07 mg/L以下	0.0007 mg/L	
	105	ホスチアゼート	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	殺虫剤
	106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	0.007 mg/L	
	107	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L	除草剤
	108	メソミル	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	殺虫剤
	109	メタラキシル	0.2 mg/L以下	0.002 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L	殺虫剤
	111	メトミノストロビン	0.04 mg/L以下	0.0004 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	112	メトリブジン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L	除草剤
	113	メフェナセット	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	114	メプロニル	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L	殺虫剤・殺菌剤
	115	モリネート	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L	除草剤

※　農薬類の検査は，委託しています。

② 検査方法及び検査機器

(1)水質基準項目

項　　目		検 査 方 法	単　位
1	一般細菌	標準寒天培地法	個/mL
2	大腸菌(水源・原水)	特定酵素基質培地法 MPN	MPN/100mL
	大腸菌(浄水)	特定酵素基質培地法(100mL)	－
3	カドミウム及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
4	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	mg/L
5	セレン及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
6	鉛及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
8	六価クロム化合物	ICP－MS法	mg/L
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
14	四塩化炭素	PT－GC－MS法	mg/L
15	1,4-ジオキサン	PT－GC－MS法	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT－GC－MS法	mg/L
17	ジクロロメタン	PT－GC－MS法	mg/L
18	テトラクロロエチレン	PT－GC－MS法	mg/L
19	トリクロロエチレン	PT－GC－MS法	mg/L
20	ベンゼン	PT－GC－MS法	mg/L
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	mg/L
22	クロロ酢酸	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
23	クロロホルム	PT－GC－MS法	mg/L
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
25	ジブロモクロロメタン	PT－GC－MS法	mg/L
26	臭素酸	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	mg/L
27	総トリハロメタン	PT－GC－MS法	mg/L
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
29	ブロモジクロロメタン	PT－GC－MS法	mg/L
30	ブロモホルム	PT－GC－MS法	mg/L
31	ホルムアルデヒド	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
34	鉄及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
35	銅及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	mg/L
37	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	イオンクロマトグラフ法	mg/L
40	蒸発残留物	重量法	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	mg/L

※1　　は，委託している検査項目です。

	項　　目	検 査 方 法	単　位
42	ジェオスミン	PT－GC－MS法	mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	PT－GC－MS法	mg/L
44	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	mg/L
45	フェノール類	固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析法	mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	mg/L
47	pH値	ガラス電極法	－
48	味	官能法	－
49	臭気	官能法	－
50	色度	透過光測定法	度
51	濁度	積分球式光電光度法	度

(2)水質管理目標設定項目

	項　　目	検 査 方 法	単　位
1	アンチモン及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
2	ウラン及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
3	ニッケル及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
4	削除		
5	1,2-ジクロロエタン	PT－GC－MS法	mg/L
6	削除		
7	削除		
8	トルエン	PT－GC－MS法	mg/L
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
10	亜塩素酸		
11	削除		
12	二酸化塩素		
13	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
14	抱水クロラール	溶媒抽出－GC－MS法	mg/L
15	農薬類	農薬ごとに定められた方法による	－
16	残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン(DPD)法	mg/L
17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	イオンクロマトグラフ法	mg/L
18	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
19	遊離炭酸	滴定法	mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	PT－GC－MS法	mg/L
21	メチル-t-ブチルエーテル	PT－GC－MS法	mg/L
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	滴定法	mg/L
23	臭気強度(TON)	官能法	－
24	蒸発残留物	重量法	mg/L
25	濁度	積分球式光電光度法	度
26	pH値	ガラス電極法	－
27	腐食性(ランゲリア指数)	計算法	－
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	個/mL
29	1,1-ジクロロエチレン	PT－GC－MS法	mg/L
30	アルミニウム及びその化合物	ICP－MS法	mg/L
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法	mg/L

（3）その他の項目（水道関係）

	項　　目	検 査 方 法	単　位
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	MPN/100mL
2	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地－メンブランフィルター法	個/100mL
3	クリプトスポリジウム	厚生労働省通知に定められた方法による	個/10L（原水） 個/20L（浄水）
4	ジアルジア	厚生労働省通知に定められた方法による	個/10L（原水） 個/20L（浄水）
5	従属栄養細菌（14日間後）	R2A寒天培地法	個/mL
6	電気伝導率	電極法	mS/m
7	総アルカリ度	滴定法	mg/L
8	シアン化物イオン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム－吸光光度法	mg/L
9	塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム－吸光光度法	mg/L
10	硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
11	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
12	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
13	キシレン	PT－GC－MS法	mg/L
14	1,1,2-トリクロロエタン	PT－GC－MS法	mg/L
15	1,4-ジクロロベンゼン	PT－GC－MS法	mg/L
16	1,2-ジクロロプロパン	PT－GC－MS法	mg/L

(4)主要検査機器

水質検査センターの主な検査機器を以下に示します

	機器名	台数	主な測定項目等
1	pH計	1	pH
2	色度濁度計	1	色度,濁度
3	導電率計	1	導電率
4	TOC計	1	TOC
5	超音波破砕機	1	TOC試料の前処理
6	滴定装置	1	アルカリ度
7	ウオーターバス	4	蒸発残留物、臭気
8	超音波洗浄機	2	洗浄、脱気
9	精密電子天秤	1	蒸発残留物，試薬等計量
10	電子天秤	2	試薬等計量
11	高圧蒸気滅菌器	1	細菌試験
12	乾熱滅菌器	1	細菌試験
13	定温恒温器	2	細菌試験
14	定温乾燥機	1	蒸発残留物
15	ICP－MS	1	金属（水銀を除く）
16	水銀測定装置	1	水銀
17	イオンクロマトグラフ	2	陰、陽イオン、シアン
18	HPLC	1	ホルムアルデヒド
19	PT-GC－MS	2	VOC、カビ臭、ハロ酢酸
20	固相抽出装置	2	PFAS前処理
21	LC－MS	1	PFAS
22	冷凍冷蔵庫	3	試料、試薬保管
23	冷蔵室	1	試料保管
24	ドラフト	4	試薬調整
25	純水製造装置	1	細菌試験
26	超純水製造装置	1	各種試験、洗浄
27	振とう器	1	ハロ酢酸前処理
28	製氷機	1	冷却
29	残留塩素計	2	残留塩素

③ 水質検査の信頼性保証と水道ＧＬＰ

宇都宮市上下水道局では，水道水の水質管理の充実を図る取組の一つとして，平成20年11月25日に栃木県内で初めて水道ＧＬＰの認定を取得しました。また，令和7年5月には，厳格な審査の結果，4回目の更新が認められました。

水道ＧＬＰ取得により，宇都宮市の水道水の水質検査が高い技術力と精度を持っていることが認定され，水質検査の信頼性が保証されます。

宇都宮市では，引き続き，水道ＧＬＰを適切に運用することで，安全な水道水をすべてのお客様にお届けし，一層の信頼と安心をいただけるよう努めます。



市長の記者会見（認定取得）

JWWA－GLP041

水道ＧＬＰロゴマーク



JWWA
Good Laboratory Practice Accreditation

認　定　証

認 定 番 号：JWWA－GLP041
事 業 者 名：宇都宮市上下水道局
水質検査機関名：宇都宮市上下水道局
水質管理課水質検査センター

貴水質検査機関は、本協会水道ＧＬＰ認定審査の結果、下記及び付属書のとおり水道水質検査機関試験所規範に適合し、技術的能力が適格であることを証します。

記

1．適用基準　水道水質検査優良試験所規範
2．認定範囲　水道水質基準項目（付属書のとおり）
　　水道水・浄水
3．認 定 日　2025 年 5 月 25 日（初回認定 2008 年 11 月）
4．有効期限　2029 年 5 月 24 日

公益社団法人　日本水道協会
理事長　青　木　秀　幸

水道ＧＬＰ認定委員会
委員長　西　村　哲　治



JWWA
Good Laboratory Practice Accreditation

認定証付属書

認 定 番 号：JWWA－GLP041
水質検査機関名：宇都宮市上下水道局
　　水質管理課水質検査センター
所　在　地：栃木県宇都宮市今里町 1188-2

認定水質検査項目
（48 項目）

1 一般細菌	18 テトラクロロエチレン	35 銅及びその化合物
2 大腸菌	19 トリクロロエチレン	36 ナトリウム及びその化合物
3 カドミウム及びその化合物	20 ベンゼン	37 マンガン及びその化合物
4 水銀及びその化合物	21 塩素酸	38 塩化物イオン
5 セレン及びその化合物	22 クロロ酢酸	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）
6 鉛及びその化合物	23 クロロホルム	40 蒸発残留物
7 ヒ素及びその化合物	24 ジクロロ酢酸	41
8 六価クロム化合物	25 ジブロモクロロメタン	42 ジオスミン
9 亜硝酸態窒素	26 臭素酸	43 2-メチルイソボルネオール
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	27 総トリハロメタン	44
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	28 トリクロロ酢酸	45
12 フッ素及びその化合物	29 ブロモジクロロメタン	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
13 ホウ素及びその化合物	30 ブロモホルム	47 pH 値
14 四塩化炭素	31 ホルムアルデヒド	48 味
15 1,4-ジオキサン	32 臭素及びその化合物	49 臭気
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	33 アルミニウム及びその化合物	50 色度
17 ジクロロメタン	34 鉄及びその化合物	51 濁度

水道ＧＬＰ認定委員会
委員長　西　村　哲　治

水道ＧＬＰ認定証書

水道ＧＬＰ適用項目


水質基準項目		適用	水質基準項目		適用
1	一般細菌	○	27	総トリハロメタン	○
2	大腸菌	○	28	トリクロロ酢酸	○
3	カドミウム及びその化合物	○	29	ブロモジクロロメタン	○
4	水銀及びその化合物	○	30	ブロモホルム	○
5	セレン及びその化合物	○	31	ホルムアルデヒド	○
6	鉛及びその化合物	○	32	亜鉛及びその化合物	○
7	ヒ素及びその化合物	○	33	アルミニウム及びその化合物	○
8	六価クロム化合物	○	34	鉄及びその化合物	○
9	亜硝酸態窒素	○	35	銅及びその化合物	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○	36	ナトリウム及びその化合物	○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	37	マンガン及びその化合物	○
12	フッ素及びその化合物	○	38	塩化物イオン	○
13	ホウ素及びその化合物	○	39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	○
14	四塩化炭素	○	40	蒸発残留物	○
15	1,4-ジオキサン	○	41	陰イオン界面活性剤	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	42	ジェオスミン	○
17	ジクロロメタン	○	43	2-メチルイソボルネオール	○
18	テトラクロロエチレン	○	44	非イオン界面活性剤	
19	トリクロロエチレン	○	45	フェノール類	
20	ベンゼン	○	46	有機物(全有機炭素の量)	○
21	塩素酸	○	47	pH値	○
22	クロロ酢酸	○	48	味	○
23	クロロホルム	○	49	臭気	○
24	ジクロロ酢酸	○	50	色度	○
25	ジブロモクロロメタン	○	51	濁度	○
26	臭素酸	○			

※ 認定水質検査項目 ： 48項目（令和7年度末時点）

適用外の項目については，水道法第20条に基づく登録機関に検査を委託しています

④ 組織及び職員構成

（令和7年4月１日）

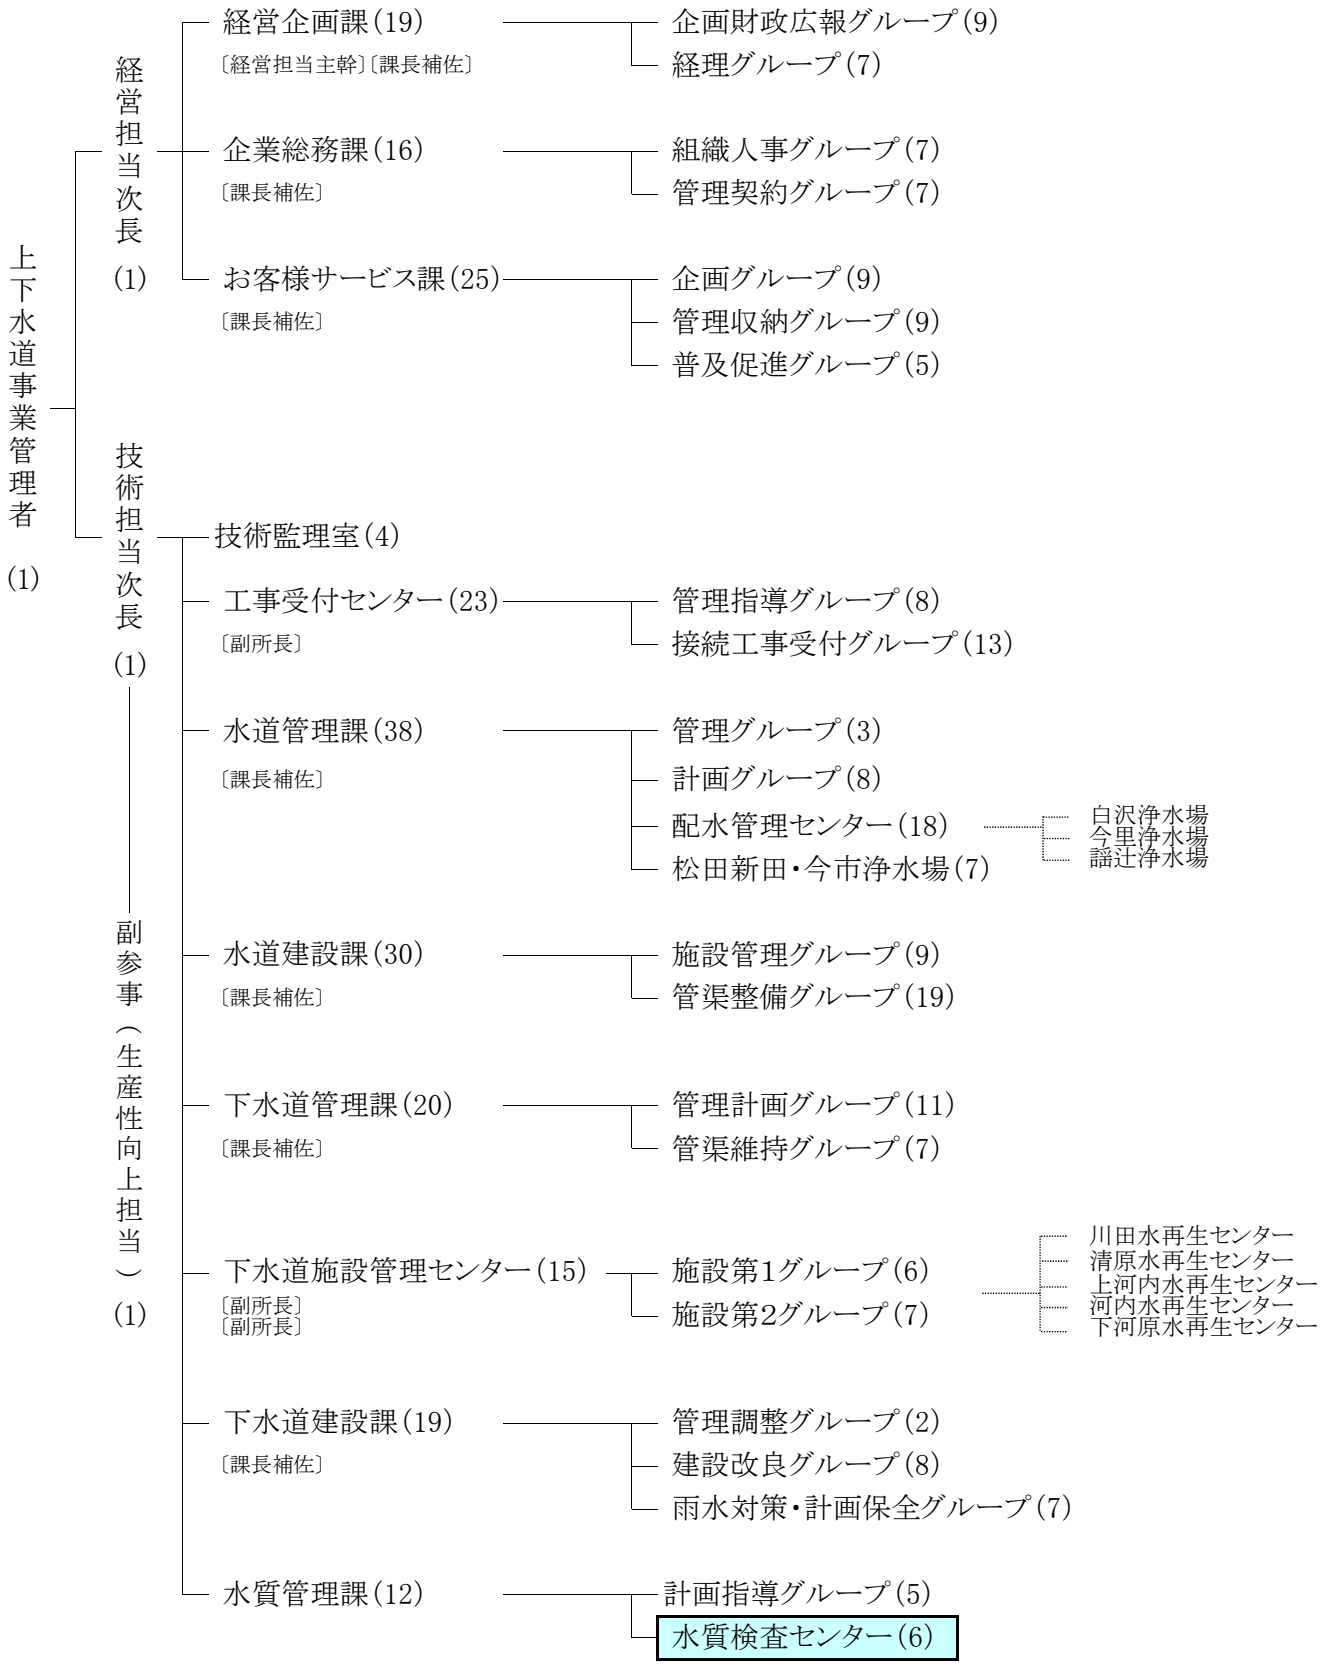

計 224人

※1 ( )内数字は職員数
※2 配水管理センター，松田新田・今市浄水場，水質検査センターの職員数には，主幹（場長，所長）を含む。
※3 短時間再任用職員及び会計年度職員は含まない。

令和７年度　水道水質年報（第４１集）

令和８年１０月発行
編集発行　　宇都宮市上下水道局　水質管理課　水質検査センター
〒321-0402
栃木県宇都宮市今里町1188-2
TEL　028(674)1399
FAX　028(674)2259

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用
（表紙，裏表紙を除く）