

水道水質年報

第39集（令和5年度）

宇都宮市上下水道局

ま え が き

I この「水道水質年報 第39集（令和5年度）」は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間に実施した水質検査等について収録したものです。

II 水質検査は、以下に基づき実施しました。

- 1 水道法第4条(水質基準)、第20条(水質検査)
- 2 水道法施行規則第15条(定期及び臨時の水質検査)
- 3 水道法施行規則第17条第1項第3号(衛生上必要な措置)
- 4 水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）
- 5 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）
- 6 水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法
（平成15年9月29日厚生労働省告示第318号）
- 7 上水試験方法（日本水道協会2020年版）
- 8 工場排水試験方法（JIS K0102）
- 9 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係わる検査方法
（昭和49年9月30日環境庁告示第64号）

III 検査結果の計算・統計方法は上水試験方法（2020年版）に従いますが、一部項目については以下の方法に従い表示しました。


- 1 大腸菌群の平均値において、検査結果が「>▲▲」であるものは「▲▲」として計算します。

目次


水源・浄水場・給水栓等の検査地点	1
水源・施設系統図	3
1 松田水系の水質検査結果	4
① 水源（河川水）鬼怒川 小林橋	5
② 水源（河川水）清水川 清水川橋	7
③ 水源（河川水）鬼怒川 高間木取水口（宇都宮市宮山田町1867-2）	9
④ 原水 松田新田浄水場 着水井（宇都宮市今里町1188-2）	1 1
⑤ 浄水 松田新田浄水場 配水池（宇都宮市今里町1188-2）	1 6
⑥ 給水栓 配水管理センター（宇都宮市山本1丁目37-27）	2 1
⑦ 給水栓 姿川地区市民センター（宇都宮市西川田町805-1）	2 6
⑧ 給水栓 雀宮地区市民センター（宇都宮市新富町9-4）	2 8
⑨ 給水栓 滝の原自治公民館（宇都宮市下小倉町123）	3 3
2 白沢水系の水質検査結果	3 6
① 水源（地下水） 白沢浄水場取水井	3 7
（白沢1号取水井）（白沢2号取水井）（白沢3号取水井）	
（白沢4号取水井）（白沢6号取水井）（白沢7号取水井）	
（白沢8号取水井）（白沢9号取水井）（白沢10号取水井）	
② 原水 白沢浄水場 着水井（宇都宮市白沢町1136-18）	5 5
③ 浄水 白沢浄水場 配水池（宇都宮市白沢町1136-18）	6 0
④ 給水栓 平石地区市民センター（宇都宮市下平出町158-1）	6 5
⑤ 給水栓 宇都宮市まちづくりセンター（宇都宮市元今泉5丁目9-7）	7 0
3 板戸水系の水質検査結果	7 2
① 浄水 板戸配水場 配水池（宇都宮市板戸町3121-2）	7 3
② 給水栓 清原地区市民センター（宇都宮市清原工業団地15-4）	7 8
③ 給水栓 横川地区市民センター（宇都宮市屋板町576-1）	8 0

4	今市水系の水質検査結果	8 6
①	水源（河川水） 大谷川 和之代大谷橋	8 7
②	水源（河川水） 大谷川 含満大谷橋	8 9
③	原水 今市浄水場 着水井 （日光市瀬川1334-1）	9 1
④	浄水 今市浄水場 調整池 （日光市瀬川1334-1）	9 6
⑤	給水栓 篠井地区市民センター （宇都宮市下小池町466-1）	1 0 1
⑥	給水栓 城山地区市民センター （宇都宮市大谷町1059-5）	1 0 3
5	今里水系の水質検査結果	1 0 8
①	原水（地下水） 今里第1号取水井 （宇都宮市今里町118-2）	1 0 9
②	原水（地下水） 今里第2号取水井 （宇都宮市今里町118-2）	1 1 4
③	浄水 今里浄水場 浄水 （宇都宮市今里町118-2）	1 1 9
④	給水栓 高松公民館 （宇都宮市高松町358-3）	1 2 4
6	謡辻水系の水質検査結果	1 3 0
①	原水（地下水） 謡辻取水井 （宇都宮市宮山田町1138-1）	1 3 1
②	浄水 謡辻浄水場 浄水 （宇都宮市宮山田町1138-1）	1 3 6
③	給水栓 謡辻公民館 （宇都宮市宮山田町994）	1 4 1
7	その他の検査結果等	1 4 6
①	給水栓毎日検査結果	1 4 7
②	浄水管理検査結果	1 4 8
③	排水検査結果	1 5 2
④	給水栓における過年度の水質データ	1 5 3
⑤	水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)の水質管理に関する業務指標	1 6 5
⑥	お客様からの問い合わせの状況	1 6 6
8	付記	1 6 8
①	水道水の水質基準等	1 6 9
②	検査方法及び測定単位	1 7 3
③	水質検査の信頼性保証と水道G L P	1 7 6
④	組織及び職員構成	1 7 7

水源（表流水）の検査地点

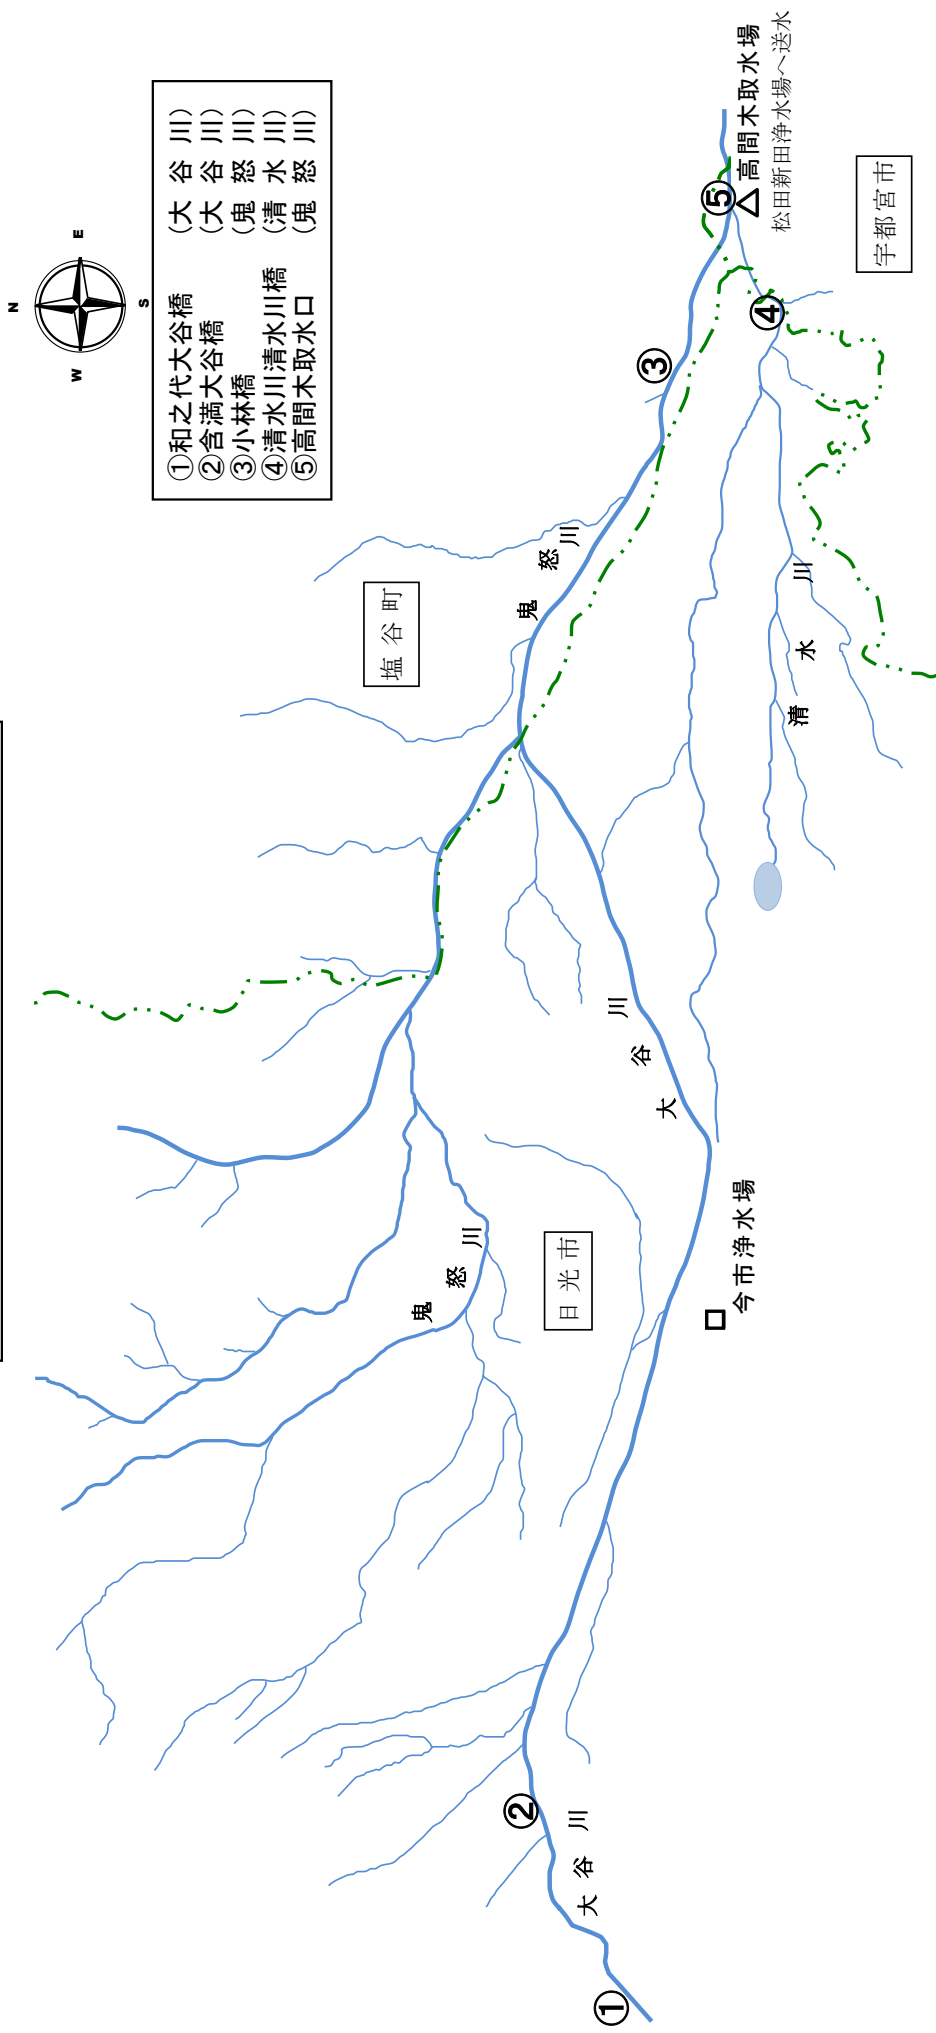

○水源(地下水), 浄水場, 配水場, 給水栓(蛇口)の検査地点□

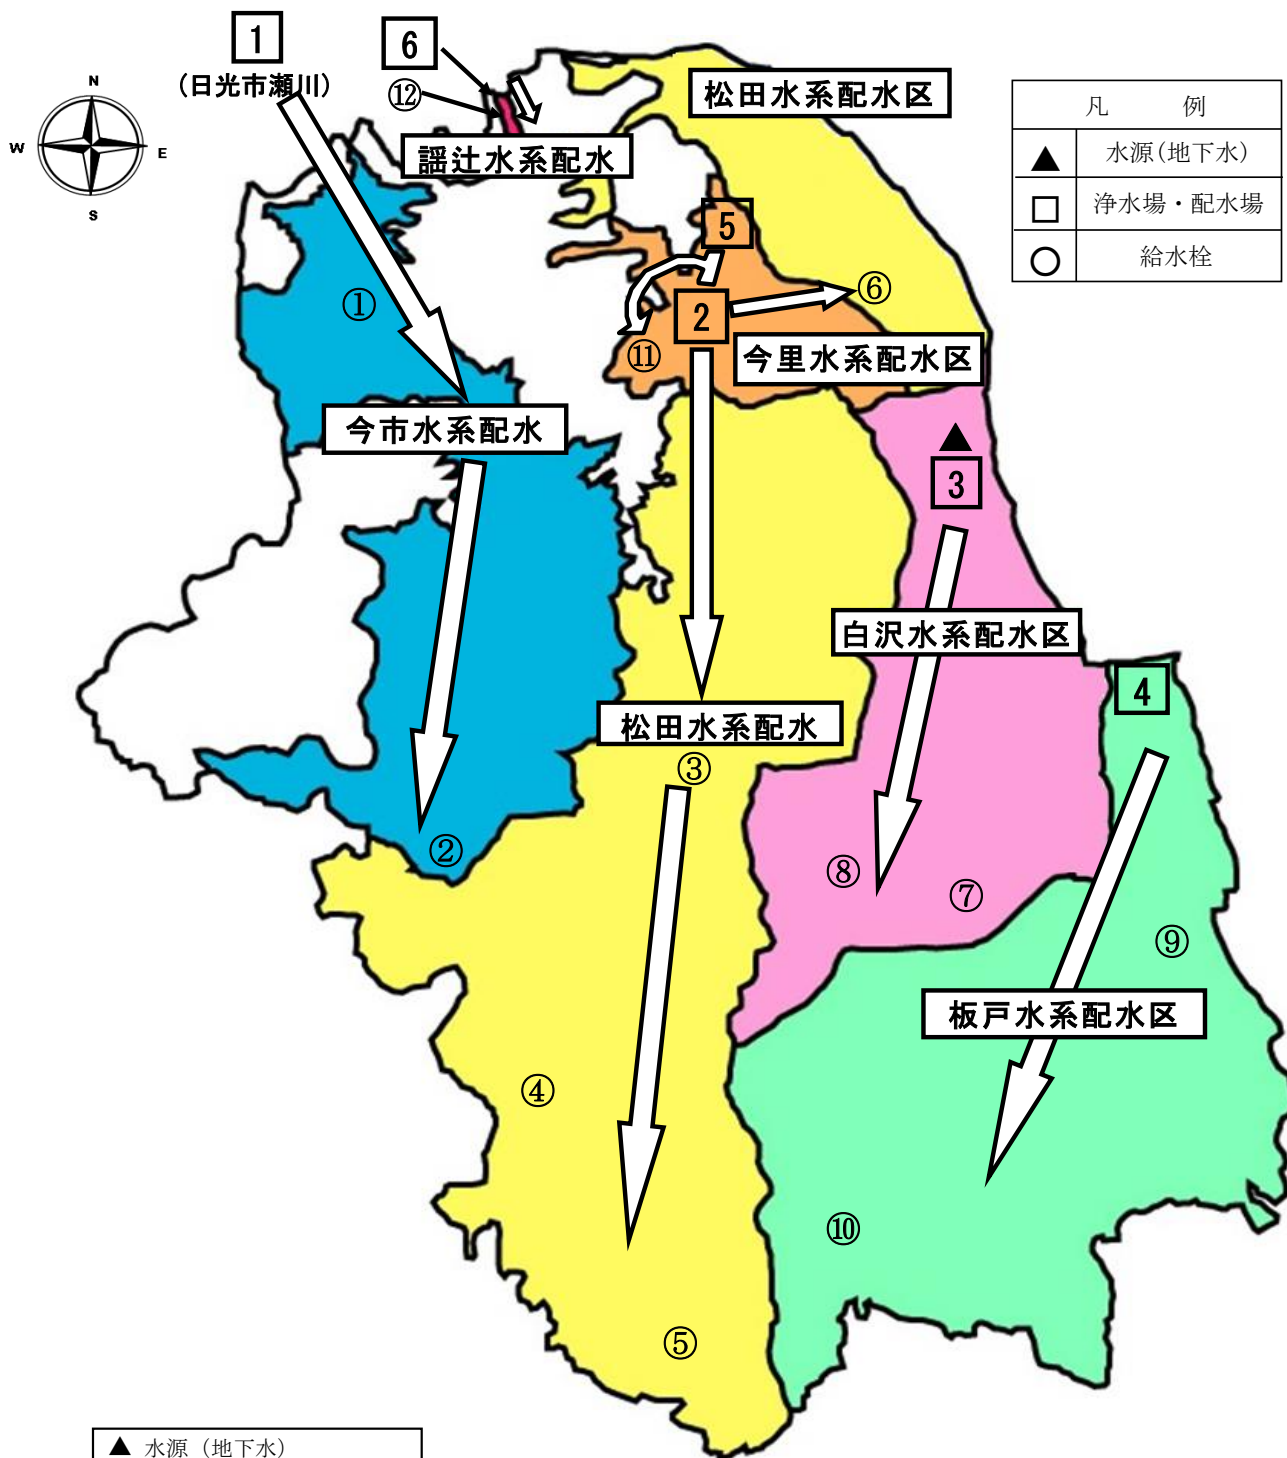


▲ 水源(地下水)
(宇都宮市白沢町地内 9か所)

1	今市浄水場(表流水) (日光市瀬川1334)
2	松田新田浄水場(表流水) (宇都宮市今里町1188-2)
3	白沢浄水場(地下水) (宇都宮市白沢町1136-18)
4	板戸配水場(表流水) (宇都宮市板戸町3121-2)
5	今里浄水場(地下水) (宇都宮市今里町118-2)
6	謡辻浄水場(地下水) (宇都宮市宮山田町1138-1)

① 篠井地区市民センター (宇都宮市下小池町466-1)	⑦ 平石地区市民センター (宇都宮市下平出町158-1)
② 城山地区市民センター (宇都宮市大谷町1059-5)	⑧ まちづくりセンター (宇都宮市元今泉5丁目9-7)
③ 配水管理センター (宇都宮市山本1丁目37-27)	⑨ 清原地区市民センター (宇都宮市清原工業団地15-4)
④ 姿川地区市民センター (宇都宮市西川田町805-1)	⑩ 横川地区市民センター (宇都宮市屋板町576-1)
⑤ 雀宮地区市民センター (宇都宮市新富町9-4)	⑪ 高松公民館 (宇都宮市高松町358-3)
⑥ 滝の原自治公民館 (宇都宮市下小倉町123)	⑫ 謡辻公民館 (宇都宮市宮山田町994)

水源・施設系統図

(令和6年3月31日現在)

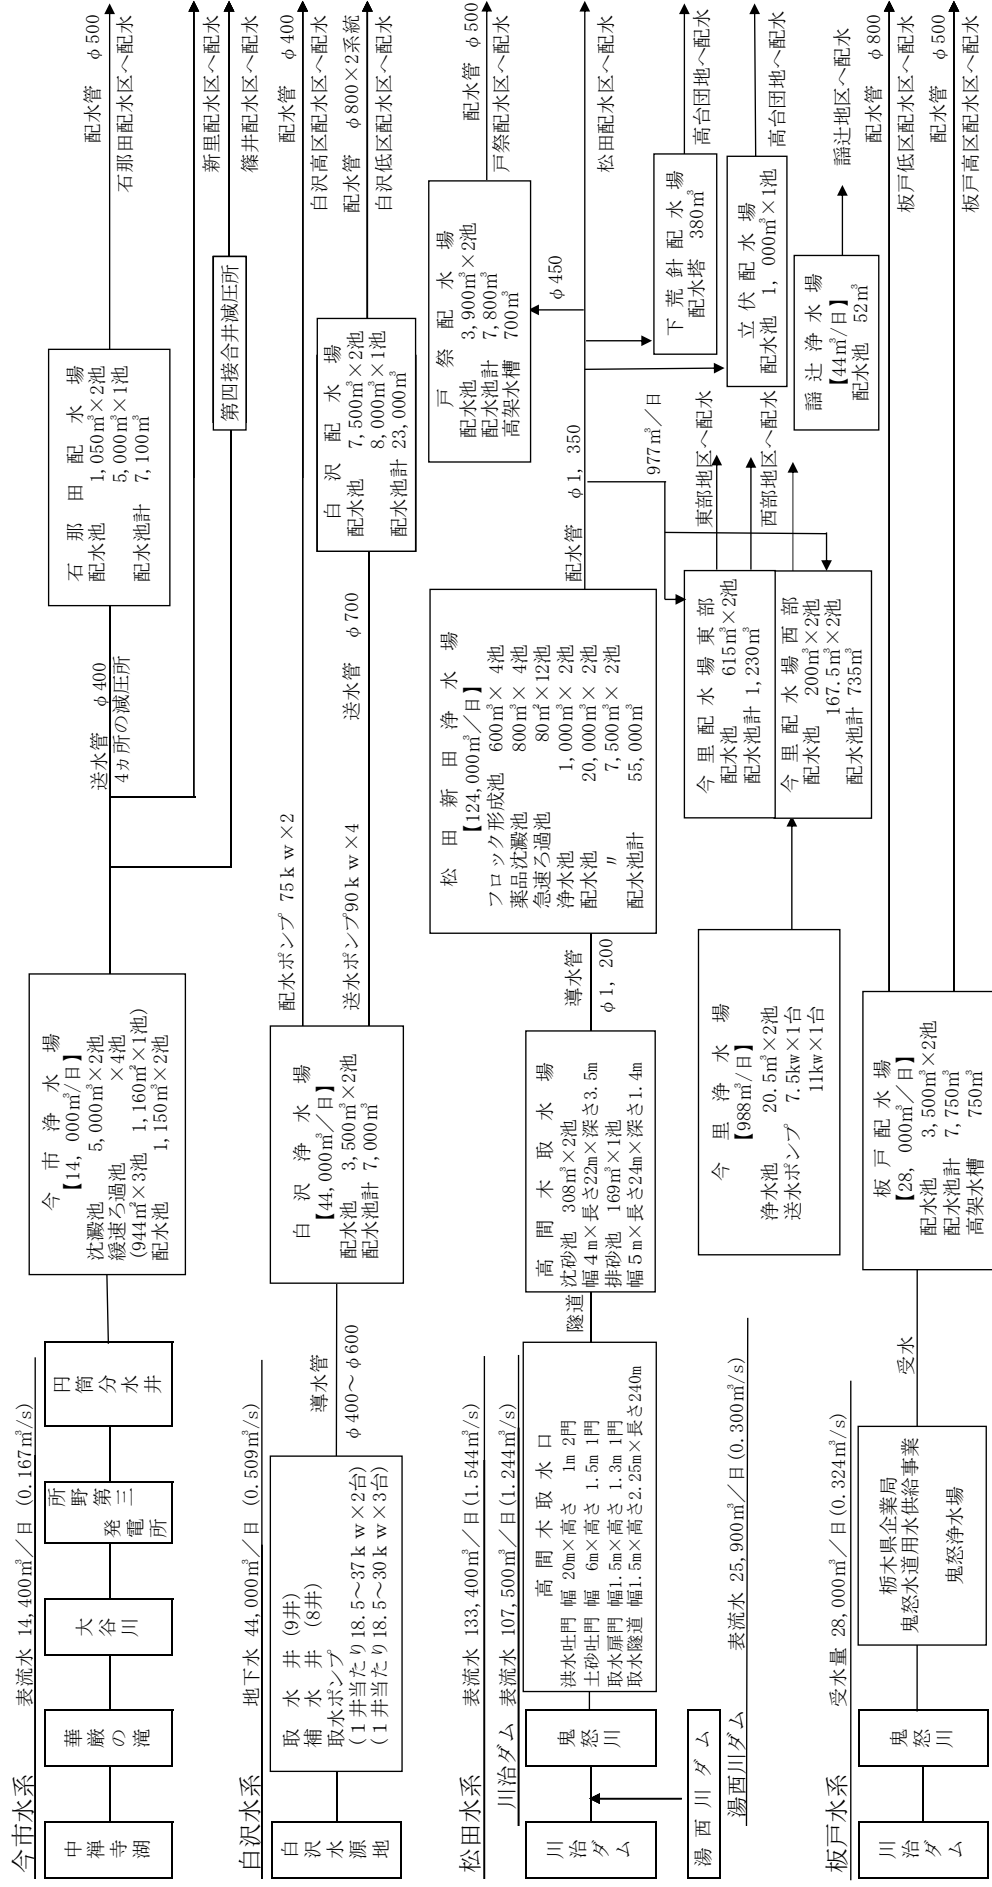

合計取水能力 220,832 m³/日

合計施設能力 211,032m³/日

1 松田水系の水質検査結果

- ① 水源（河川水） 鬼怒川 小林橋 （日光市小林地内）
- ② 水源（河川水） 清水川 清水川橋 （日光市小林地内）
- ③ 水源（河川水） 鬼怒川 高間木取水口 （宇都宮市宮山田町1867-2）
- ④ 原水 松田新田浄水場 着水井 （宇都宮市今里町1188-2）
- ⑤ 浄水 松田新田浄水場 配水池 （宇都宮市今里町1188-2）
- ⑥ 給水栓 配水管理センター （宇都宮市山本1丁目37-27）
- ⑦ 給水栓 姿川地区市民センター （宇都宮市西川田町805-1）
- ⑧ 給水栓 雀宮地区市民センター （宇都宮市新富町9-4）
- ⑨ 給水栓 滝の原自治公民館 （宇都宮市下小倉町123）

①水源:鬼怒川 小林橋

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均	
採水時刻		9:40	8:35	10:20	9:12	9:45	10:15	9:35	9:45	10:30	9:25	9:25	10:15				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
気温	℃	19.0	13.1	27.0	28.0	29.5	27.0	19.8	11.0	5.8	9.5	4.4	4.0	29.5	4.0	16.5	
水温	℃	11.5	13.3	18.0	18.0	21.5	20.5	15.6	11.0	7.0	7.5	10.0	6.4	21.5	6.4	13.4	
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物			
遊離残留塩素	mg/L																
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	240	1,200	690	650	2,100	5,000	640	130	1,300	330	110	660	5,000	110	1,100
	大腸菌	MPN/100mL	3	86	15	17	51	390	15	16	21	38	16	24	390	3	58
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.001			0.002			0.003	0.003	0.001	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.008			0.004未満	0.008	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.47			0.53			0.47			0.45	0.53	0.45	0.48
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.11			0.08未満			0.11			0.10	0.11	0.08未満	0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L															
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L															
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L															
	ブロモホルム	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.08			0.18			0.03			0.04	0.18	0.03	0.08
	鉄及びその化合物	mg/L			0.05			0.09			0.02			0.03	0.09	0.02	0.05
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.3			6.5			7.6			8.6	8.6	6.3	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.007			0.012			0.004			0.007	0.012	0.004	0.008
	塩化物イオン	mg/L	7.5	4.9	4.7	4.3	3.3	2.8	4.2	5.2	5.6	6.3	6.8	7.0	7.5	2.8	5.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			33.9			33.5			37.4			35.9	37.4	33.5	35.2
	蒸発残留物	mg/L			69			70			89			102	102	69	83
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.0	0.9	0.9	0.8	1.3	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	1.3	0.4	0.7
	pH値	—	7.3	7.4	8.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3	8.3	7.2	7.5
	味	—															
	臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	1.2	2.6	2.0	2.2	3.0	6.6	1.8	2.2	1.3	1.9	0.6	1.3	6.6	0.6	2.2
	濁度	度	1.1	1.6	1.7	1.5	1.7	9.8	1.1	1.1	0.9	1.4	0.4	1.0	9.8	0.4	1.9

①水源:鬼怒川 小林橋

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均	
採水時刻		9:40	8:35	10:20	9:12	9:45	10:15	9:35	9:45	10:30	9:25	9:25	10:15				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	最高	最低	平均	
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
気温	℃	19.0	13.1	27.0	28.0	29.5	27.0	19.8	11.0	5.8	9.5	4.4	4.0	29.5	4.0	16.5	
水温	℃	11.5	13.3	18.0	18.0	21.5	20.5	15.6	11.0	7.0	7.5	10.0	6.4	21.5	6.4	13.4	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(削除)	－															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	－															
	(削除)	－															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	－															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	－															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			33.9			33.5			37.4		35.9	37.4	33.5	35.2	
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.007			0.012			0.004		0.007	0.012	0.004	0.008	
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	－															
	蒸発残留物	mg/L			69			70			89		102	102	69	83	
	濁度	度	1.1	1.6	1.7	1.5	1.7	9.8	1.1	1.1	0.9	1.4	0.4	1.0	9.8	0.4	1.9
	pH値	－	7.3	7.4	8.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3	8.3	7.2	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	－															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.08			0.18			0.03		0.04	0.18	0.03	0.08	
	ペルフルオロオクタン sulfon酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	240	1,200	690	650	2,100	5,000	640	130	1,300	330	110	660	5,000	110	1,100
	大腸菌	MPN/100mL	3	86	15	17	51	390	15	16	21	38	16	24	390	3	58
	大腸菌群	MPN/100mL	2,400	10,000	2,400	3,600	6,300	87,000	10,000	14,000	41,000	10,000	1,000	14,000	87,000	1,000	17,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	1.1	1.6	1.7	1.5	1.7	9.8	1.1	1.1	0.9	1.4	0.4	1.0	9.8	0.4	1.9
その他の項目	味(簡易確認)	－															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	11.7	8.5	9.6	9.4	8.0	7.5	10.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.7	11.7	7.5	9.9
	総アルカリ度	mg/L	25.3	24.4	28.2	27.2	26.3	22.9	29.4	30.3	31.4	28.6	35.8	29.5	35.8	22.9	28.3
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.47			0.53			0.46		0.45	0.53	0.45	0.48	
	カルシウムイオン	mg/L			10.8			10.7			12.0		11.5	12.0	10.7	11.3	
	マグネシウムイオン	mg/L			1.7			1.6			1.8		1.7	1.8	1.6	1.7	
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

②水源: 鬼怒川 清水川橋

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均	
採水時刻		9:30	9:35	10:05	9:20	9:25	10:25	9:25	9:30	10:05	9:15	9:35	10:00				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
気温	℃	18.5	13.1	27.0	28.0	29.5	26.9	19.5	11.0	6.8	9.5	4.1	7.0	29.5	4.1	16.7	
水温	℃	11.5	14.3	18.0	18.8	21.8	21.5	15.5	9.7	6.3	7.3	4.2	5.6	21.8	4.2	12.9	
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物			
遊離残留塩素	mg/L																
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	950	2,600	4,000	2,600	6,200	22,000	1,600	840	670	2,100	1,400	900	22,000	670	3,800
	大腸菌	MPN/100mL	49	330	140	130	290	240	92	170	180	140	110	140	330	49	170
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001			0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.006			0.006	0.006	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.80			0.88			0.72			0.65	0.88	0.65	0.76
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L															
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L															
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L															
	ブロモホルム	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.37			0.10			0.03		0.08	0.37	0.03	0.15	
	鉄及びその化合物	mg/L			0.26			0.10			0.06		0.09	0.26	0.06	0.13	
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.6			6.1			7.0		6.5	7.0	5.6	6.3	
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.020			0.014			0.005		0.007	0.020	0.005	0.012	
	塩化物イオン	mg/L	5.0	4.0	4.9	4.2	4.3	3.8	4.4	4.6	5.0	4.9	5.3	5.1	5.3	3.8	4.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			40.3			41.2			44.8		44.6	44.8	40.3	42.7	
	蒸発残留物	mg/L			86			89			90		103	103	86	92	
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.6	1.0	0.8	0.9	1.2	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	1.6	0.6	0.9
	pH値	—	7.5	7.4	8.0	7.2	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	8.0	7.2	7.5
	味	—															
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
色度	度	2.2	6.2	5.8	4.2	3.9	7.4	3.9	2.6	2.0	3.4	2.2	2.4	7.4	2.0	3.9	
濁度	度	1.8	4.2	3.8	2.7	2.0	5.3	1.8	1.0	0.7	1.6	1.0	1.3	5.3	0.7	2.3	

②水源: 鬼怒川 清水川橋

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均	
採水時刻		9:30	9:35	10:05	9:20	9:25	10:25	9:25	9:30	10:05	9:15	9:35	10:00				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
気温	℃	18.5	13.1	27.0	28.0	29.5	26.9	19.5	11.0	6.8	9.5	4.1	7.0	29.5	4.1	16.7	
水温	℃	11.5	14.3	18.0	18.8	21.8	21.5	15.5	9.7	6.3	7.3	4.2	5.6	21.8	4.2	12.9	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	—															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			40.3			41.2			44.8		44.6	44.8	40.3	42.7	
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.020			0.014			0.005		0.007	0.020	0.005	0.012	
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	—															
	蒸発残留物	mg/L			86			89			90		103	103	86	92	
	濁度	度	1.8	4.2	3.8	2.7	2.0	5.3	1.8	1.0	0.7	1.6	1.0	1.3	5.3	0.7	2.3
	pH値	—	7.5	7.4	8.0	7.2	7.5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	8.0	7.2	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.37			0.10			0.03		0.08	0.37	0.03	0.15	
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	950	2,600	4,000	2,600	6,200	22,000	1,600	840	670	2,100	1,400	900	22,000	670	3,800
	大腸菌	MPN/100mL	49	330	140	130	290	240	92	170	180	140	110	140	330	49	170
	大腸菌群	MPN/100mL	2,100	11,000	14,000	16,000	29,000	71,000	7,100	7,800	5,200	7,700	2,600	4,900	71,000	2,100	15,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	1.8	4.2	3.8	2.7	2.0	5.3	1.8	1.0	0.7	1.6	1.0	1.3	5.3	0.7	2.3
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	12.0	9.9	10.5	10.7	10.9	9.7	11.8	11.7	11.9	11.7	12.2	11.7	12.2	9.7	11.2
	総アルカリ度	mg/L	34.5	29.3	33.0	33.1	36.0	31.2	37.4	38.5	38.7	36.1	41.0	38.5	41.0	29.3	35.6
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.80			0.88			0.71		0.64	0.88	0.64	0.76	
	カルシウムイオン	mg/L			11.3			11.8			12.5		12.5	12.5	11.3	12.0	
	マグネシウムイオン	mg/L			3.0			2.8			3.3		3.3	3.3	2.8	3.1	
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

③水源: 鬼怒川 高間木取水口

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均	
採水時刻		9:20	9:20	9:45	9:30	10:00	9:55	9:10	10:00	9:50	9:05	9:50	9:40				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
気温	℃	16.0	12.8	26.0	27.0	29.5	26.3	18.0	8.7	6.3	7.5	1.9	5.0	29.5	1.9	15.4	
水温	℃	10.5	14.2	17.5	18.8	21.0	20.0	15.0	10.5	7.5	8.0	5.3	6.9	21.0	5.3	12.9	
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物			
遊離残留塩素	mg/L																
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	790	4,000	2,400	2,000	5,700	8,500	1,200	320	870	1,100	970	760	8,500	320	2,400
	大腸菌	MPN/100mL	46	430	68	48	96	270	230	66	130	130	110	130	430	46	150
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.002			0.002	0.002	0.001未満	0.001
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.007			0.007	0.007	0.004未満	0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.79			0.70			0.64			0.66	0.79	0.64	0.70
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.09			0.08	0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブロモクロロメタン	mg/L															
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L															
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブロモジクロロメタン	mg/L															
	ブロモホルム	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.16			0.11			0.02			0.06	0.16	0.02	0.09
	鉄及びその化合物	mg/L			0.14			0.07			0.03			0.06	0.14	0.03	0.08
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			5.9			6.5			8.0			7.6	8.0	5.9	7.0
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.013			0.012			0.004			0.006	0.013	0.004	0.009
	塩化物イオン	mg/L	5.7	4.2	4.9	4.4	4.0	3.2	4.4	5.0	5.5	5.6	6.1	6.0	6.1	3.2	4.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.3			38.3			42.6			42.0	42.6	38.3	41.1
	蒸発残留物	mg/L			86			78			89			102	102	78	89
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.6	0.9	0.8	0.9	1.2	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	1.6	0.5	0.8
	pH値	—	7.5	7.4	7.8	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.8	7.2	7.4
	味	—															
	臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	1.9	5.8	4.1	3.4	3.3	5.6	2.4	2.2	1.4	2.3	1.6	1.9	5.8	1.4	3.0
濁度	度	1.4	3.8	2.4	2.1	1.8	6.9	1.2	1.0	0.7	1.4	0.8	1.3	6.9	0.7	2.1	

③水源: 鬼怒川 高間木取水口

採水月日			R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均
採水時刻			9:20	9:20	9:45	9:30	10:00	9:55	9:10	10:00	9:50	9:05	9:50	9:40			
天候(前日)			晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)			晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	16.0	12.8	26.0	27.0	29.5	26.3	18.0	8.7	6.3	7.5	1.9	5.0	29.5	1.9	15.4
水温		℃	10.5	14.2	17.5	18.8	21.0	20.0	15.0	10.5	7.5	8.0	5.3	6.9	21.0	5.3	12.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	—															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.3			38.3			42.6			42.0	42.6	38.3	41.1
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.013			0.012			0.004			0.006	0.013	0.004	0.009
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	—															
	蒸発残留物	mg/L			86			78			89			102	102	78	89
	濁度	度	1.4	3.8	2.4	2.1	1.8	6.9	1.2	1.0	0.7	1.4	0.8	1.3	6.9	0.7	2.1
	pH値	—	7.5	7.4	7.8	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.8	7.2	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—															
従属栄養細菌	個/mL																
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.16			0.11			0.02			0.06	0.16	0.02	0.09	
ペルフルオロオクタン sulfonate 及びペルフルオロオクタン酸	mg/L																
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	790	4,000	2,400	2,000	5,700	8,500	1,200	320	870	1,100	970	760	8,500	320	2,400
	大腸菌	MPN/100mL	46	430	68	48	96	270	230	66	130	130	110	130	430	46	150
	大腸菌群	MPN/100mL	2,500	10,000	6,800	12,000	15,000	99,000	11,000	9,400	13,000	4,000	3,000	3,300	99,000	2,500	16,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	1.4	3.8	2.4	2.1	1.8	6.9	1.2	1.0	0.7	1.4	0.8	1.3	6.9	0.7	2.1
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	12.5	10.3	11.1	11.0	10.4	8.5	11.7	11.4	11.8	12.2	12.9	11.8	12.9	8.5	11.3
	総アルカリ度	mg/L	35.1	28.4	33.8	32.5	33.0	26.8	34.6	34.4	35.9	34.2	38.0	36.7	38.0	26.8	33.6
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.79			0.70			0.64			0.66	0.79	0.64	0.70
	カルシウムイオン	mg/L			11.9			11.6			13.1			12.4	13.1	11.6	12.3
	マグネシウムイオン	mg/L			2.8			2.3			2.4			2.7	2.8	2.3	2.5
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

④原水:松田新田浄水場 着水井

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均
採水時刻		8:45	8:35	8:50	8:35	8:40	8:45	8:40	8:45	8:45	8:40	8:45	8:45			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
気温	℃	18.5	13.1	24.5	28.0	29.0	26.2	20.0	8.5	4.8	6.0	3.5	4.5	29.0	3.5	15.6
水温	℃	10.5	14.1	16.0	17.8	20.3	20.0	15.5	11.0	7.5	8.3	6.0	6.5	20.3	6.0	12.8
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般細菌	個/mL	610	4,800	1,400	1,700	6,200	10,000	1,200	370	470	1,100	780	540	10,000	370	2,400
大腸菌	MPN/100mL	82	270	70	51	170	650	71	82	120	230	370	120	650	51	120
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.002			0.002	0.002	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.007			0.006	0.007	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.84			0.70			0.70			0.70	0.84	0.70	0.74
フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.09			0.08	0.09	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.12			0.03			0.08	0.21	0.03	0.11
鉄及びその化合物	mg/L			0.17			0.08			0.03			0.07	0.17	0.03	0.09
銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.0			6.3			8.5			7.8	8.5	6.0	7.2
マンガン及びその化合物	mg/L			0.014			0.008			0.004			0.007	0.014	0.004	0.008
塩化物イオン	mg/L	5.7	4.1	5.0	4.4	3.9	3.0	4.4	5.1	5.6	5.5	6.1	6.1	6.1	3.0	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.8			37.8			43.2			43.8	43.8	37.8	41.7
蒸発残留物	mg/L			88			86			94			104	104	86	93
陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	1.7	0.9	0.7	0.9	1.4	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	1.7	0.5	0.8
pH値	—	7.4	7.3	7.6	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	7.3
味	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
色度	度	2.1	6.1	4.4	3.6	3.5	8.8	2.7	2.3	1.6	2.6	1.8	2.0	8.8	1.6	3.5
濁度	度	1.6	4.2	2.6	2.2	2.0	11	1.5	1.0	0.9	1.7	1.2	1.4	11	0.9	2.6

④原水:松田新田浄水場 着水井

採水月日			R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均
採水時刻			8:45	8:35	8:50	8:35	8:40	8:45	8:40	8:45	8:45	8:40	8:45	8:45			
天候(前日)			晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)			晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
気温		℃	18.5	13.1	24.5	28.0	29.0	26.2	20.0	8.5	4.8	6.0	3.5	4.5	29.0	3.5	15.6
水温		℃	10.5	14.1	16.0	17.8	20.3	20.0	15.5	11.0	7.5	8.3	6.0	6.5	20.3	6.0	12.8
水質管理 目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.8			37.8			43.2			43.8	43.8	37.8	41.7
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.014			0.008			0.004			0.007	0.014	0.004	0.008
	遊離炭酸	mg/L			4			3			4			4	4	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			4.2			9.8			1.8			2.6	9.8	1.8	4.6
	臭気強度(TON)	—			2			3			3			2	3	2	3
	蒸発残留物	mg/L			88			86			94			104	104	86	93
	濁度	度	1.6	4.2	2.6	2.2	2.0	11	1.5	1.0	0.9	1.7	1.2	1.4	11	0.9	2.6
	pH値	—	7.4	7.3	7.6	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.1	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	—			-1.3			-1.9			-1.7			-1.7	-1.3	-1.9	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL			9,000			24,000			6,000			8,100	24,000	6,000	12,000
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.21			0.12			0.03			0.08	0.21	0.03	0.11
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌 関連項目	一般細菌	個/mL	610	4,800	1,400	1,700	6,200	10,000	1,200	370	470	1,100	780	540	10,000	370	2,400
	大腸菌	MPN/100mL	82	270	70	51	170	650	71	82	120	230	370	120	650	51	190
	大腸菌群	MPN/100mL	2,300	9,800	5,000	6,500	15,000	>48,000	9,200	2,700	9,800	4,800	4,000	4,700	>48000	2,300	10,000
	嫌気性芽胞菌	個/mL	32	43	19	33	24	120	15	20	19	36	53	58	120	15	39
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0			0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/10L		0			0			0			0		0	0	0
	濁度	度	1.6	4.2	2.6	2.2	2.0	11	1.5	1.0	0.9	1.7	1.2	1.4	11	0.9	2.6
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			11,000			25,000			7,000			11,000	25,000	7,000	14,000
	電気伝導率	mS/m	12.7	10.3	11.3	11.1	10.3	8.3	11.8	11.3	11.7	12.1	12.8	11.9	12.8	8.3	11.3
	総アルカリ度	mg/L	35.8	28.8	34.2	32.7	32.9	26.1	35.0	34.4	36.2	33.5	38.0	36.9	38.0	26.1	33.7
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.84			0.70			0.69			0.69	0.84	0.69	0.73
	カルシウムイオン	mg/L			12.1			11.5			13.2			12.9	13.2	11.5	12.4
	マグネシウムイオン	mg/L			2.8			2.2			2.5			2.8	2.8	2.2	2.6
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

④原水:松田新田浄水場 着水井

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:40											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			雨	曇	晴	曇											
気温	℃		8.0	26.5	32.5	28.0									32.5	8.0	23.8
水温	℃		11.9	17.0	18.2	21.5									21.5	11.9	17.2
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

④原水:松田新田浄水場 着水井

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7												
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:40												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			雨	曇	晴	曇												
気温	℃		8.0	26.5	32.5	28.0										32.5	8.0	23.8
水温	℃		11.9	17.0	18.2	21.5										21.5	11.9	17.2
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ジメトエート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	シメトリン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.000003	0.000012	0.000002未満	0.000002未満										0.000012	0.000002未満	0.000004
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピロキロン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

④原水:松田新田浄水場 着水井

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7										
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:40										
天候(前日)			雨	曇	雨	晴										
天候(当日)			雨	曇	晴	曇										
気温	℃		8.0	26.5	32.5	28.0								32.5	8.0	23.8
水温	℃		11.9	17.0	18.2	21.5								21.5	11.9	17.2
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満								0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満								0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満								0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満								0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満								0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満								0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑤浄水:松田新田浄水場 配水池

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均
採水時刻		8:55	8:50	9:00	8:42	9:05	9:20	8:50	8:55	9:30	8:50	8:55	9:20			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
気温	℃	18.5	13.1	24.5	28.0	29.0	26.6	20.0	8.5	6.9	6.0	3.5	4.5	29.0	3.5	15.8
水温	℃	12.0	16.6	16.9	19.0	21.7	21.7	16.5	11.5	9.2	8.5	8.0	8.5	21.7	8.0	14.2
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.81			0.69			0.66		0.68	0.81	0.66	0.71
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.08未満			0.09		0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.006未満			0.014			0.006未満		0.006未満	0.014	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.006			0.003未満		0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.01			0.02			0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003			0.011			0.003未満		0.003未満	0.011	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004			0.003未満		0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.02			0.02		0.02	0.03	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.8			7.2			8.9		8.2	8.9	6.8	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.6	8.1	7.4	6.8	6.5	6.7	5.9	7.0	7.5	8.5	8.2	8.4	8.6	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			40.1			39.2			43.4		43.8	43.8	39.2	41.6
	蒸発残留物	mg/L			84			73			91		98	98	73	87
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.8	0.3
	pH値	—	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤浄水:松田新田浄水場 配水池

採水月日		R5.4.11	R5.5.23	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.21	R5.9.6	R5.10.11	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.23	R6.2.13	R6.3.5	最高	最低	平均
採水時刻		8:55	8:50	9:00	8:42	9:05	9:20	8:50	8:55	9:30	8:50	8:55	9:20			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇			
気温	℃	18.5	13.1	24.5	28.0	29.0	26.6	20.0	8.5	6.9	6.0	3.5	4.5	29.0	3.5	15.8
水温	℃	12.0	16.6	16.9	19.0	21.7	21.7	16.5	11.5	9.2	8.5	8.0	8.5	21.7	8.0	14.2
水質 管理 項目 標 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.004			0.002未満			0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.5			0.5			0.4			0.4	0.5	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		40.1			39.2			43.4			43.8	43.8	39.2	41.6
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		4			4			3			3	4	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.3			1.9			0.7			1.2	1.9	0.7	1.3
	臭気強度(TON)	—		1			1			1			1	1	1	1
	蒸発残留物	mg/L		84			73			91			98	98	73	87
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.6			-1.9			-1.7			-1.8	-1.6	-1.9	-1.8
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			2			0	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.02			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタン sulfon 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L		0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指 標 菌 関 連 項 目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L		0		0			0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/20L		0		0			0			0		0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
そ の 他 の 項 目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		0			0			2			0	2	0	0
	電気伝導率	mS/m	13.0	11.7	11.6	11.5	11.1	9.6	12.0	11.7	12.3	11.5	13.2	13.2	9.6	11.8
	総アルカリ度	mg/L	31.8	28.4	30.6	30.6	30.3	25.1	32.6	32.5	33.6	25.9	35.7	35.7	25.1	30.9
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.81			0.69			0.66			0.68	0.81	0.66	0.71
	カルシウムイオン	mg/L		11.7			11.8			13.3			13.2	13.3	11.7	12.5
	マグネシウムイオン	mg/L		2.7			2.3			2.5			2.7	2.7	2.3	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑤浄水:松田新田浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7										最高	最低	平均
採水時刻			8:45	8:55	8:50	8:50												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			雨	曇	晴	曇												
気温	℃		8.0	26.5	32.5	28.0										32.5	8.0	23.8
水温	℃		13.3	17.0	17.8	22.5										22.5	13.3	17.7
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルパリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑤浄水:松田新田浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7												
採水時刻			8:45	8:55	8:50	8:50												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			雨	曇	晴	曇												
気温		℃	8.0	26.5	32.5	28.0												
水温		℃	13.3	17.0	17.8	22.5												
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑤浄水:松田新田浄水場 配水池

採水月日				R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻				8:45	8:55	8:50	8:50											
天候(前日)				雨	曇	雨	晴											
天候(当日)				雨	曇	晴	曇											
気温		℃		8.0	26.5	32.5	28.0									32.5	8.0	23.8
水温		℃		13.3	17.0	17.8	22.5									22.5	13.3	17.7
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑥給水栓:配水管理センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:35	9:20	9:20	9:15	9:25	10:30	9:00	9:50	9:20	10:30	9:35			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	15.8	21.0	26.4	31.5	29.5	27.7	19.4	9.5	7.7	2.8	4.4	5.3	31.5	2.8	16.8
水温	℃	15.0	20.0	21.2	26.2	27.5	27.0	21.5	18.0	13.5	10.0	8.9	9.6	27.5	8.9	18.2
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.74			0.61			0.64		0.73	0.74	0.61	0.68
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.09		0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.013			0.012			0.006未満		0.006未満	0.013	0.006未満	0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満		0.01	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.007			0.006			0.003未満		0.005	0.007	0.003未満	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.006			0.008			0.003		0.004	0.008	0.003	0.005
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.01		0.01	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.5			7.2			8.9		8.5	8.9	6.5	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.9	7.9	7.6	7.1	6.6	7.1	6.5	7.4	7.6	8.1	8.5	8.6	8.9	7.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			37.6			40.5			42.2		41.2	42.2	37.6	40.4
	蒸発残留物	mg/L			77			98			95		98	98	77	92
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001						0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4
	pH値	—	7.3	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑥給水栓:配水管理センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:35	9:20	9:20	9:15	9:25	10:30	9:00	9:50	9:20	10:30	9:35			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	15.8	21.0	26.4	31.5	29.5	27.7	19.4	9.5	7.7	2.8	4.4	5.3	31.5	2.8	16.8
水温	℃	15.0	20.0	21.2	26.2	27.5	27.0	21.5	18.0	13.5	10.0	8.9	9.6	27.5	8.9	18.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.004			0.004			0.002未満			0.003	0.004	0.002未満	0.003
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.2			0.2			0.3			0.3	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		37.6			40.5			42.2			41.2	42.2	37.6	40.4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		4			4			4			4	4	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.5			1.4			0.9			1.5	1.5	0.9	1.3
	臭気強度(TON)	—		1			1未満			1			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		77			98			95			98	98	77	92
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.3	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.8			-1.4			-1.8			-1.8	-1.4	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		2			6			0			2	6	0	3
	電気伝導率	mS/m	12.7	12.3	11.5	11.7	10.9	13.0	12.6	11.9	12.3	12.3	13.4	13.4	10.9	12.3
	総アルカリ度	mg/L	32.0	30.5	27.7	33.8	31.1	37.7	34.9	31.8	34.5	35.6	35.5	32.6	37.7	33.1
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.74			0.61			0.64			0.73	0.74	0.61	0.68
	カルシウムイオン	mg/L		11.1			12.3			13.0			12.4	13.0	11.1	12.2
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.4			2.4			2.5	2.5	2.4	2.4
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑥給水栓:配水管理センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			11:30	12:10	11:45	12:20											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		16.5	30.0	34.7	32.0											
水温	℃		18.2	21.6	24.0	28.0											
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑥給水栓:配水管理センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			11:30	12:10	11:45	12:20											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温		℃	16.5	30.0	34.7	32.0											
水温		℃	18.2	21.6	24.0	28.0											
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ピペロホス	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑥給水栓:配水管理センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			11:30	12:10	11:45	12:20											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		16.5	30.0	34.7	32.0											
水温	℃		18.2	21.6	24.0	28.0											
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑦給水栓：姿川地区市民センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		10:25	10:40	10:00	10:30	10:50	10:15	9:20	10:10	10:25	10:30	9:20	10:05			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	20.0	22.5	26.5	35.5	30.5	30.0	19.5	10.0	11.4	8.1	4.4	10.3	35.5	4.4	19.1
水温	℃	15.9	20.3	20.7	25.5	27.5	27.5	24.0	19.0	15.5	11.5	10.9	10.7	27.5	10.7	19.1
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.80			0.61			0.67			0.75	0.80	0.61	0.71
フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08			0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L			0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L			0.007			0.008			0.006未満			0.006未満	0.008	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L			0.01			0.02			0.01未満			0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.005			0.003未満			0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L			0.005			0.006			0.003未満			0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.7			7.3			8.4			8.0	8.4	6.7	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	8.6	7.8	7.3	7.2	6.8	6.9	6.3	7.1	7.1	8.0	8.2	8.4	8.6	6.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.6			40.8			41.5			43.3	43.3	40.8	41.8
蒸発残留物	mg/L			88			97			89			101	101	88	94
陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値	—	7.2	7.0	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑦給水栓: 姿川地区市民センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		10:25	10:40	10:00	10:30	10:50	10:15	9:20	10:10	10:25	10:30	9:20	10:05			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	20.0	22.5	26.5	35.5	30.5	30.0	19.5	10.0	11.4	8.1	4.4	10.3	35.5	4.4	19.1
水温	℃	15.9	20.3	20.7	25.5	27.5	27.5	24.0	19.0	15.5	11.5	10.9	10.7	27.5	10.7	19.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.003			0.002未満			0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L		0.4			0.3			0.4			0.4	0.4	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.6			40.8			41.5			43.3	43.3	40.8	41.8
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		5			5			4			4	5	4	5
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.3			1.3			0.8			1.4	1.4	0.8	1.2
	臭気強度(TON)	—		1未満			1			1			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		88			97			89			101	101	88	94
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.2	7.0	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.7			-1.4			-1.8			-1.7	-1.4	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL		1			0			1			0	1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		2			2			1			0	2	0	1
	電気伝導率	mS/m	12.2	11.4	12.0	12.1	11.5	12.8	11.9	11.5	12.1	12.5	12.8	13.3	11.4	12.2
	総アルカリ度	mg/L	32.0	26.9	31.9	35.4	19.8	36.6	33.1	32.6	33.8	34.8	36.1	36.6	19.8	32.3
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.80			0.61			0.67			0.75	0.80	0.61	0.71
	カルシウムイオン	mg/L		12.2			12.5			12.9			13.2	13.2	12.2	12.7
	マグネシウムイオン	mg/L		2.7			2.4			2.3			2.5	2.7	2.3	2.5
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	10:15	10:30	10:10	10:30	10:45	9:40	9:52	11:00	10:00	9:50	10:35			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	20.0	22.5	27.0	37.0	30.0	31.7	19.5	9.7	11.7	5.5	4.4	9.7	37.0	4.4	19.1
水温	℃	14.2	20.0	20.2	25.0	26.5	26.4	22.0	17.5	13.0	10.0	9.0	9.5	26.5	9.0	17.8
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.81			0.45			0.66		0.75	0.81	0.45	0.67
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.08		0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.007			0.008			0.006未満		0.006未満	0.008	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.01			0.02			0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.006			0.003未満		0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.005			0.006			0.003未満		0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.010			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.010	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.04			0.01		0.01	0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.03			0.01未満		0.01	0.03	0.01未満	0.01
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.7			7.3			8.3		8.1	8.3	6.7	7.6
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.7	7.9	7.3	7.2	6.7	5.1	6.3	7.1	7.2	8.0	8.2	8.4	8.7	7.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.2			40.7			41.8		44.2	44.2	40.7	42.0
	蒸発残留物	mg/L			85			101			89		101	101	85	94
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
	pH値	—	7.2	7.0	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.0
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	10:15	10:30	10:10	10:30	10:45	9:40	9:52	11:00	10:00	9:50	10:35			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	20.0	22.5	27.0	37.0	30.0	31.7	19.5	9.7	11.7	5.5	4.4	9.7	37.0	4.4	19.1
水温	℃	14.2	20.0	20.2	25.0	26.5	26.4	22.0	17.5	13.0	10.0	9.0	9.5	26.5	9.0	17.8
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.004			0.002未満			0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L		0.3			0.3			0.4			0.4	0.4	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.2			40.7			41.8			44.2	44.2	40.7	42.0
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		5			5			3			4	5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.2			1.3			0.7			1.5	1.5	0.7	1.2
	臭気強度(TON)	—		1			1未満			1			1未満	1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		85			101			89			101	101	85	94
	濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.2	7.0	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.8			-1.4			-1.7			-1.8	-1.4	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL		0			0			0			0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL			2			1			2		0	2	0	1
	電気伝導率	mS/m	12.2	12.4	10.4	11.7	11.7	11.7	11.5	11.2	11.9	12.4	12.3	11.4	12.4	11.7
	総アルカリ度	mg/L	32.0	29.2	31.3	34.8	33.6	35.8	31.6	31.3	33.4	35.7	35.4	34.5	35.8	33.2
	シアン化物イオン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L			0.81			0.45			0.66			0.75	0.81	0.67
	カルシウムイオン	mg/L			12.0			12.3			12.8			13.3	13.3	12.6
	マグネシウムイオン	mg/L			2.7			2.4			2.4			2.7	2.7	2.5
	キシレン	mg/L			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑧給水栓:雀宮地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7												
採水時刻			10:50	11:15	11:05	11:30												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			曇	曇	晴	曇												
気温	℃		15.5	29.0	35.5	32.0										35.5	15.5	28.0
水温	℃		18.5	20.3	23.5	27.0										27.0	18.5	22.3
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑧給水栓：雀宮地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7												
採水時刻			10:50	11:15	11:05	11:30												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			曇	曇	晴	曇												
気温		℃	15.5	29.0	35.5	32.0										35.5	15.5	28.0
水温		℃	18.5	20.3	23.5	27.0										27.0	18.5	22.3
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑧給水栓:雀宮地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:50	11:15	11:05	11:30											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		15.5	29.0	35.5	32.0											
水温	℃		18.5	20.3	23.5	27.0											
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ブロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑨給水栓: 滝の原自治公民館

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:50	8:45	8:45	8:45	8:45	10:50	8:46	9:10	8:50	11:10	8:50			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	13.8	20.0	25.5	32.0	29.0	27.9	21.5	9.0	7.7	2.6	4.3	6.8	32.0	2.6	16.7
水温	℃	14.5	19.0	20.0	25.0	27.0	27.0	21.5	18.5	14.0	10.0	9.0	9.6	27.0	9.0	17.9
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.001			0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアヌ化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.72			0.62			0.62		0.73	0.73	0.62	0.67
	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満			0.08未満			0.09		0.08	0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L			0.012			0.011			0.006未満		0.006未満	0.012	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L			0.02			0.02			0.01未満		0.01	0.02	0.01未満	0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L			0.008			0.006			0.003未満		0.004	0.008	0.003未満	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.006			0.007			0.003		0.004	0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム	mg/L			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L			0.009			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.009	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03			0.02		0.02	0.03	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L			6.7			7.1			8.4		9.0	9.0	6.7	7.8
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.4	7.9	7.7	7.2	6.6	7.1	6.5	7.5	7.4	8.0	8.5	8.5	6.5	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			37.5			40.0			41.5		42.3	42.3	37.5	40.3
	蒸発残留物	mg/L			83			100			88		100	100	83	93
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000001	0.000002	0.000001						0.000002	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4
	pH値	—	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑨給水栓: 滝の原自治公民館

採水月日		R5.4.10	R5.5.24	R5.6.6	R5.7.18	R5.8.23	R5.9.5	R5.10.17	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:50	8:45	8:45	8:45	8:45	10:50	8:46	9:10	8:50	11:10	8:50			
天候(前日)		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	13.8	20.0	25.5	32.0	29.0	27.9	21.5	9.0	7.7	2.6	4.3	6.8	32.0	2.6	16.7
水温	℃	14.5	19.0	20.0	25.0	27.0	27.0	21.5	18.5	14.0	10.0	9.0	9.6	27.0	9.0	17.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L		0.003			0.004			0.002未満			0.002	0.004	0.002未満	0.002
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L		0.2			0.3			0.3			0.3	0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		37.5			40.0			41.5			42.3	42.3	37.5	40.3
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L		3			3			3			4	4	3	3
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.6			1.2			0.8			1.4	1.6	0.8	1.3
	臭気強度(TON)	—		1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L		83			100			88			100	100	83	93
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.8			-1.4			-1.8			-1.7	-1.4	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL		2			0			0			2	2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL		6			6			5			2	6	2	5
	電気伝導率	mS/m	12.5	12.3	11.5	11.7	10.8	13.0	12.3	11.7	12.0	12.6	13.5	13.5	10.8	12.3
	総アルカリ度	mg/L	32.6	30.7	28.4	33.8	31.1	36.9	33.8	31.4	33.3	34.6	35.7	36.9	28.4	33.0
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		0.72			0.62			0.62			0.73	0.73	0.62	0.67
	カルシウムイオン	mg/L		11.1			12.1			12.8			12.7	12.8	11.1	12.2
	マグネシウムイオン	mg/L		2.4			2.4			2.3			2.6	2.6	2.3	2.4
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満

2 白沢水系の水質検査結果

- | | | | |
|---|---------|---------------|------------------|
| ① | 水源（地下水） | 白沢第1号取水井 | (宇都宮市下ヶ橋町991-3) |
| ② | 水源（地下水） | 白沢第2号取水井 | (宇都宮市白沢町1136-18) |
| ③ | 水源（地下水） | 白沢第3号取水井 | (宇都宮市白沢町1029-61) |
| ④ | 水源（地下水） | 白沢第4号取水井 | (宇都宮市白沢町1042-4) |
| ⑤ | 水源（地下水） | 白沢第6号取水井 | (宇都宮市白沢町1018-3) |
| ⑥ | 水源（地下水） | 白沢第7号取水井 | (宇都宮市下ヶ橋町965) |
| ⑦ | 水源（地下水） | 白沢第8号取水井 | (宇都宮市白沢町1136-18) |
| ⑧ | 水源（地下水） | 白沢第9号取水井 | (宇都宮市白沢町640-1) |
| ⑨ | 水源（地下水） | 白沢第10号取水井 | (宇都宮市下ヶ橋町320-7) |
| ⑩ | 原水 | 白沢浄水場 着水井 | (宇都宮市白沢町1136-18) |
| ⑪ | 浄水 | 白沢浄水場 配水池 | (宇都宮市白沢町1136-18) |
| ⑫ | 給水栓 | 平石地区市民センター | (宇都宮市下平出町158-1) |
| ⑬ | 給水栓 | 宇都宮市まちづくりセンター | (宇都宮市元今泉5丁目9-7) |

①水源:白沢第1号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:25	9:38	9:10	9:05	9:40	9:20	9:20	10:25	10:00	9:05	9:40	9:15			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.5	18.0	25.5	31.5	21.0	29.3	20.0	18.0	3.5	3.0	2.7	6.5	31.5	2.7	16.5
水温	℃	15.5	14.6	14.8	15.3	15.6	17.7	18.0	18.3	17.5	16.7	16.3	15.0	18.3	14.6	16.3
外観	—	—	無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	2	2	0	0	1	0	12	0	0	2	1	12	0	2
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.17			1.10			0.83			0.97		1.17	0.83	1.02
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08			0.08未満		0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			7.4			7.4			7.3		7.4	7.0	7.3
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		7.2			6.4			4.8			6.2		7.2	4.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		47.6			49.8			42.5			49.0		49.8	42.5	47.2
蒸発残留物	mg/L		98			103			91			110		110	91	101
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	—		6.4			6.4			6.4			6.6		6.6	6.4	6.5
味	—															
臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

①水源: 白沢第1号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均	
採水時刻		9:25	9:38	9:10	9:05	9:40	9:20	9:20	10:25	10:00	9:05	9:40	9:15				
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	19.5	18.0	25.5	31.5	21.0	29.3	20.0	18.0	3.5	3.0	2.7	6.5	31.5	2.7	16.5	
水温	℃	15.5	14.6	14.8	15.3	15.6	17.7	18.0	18.3	17.5	16.7	16.3	15.0	18.3	14.6	16.3	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		47.6			49.8			42.5			49.0		49.8	42.5	47.2
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L		98			103			91			110		110	91	101
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—		6.4			6.4			6.4			6.6		6.6	6.4	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	2	2	0	0	1	0	12	0	0	2	1	12	0	2
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	2	8	1	0	5	2	91	0	0	0	0	91	0	9
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m		13.1			13.8			12.4			12.9		13.8	12.4	13.1
	総アルカリ度	mg/L		32.7			39.1			36.7			39.1		39.1	32.7	36.9
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.17			1.10			0.83			0.97		1.17	0.83	1.02
	カルシウムイオン	mg/L		15.4			16.2			13.8			15.8		16.2	13.8	15.3
	マグネシウムイオン	mg/L		2.2			2.3			2.0			2.3		2.3	2.0	2.2
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

②水源:白沢第2号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:10	9:55	9:37	9:35	9:15	9:30	9:25	10:45	10:45	9:35	9:55	9:30			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	36.0	29.8	21.0	18.5	4.9	4.0	2.5	7.0	36.0	2.5	18.4
水温	℃	16.0	15.4	16.3	16.4	17.0	17.6	18.0	18.3	17.5	16.6	16.2	15.5	18.3	15.4	16.7
外観	—	無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	0	4	0	0	1	0	2	4	2	0	0	4	0	1
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.22		1.35		0.90		1.03		1.35		0.90		1.35	0.90	1.13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.6		7.8		7.6		7.1		7.8		7.1		7.8	7.1	7.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	7.1		6.9		4.8		5.8		7.1		4.8		7.1	4.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53.7		53.7		44.9		50.9		53.7		44.9		53.7	44.9	50.8
蒸発残留物	mg/L	108		115		95		106		115		95		115	95	106
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	—	6.4		6.4		6.4		6.5		6.5		6.4		6.5	6.4	6.4
味	—															
臭気	—	無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		
色度	度	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

②水源:白沢第2号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均	
採水時刻		10:10	9:55	9:37	9:35	9:15	9:30	9:25	10:45	10:45	9:35	9:55	9:30				
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	36.0	29.8	21.0	18.5	4.9	4.0	2.5	7.0	36.0	2.5	18.4	
水温	℃	16.0	15.4	16.3	16.4	17.0	17.6	18.0	18.3	17.5	16.6	16.2	15.5	18.3	15.4	16.7	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	—															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		53.7			53.7			44.9			50.9		53.7	44.9	50.8
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	—															
	蒸発残留物	mg/L		108			115			95			106		115	95	106
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—		6.4			6.4			6.4			6.5		6.5	6.4	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	4	0	0	1	0	2	4	2	0	0	4	0	1
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	0	0	2	3	1	1	0	0	1	4	0	4	0	1
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m		14.5			14.8			12.9			13.3		14.8	12.9	13.9
	総アルカリ度	mg/L		38.2			41.2			38.1			40.4		41.2	38.1	39.5
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.22			1.35			0.90			1.03		1.35	0.90	1.13
	カルシウムイオン	mg/L		17.4			17.4			14.5			16.4		17.4	14.5	16.4
	マグネシウムイオン	mg/L		2.5			2.5			2.1			2.4		2.5	2.1	2.4
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

③水源:白沢第3号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:20	10:15	9:13	9:40	9:25	10:00	10:05	11:05	10:10	9:10	10:45	9:45			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.0	18.0	26.0	31.5	36.0	30.1	21.4	18.5	3.5	3.5	3.2	7.5	36.0	3.2	18.4
水温	℃	15.6	15.5	16.3	16.8	17.5	18.5	18.5	18.1	17.5	16.7	16.4	15.0	18.5	15.0	16.9
外観	—		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0	5	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.63			1.27			1.05			1.20		1.63	1.05	1.29
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6			8.1			8.0			7.6		8.1	7.6	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		7.5			7.0			5.2			6.0		7.5	5.2	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		56.6			58.0			53.2			56.0		58.0	53.2	56.0
蒸発残留物	mg/L		111			121			105			112		121	105	112
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	—		6.4			6.4			6.3			6.4		6.4	6.3	6.4
味	—															
臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

③水源:白沢第3号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:20	10:15	9:13	9:40	9:25	10:00	10:05	11:05	10:10	9:10	10:45	9:45			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.0	18.0	26.0	31.5	36.0	30.1	21.4	18.5	3.5	3.5	3.2	7.5	36.0	3.2	18.4
水温	℃	15.6	15.5	16.3	16.8	17.5	18.5	18.5	18.1	17.5	16.7	16.4	15.0	18.5	15.0	16.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
	抱水クロラール	mg/L														
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56.6			58.0			53.2			56.0		58.0	53.2	56.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
	臭気強度(TON)	—														
	蒸発残留物	mg/L	111			121			105			112		121	105	112
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.4			6.4			6.3			6.4		6.4	6.3	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—														
	従属栄養細菌	個/mL														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	5	2	0	0	0	5	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	2	8	1	1	0	13	1	0	0	13	0	2
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L														
	ジアルジア	個/10L														
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—														
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL														
	電気伝導率	mS/m	15.2			15.6			14.6			14.3		15.6	14.3	14.9
	総アルカリ度	mg/L	38.9			45.8			45.8			45.1		45.8	38.9	43.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.63			1.27			1.05			1.20		1.63	1.05	1.29
	カルシウムイオン	mg/L	18.3			18.8			17.3			18.0		18.8	17.3	18.1
	マグネシウムイオン	mg/L	2.7			2.7			2.4			2.7		2.7	2.4	2.6
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L														

④水源：白沢第4号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:30	10:25	9:16	9:46	10:10	10:07	10:10	11:15	10:15	9:15	10:55	9:50			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.5	19.0	26.0	31.5	21.0	31.5	24.3	18.5	3.5	3.5	4.6	7.5	31.5	3.5	17.7
水温	℃	15.2	15.4	16.5	17.5	17.9	19.5	19.3	18.5	17.5	16.3	16.0	14.8	19.5	14.8	17.0
外観	—	無色透明				無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	1	0	23	4	0	0	0	13	1	0	0	72	72	0	10
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.90			1.33			1.22			1.23		1.90	1.22	1.42
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.5			8.0			8.1			7.6		8.1	7.5	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		7.5			7.1			5.5			5.9		7.5	5.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		58.4			58.0			56.7			57.1		58.4	56.7	57.6
蒸発残留物	mg/L		119			119			109			114		119	109	115
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2			0.2			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	—		6.4			6.3			6.3			6.4		6.4	6.3	6.4
味	—															
臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

④水源:白沢第4号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:30	10:25	9:16	9:46	10:10	10:07	10:10	11:15	10:15	9:15	10:55	9:50			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.5	19.0	26.0	31.5	21.0	31.5	24.3	18.5	3.5	3.5	4.6	7.5	31.5	3.5	17.7
水温	℃	15.2	15.4	16.5	17.5	17.9	19.5	19.3	18.5	17.5	16.3	16.0	14.8	19.5	14.8	17.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58.4			58.0			56.7			57.1		58.4	56.7	57.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L	119			119			109			114		119	109	115
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.4			6.3			6.3			6.4		6.4	6.3	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1	0	23	4	0	0	0	13	1	0	0	72	72	10
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	5	1	1	0	0	1	0	0	2	0	5	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m	15.6			15.6			15.3			14.4		15.6	14.4	15.2
	総アルカリ度	mg/L	40.5			45.7			47.6			45.6		47.6	40.5	44.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.90			1.33			1.22			1.23		1.90	1.22	1.42
	カルシウムイオン	mg/L	18.9			18.8			18.5			18.4		18.9	18.4	18.7
	マグネシウムイオン	mg/L	2.7			2.7			2.6			2.7		2.7	2.6	2.7
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑤水源:白沢第6号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		10:40	10:35	9:20	9:50	10:20	10:12	10:20	11:25	10:20	9:20	11:00	9:55			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.5	19.0	26.0	31.5	21.0	32.4	24.5	18.5	3.5	3.5	4.7	7.5	32.4	3.5	17.7
水温	℃	15.0	15.4	16.3	17.5	18.1	20.0	19.8	19.5	17.5	17.0	16.2	14.9	20.0	14.9	17.3
外観	—	—	無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	78	360	46	85	120	0	360	0	58
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.70			1.61			1.59			1.32		1.70	1.32	1.56
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.9			7.8			8.1			7.4		8.1	6.9	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		7.9			6.3			5.6			6.2		7.9	5.6	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		54.0			61.5			57.2			59.2		61.5	54.0	58.0
蒸発残留物	mg/L		114			123			111			119		123	111	117
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2			0.3			0.2			0.2		0.3	0.2	0.2
pH値	—		6.4			6.3			6.3			6.6		6.6	6.3	6.4
味	—															
臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤水源: 白沢第6号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均	
採水時刻		10:40	10:35	9:20	9:50	10:20	10:12	10:20	11:25	10:20	9:20	11:00	9:55				
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	20.5	19.0	26.0	31.5	21.0	32.4	24.5	18.5	3.5	3.5	4.7	7.5	32.4	3.5	17.7	
水温	℃	15.0	15.4	16.3	17.5	18.1	20.0	19.8	19.5	17.5	17.0	16.2	14.9	20.0	14.9	17.3	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		54.0			61.5			57.2			59.2		61.5	54.0	58.0
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L		114			123			111			119		123	111	117
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—		6.4			6.3			6.3			6.6		6.6	6.3	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	78	360	46	85	120	0	360	0	58
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	5	2	6	10	5	0	5	36	1	0	1	0	36	0	6
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m		14.7			15.6			15.5			15.0		15.6	14.7	15.2
	総アルカリ度	mg/L		36.3			49.3			46.0			45.2		49.3	36.3	44.2
	シアン化物イオン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L		1.70			1.61			1.59			1.32		1.70	1.32	1.56
	カルシウムイオン	mg/L		17.4			19.9			18.5			19.1		19.9	17.4	18.7
	マグネシウムイオン	mg/L		2.6			2.9			2.7			2.8		2.9	2.6	2.7
	キシレン	mg/L		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑥水源：白沢第7号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:30	9:05	9:00	9:30	9:10	9:15	10:15	9:55	9:00	9:30	9:10			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.0	15.8	25.5	31.5	21.0	28.4	20.0	17.5	3.5	3.0	3.0	6.5	31.5	3.0	16.2
水温	℃	16.5	16.0	16.0	15.8	15.6	17.5	18.2	18.5	18.0	17.3	17.0	16.2	18.5	15.6	16.9
外観	—	—	無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.39			1.24			0.88			1.02		1.39	0.88	1.13
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3			7.5			7.8			7.1		7.8	7.1	7.4
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		7.2			7.0			4.8			6.1		7.2	4.8	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		51.6			52.1			42.9			47.7		52.1	42.9	48.6
蒸発残留物	mg/L		103			106			95			107		107	95	103
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	—		6.4			6.4			6.4			6.5		6.5	6.4	6.4
味	—															
臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭		無臭		
色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑥水源:白沢第7号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:30	9:05	9:00	9:30	9:10	9:15	10:15	9:55	9:00	9:30	9:10			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.0	15.8	25.5	31.5	21.0	28.4	20.0	17.5	3.5	3.0	3.0	6.5	31.5	3.0	16.2
水温	℃	16.5	16.0	16.0	15.8	15.6	17.5	18.2	18.5	18.0	17.3	17.0	16.2	18.5	15.6	16.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51.6			52.1			42.9			47.7		52.1	42.9	48.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L	103			106			95			107		107	95	103
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.4			6.4			6.4			6.5		6.5	6.4	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	4	2	0	3	2	38	1	0	1	38	0	4
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m	13.8			14.3			12.5			12.5		14.3	12.5	13.3
	総アルカリ度	mg/L	36.2			39.4			36.2			37.5		39.4	36.2	37.3
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.39			1.24			0.88			1.02		1.39	0.88	1.13
	カルシウムイオン	mg/L	16.6			16.8			13.8			15.4		16.8	13.8	15.7
	マグネシウムイオン	mg/L	2.5			2.4			2.0			2.3		2.5	2.0	2.3
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑦水源:白沢第8号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:50	10:05	9:45	9:13	9:05	9:45	9:40	10:40	10:30	9:50	10:20	9:25			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	18.0	27.5	31.5	36.0	32.0	20.0	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	36.0	2.5	18.5
水温	℃	15.3	14.1	15.2	15.3	15.7	17.5	18.0	18.3	17.5	16.7	16.3	14.5	18.3	14.1	16.2
外観	—	無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	1	6	6	0	72	300	19	6	33	7	4	300	0	38
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.29		1.13		0.86		1.02		1.29		0.86		1.29	0.86	1.08
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9		7.6		7.6		7.6		7.6		7.3		7.6	6.9	7.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	7.5		6.4		4.8		6.2		7.5		4.8		7.5	4.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46.9		50.4		43.3		49.6		50.4		43.3		50.4	43.3	47.6
蒸発残留物	mg/L	100		102		96		101		102		96		102	96	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L															
2-メチルイソボルネオール	mg/L															
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	—	6.5		6.5		6.4		6.5		6.5		6.5		6.5	6.4	6.5
味	—															
臭気	—	無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		
色度	度	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑦水源: 白沢第8号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均	
採水時刻		9:50	10:05	9:45	9:13	9:05	9:45	9:40	10:40	10:30	9:50	10:20	9:25				
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	20.0	18.0	27.5	31.5	36.0	32.0	20.0	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	36.0	2.5	18.5	
水温	℃	15.3	14.1	15.2	15.3	15.7	17.5	18.0	18.3	17.5	16.7	16.3	14.5	18.3	14.1	16.2	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(削除)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	(削除)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	トルエン	mg/L	0.04未満				0.04未満			0.04未満		0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	(削除)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	農薬類	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46.9				50.4			43.3		49.6		50.4	43.3	47.6	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				0.03未満			0.03未満		0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	臭気強度(TON)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	蒸発残留物	mg/L	100				102			96		101		102	96	100	
	濁度	度	0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	－	6.5				6.5			6.4		6.5		6.5	6.4	6.5	
	腐食性(ランゲリア指数)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満				0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	1	6	6	0	72	300	19	6	33	7	4	300	0	38
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	1	1	17	5	1	1	8	0	9	17	0	4
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	濁度	度	0.1未満				0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他の項目	味(簡易確認)	－	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	電気伝導率	mS/m	13.1				14.0			12.8		13.2		14.0	12.8	13.3	
	総アルカリ度	mg/L	32.3				39.6			38.2		39.8		39.8	32.3	37.5	
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	硝酸態窒素	mg/L	1.29				1.13			0.86		1.02		1.29	0.86	1.08	
	カルシウムイオン	mg/L	15.2				16.3			14.0		16.2		16.3	14.0	15.4	
	マグネシウムイオン	mg/L	2.2				2.3			2.0		2.2		2.3	2.0	2.2	
	キシレン	mg/L	0.04未満				0.04未満			0.04未満		0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

⑧水源：白沢第9号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:10	9:20	9:00	8:55	9:20	9:00	9:05	10:05	9:45	8:55	9:20	9:05			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	15.8	25.5	31.5	21.0	26.9	20.2	17.5	3.5	3.0	3.5	6.5	31.5	3.0	16.1
水温	℃	16.5	16.1	16.2	16.8	16.5	17.8	18.0	18.1	18.0	16.9	16.9	16.2	18.1	16.1	17.0
外観	—		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.38		1.19			1.09			1.30		1.38	1.09	1.24
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満		0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L														
	クロロ酢酸	mg/L														
	クロロホルム	mg/L														
	ジクロロ酢酸	mg/L														
	ジブロモクロロメタン	mg/L														
	臭素酸	mg/L														
	総トリハロメタン	mg/L														
	トリクロロ酢酸	mg/L														
	ブロモジクロロメタン	mg/L														
	ブロモホルム	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6		7.7			8.2			7.9		8.2	7.6	7.9
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.8		6.8			5.2			6.0		6.8	5.2	6.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		55.3		56.0			53.0			57.8		57.8	53.0	55.5
	蒸発残留物	mg/L		111		114			106			115		115	106	112
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L														
	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2		0.2未満			0.2未満			0.2未満		0.2	0.2未満	0.2未満
	pH値	—		6.4		6.4			6.4			6.4		6.4	6.4	6.4
	味	—														
	臭気	—		無臭		無臭			無臭			無臭		無臭		
	色度	度		0.5未満		0.5未満			0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑧水源: 白沢第9号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:10	9:20	9:00	8:55	9:20	9:00	9:05	10:05	9:45	8:55	9:20	9:05			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	15.8	25.5	31.5	21.0	26.9	20.2	17.5	3.5	3.0	3.5	6.5	31.5	3.0	16.1
水温	℃	16.5	16.1	16.2	16.8	16.5	17.8	18.0	18.1	18.0	16.9	16.9	16.2	18.1	16.1	17.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55.3			56.0			53.0			57.8		57.8	53.0	55.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L	111			114			106			115		115	106	112
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.4			6.4			6.4			6.4		6.4	6.4	6.4
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	0	2	0	0	1	0	16	16	1	0	16	0	3
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m	14.8			14.6			14.5			14.2		14.8	14.2	14.5
	総アルカリ度	mg/L	40.9			43.6			44.4			46.6		46.6	40.9	43.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.38			1.19			1.09			1.30		1.38	1.09	1.24
	カルシウムイオン	mg/L	17.9			18.1			17.1			18.8		18.8	17.1	18.0
	マグネシウムイオン	mg/L	2.6			2.6			2.5			2.7		2.7	2.5	2.6
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑨水源:白沢第10号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:00	9:10	8:50	8:50	8:50	8:45	8:50	9:55	9:30	8:50	9:05	8:55			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	15.8	25.0	31.5	36.0	26.1	20.2	17.5	3.5	3.0	3.5	6.5	36.0	3.0	17.2
水温	℃	16.5	16.4	16.5	17.0	17.3	18.5	18.5	18.2	18.0	17.0	17.0	16.5	18.5	16.4	17.3
外観	—		無色透明			無色透明			無色透明			無色透明		無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.35			1.40			1.45			1.27	1.45	1.27	1.37
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L														
	クロロ酢酸	mg/L														
	クロロホルム	mg/L														
	ジクロロ酢酸	mg/L														
	ジブロモクロロメタン	mg/L														
	臭素酸	mg/L														
	総トリハロメタン	mg/L														
	トリクロロ酢酸	mg/L														
	ブロモジクロロメタン	mg/L														
	ブロモホルム	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.8			8.2			8.7			8.3	8.7	7.8	8.3
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L		6.2			6.5			5.7			5.6	6.5	5.6	6.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57.4			58.9			60.5			57.7	60.5	57.4	58.6
	蒸発残留物	mg/L		115			116			119			112	119	112	116
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L														
	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.2未満			0.2未満			0.2未満			0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値	—		6.5			6.4			6.5			6.4	6.5	6.4	6.5
	味	—														
	臭気	—		無臭			無臭			無臭			無臭	無臭		
	色度	度		0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑨水源: 白沢第10号取水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:00	9:10	8:50	8:50	8:50	8:45	8:50	9:55	9:30	8:50	9:05	8:55			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	15.8	25.0	31.5	36.0	26.1	20.2	17.5	3.5	3.0	3.5	6.5	36.0	3.0	17.2
水温	℃	16.5	16.4	16.5	17.0	17.3	18.5	18.5	18.2	18.0	17.0	17.0	16.5	18.5	16.4	17.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	抱水クロラール	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57.4			58.9			60.5			57.7		60.5	57.4	58.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	臭気強度(TON)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	蒸発残留物	mg/L	115			116			119			112		119	112	116
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.5			6.4			6.5			6.4		6.5	6.4	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	2	3	0	23	1	1	0	7	2	5	11	6	23	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/10L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
その他の項目	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	電気伝導率	mS/m	14.8			15.7			16.0			14.3		16.0	14.3	15.2
	総アルカリ度	mg/L	43.7			47.1			50.1			47.9		50.1	43.7	47.2
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.35			1.40			1.45			1.27		1.45	1.27	1.37
	カルシウムイオン	mg/L	18.5			19.0			19.5			18.5		19.5	18.5	18.9
	マグネシウムイオン	mg/L	2.7			2.8			2.8			2.8		2.8	2.7	2.8
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑩原水:白沢浄水場 着水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:35	10:00	9:30	9:20	9:55	9:35	9:35	10:35	10:40	9:30	9:55	9:20			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	21.0	32.0	19.8	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	32.0	2.5	17.2
水温	℃	16.0	15.5	17.3	18.3	18.0	19.0	18.5	19.0	18.0	16.5	14.3	15.1	19.0	14.3	17.1
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	1	0	4	0	0	2	5	21	13	21	17	21	21	0	9
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.38			1.28			1.10			1.17		1.38	1.10	1.23
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.3			7.7			7.9			7.6		7.9	7.3	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	6.6	7.3	7.0	6.9	6.7	5.6	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	6.3	7.3	5.0	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		53.2			55.5			50.8			55.4		55.5	50.8	53.7
蒸発残留物	mg/L		100			113			101			118		118	100	108
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2	0.3	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
pH値	—	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.5	6.7	6.3	6.6	6.4	6.5	6.4	6.7	6.3	6.5
味	—															
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満

⑩原水:白沢浄水場 着水井

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:35	10:00	9:30	9:20	9:55	9:35	9:35	10:35	10:40	9:30	9:55	9:20			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	21.0	32.0	19.8	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	32.0	2.5	17.2
水温	℃	16.0	15.5	17.3	18.3	18.0	19.0	18.5	19.0	18.0	16.5	14.3	15.1	19.0	14.3	17.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53.2			55.5			50.8			55.4		55.5	50.8	53.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	31			45			41			43		45	31	40
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7			0.6			0.8			0.5		0.8	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	100			113			101			118		118	100	108
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.5	6.3	6.6	6.4	6.5	6.4	6.7	6.3	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.3			-2.3			-2.3			-2.2		-2.2	-2.3	-2.3
	従属栄養細菌	個/mL	8			4			16			48		48	4	19
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfon酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000007			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000007	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1	0	4	0	0	2	5	21	13	21	17	21	21	9
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	1	0	5	0	2	1	1	33	2	2	4	33	0	4
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L	0		0				0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/10L	0		0				0			0		0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
その他の項目	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	14			5			21			52		52	5	23
	電気伝導率	mS/m	14.8	14.3	14.3	14.1	15.0	14.1	12.7	14.2	13.7	14.3	13.8	15.0	12.7	14.1
	総アルカリ度	mg/L	40.6	38.1	38.3	40.9	43.4	45.2	42.7	42.6	43.7	43.8	43.3	45.2	38.1	41.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.38			1.28			1.10			1.17		1.38	1.10	1.23
	カルシウムイオン	mg/L	17.2			18.0			16.5			17.9		18.0	16.5	17.4
	マグネシウムイオン	mg/L	2.5			2.6			2.3			2.6		2.6	2.3	2.5
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑩原水:白沢浄水場 着水井

採水月日				R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻				9:10	9:25	9:10	9:20											
天候(前日)				雨	曇	雨	晴											
天候(当日)				雨	曇	晴	曇											
気温	℃			8.9	26.5	33.0	28.0									33.0	8.9	24.1
水温	℃			15.6	17.5	18.5	18.5									18.5	15.6	17.5
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルパリル(NAC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑩原水:白沢浄水場 着水井

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			9:10	9:25	9:10	9:20											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			雨	曇	晴	曇											
気温	℃		8.9	26.5	33.0	28.0											
水温	℃		15.6	17.5	18.5	18.5											
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及 びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑩原水:白沢浄水場 着水井

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7										
採水時刻			9:10	9:25	9:10	9:20										
天候(前日)			雨	曇	雨	晴										
天候(当日)			雨	曇	晴	曇										
気温	℃		8.9	26.5	33.0	28.0									最高	最低
水温	℃		15.6	17.5	18.5	18.5									平均	
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満

⑪浄水:白沢浄水場 配水池

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均	
採水時刻		9:55	10:00	9:40	9:25	10:05	9:50	9:45	10:55	10:50	9:45	10:10	9:35				
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨				
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	21.0	29.4	18.8	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	31.5	2.5	16.9	
水温	℃	15.0	15.5	17.0	18.2	18.3	19.5	18.5	18.5	16.0	14.5	14.6	12.0	19.5	12.0	16.5	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.44			1.30		1.13			1.18		1.44	1.13	1.26	
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満		0.006未満		0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満		0.009未満		0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008		0.008未満		0.008未満		0.008未満	0.008	0.008未満	0.008未満	
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6			8.0		8.2			7.4		8.2	7.4	7.8	
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	mg/L	8.1	7.4	7.2	6.8	6.8	5.8	5.2	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	8.1	5.2	6.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		53.6			56.0		53.1			55.2		56.0	53.1	54.5	
	蒸発残留物	mg/L		104			111		104			116		116	104	109	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	
	pH値	—	6.9	7.1	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	6.8	7.0
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

⑪浄水:白沢浄水場 配水池

採水月日		R5.4.19	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.12	R5.8.1	R5.9.19	R5.10.16	R5.11.7	R5.12.18	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.13	最高	最低	平均
採水時刻		9:55	10:00	9:40	9:25	10:05	9:50	9:45	10:55	10:50	9:45	10:10	9:35			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨			
天候(当日)		晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	18.0	27.0	31.5	21.0	29.4	18.8	18.3	4.9	4.0	2.5	7.0	31.5	2.5	16.9
水温	℃	15.0	15.5	17.0	18.2	18.3	19.5	18.5	18.5	16.0	14.5	14.6	12.0	19.5	12.0	16.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.4			0.4			0.4		0.4	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53.6			56.0			53.1			55.2		56.0	53.1	54.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	9			7			6			6		9	6	7
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0			0.6			0.8			0.8		1.0	0.6	0.8
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	104			111			104			116		116	104	109
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.9	7.1	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.6		-1.8			-1.7			-1.5		-1.5	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL	0			0			0			0		0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfonate 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000007			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000007	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L	0			0			0			0		0	0	0
	ジアルジア	個/20L	0			0			0			0		0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	6			2			0			0		6	0	2
	電気伝導率	mS/m	12.5	14.0	15.0	15.1	14.9	14.0	12.8	14.4	13.6	14.8	13.9	15.1	12.5	14.1
	総アルカリ度	mg/L	30.6	38.7	39.7	41.8	45.0	46.7	44.9	45.4	45.5	45.4	44.7	46.7	30.6	42.5
	シアノ化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアノ	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.44			1.30			1.13			1.18		1.44	1.13	1.26
	カルシウムイオン	mg/L	17.3			18.2			17.2			17.8		18.2	17.2	17.6
	マグネシウムイオン	mg/L	2.5			2.6			2.5			2.6		2.6	2.5	2.5
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑪浄水:白沢浄水場 配水池

採水月日				R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7									最高	最低	平均
採水時刻				9:15	9:30	9:15	9:30											
天候(前日)				雨	曇	雨	晴											
天候(当日)				雨	曇	晴	曇											
気温		℃		8.9	26.5	33.0	28.0									33.0	8.9	24.1
水温		℃		14.6	16.6	17.8	19.5									19.5	14.6	17.1
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L		0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L		0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L		0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L		0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L		0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルパリル(NAC)	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L		0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L		0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑪浄水:白沢浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			9:15	9:30	9:15	9:30											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			雨	曇	晴	曇											
気温	℃		8.9	26.5	33.0	28.0									33.0	8.9	24.1
水温	℃		14.6	16.6	17.8	19.5									19.5	14.6	17.1
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑪浄水:白沢浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7										最高	最低	平均
採水時刻			9:15	9:30	9:15	9:30												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			雨	曇	晴	曇												
気温	℃		8.9	26.5	33.0	28.0										33.0	8.9	24.1
水温	℃		14.6	16.6	17.8	19.5										19.5	14.6	17.1
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均	
採水時刻		9:50	10:05	9:50	10:00	10:30	9:45	10:00	10:10	9:45	9:50	10:10	9:50				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴				
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨				
気温	℃	25.5	25.2	29.0	34.3	36.0	28.7	22.8	20.1	10.7	11.5	4.9	6.4	36.0	4.9	21.3	
水温	℃	14.0	15.0	19.1	22.0	23.7	25.0	21.8	20.0	13.5	9.0	7.8	9.5	25.0	7.8	16.7	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.002		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.39			1.22		0.90				1.09	1.39	0.90	1.15	
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満			0.08未満		0.08未満		0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.006未満		0.006未満		0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満		0.009未満		0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.5			8.1		8.2		8.4		8.4	8.4	7.5	8.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	mg/L	6.8	7.5	7.1	6.9	6.9	5.7	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.7	7.5	5.7	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		47.4			55.6		48.4				55.2	55.6	47.4	51.7	
	蒸発残留物	mg/L		104			117		98				115	117	98	109	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		9:50	10:05	9:50	10:00	10:30	9:45	10:00	10:10	9:45	9:50	10:10	9:50			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	25.5	25.2	29.0	34.3	36.0	28.7	22.8	20.1	10.7	11.5	4.9	6.4	36.0	4.9	21.3
水温	℃	14.0	15.0	19.1	22.0	23.7	25.0	21.8	20.0	13.5	9.0	7.8	9.5	25.0	7.8	16.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.3			0.3			0.3		0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	47.4			55.6			48.4			55.2		55.6	47.4	51.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	6			8			5			6		8	5	6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.6			0.8			0.6		0.8	0.6	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	104			117			98			115		117	98	109
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-1.7		-1.5			-1.7			-1.4		-1.4	-1.7	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL	2			11			0			1		11	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfonate 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	12			24			4			5		24	4	11
	電気伝導率	mS/m	15.1	14.2	14.6	14.4	14.9	15.2	13.7	14.3	14.0	14.5	14.5	15.2	13.7	14.4
	総アルカリ度	mg/L	41.4	38.8	40.1	43.1	44.3	47.2	44.8	41.1	44.6	45.0	43.8	47.2	38.8	43.0
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.39			1.22			0.90			1.09		1.39	0.90	1.15
	カルシウムイオン	mg/L	17.0			18.0			15.8			18.0		18.0	15.8	17.2
	マグネシウムイオン	mg/L	1.2			2.6			2.2			2.5		2.6	1.2	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	プロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:00	10:20	10:05	10:30											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		17.8	28.0	33.0	32.0										33.0	17.8
水温	℃		12.0	22.2	21.0	23.5										23.5	12.0
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:00	10:20	10:05	10:30											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		17.8	28.0	33.0	32.0									33.0	17.8	27.7
水温	℃		12.0	22.2	21.0	23.5									23.5	12.0	19.7
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

⑫給水栓：平石地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:00	10:20	10:05	10:30											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		17.8	28.0	33.0	32.0										33.0	17.8
水温	℃		12.0	22.2	21.0	23.5										23.5	12.0
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	ブロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満

⑬給水栓：宇都宮市まちづくりセンター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均	
採水時刻		10:09	10:25	10:05	11:00	11:00	10:05	10:20	10:40	10:05	10:10	10:40	10:40				
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴				
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨				
気温	℃	24.3	27.0	29.0	35.7	36.0	28.1	23.0	22.5	14.3	13.5	6.4	6.7	36.0	6.4	22.2	
水温	℃	14.0	17.5	23.0	23.5	28.7	27.0	21.5	19.5	12.0	7.0	6.9	10.6	28.7	6.9	17.6	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L															
	水銀及びその化合物	mg/L															
	セレン及びその化合物	mg/L															
	鉛及びその化合物	mg/L															
	ヒ素及びその化合物	mg/L															
	六価クロム化合物	mg/L															
	亜硝酸態窒素	mg/L															
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L															
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															
	フッ素及びその化合物	mg/L															
	ホウ素及びその化合物	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	塩素酸	mg/L															
	クロロ酢酸	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	ジクロロ酢酸	mg/L															
	ジブromクロロメタン	mg/L															
	臭素酸	mg/L															
	総トリハロメタン	mg/L															
	トリクロロ酢酸	mg/L															
	ブromジクロロメタン	mg/L															
	ブromホルム	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L															
	アルミニウム及びその化合物	mg/L															
	鉄及びその化合物	mg/L															
	銅及びその化合物	mg/L															
	ナトリウム及びその化合物	mg/L															
	マンガン及びその化合物	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	6.7	7.4	7.0	6.9	7.0	5.7	5.3	5.4	5.7	6.2	6.3	6.6	7.4	5.3	6.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L															
	蒸発残留物	mg/L															
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	ジェオスミン	mg/L															
	2-メチルイソボルネオール	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

⑬給水栓：宇都宮市まちづくりセンター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		10:09	10:25	10:05	11:00	11:00	10:05	10:20	10:40	10:05	10:10	10:40	10:40			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	24.3	27.0	29.0	35.7	36.0	28.1	23.0	22.5	14.3	13.5	6.4	6.7	36.0	6.4	22.2
水温	℃	14.0	17.5	23.0	23.5	28.7	27.0	21.5	19.5	12.0	7.0	6.9	10.6	28.7	6.9	17.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L														
	ウラン及びその化合物	mg/L														
	ニッケル及びその化合物	mg/L														
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L														
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
	抱水クロラール	mg/L														
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L														
	マンガン及びその化合物	mg/L														
	遊離炭酸	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
	臭気強度(TON)	—														
	蒸発残留物	mg/L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	—														
	従属栄養細菌	個/mL														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL														
	電気伝導率	mS/m	15.3	14.5	14.6	13.9	14.4	15.3	13.3	13.6	14.4	14.1	14.8	14.6	15.3	14.4
	総アルカリ度	mg/L	42.4	39.2	39.1	41.9	42.7	47.5	45.0	43.8	45.0	45.1	44.7	42.3	47.5	43.2
	シアン化物イオン	mg/L														
	塩化シアン	mg/L														
	硝酸態窒素	mg/L														
	カルシウムイオン	mg/L														
	マグネシウムイオン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L														
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L														
	ブロモ酢酸	mg/L														

3 板戸水系の水質検査結果

- ① 浄水 板戸配水場 配水池 (宇都宮市板戸町3121-2)
- ② 給水栓 清原地区市民センター (宇都宮市清原工業団地15-4)
- ③ 給水栓 横川地区市民センター (宇都宮市屋板町576-1)

①浄水:板戸浄水場 配水池

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		9:10	9:05	9:00	9:05	9:40	9:07	9:10	9:15	9:00	9:05	9:10	9:10			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	23.2	22.5	27.5	31.6	36.0	25.7	20.0	21.4	13.7	10.5	4.8	5.0	36.0	4.8	20.2
水温	℃	13.5	15.0	19.5	23.0	23.2	23.4	17.5	17.5	11.0	8.3	7.5	8.5	23.4	7.5	15.7
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.53			0.45		0.65		0.63			0.65	0.45	0.57
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08			0.10		0.08		0.08			0.10	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.16		0.06		0.06未満			0.16	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.011		0.006未満		0.006未満			0.011	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.007		0.003未満		0.003未満			0.007	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.02		0.01未満		0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.009		0.003		0.003未満			0.009	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.006		0.003		0.003未満			0.006	0.003未満	0.003
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満		0.009未満		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.009		0.008未満		0.008未満			0.009	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.02			0.02		0.02		0.02			0.02	0.02	0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03		0.02		0.01未満			0.03	0.01未満	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.9			8.4		8.3		9.3			9.3	7.9	8.5
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	10.1	9.3	7.3	8.6	8.8	7.3	7.1	8.1	8.5	9.6	9.9	10.1	7.1	8.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		32.9			37.5		38.7		42.0			42.0	32.9	37.8
	蒸発残留物	mg/L		81			88		88		105			105	81	91
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	pH値	—	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①浄水:板戸浄水場 配水池

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		9:10	9:05	9:00	9:05	9:40	9:07	9:10	9:15	9:00	9:05	9:10	9:10			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	23.2	22.5	27.5	31.6	36.0	25.7	20.0	21.4	13.7	10.5	4.8	5.0	36.0	4.8	20.2
水温	℃	13.5	15.0	19.5	23.0	23.2	23.4	17.5	17.5	11.0	8.3	7.5	8.5	23.4	7.5	15.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.003			0.004			0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.6			0.5			0.6			0.5		0.6	0.5	0.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.9			37.5			38.7			42.0		42.0	32.9	37.8
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	3			3			3			4		4	3	3
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0			1.4			1.4			0.7		1.4	0.7	1.1
	臭気強度(TON)	—	1			1			2			1		2	1	1
	蒸発残留物	mg/L	81			88			88			105		105	81	91
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	6.9	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.2			-1.7			-1.7			-2.1		-1.7	-2.2	-1.9
	従属栄養細菌	個/mL	6			2			2			4		6	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02			0.01未満		0.03	0.01未満	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	8			4			4			8		8	4	6
	電気伝導率	mS/m	13.2	11.6	10.4	11.4	11.6	11.4	10.7	12.1	12.7	12.2	11.3	13.2	10.4	11.7
	総アルカリ度	mg/L	25.9	23.5	22.5	26.6	26.2	25.5	25.3	24.6	24.3	27.1	23.1	27.1	22.5	25.0
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.53			0.45			0.65			0.63		0.65	0.45	0.57
	カルシウムイオン	mg/L	11.7			12.0			12.3			13.4		13.4	11.7	12.4
	マグネシウムイオン	mg/L	0.9			1.8			2.0			2.1		2.1	0.9	1.7
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	プロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

①浄水:板戸浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											最高	最低	平均
採水時刻			9:35	9:55	9:45	10:00													
天候(前日)			雨	曇	雨	晴													
天候(当日)			曇	曇	晴	曇													
気温	℃		11.4	27.0	33.0	32.0											33.0	11.4	25.9
水温	℃		15.7	17.6	21.0	25.0											25.0	15.7	19.8
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満											0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満											0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満											0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満											0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満											0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満											0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満											0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満											0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満											0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルパリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満											0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満											0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満											0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①浄水:板戸浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7										最高	最低	平均
採水時刻			9:35	9:55	9:45	10:00												
天候(前日)			雨	曇	雨	晴												
天候(当日)			曇	曇	晴	曇												
気温	℃		11.4	27.0	33.0	32.0										33.0	11.4	25.9
水温	℃		15.7	17.6	21.0	25.0										25.0	15.7	19.8
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオト)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①浄水:板戸浄水場 配水池

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			9:35	9:55	9:45	10:00											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		11.4	27.0	33.0	32.0											
水温	℃		15.7	17.6	21.0	25.0											
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②給水栓: 清原地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		9:25	9:40	9:25	9:30	10:10	9:35	9:40	9:45	9:25	9:30	9:45	9:30			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	22.5	24.5	28.0	32.5	36.0	27.8	19.5	20.0	10.1	9.7	5.3	5.1	36.0	5.1	20.1
水温	℃	14.0	15.7	20.6	25.0	26.5	27.0	23.0	18.0	12.5	8.7	7.1	8.8	27.0	7.1	17.2
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.53			0.43		0.74		0.66			0.74	0.43	0.59
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08			0.10		0.08		0.08			0.10	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.17		0.06		0.06未満			0.17	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.011		0.006未満		0.006未満			0.011	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004		0.003未満		0.003未満			0.004	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01未満			0.02		0.01未満		0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.009		0.003		0.003未満			0.009	0.003未満	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.006		0.003		0.003未満			0.006	0.003未満	0.003
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満		0.009未満		0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.008未満		0.008未満		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03		0.02		0.01未満			0.03	0.01未満	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.9			8.5		8.3		9.4			9.4	7.9	8.5
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	10.1	9.4	7.3	8.6	8.9	7.3	7.3	8.0	8.6	9.7	9.9	10.1	7.3	8.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		33.4			38.2		39.3		42.9			42.9	33.4	38.5
	蒸発残留物	mg/L		82			81		88		107			107	81	90
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満		0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001	0.000002	0.000002	0.000001						0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
	pH値	—	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②給水栓:清原地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		9:25	9:40	9:25	9:30	10:10	9:35	9:40	9:45	9:25	9:30	9:45	9:30			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	22.5	24.5	28.0	32.5	36.0	27.8	19.5	20.0	10.1	9.7	5.3	5.1	36.0	5.1	20.1
水温	℃	14.0	15.7	20.6	25.0	26.5	27.0	23.0	18.0	12.5	8.7	7.1	8.8	27.0	7.1	17.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.003			0.004			0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	残留塩素	mg/L	0.5			0.5			0.6			0.5		0.6	0.5	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.4			38.2			39.3			42.9		42.9	33.4	38.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	3			3			3			3		3	3	3
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0			1.5			1.2			0.8		1.5	0.8	1.1
	臭気強度(TON)	—	1			1			1			1未満		1	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	82			81			88			107		107	81	90
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	—		-2.1		-1.7			-2.0			-2.1		-1.7	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌	個/mL	0			3			0			0		3	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02			0.01未満		0.03	0.01未満	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
その他の項目	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	9			8			4			2		9	2	6
	電気伝導率	mS/m	13.6	11.7	11.5	12.0	11.9	12.3	11.4	12.5	13.2	13.6	13.3	13.6	11.4	12.5
	総アルカリ度	mg/L	26.4	24.2	25.5	28.4	26.9	26.2	25.8	25.7	25.8	27.8	24.5	28.4	24.2	26.1
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.53			0.43			0.74			0.66		0.74	0.43	0.59
	カルシウムイオン	mg/L	11.9			12.2			12.5			13.6		13.6	11.9	12.6
	マグネシウムイオン	mg/L	0.9			1.9			2.0			2.2		2.2	0.9	1.7
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	プロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

③給水栓:横川地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		10:35	10:50	10:35	10:30	11:25	10:30	10:50	11:00	10:30	10:35	11:00	10:15			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	25.9	26.0	29.0	32.9	36.0	31.5	24.0	24.7	12.3	14.5	7.8	7.4	36.0	7.4	22.7
水温	℃	15.0	18.1	20.9	24.0	26.6	26.0	22.5	20.2	13.8	10.5	9.5	10.5	26.6	9.5	18.1
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.52			0.64		0.55			0.65		0.65	0.52	0.59
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.09			0.08		0.09			0.08未満		0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L		0.06未満			0.12		0.06未満			0.06未満		0.12	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L		0.006未満			0.009		0.006未満			0.006未満		0.009	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L		0.01			0.02		0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006		0.003			0.003未満		0.006	0.003未満	0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.005		0.003			0.003未満		0.005	0.003未満	0.003
	ブロモホルム	mg/L		0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008未満			0.010		0.008未満			0.008未満		0.010	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.02		0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L		0.01未満			0.01未満		0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L		0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.9			8.6		8.6			9.5		9.5	7.9	8.7
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.1	9.1	7.1	8.6	8.3	7.2	7.3	7.9	8.6	9.9	9.8	9.9	7.1	8.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		33.5			44.2		39.5			42.6		44.2	33.5	40.0
	蒸発残留物	mg/L		80			104		86			108		108	80	95
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001	0.000002	0.000001	0.000001						0.000002	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4
	pH値	—	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.1	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満

③給水栓：横川地区市民センター

採水月日		R5.4.12	R5.5.16	R5.6.19	R5.7.19	R5.8.2	R5.9.20	R5.10.10	R5.11.8	R5.12.11	R6.1.22	R6.2.8	R6.3.12	最高	最低	平均
採水時刻		10:35	10:50	10:35	10:30	11:25	10:30	10:50	11:00	10:30	10:35	11:00	10:15			
天候(前日)		晴	雨	晴	曇	雨	晴	雨	雨	晴	雨	晴	晴			
天候(当日)		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨			
気温	℃	25.9	26.0	29.0	32.9	36.0	31.5	24.0	24.7	12.3	14.5	7.8	7.4	36.0	7.4	22.7
水温	℃	15.0	18.1	20.9	24.0	26.6	26.0	22.5	20.2	13.8	10.5	9.5	10.5	26.6	9.5	18.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.003			0.002			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.4			0.5			0.5		0.5	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.5			44.2			39.5			42.6		44.2	33.5	40.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	3			5			3			4		5	3	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0			1.1			1.0			0.6		1.1	0.6	0.9
	臭気強度(TON)	—	1			1未満			2			1未満		2	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	80			104			86			108		108	80	95
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.9			-1.5			-2.0			-2.0		-1.5	-2.0	-1.9
	従属栄養細菌	個/mL	1			0			0			0		1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	3			0			0			0		3	0	0
	電気伝導率	mS/m	13.6	11.8	11.4	11.9	13.2	12.4	11.7	12.6	13.2	14.1	13.6	14.1	11.4	12.7
	総アルカリ度	mg/L	25.1	23.8	24.3	28.6	32.9	26.1	26.3	25.3	24.6	27.4	25.3	32.9	23.8	26.3
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.52			0.64			0.55			0.65		0.65	0.52	0.59
	カルシウムイオン	mg/L	11.9			14.2			12.6			13.6		14.2	11.9	13.1
	マグネシウムイオン	mg/L	0.9			2.1			1.9			2.1		2.1	0.9	1.8
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	プロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

③給水栓:横川地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:30	10:50	10:40	11:00											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		14.7	29.0	35.0	32.0										35.0	14.7
水温	℃		17.5	20.2	23.2	26.5										26.5	17.5
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満

③給水栓:横川地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:30	10:50	10:40	11:00											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		14.7	29.0	35.0	32.0											
水温	℃		17.5	20.2	23.2	26.5											
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ピペロホス	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③給水栓:横川地区市民センター

採水月日			R5.5.8	R5.6.13	R5.7.10	R5.8.7											
採水時刻			10:30	10:50	10:40	11:00											
天候(前日)			雨	曇	雨	晴											
天候(当日)			曇	曇	晴	曇											
気温	℃		14.7	29.0	35.0	32.0											
水温	℃		17.5	20.2	23.2	26.5											
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ブロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベントザン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

4 今市水系の水質検査結果

- ① 水源（河川水）大谷川 和之代大谷橋
(日光市清滝和の代町地内)
- ② 水源（河川水）大谷川 含満大谷橋
(日光市匠町地内)
- ③ 原水 今市浄水場 着水井
(日光市瀬川1334-1)
- ④ 浄水 今市浄水場 調整池
(日光市瀬川1334-1)
- ⑤ 給水栓 篠井地区市民センター
(宇都宮市下小池町466-1)
- ⑥ 給水栓 城山地区市民センター
(宇都宮市大谷町1059-5)

①水源:大谷川 和之代大谷橋

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	10:30	9:40	9:40	9:55	10:20	9:50	9:50	9:45	10:05	9:40	9:55			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	15.0	27.5	19.1	27.0	26.0	26.4	18.5	8.0	5.0	-3.4	14.8	3.0	27.5	-3.4	15.6
水温	℃	12.9	18.0	10.3	19.5	18.5	19.5	15.5	10.5	9.5	5.2	12.0	7.8	19.5	5.2	13.3
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	460	4,500	790	370	1,000	1,700	540	480	400	190	220	650	4,500	190	940
大腸菌	MPN/100mL	2	2	290	1	110	2	580	15	160	26	4	93	580	1	110
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33			0.35			0.30			0.26			0.35	0.26	0.31
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.10			0.10			0.09			0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01			0.01			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L	0.2			0.1未満			0.2			0.3			0.3	0.1未満	0.2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2			12.4			10.7			6.6			12.4	6.6	9.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001未満	0.001
塩化物イオン	mg/L	3.0	2.6	2.7	3.8	2.2	1.8	4.5	2.3	2.7	2.1	4.2	9.5	9.5	1.8	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29.3			26.3			24.7			25.1			29.3	24.7	26.4
蒸発残留物	mg/L	170			108			100			91			170	91	117
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.9	0.3	0.5
pH値	—	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5
味	—															
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
色度	度	1.4	2.0	2.3	1.1	4.9	1.6	1.8	1.6	1.3	1.6	1.7	2.0	4.9	1.1	1.9
濁度	度	0.8	1.2	1.1	0.7	6.6	0.9	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	1.1	6.6	0.4	1.3

①水源:大谷川 和之代大谷橋

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	10:30	9:40	9:40	9:55	10:20	9:50	9:50	9:45	10:05	9:40	9:55			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	15.0	27.5	19.1	27.0	26.0	26.4	18.5	8.0	5.0	-3.4	14.8	3.0	27.5	-3.4	15.6
水温	℃	12.9	18.0	10.3	19.5	18.5	19.5	15.5	10.5	9.5	5.2	12.0	7.8	19.5	5.2	13.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002		0.002			0.002未満			0.005			0.005	0.002未満	0.002
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
	抱水クロラール	mg/L														
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29.3		26.3			24.7			25.1			29.3	24.7	26.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.002			0.001			0.001			0.002	0.001未満	0.001
	遊離炭酸	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
	臭気強度(TON)	—														
	蒸発残留物	mg/L	170		108			100			91			170	91	117
	濁度	度	0.8	1.2	1.1	0.7	6.6	0.9	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	6.6	0.4	1.3
	pH値	—	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—														
	従属栄養細菌	個/mL														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01		0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	460	4,500	790	370	1,000	1,700	540	480	400	190	220	4,500	190	940
	大腸菌	MPN/100mL	2	2	290	1	110	2	580	15	160	26	4	580	1	110
	大腸菌群	MPN/100mL	34	31	1,400	160	4,400	84	980	79	550	460	120	4,400	31	740
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/10L														
	ジアルジア	個/10L														
	濁度	度	0.8	1.2	1.1	0.7	6.6	0.9	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	6.6	0.4	1.3
	味(簡易確認)	—														
その他の項目	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL														
	電気伝導率	mS/m	10.6	9.8	7.8	11.1	5.7	9.7	10.4	9.7	9.2	8.3	9.0	11.1	5.7	9.2
	総アルカリ度	mg/L	27.9	26.9	21.4	26.7	18.2	24.4	26.4	25.2	26.8	25.3	27.0	27.9	18.2	25.1
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.33		0.35			0.30			0.26			0.35	0.26	0.31
	カルシウムイオン	mg/L	9.0		8.0			7.0			8.0			9.0	7.0	8.0
	マグネシウムイオン	mg/L	1.8		1.5			1.5			1.5			1.8	1.5	1.6
	キシレン	mg/L	0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L														

②水源:大谷川 含満大谷橋

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		9:40	10:15	9:20	9:25	9:40	10:05	9:20	9:30	9:35	9:40	9:30	9:40			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	15.0	25.8	20.0	28.0	26.0	26.5	20.5	7.0	8.0	-4.0	14.6	2.5	28.0	-4.0	15.8
水温	℃	10.5	13.8	10.3	13.2	16.5	14.8	12.8	10.0	10.0	5.9	11.0	8.0	16.5	5.9	11.4
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	300	170	81	160	1,200	1,600	1,000	350	120	200	130	140	1,600	81	340
大腸菌	MPN/100mL	3	21	31	16	200	22	25	28	23	38	24	73	200	3	42
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36			0.28			0.35			0.32			0.36	0.28	0.33
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.11			0.09			0.10			0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L															
クロロ酢酸	mg/L															
クロロホルム	mg/L															
ジクロロ酢酸	mg/L															
ジブロモクロロメタン	mg/L															
臭素酸	mg/L															
総トリハロメタン	mg/L															
トリクロロ酢酸	mg/L															
ブロモジクロロメタン	mg/L															
ブロモホルム	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L															
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.02			0.02			0.01未満			0.02	0.01未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01			0.01			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9			7.4			6.3			5.9			7.4	5.9	6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	2.7	2.3	4.1	4.1	2.4	3.1	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	4.1	4.1	2.3	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.6			35.0			32.4			31.7			35.0	31.7	32.9
蒸発残留物	mg/L	126			91			92			93			126	91	101
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	0.2	0.3
pH値	—	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.5
味	—															
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
色度	度	0.7	0.7	0.8	0.5未満	3.9	0.6	0.6	0.5未満	0.5	0.6	0.8	0.9	3.9	0.5未満	0.8
濁度	度	0.3	0.5	0.7	0.4	5.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	5.6	0.1	0.8

②水源:大谷川 含満大谷橋

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均	
採水時刻		9:40	10:15	9:20	9:25	9:40	10:05	9:20	9:30	9:35	9:40	9:30	9:40				
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪				
天候(当日)		晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨				
気温	℃	15.0	25.8	20.0	28.0	26.0	26.5	20.5	7.0	8.0	-4.0	14.6	2.5	28.0	-4.0	15.8	
水温	℃	10.5	13.8	10.3	13.2	16.5	14.8	12.8	10.0	10.0	5.9	11.0	8.0	16.5	5.9	11.4	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002		0.002	0.002未満	
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L	0.04未満				0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	抱水クロラール	mg/L															
	農薬類	—															
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.6				35.0			32.4			31.7		35.0	31.7	32.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満				0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
	臭気強度(TON)	—															
	蒸発残留物	mg/L	126				91			92			93		126	91	101
	濁度	度	0.3	0.5	0.7	0.4	5.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	5.6	0.1	0.8
	pH値	—	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—															
	従属栄養細菌	個/mL															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満				0.02			0.02			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L															
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	300	170	81	160	1,200	1,600	1,000	350	120	200	130	140	1,600	81	450
	大腸菌	MPN/100mL	3	21	31	16	200	22	25	28	23	38	24	73	200	3	42
	大腸菌群	MPN/100mL	200	260	240	1,000	5,200	640	1,100	410	440	260	580	390	5,200	200	890
	嫌気性芽胞菌	個/mL															
	クリプトスポリジウム	個/10L															
	ジアルジア	個/10L															
	濁度	度	0.3	0.5	0.7	0.4	5.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	5.6	0.1	0.8
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL															
	電気伝導率	mS/m	9.8	10.0	10.9	10.5	6.9	9.9	9.2	10.3	9.6	9.5	9.4	9.4	10.9	6.9	9.6
	総アルカリ度	mg/L	31.2	30.0	31.6	32.3	23.5	31.6	31.6	31.4	30.9	30.7	30.8	29.9	32.3	23.5	30.5
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.36				0.28			0.35			0.32		0.36	0.28	0.33
	カルシウムイオン	mg/L	10.0				10.8			10.0			10.0		10.8	10.0	10.2
	マグネシウムイオン	mg/L	1.9				1.9			1.9			1.8		1.9	1.8	1.9
	キシレン	mg/L	0.04未満				0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L															

③原水:今市浄水場 着水井

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均	
採水時刻		10:55	9:50	10:35	10:30	9:20	9:50	10:45	10:15	10:15	11:00	10:30	10:30				
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪				
天候(当日)		曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨				
気温	℃	14.8	25.0	21.0	29.0	27.0	27.0	22.4	11.0	8.5	-2.5	16.0	2.7	29.0	-2.5	16.8	
水温	℃	8.4	9.5	11.3	13.1	15.5	13.5	10.5	8.5	8.0	5.4	9.0	6.5	15.5	5.4	9.9	
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物			
遊離残留塩素	mg/L																
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	190	170	290	510	1,100	450	350	310	270	150	81	300	1,100	81	350
	大腸菌	MPN/100mL	8	11	120	43	200	36	38	99	44	13	18	110	200	8	62
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30			0.25			0.30			0.27			0.30	0.25	0.28
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.12			0.11			0.12			0.12	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.04			0.01			0.02			0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.01			0.01未満			0.02	0.01未満	0.01
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5			7.6			7.2			7.6			7.6	7.2	7.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.002			0.001			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.2	4.0	4.4	3.2	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.2	4.8	4.8	3.2	4.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.6			36.7			36.6			36.9			37.6	36.6	37.0
	蒸発残留物	mg/L	180			94			96			93			180	93	116
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2未満	0.2	0.3	0.3	0.9	0.2未満	0.3
	pH値	—	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.8	7.7	7.8	7.3	7.6
	味	—															
	臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5	4.7	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.7	0.5未満	0.6
	濁度	度	0.4	0.4	1.1	0.7	9.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	9.0	0.1	1.1

③原水:今市浄水場 着水井

採水月日			R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻			10:55	9:50	10:35	10:30	9:20	9:50	10:45	10:15	10:15	11:00	10:30	10:30			
天候(前日)			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)			曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温		℃	14.8	25.0	21.0	29.0	27.0	27.0	22.4	11.0	8.5	-2.5	16.0	2.7	29.0	-2.5	16.8
水温		℃	8.4	9.5	11.3	13.1	15.5	13.5	10.5	8.5	8.0	5.4	9.0	6.5	15.5	5.4	9.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.6			36.7			36.6			36.9			37.6	36.6	37.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001			0.002			0.001			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			3			3			3	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.1			1.6			1.3			1.3			1.6	1.1	1.3
	臭気強度(TON)	—	2			2			1			2			2	1	2
	蒸発残留物	mg/L	180			94			96			93			180	93	116
	濁度	度	0.4	0.4	1.1	0.7	9.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	9.0	0.1	1.1
	pH値	—	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.8	7.7	7.8	7.3	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.4			-1.5			-1.6			-1.5			-1.4	-1.6	-1.5
	従属栄養細菌	個/mL	1,800			4,200			4,000			1,500			4,200	1,500	2,900
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.04			0.01			0.02			0.04	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタン sulfonate 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	190	170	290	510	1,100	450	350	310	270	150	81	300	1,100	81	350
	大腸菌	MPN/100mL	8	11	120	43	200	36	38	99	44	13	18	110	200	8	62
	大腸菌群	MPN/100mL	440	550	1,700	1,700	7,700	3,700	2,400	1,600	770	490	370	650	7,700	370	1,800
	嫌気性芽胞菌	個/mL	2	1	4	4	19	4	4	6	8	2	4	5	19	1	5
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0			0	0	0	0
	濁度	度	0.4	0.4	1.1	0.7	9.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	9.0	0.1	1.1
その他の項目	味(簡易確認)	—															
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	1,900			5,300			4,200			1,800			5,300	1,800	3,300
	電気伝導率	mS/m	11.3	11.3	10.9	10.9	9.2	11.0	11.0	11.7	11.4	10.7	10.0	10.1	11.7	9.2	10.8
	総アルカリ度	mg/L	33.3	32.9	31.6	33.0	27.8	33.8	33.7	33.7	33.5	33.9	33.8	32.9	33.9	27.8	32.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.30			0.25			0.30			0.27			0.30	0.25	0.28
	カルシウムイオン	mg/L	11.6			11.4			11.3			11.3			11.6	11.3	11.4
	マグネシウムイオン	mg/L	2.1			2.0			2.0			2.1			2.1	2.0	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

③原水:今市浄水場 着水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8												
採水時刻			9:50	10:55	9:55	10:25												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		18.5	24.0	30.5	30.0										最高	最低	
水温	℃		13.4	11.1	13.3	13.3										平均		
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③原水:今市浄水場 着水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:50	10:55	9:55	10:25											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		18.5	24.0	30.5	30.0											
水温	℃		13.4	11.1	13.3	13.3											
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ピペロホス	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③原水:今市浄水場 着水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										
採水時刻			9:50	10:55	9:55	10:25										
天候(前日)			雨	雨	晴	晴										
天候(当日)			晴	曇	晴	晴										
気温	℃		18.5	24.0	30.5	30.0									最高	最低
水温	℃		13.4	11.1	13.3	13.3									平均	
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	ブロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満
	ブロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	ブロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	ブロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満
	馬拉チオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満

④浄水:今市浄水場 調整池

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		10:45	9:45	10:15	10:10	9:15	9:30	10:35	10:00	10:10	10:45	10:15	10:20			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	14.8	25.0	21.0	29.0	27.0	27.0	22.4	11.0	8.5	-2.5	16.0	2.7	29.0	-2.5	16.8
水温	℃	13.3	16.0	16.3	20.8	24.0	23.0	15.8	11.8	9.5	5.0	9.5	5.5	24.0	5.0	14.2
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	2	2	0	2	0	6	0	6	0	1
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003		0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30			0.17		0.26			0.24			0.30	0.17	0.24
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.11		0.10			0.11			0.11	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008		0.008未満			0.008未満			0.008	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7			7.3		7.1			7.2			7.7	7.1	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.2	4.1	4.4	4.0	3.9	3.8	4.1	4.1	4.1	4.3	4.4	3.8	4.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.4			35.8			37.7			38.4		39.4	35.8	37.8
	蒸発残留物	mg/L	79			92			89			90		92	79	88
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	—	7.6	7.9	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.4	7.8	7.9	7.9	7.4	7.7
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

④浄水:今市浄水場 調整池

採水月日			R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻			10:45	9:45	10:15	10:10	9:15	9:30	10:35	10:00	10:10	10:45	10:15	10:20			
天候(前日)			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)			曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	14.8	25.0	21.0	29.0	27.0	27.0	27.0	22.4	11.0	8.5	-2.5	16.0	2.7	29.0	-2.5	16.8
水温	℃	13.3	16.0	16.3	20.8	24.0	23.0	15.8	11.8	9.5	5.0	9.5	5.5	24.0	5.0	14.2	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—															
	(削除)	—															
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L															
	(削除)	—															
	二酸化塩素	mg/L															
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.4			0.5			0.3			0.5	0.3	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.4			35.8			37.7			38.4			39.4	35.8	37.8
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2未満			2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.8			0.9			0.7			0.9	0.7	0.8
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	79			92			89			90			92	79	88
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.6	7.9	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.4	7.8	7.9	7.9	7.9	7.4	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.3			-1.4			-1.3			-1.3			-1.3	-1.4	-1.3
	従属栄養細菌	個/mL	0			1			1			1			1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfon酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	2	2	0	2	0	6	0	0	6	0	1
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0		0		0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0		0		0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	0			1			4			1			4	0	2
	電気伝導率	mS/m	11.5	11.5	11.3	10.8	10.3	11.0	10.9	11.4	11.6	11.2	10.5	9.7	11.6	9.7	11.0
	総アルカリ度	mg/L	35.4	34.8	33.4	33.4	33.5	35.2	35.1	35.3	34.3	35.9	36.0	35.4	36.0	33.4	34.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.30			0.17			0.26			0.24			0.30	0.17	0.24
	カルシウムイオン	mg/L	12.2			11.2			11.7			11.9			12.2	11.2	11.8
	マグネシウムイオン	mg/L	2.2			1.9			2.1			2.1			2.2	1.9	2.1
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

④浄水:今市浄水場 調整池

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0										31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2										17.5	15.0	16.4
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルパリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメブロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

④浄水:今市浄水場 調整池

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0										31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2										17.5	15.0	16.4
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ジメトエート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	シメトリン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満										0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	パラコート	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	ピペロホス	mg/L	0.0000009未満	0.0000009未満	0.0000009未満	0.0000009未満										0.0000009未満	0.0000009未満	0.0000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.000004未満	0.000004未満	0.000004未満	0.000004未満										0.000004未満	0.000004未満	0.000004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満										0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピロキロン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	フィプロニル	mg/L	0.0000005未満	0.0000005未満	0.0000005未満	0.0000005未満										0.0000005未満	0.0000005未満	0.0000005未満

④浄水:今市浄水場 調整池

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0										31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2										17.5	15.0	16.4
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑤給水栓：篠井地区市民センター

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		11:30	9:05	11:05	11:10	10:40	11:10	11:30	11:00	11:20	11:35	11:20	11:10			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	16.3	22.0	23.5	30.0	28.0	29.5	25.0	11.8	11.5	-0.6	16.9	4.3	30.0	-0.6	18.2
水温	℃	14.4	18.5	19.5	21.8	27.0	26.0	20.5	16.0	12.0	7.0	9.5	8.5	27.0	7.0	16.7
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003		0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30			0.17		0.26			0.20			0.30	0.17	0.23
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.11		0.11			0.11			0.11	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5			7.3		7.0			7.0			7.5	7.0	7.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.4	4.0	3.8	3.8	4.1	4.0	4.2	4.4	4.4	3.8	4.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.2			33.8		34.8			36.8			37.2	33.8	35.7
	蒸発残留物	mg/L	127			89		86			87			127	86	97
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	—	7.6	8.0	7.8	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑤給水栓：篠井地区市民センター

採水月日		R5.4.18	R5.5.17	R5.6.15	R5.7.4	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.3	R5.11.15	R5.12.13	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.6	最高	最低	平均
採水時刻		11:30	9:05	11:05	11:10	10:40	11:10	11:30	11:00	11:20	11:35	11:20	11:10			
天候(前日)		晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪			
天候(当日)		曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴	雨			
気温	℃	16.3	22.0	23.5	30.0	28.0	29.5	25.0	11.8	11.5	-0.6	16.9	4.3	30.0	-0.6	18.2
水温	℃	14.4	18.5	19.5	21.8	27.0	26.0	20.5	16.0	12.0	7.0	9.5	8.5	27.0	7.0	16.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.003			0.002未満			0.003	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—														
	残留塩素	mg/L	0.2		0.3			0.4			0.3			0.4	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37.2		33.8			34.8			36.8			37.2	33.8	35.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満		2未満			2未満			2未満			2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7		1.0			1.0			0.9			1.0	0.7	0.9
	臭気強度(TON)	—	1未満		1未満			1未満			1未満			1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	127		89			86			87			127	86	97
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.6	8.0	7.8	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.4		-1.4			-1.2			-1.2			-1.2	-1.4	-1.3
	従属栄養細菌	個/mL	2		13			37			16			37	2	17
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfonate 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L														
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL														
	クリプトスポリジウム	個/20L														
	ジアルジア	個/20L														
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	18		33			76			29			76	18	39
	電気伝導率	mS/m	11.1	10.9	11.4	10.3	9.9	10.2	10.4	10.2	11.6	10.7	10.4	11.6	9.9	10.6
	総アルカリ度	mg/L	32.7	31.3	33.6	31.1	31.6	31.6	31.6	34.2	34.2	33.2	34.5	34.9	31.1	32.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.30		0.17			0.26			0.20			0.30	0.17	0.23
	カルシウムイオン	mg/L	11.5		10.7			10.8			11.4			11.5	10.7	11.1
	マグネシウムイオン	mg/L	2.0		1.7			1.9			2.0			2.0	1.7	1.9
	キシレン	mg/L	0.04未満		0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満		0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑥給水栓:城山地区市民センター

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		10:30	9:55	10:10	10:35	10:10	10:15	11:10	10:15	10:10	11:05	10:25	10:10			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	18.7	27.1	28.0	26.9	31.0	30.0	17.4	19.2	13.1	10.9	11.5	7.2	31.0	7.2	20.1
水温	℃	15.4	22.3	23.3	23.8	29.2	26.0	23.4	21.5	15.0	9.7	11.2	10.8	29.2	9.7	19.3
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003			0.003		0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34			0.21		0.26			0.33			0.34	0.21	0.29
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12			0.12		0.10			0.13			0.13	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9			7.1		7.2			7.4			7.9	7.1	7.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.7	4.7	3.7	4.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.3			36.2		37.8			38.6			39.3	36.2	38.0
	蒸発残留物	mg/L	95			88		89			90			95	88	91
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	pH値	—	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.5	7.7
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

⑥給水栓:城山地区市民センター

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		10:30	9:55	10:10	10:35	10:10	10:15	11:10	10:15	10:10	11:05	10:25	10:10			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	18.7	27.1	28.0	26.9	31.0	30.0	17.4	19.2	13.1	10.9	11.5	7.2	31.0	7.2	20.1
水温	℃	15.4	22.3	23.3	23.8	29.2	26.0	23.4	21.5	15.0	9.7	11.2	10.8	29.2	9.7	19.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.2			0.2			0.3			0.3		0.3	0.2	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.3			36.2			37.8			38.6		39.3	36.2	38.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	2未満			2未満			2未満			2未満		2未満	2未満	2未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.5			0.6			0.8			0.8		0.8	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	95			88			89			90		95	88	91
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6	7.6	7.9	7.9	7.8	7.5	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.4			-1.3			-1.3			-1.1		-1.1	-1.4	-1.3
	従属栄養細菌	個/mL	2			2			7			1		7	1	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	4			10			18			8		18	4	10
	電気伝導率	mS/m	11.6	10.9	11.1	10.6	10.1	10.5	10.8	11.6	10.7	11.0	11.5	11.6	10.1	10.9
	総アルカリ度	mg/L	34.6	33.8	33.4	32.9	33.2	33.5	34.5	35.3	34.3	34.9	33.5	35.3	32.9	34.1
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.34			0.21			0.26			0.33		0.34	0.21	0.29
	カルシウムイオン	mg/L	12.2			11.4			11.8			12.0		12.2	11.4	11.9
	マグネシウムイオン	mg/L	2.1			1.9			2.0			2.1		2.1	1.9	2.0
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

⑥給水栓:城山地区市民センター

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			10:40	11:45	10:45	11:30											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		18.9	25.0	33.0	33.5									33.5	18.9	27.6
水温	℃		19.5	21.1	24.6	26.4									26.4	19.5	22.9
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

⑥給水栓:城山地区市民センター

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			10:40	11:45	10:45	11:30											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温		℃	18.9	25.0	33.0	33.5											
水温		℃	19.5	21.1	24.6	26.4											
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ピペロホス	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

⑥給水栓:城山地区市民センター

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8												
採水時刻			10:40	11:45	10:45	11:30												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		18.9	25.0	33.0	33.5										33.5	18.9	27.6
水温	℃		19.5	21.1	24.6	26.4										26.4	19.5	22.9
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ブロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベントザン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

5 今里水系の水質検査結果

- ① 原水（地下水）今里第1取水井（宇都宮市今里町118-2）
- ② 原水（地下水）今里第2取水井（宇都宮市今里町118-2）
- ③ 浄水 今里浄水場 浄水 （宇都宮市今里町118-2）
- ④ 給水栓 高松公民館 （宇都宮市高松町358-3）

①原水:今里第1取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均	
採水時刻		8:50	8:45	8:45	8:50	8:50	8:45	8:45	8:50	8:50	9:00	9:10	8:45				
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴				
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6	
水温	℃	14.3	16.0	16.2	18.0	19.4	19.0	19.0	16.0	14.0	13.1	13.0	11.8	19.4	11.8	15.8	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L																
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.13			1.66			0.69			1.03		1.66	0.69	1.13	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3			7.5			6.9			6.8		7.5	6.8	7.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	mg/L	7.7	7.6	8.1	6.3	4.9	4.1	4.0	4.4	4.5	5.0	6.1	7.2	8.1	4.0	5.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.9			42.8			34.8			39.0		42.8	34.8	39.4	
	蒸発残留物	mg/L	90			100			86			88		100	86	91	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	
	pH値	—	6.7	6.6	6.5	6.7	6.7	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
	味	—															
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

①原水:今里第1取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:45	8:45	8:50	8:50	8:45	8:45	8:50	8:50	9:00	9:10	8:45			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6
水温	℃	14.3	16.0	16.2	18.0	19.4	19.0	19.0	16.0	14.0	13.1	13.0	11.8	19.4	11.8	15.8
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.9			42.8			34.8			39.0		42.8	34.8	39.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	18			31			32			22		32	18	26
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.5			0.9			0.7		0.9	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	90			100			86			88		100	86	91
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.7	6.6	6.5	6.7	6.7	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.3			-2.2			-2.3			-2.4		-2.2	-2.4	-2.3
	従属栄養細菌	個/mL	4			6			6			0		6	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	8	0	1
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	9			22			11			0		22	0	11
	電気伝導率	mS/m	12.1	11.9	12.5	12.4	10.5	10.0	10.3	10.3	10.2	10.6	11.0	12.5	9.4	10.9
	総アルカリ度	mg/L	28.8	32.3	33.2	32.8	34.6	32.6	30.1	28.6	30.6	31.1	29.5	34.6	27.6	31.0
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.1			1.66			0.69			1.03		1.66	0.69	1.13
	カルシウムイオン	mg/L	12.9			13.5			11.0			12.2		13.5	11.0	12.4
	マグネシウムイオン	mg/L	2.1			2.2			1.8			2.1		2.2	1.8	2.0
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

①原水:今里第1取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2									17.5	15.0	16.4
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①原水:今里第1取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0										31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2										17.5	15.0	16.4
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①原水:今里第1取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8									最高	最低	平均
採水時刻			8:40	8:45	8:40	8:45											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	15.9	17.5	17.2									17.5	15.0	16.4
農薬類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②原水:今里第2取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:45	8:55	8:50	8:52	8:45	8:45	8:54	8:55	9:00	9:15	8:51			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6
水温	℃	15.4	16.9	17.4	19.0	20.5	20.5	18.5	16.2	14.0	12.0	11.8	12.2	20.5	11.8	16.2
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.22			1.15			0.83			0.93			1.22	0.83	1.03
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08			0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01			0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.04			0.04			0.04	0.03	0.04
銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3			9.5			10.5			10.3			10.5	9.5	10.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	8.6	7.5	7.6	7.4	7.1	6.7	6.5	6.4	6.3	6.4	6.8	8.5	8.6	6.3	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.7			51.8			54.2			51.9			54.2	51.8	52.7
蒸発残留物	mg/L	119			116			120			115			120	115	118
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	—	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
味	—															
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②原水:今里第2取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:45	8:55	8:50	8:52	8:45	8:45	8:54	8:55	9:00	9:15	8:51			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6
水温	℃	15.4	16.9	17.4	19.0	20.5	20.5	18.5	16.2	14.0	12.0	11.8	12.2	20.5	11.8	16.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.7			51.8			54.2			51.9		54.2	51.8	52.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	29			28			46			29		46	28	33
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.5			0.7			0.8		0.8	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	119			116			120			115		120	115	118
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.2			-2.2			-2.2			-2.3		-2.2	-2.3	-2.2
	従属栄養細菌	個/mL	6			6			3			0		6	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—														
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	11			18			6			3		18	3	10
	電気伝導率	mS/m	16.0	14.7	15.4	15.1	14.7	15.5	15.7	16.2	14.9	14.6	14.9	16.2	13.5	15.1
	総アルカリ度	mg/L	38.9	37.8	37.3	37.3	39.1	40.3	41.7	42.2	41.4	38.8	38.7	42.2	37.3	39.3
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.2			1.15			0.83			0.93		1.22	0.83	1.03
	カルシウムイオン	mg/L	17.0			16.8			17.5			16.8		17.5	16.8	17.0
	マグネシウムイオン	mg/L	2.5			2.4			2.5			2.4		2.5	2.4	2.5
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

②原水:今里第2取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:45	8:45	8:50											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.5	17.2	19.0	20.8									20.8	15.5	18.1
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

②原水:今里第2取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:45	8:45	8:50											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.5	17.2	19.0	20.8									20.8	15.5	18.1
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

②原水:今里第2取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:45	8:45	8:50											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.5	17.2	19.0	20.8									20.8	15.5	18.1
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③浄水:今里浄水場 浄水

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均	
採水時刻		8:50	8:45	8:50	8:50	8:55	8:50	8:45	8:52	8:52	9:00	9:05	8:47				
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴				
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6	
水温	℃	15.0	15.7	16.2	16.8	19.2	18.5	18.0	16.5	15.5	9.2	13.8	13.6	19.2	9.2	15.7	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.16			1.41			0.78			1.01		1.41	0.78	1.09	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブromホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7			8.5		8.1			7.9			8.7	7.9	8.3	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	mg/L	8.0	7.7	8.0	6.8	5.9	5.3	5.1	5.3	5.2	5.6	6.4	7.8	8.0	5.1	6.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45.6			46.5		42.7			42.0			46.5	42.0	44.2	
	蒸発残留物	mg/L	104			107		97			98			107	97	102	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.4	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	
pH値	—	6.7	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

③浄水:今里浄水場 浄水

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		8:50	8:45	8:50	8:50	8:55	8:50	8:45	8:52	8:52	9:00	9:05	8:47			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.9	26.0	23.5	23.1	28.5	27.0	18.0	14.5	10.1	6.2	10.0	7.0	28.5	6.2	17.6
水温	℃	15.0	15.7	16.2	16.8	19.2	18.5	18.0	16.5	15.5	9.2	13.8	13.6	19.2	9.2	15.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	0.4	0.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45.6			46.5			42.7			42.0		46.5	42.0	44.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	11			12			10			11		12	10	11
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.4			0.7			0.7		0.8	0.4	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	104			107			97			98		107	97	102
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.7	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.2			-2.2			-2.2			-2.2		-2.2	-2.2	-2.2
	従属栄養細菌	個/mL	4			0			0			0		4	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfon酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0		0	0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0		0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	4			0			1			0		4	0	1
	電気伝導率	mS/m	13.6	14.1	14.5	13.6	12.7	13.4	12.4	13.2	12.1	12.3	13.0	14.5	11.8	13.1
	総アルカリ度	mg/L	32.9	34.9	35.3	35.6	37.3	36.3	35.9	35.1	35.3	34.1	33.2	37.3	32.1	34.8
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.16			1.41			0.78			1.01		1.41	0.78	1.09
	カルシウムイオン	mg/L	14.5			14.8			13.6			13.3		14.8	13.3	14.1
	マグネシウムイオン	mg/L	2.3			2.3			2.1			2.1		2.3	2.1	2.2
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

③浄水:今里浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:50	8:50	8:55											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	16.2	17.0	17.4									17.4	15.0	16.4
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③浄水:今里浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8												
採水時刻			8:40	8:50	8:50	8:55												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0										31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	16.2	17.0	17.4										17.4	15.0	16.4
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③浄水:今里浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			8:40	8:50	8:50	8:55											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		15.5	20.5	31.0	28.0									31.0	15.5	23.8
水温	℃		15.0	16.2	17.0	17.4									17.4	15.0	16.4
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ベンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

④給水栓：高松公民館

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	9:30	9:40	10:00	9:40	9:35	10:25	9:45	9:45	10:15	9:50	9:36			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.6	25.1	25.0	23.9	31.5	27.5	16.1	19.0	11.1	10.5	11.0	6.5	31.5	6.5	18.7
水温	℃	14.8	17.5	18.5	20.9	25.5	25.0	24.4	21.0	15.5	11.5	10.5	10.5	25.5	10.5	18.0
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.88			1.09		0.70			0.91			1.09	0.70	0.90
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.09			0.09	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003		0.003未満			0.003未満			0.003	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003		0.003			0.003未満			0.003	0.003未満	0.003未満
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01		0.01			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7			7.6		7.7			8.7			8.7	7.6	8.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	8.8	8.0	7.8	7.0	6.4	5.7	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	8.8	5.7	7.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.5			43.3		42.1			43.7			43.7	42.1	42.9
	蒸発残留物	mg/L	101			99		99			99			101	99	100
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	pH値	—	6.8	7.0	7.0	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.7	6.9
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

④給水栓：高松公民館

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		10:00	9:30	9:40	10:00	9:40	9:35	10:25	9:45	9:45	10:15	9:50	9:36			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	16.6	25.1	25.0	23.9	31.5	27.5	16.1	19.0	11.1	10.5	11.0	6.5	31.5	6.5	18.7
水温	℃	14.8	17.5	18.5	20.9	25.5	25.0	24.4	21.0	15.5	11.5	10.5	10.5	25.5	10.5	18.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.3			0.3			0.3			0.3		0.3	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.5			43.3			42.1			43.7		43.7	42.1	42.9
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	8			8			7			8		8	7	8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.9			0.6			0.9			1.0		1.0	0.6	0.9
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	101			99			99			99		101	99	100
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.8	7.0	7.0	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.7	6.9
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.1			-2.1			-1.9			-1.9		-1.9	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌	個/mL	2			0			0			2		2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンサルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
その他の項目	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	19			33			6			9		33	6	17
	電気伝導率	mS/m	12.8	12.2	13.4	12.6	11.7	12.2	12.4	13.0	12.6	12.6	13.2	13.4	11.5	12.5
	総アルカリ度	mg/L	31.3	31.6	33.4	33.5	34.1	32.6	35.4	35.0	34.8	34.5	34.7	35.4	31.3	33.6
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	0.88			1.09			0.70			0.91		1.09	0.70	0.90
	カルシウムイオン	mg/L	13.2			13.4			13.0			13.5		13.5	13.0	13.3
	マグネシウムイオン	mg/L	2.3			2.4			2.3			2.5		2.5	2.3	2.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

④給水栓：高松公民館

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8												
採水時刻			11:10	12:10	11:15	12:30												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		21.5	25.0	33.0	32.0										最高	最低	
水温	℃		17.0	19.1	22.2	25.5										平均		
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満										0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満										0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

④給水栓:高松公民館

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			11:10	12:10	11:15	12:30											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		21.5	25.0	33.0	32.0									33.0	21.5	27.9
水温	℃		17.0	19.1	22.2	25.5									25.5	17.0	21.0
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ピペロホス	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

④給水栓:高松公民館

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			11:10	12:10	11:15	12:30												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		21.5	25.0	33.0	32.0										33.0	21.5	27.9
水温	℃		17.0	19.1	22.2	25.5										25.5	17.0	21.0
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

6 謡辻水系の水質検査結果

- ① 原水（地下水）謡辻取水井 （宇都宮市宮山田町1138-1）
- ② 浄水 謡辻浄水場 浄水 （宇都宮市宮山田町1138-1）
- ③ 給水栓 謡辻公民館 （宇都宮市宮山田町994）

①原水: 謡辻取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:10	9:20	9:20	9:10	9:15	9:30	9:15	9:25	9:45	9:25	9:12			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	11.8	8.5	10.5	7.4	31.0	7.4	17.7
水温	℃	13.0	17.0	18.5	19.5	23.5	24.5	21.9	19.0	15.5	13.2	11.8	10.8	24.5	10.8	17.4
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L															
一般細菌	個/mL	1	4	16	56	13	22	0	78	0	0	0	2	78	0	16
大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.54			1.47			1.99			1.33			1.99	1.33	1.58
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3			3.9			5.2			5.1			5.3	3.9	4.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	4.6	3.3	2.7	2.7	2.9	2.2	3.5	3.7	4.2	4.9	5.0	4.3	5.0	2.2	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.7			38.4			48.3			45.4			48.3	38.4	43.7
蒸発残留物	mg/L	85			78			93			86			93	78	86
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.4	0.3	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.4	0.2未満	0.2未満
pH値	—	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5
味	—															
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①原水: 謡辻取水井

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:10	9:20	9:20	9:10	9:15	9:30	9:15	9:25	9:45	9:25	9:12			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	11.8	8.5	10.5	7.4	31.0	7.4	17.7
水温	℃	13.0	17.0	18.5	19.5	23.5	24.5	21.9	19.0	15.5	13.2	11.8	10.8	24.5	10.8	17.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.7			38.4			48.3			45.4		48.3	38.4	43.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	32			30			72			49		72	30	46
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.5			0.9			0.7		0.9	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	85			78			93			86		93	78	86
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-2.5			-2.6			-2.4			-2.5		-2.4	-2.6	-2.5
	従属栄養細菌	個/mL	16			270			24			160		270	16	120
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	1	4	16	56	13	22	0	78	0	0	2	78	0	12
	大腸菌	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌群	MPN/100mL	0	1	93	440	11	290	4	490	0	6	2	490	0	110
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	ジアルジア	個/10L			0			0			0		0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—														
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	26			290			40			190		290	26	140
	電気伝導率	mS/m	11.2	9.8	10.3	9.8	10.5	11.2	12.5	12.4	11.4	11.4	12.2	12.5	9.8	11.2
	総アルカリ度	mg/L	32.9	29.4	29.6	31.7	40.5	39.2	38.7	36.2	35.4	35.1	36.5	40.5	29.4	34.9
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.54			1.47			1.99			1.33		1.99	1.33	1.58
	カルシウムイオン	mg/L	11.5			10.6			12.9			12.5		12.9	10.6	11.9
	マグネシウムイオン	mg/L	3.4			2.9			3.9			3.4		3.9	2.9	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

①原水:謡辻取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:10	9:30	9:08	9:25											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0									30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	16.9	21.5	22.2									22.2	15.5	19.0
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

①原水:謡辻取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			9:10	9:30	9:08	9:25												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0										30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	16.9	21.5	22.2										22.2	15.5	19.0
農薬類	シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満										0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満										0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満										0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満										0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満										0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00010	0.00002未満	0.00002未満										0.00010	0.00002未満	0.00003
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満										0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満										0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満										0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

①原水:謡辻取水井

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			9:10	9:30	9:08	9:25												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0										30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	16.9	21.5	22.2										22.2	15.5	19.0
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.008	0.002未満										0.008	0.002未満	0.002
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

②浄水:謡辻浄水場 浄水

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:10	9:25	9:20	9:15	9:15	9:30	9:20	9:20	9:45	9:30	9:13			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	11.8	8.5	10.5	7.4	31.0	7.4	17.7
水温	℃	14.0	17.0	18.5	20.6	24.5	24.0	22.2	19.5	15.0	11.5	11.6	10.8	24.5	10.8	17.4
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.42			1.46		1.99			1.17			1.99	1.17	1.51
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満		0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブromホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6			4.1		5.3			5.4			5.6	4.1	5.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	mg/L	4.8	3.4	2.9	2.8	3.1	2.5	3.6	3.8	4.3	4.2	5.1	5.1	2.5	3.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.6			37.7		48.3			44.9			48.3	37.7	43.4
	蒸発残留物	mg/L	83			81		96			89			96	81	87
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2	0.3	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	pH値	—	7.0	7.2	7.5	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3
	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

②浄水:謡辻浄水場 浄水

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		9:20	9:10	9:25	9:20	9:15	9:15	9:30	9:20	9:20	9:45	9:30	9:13			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	11.8	8.5	10.5	7.4	31.0	7.4	17.7
水温	℃	14.0	17.0	18.5	20.6	24.5	24.0	22.2	19.5	15.0	11.5	11.6	10.8	24.5	10.8	17.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—														
	(削除)	—														
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L														
	(削除)	—														
	二酸化塩素	mg/L														
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.3			0.3			0.3		0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.6			37.7			48.3			44.9		48.3	37.7	43.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	4			2未満			3			3		4	2未満	3
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.8			0.5			0.8			0.7		0.8	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	83			81			96			89		96	81	87
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.0	7.2	7.5	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.4	7.0	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.9			-2.0			-1.5			-1.4		-1.4	-2.0	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL	4			12			6			0		12	0	6
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタンルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	個/20L			0			0			0		0	0	0	0
	ジアルジア	個/20L			0			0			0		0	0	0	0
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	9			32			21			6		32	6	17
	電気伝導率	mS/m	11.5	9.7	9.9	9.3	10.4	10.9	12.5	12.3	11.2	11.4	11.9	12.5	9.3	11.0
	総アルカリ度	mg/L	33.8	31.1	30.4	32.8	41.0	40.3	41.1	37.2	36.0	36.5	36.6	41.1	30.4	36.0
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.42			1.46			1.99			1.17		1.99	1.17	1.51
	カルシウムイオン	mg/L	11.5			10.3			13.0			12.1		13.0	10.3	11.7
	マグネシウムイオン	mg/L	3.4			2.9			3.8			3.6		3.8	2.9	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満

②浄水:謡辻浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:15	9:40	9:10	9:30											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0									30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	18.4	21.5	23.8									23.8	15.5	19.8
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

②浄水:謡辻浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:15	9:40	9:10	9:30											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0									30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	18.4	21.5	23.8									23.8	15.5	19.8
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

②浄水:謡辻浄水場 浄水

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8										最高	最低	平均
採水時刻			9:15	9:40	9:10	9:30												
天候(前日)			雨	雨	晴	晴												
天候(当日)			晴	曇	晴	晴												
気温	℃		16.0	22.5	30.0	28.0										30.0	16.0	24.1
水温	℃		15.5	18.4	21.5	23.8										23.8	15.5	19.8
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満										0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満										0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベントザン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満										0.002	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満										0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満										0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満										0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満										0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満										0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

③給水栓: 謡辻公民館

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均	
採水時刻		9:35	9:00	9:10	9:40	9:23	9:05	9:50	9:25	9:15	9:30	9:35	9:19				
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴				
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	10.7	6.5	10.5	7.6	31.0	6.5	17.5	
水温	℃	14.1	17.7	19.3	21.6	26.0	24.5	22.5	19.5	14.3	9.8	10.2	9.8	26.0	9.8	17.4	
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	
水質基準項目 (健康に関する項目)	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001未満	0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.42			1.46			1.99			1.36		1.99	1.36	1.56	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		0.006未満	0.006未満	0.006未満	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	臭素酸	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ブロモホルム	mg/L	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		0.009未満	0.009未満	0.009未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.010			0.008未満		0.010	0.008未満	0.008未満	
水質基準項目 (水道水が有すべき性状に関する項目)	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満			0.1未満		0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6			4.1		5.2			5.4			5.6	4.1	5.1	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	mg/L	4.8	3.4	2.9	2.8	3.1	2.6	3.6	3.8	4.3	4.9	5.1	4.6	5.1	2.6	3.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.7			38.0		48.0			44.6			48.0	38.0	43.3	
	蒸発残留物	mg/L	90			77		102			89			102	77	90	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	ジオスミン	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	フェノール類	mg/L	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
	pH値	—	7.4	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	

③給水栓: 謡辻公民館

採水月日		R5.4.17	R5.5.22	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.22	R5.9.12	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.12	R6.1.15	R6.2.19	R6.3.11	最高	最低	平均
採水時刻		9:35	9:00	9:10	9:40	9:23	9:05	9:50	9:25	9:15	9:30	9:35	9:19			
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴			
天候(当日)		晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴			
気温	℃	14.6	23.5	22.5	22.5	31.0	27.5	18.0	15.0	10.7	6.5	10.5	7.6	31.0	6.5	17.5
水温	℃	14.1	17.7	19.3	21.6	26.0	24.5	22.5	19.5	14.3	9.8	10.2	9.8	26.0	9.8	17.4
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	トルエン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	(削除)	—	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二酸化塩素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	抱水クロラール	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	農薬類	—		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	mg/L	0.4			0.3			0.3			0.3		0.4	0.3	0.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.7			38.0			48.0			44.6		48.0	38.0	43.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	mg/L	4			2未満			3			3		4	2未満	3
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.6			0.4			0.8			0.7		0.8	0.4	0.6
	臭気強度(TON)	—	1未満			1未満			1未満			1未満		1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物	mg/L	90			77			102			89		102	77	90
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
	pH値	—	7.4	7.5	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1.6			-1.7			-1.4			-1.4		-1.4	-1.7	-1.5
	従属栄養細菌	個/mL	6			14			18			2		18	2	10
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ペルフルオロオクタン sulfon 酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
指標菌関連項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	大腸菌群	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	嫌気性芽胞菌	個/mL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	クリプトスポリジウム	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ジアルジア	個/20L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
その他の項目	味(簡易確認)	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	従属栄養細菌(14日間後)	個/mL	16			31			40			19		40	16	27
	電気伝導率	mS/m	11.1	9.9	10.0	9.7	10.3	11.0	12.5	12.4	11.9	11.4	12.1	12.5	9.7	11.0
	総アルカリ度	mg/L	33.8	31.3	30.5	33.1	42.2	40.3	41.1	37.4	36.2	36.6	36.5	42.2	30.5	36.2
	シアン化物イオン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化シアン	mg/L	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	硝酸態窒素	mg/L	1.42			1.46			1.99			1.36		1.99	1.36	1.56
	カルシウムイオン	mg/L	11.6			10.4			12.9			12.1		12.9	10.4	11.8
	マグネシウムイオン	mg/L	3.4			2.9			3.8			3.5		3.8	2.9	3.4
	キシレン	mg/L	0.04未満			0.04未満			0.04未満			0.04未満		0.04未満	0.04未満	0.04未満
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ブロモ酢酸	mg/L	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満

③給水栓: 謡辻公民館

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:00	9:55	9:15	9:45											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		16.0	22.0	31.0	28.0									31.0	16.0	24.3
水温	℃		16.0	19.6	23.0	26.0									26.0	16.0	21.2
農 薬 類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	2,2-DPA(ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	アミラズ	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満									0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	エントスルファン(ヘンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満									0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
	カフェンストール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満									0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	カルバリル(NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満									0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満									0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満

③給水栓: 謡辻公民館

採水月日			R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻			9:00	9:55	9:15	9:45											
天候(前日)			雨	雨	晴	晴											
天候(当日)			晴	曇	晴	晴											
気温	℃		16.0	22.0	31.0	28.0									31.0	16.0	24.3
水温	℃		16.0	19.6	23.0	26.0									26.0	16.0	21.2
農 薬 類	シアナジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジウロン(DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	ジチオピル	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	シハロホップブチル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	シマジン(CAT)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイアジノン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満									0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	トリクロピル	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	パラコート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満									0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満									0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

③給水栓: 謡辻公民館

採水月日				R5.5.9	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.8											
採水時刻				9:00	9:55	9:15	9:45											
天候(前日)				雨	雨	晴	晴											
天候(当日)				晴	曇	晴	晴											
気温		℃		16.0	22.0	31.0	28.0									31.0	16.0	24.3
水温		℃		16.0	19.6	23.0	26.0									26.0	16.0	21.2
農 薬 類	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	フェリムゾン	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	フェンチオン(MPP)	mg/L		0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満									0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
	フェントエート(PAP)	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	フェントラザミド	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	フサライド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブタクロール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブタミホス	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ブプロフェジン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	フルアジナム	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	ブレチラクロール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロシミドン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	プロチオホス	mg/L		0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満									0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
	プロピコナゾール	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロピザミド	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	プロベナゾール	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	プロモブチド	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベノミル	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ペンシクロン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゾビスシクロン	mg/L		0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
	ベンゾフェナップ	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	ベンタゾン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満									0.002	0.002未満	0.002未満
	ペンディメタリン	mg/L		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ベンフラカルブ	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満									0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベンフレセート	mg/L		0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満									0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
	ホスチアゼート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	マラチオン(マラソン)	mg/L		0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満									0.007未満	0.007未満	0.007未満
	メコプロップ(MCPP)	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	メソミル	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メタラキシル	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満									0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
	メトミノストロビン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満									0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	メトリブジン	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	メフェナセツト	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	メプロニル	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	モリネート	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

7 その他の検査結果等

- ① 給水栓毎日検査結果
- ② 浄水管理検査結果
- ③ 排水検査結果
- ④ 給水栓における過年度の水質データ
- ⑤ 水道事業ガイドラインの水質管理に関する業務指標
- ⑥ お客様からの問い合わせの状況

① 給水栓毎日検査結果

・水道法施行規則第15条1項イ「1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」に基づき、給水栓毎日検査を行いました。

配水区	No	検査場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高／最低	
松田水系	1	宇都宮市 上欠町	残留塩素	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
				平均	0.21	0.22	0.25	0.23	0.22	0.25	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20		
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	2	宇都宮市 雀の宮 7丁目	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				最低	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	3	宇都宮市 富士見が丘 4丁目	残留塩素	最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	
平均				0.26	0.26	0.28	0.30	0.27	0.29	0.28	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30			
濁り			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
白沢水系	4	宇都宮市 宿郷5丁目	残留塩素	最高	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				平均	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	5	宇都宮市 御幸本町	残留塩素	最高	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
				平均	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
今市水系	6	宇都宮市 田野町	残留塩素	最高	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				平均	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	7	宇都宮市 駒生町	残留塩素	最高	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	
				最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
				平均	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10		
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
板戸水系	8	宇都宮市 竹下町	残留塩素	最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
				最低	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	
				平均	0.34	0.28	0.29	0.30	0.33	0.31	0.38	0.39	0.39	0.40	0.38	0.39		
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	9	宇都宮市 瑞穂1丁目	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
				最低	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.24	0.28	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27		
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
今里水系	10	宇都宮市 金田町	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
謡辻水系	11	宇都宮市 宮山田町	残留塩素	最高	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				最低	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
				平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
			濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
			色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		

② 浄水管理検査結果

浄水処理過程の水質を把握するため、4回検査を行いました。

(1) 松田新田浄水場 着水井

採水月日		R5. 6. 5	R5. 9. 6	R5. 12. 5	R6. 3. 5
採取時刻		8:50	8:45	8:45	8:45
天候（前日）		晴	曇	晴	晴
天候（当日）		晴	曇	曇	曇
気温	℃	24. 5	26. 2	4. 8	4. 5
水温	℃	16. 0	20. 0	7. 5	6. 5
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物
残留塩素	mg/L				
一般細菌	個/mL	1, 400	10, 000	470	540
大腸菌	MPN /100mL	70	650	120	120
塩化物イオン	mg/L	5. 0	3. 0	5. 6	6. 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 9	1. 4	0. 5	0. 6
pH値	—	7. 6	7. 1	7. 3	7. 3
味	—				
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	4. 4	8. 8	1. 6	2. 0
濁度	度	2. 6	11	0. 9	1. 4
電気伝導率	mS/m	11. 3	8. 3	11. 7	11. 9
総アルカリ度	mg/L	34. 2	26. 1	36. 2	36. 9
クロロホルム	mg/L	0. 006未満	0. 006未満	0. 006未満	0. 006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ブロモホルム	mg/L	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満
総トリハロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満

(2) 松田新田浄水場 原水渠

採水月日		R5. 6. 5	R5. 9. 6	R5. 12. 5	R6. 3. 5
採取時刻		9:15	9:00	9:05	8:55
天候（前日）		晴	曇	晴	晴
天候（当日）		晴	曇	曇	曇
気温	℃	24. 5	26. 6	4. 8	4. 5
水温	℃	16. 0	21. 1	7. 6	6. 9
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物
残留塩素	mg/L	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2
一般細菌	個/mL	2	6	3	4
大腸菌	MPN /100mL	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	7. 1	5. 9	7. 8	8. 6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5
pH値	—	7. 3	7. 1	7. 3	7. 1
味	—				
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	0. 8	0. 6	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度	0. 3	0. 4	0. 2	0. 2
電気伝導率	mS/m	11. 8	8. 8	12. 7	12. 7
総アルカリ度	mg/L	24. 8	23. 3	34. 1	34. 5
クロロホルム	mg/L	0. 006未満	0. 006未満	0. 006未満	0. 006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ブロモホルム	mg/L	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満
総トリハロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満

(3) 松田新田浄水場 浄水渠

採水月日		R5. 6. 5	R5. 9. 6	R5. 12. 5	R6. 3. 5
採取時刻		9:25	9:10	9:15	9:05
天候（前日）		晴	曇	晴	晴
天候（当日）		晴	曇	曇	曇
気温	℃	24. 5	26. 6	4. 8	4. 5
水温	℃	16. 0	20. 1	7. 7	7. 0
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L	0. 0	0. 0	0. 2	0. 1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0
大腸菌	MPN /100mL	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	7. 2	5. 9	7. 6	8. 6
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 6	0. 3	0. 4
pH値	—	7. 1	7. 1	7. 2	7. 1
味	—				
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
電気伝導率	mS/m	11. 7	9. 0	12. 7	12. 8
総アルカリ度	mg/L	32. 3	23. 0	33. 9	34. 6
クロロホルム	mg/L	0. 006未満	0. 008	0. 006未満	0. 006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満
ブロモホルム	mg/L	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満
総トリハロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満

(4) 松田新田浄水場 配水池

採水月日		R5. 6. 5	R5. 9. 6	R5. 12. 5	R6. 3. 5
採取時刻		9:00	9:20	9:30	9:20
天候（前日）		晴	曇	晴	晴
天候（当日）		晴	曇	曇	曇
気温	℃	24. 5	26. 6	6. 9	4. 5
水温	℃	16. 9	21. 7	9. 2	8. 5
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/L	7. 4	6. 7	7. 5	8. 4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 7	0. 3	0. 4
pH値	—	7. 4	7. 1	7. 3	7. 2
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
電気伝導率	mS/m	11. 6	9. 6	12. 3	12. 8
総アルカリ度	mg/L	30. 6	25. 1	33. 6	34. 0
クロロホルム	mg/L	0. 006未満	0. 014	0. 006未満	0. 006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 004	0. 003未満	0. 003未満
ブロモホルム	mg/L	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満	0. 009未満
総トリハロメタン	mg/L	0. 01	0. 02	0. 01未満	0. 01未満

(5) 今市浄水場 着水井

採水月日		R5. 4. 18	R5. 7. 4	R5. 10. 3	R6. 1. 16
採取時刻		10:55	10:30	10:45	11:00
天候（前日）		晴	晴	晴	晴
天候（当日）		曇	晴	晴	雪
気温	℃	14.8	29.0	22.4	-2.5
水温	℃	8.4	13.1	10.5	5.4
外観	—	浮遊物	浮遊物	浮遊物	浮遊物
残留塩素	mg/L				
一般細菌	個/mL	190	510	350	150
大腸菌	MPN /100mL	8	43	38	13
塩化物イオン	mg/L	4.2	4.4	3.9	4.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2
pH値	—	7.7	7.5	7.4	7.6
味	—				
臭気	—	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.4	0.7	0.3	0.3
電気伝導率	mS/m	11.3	10.9	11.0	10.7
総アルカリ度	mg/L	33.3	33.0	33.7	33.9
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

(6) 今市浄水場 出水井

採水月日		R5. 4. 18	R5. 7. 4	R5. 10. 3	R6. 1. 16
採取時刻		10:30	10:20	10:25	10:35
天候（前日）		晴	晴	晴	晴
天候（当日）		曇	晴	晴	雪
気温	℃	14.8	29.0	22.4	-2.5
水温	℃	10.0	17.1	13.0	5.5
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L				
一般細菌	個/mL	2	0	2	0
大腸菌	MPN /100mL	0	0	0	0
塩化物イオン	mg/L	4.2	4.3	3.7	4.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3
pH値	—	7.7	7.6	7.7	7.8
味	—				
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
電気伝導率	mS/m	11.0	10.3	10.6	10.8
総アルカリ度	mg/L	32.0	30.3	31.9	33.4
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

(7) 今市浄水場 調整池

採水月日		R5. 4. 18	R5. 7. 4	R5. 10. 3	R6. 1. 16
採取時刻		10:45	10:10	10:35	10:45
天候（前日）		晴	晴	晴	晴
天候（当日）		曇	晴	晴	雪
気温	℃	14.8	29.0	22.4	-2.5
水温	℃	13.3	20.8	15.8	5.0
外観	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.3
一般細菌	個/mL	0	0	0	6
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/L	4.2	4.4	3.8	4.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	—	7.6	7.5	7.7	7.8
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
電気伝導率	mS/m	11.5	10.8	10.9	11.2
総アルカリ度	mg/L	35.4	33.4	35.1	35.9
クロロホルム	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

③ 排水検査結果

水質汚濁防止法に基づく特定事業場である松田新田浄水場及び今市浄水場の排水について検査を行いました。
検査の結果、水質汚濁防止法の基準に適合しています。

(1) 松田新田浄水場 総合排水口

採取月日	4月20日	5月17日	6月15日	7月20日	8月28日	9月13日	10月19日	11月15日	12月13日	1月18日	2月20日	3月6日	最高	最低	平均
採水時刻	8:45	8:35	12:00	11:15	11:30	8:55	9:30	11:30	9:45	9:40	9:10	9:45			
水温(℃)	13.8	15.6	17.5	21.5	23.0	19.5	15.0	13.0	12.0	8.0	11.5	7.5	23.0	7.5	14.8
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上
pH値	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6
BOD(mg/L)	1.4	1.2	1.9	1.0未満	1.6	1.0未満	1.7	1.5	1.7	2.0	1.7	1.4	2.0	1.0未満	1.3
COD(mg/L)	1.3	1.3	1.7	1.1	1.1	2.0	1.0	1.7	1.3	1.2	1.8	1.8	2.0	1.0	1.4
SS(mg/L)	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	3.2	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	3.2	1.0未満	1.0未満

(2) 今市浄水場 総合排水口

採取月日	4月20日	5月17日	6月15日	7月20日	8月9日	9月13日	10月19日	11月15日	12月13日	1月18日	2月20日	3月6日	最高	最低	平均
採水時刻	9:35	9:35	10:15	9:20	9:05	9:20	9:47	10:30	10:30	9:45	10:40	10:35			
水温(℃)	12.2	14.0	13.0	20.2	21.0	20.5	12.0	9.5	8.8	5.0	9.5	5.8	21.0	5.0	12.6
透視度(cm)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	27.0	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	27.0	30以上
pH値	7.7	7.7	7.4	7.7	7.7	7.3	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6
BOD(mg/L)	1.0未満	1.0未満	2.8	1.0未満	1.0未満	1.1	3.4	1.5	2.7	2.4	1.1	1.2	3.4	1.0未満	1.4
COD(mg/L)	1.0未満	1.3	1.7	1.1	2.1	2.5	4.7	1.0未満	1.0未満	3.0	2.2	1.0未満	4.7	1.0未満	1.6
SS(mg/L)	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	1.6	30.4	1.0未満	1.0未満	4.4	18.4	1.0未満	30.4	1.0未満	4.7

④ 給水栓における過年度の水質データ

(1) 松田水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	20	1	7	7	2	20
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	0.001	0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	0.7	0.7	0.9	0.8	1.2	1.2
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	—	—	—	0.08	0.08	0.08
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	0.006	0.017	0.010	0.010	0.013	0.017
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	0.005	0.013	0.007	0.006	0.008	0.013
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	—	0.011	0.009	0.010	0.011
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	0.01	—	—	—	—	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	8.4	8.9	8.5	8.8	9.0	9.0
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	10.4	8.3	8.1	10.2	8.9	10.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	46	47	46	46	44	47
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	116	105	103	107	101	116
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	0.000001	0.000001	—	—	0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.6	0.9	0.5	0.6	0.8	0.9
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	—	—
51 濁度	2	(度) 以下	0.2	0.3	0.1	—	0.1	0.3

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓4か所の平均値

(雀宮地区市民センター、姿川地区市民センター、配水管理センター、滝の原自治公民館)

(1) 松田水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	0.002	—	—	—	—	0.002
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	0.003	0.007	0.003	0.004	0.004	0.007
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	46	47	46	46	44	47
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	11	7	8	6	5	11
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	1.1	2.2	1.4	1.7	1.6	2.2
23 臭気強度	3	(—)	—	—	—	1	1	1
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	116	105	103	107	101	116
25 濁度	1	(度)	0.2	0.3	0.1	—	0.1	0.3
26 pH値	7.5	(—)	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-1.9	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	260	8	2	3	2	260
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未満

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓4か所の平均値

(雀宮地区市民センター、姿川地区市民センター、配水管理センター、滝の原自治公民館)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

(2) 白沢水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	2	0	3	3	2	3
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	0.002	0.002
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	1.5	1.5	1.8	1.6	2.0	2.0
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	0.08	0.09	0.09	0.09	—	0.09
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	0.012	0.009	—	—	0.012
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	8.0	7.9	7.8	8.3	8.4	8.4
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	8.2	6.5	7.0	6.9	7.5	8.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	56	55	56	57	56	57
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	117	120	113	113	117	120
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	—	—
51 濁度	2	(度) 以下	0.1	—	—	—	—	0.1

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値

(平石地区市民センター)

(2) 白沢水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	—	—	0.002	—	—	0.002
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	56	55	56	57	56	57
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	13	9	11	10	8	13
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0
23 臭気強度	3	(—)	—	—	—	—	—	—
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	117	120	113	113	117	120
25 濁度	1	(度)	0.1	—	—	—	—	0.1
26 pH値	7.5	(—)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-1.6	-1.6	-1.8	-1.7	-1.4	-1.8
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	2	4	10	1	11	11
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未達

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値
(平石地区市民センター)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

(3) 板戸水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	1	0	1	0	2	2
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	0.001	0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	0.09	0.07	0.10	0.16	0.17	0.17
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	0.010	0.010	0.008	0.013	0.011	0.013
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006
25 ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	0.014	0.012	—	0.010	0.014
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	0.03	—	—	—	0.03
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	0.05	0.01	0.02	—	0.02	0.05
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	8.3	9.0	8.6	9.4	9.5	9.5
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	12.6	8.4	9.2	10.2	10.1	12.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	40	44	42	45	44	45
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	96	106	95	97	108	108
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	3.1	3.1
51 濁度	2	(度) 以下	—	0.2	0.1	—	0.6	0.6

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓2か所の平均値

(清原地区市民センター、横川地区市民センター)

(3) 板戸水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	44	40	42	45	44	45
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	6	7	6	6	5	7
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	0.9	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5
23 臭気強度	3	(—)	2	—	—	—	2	2
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	114	96	95	97	108	114
25 濁度	1	(度)	0.1	—	0.1	—	0.6	0.6
26 pH値	7.5	(—)	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-2.3	-2.2	-2.5	-2.3	-1.7	-2.5
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	1	—	2	1	3	3
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未達

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓2か所の平均値

(清原地区市民センター、横川地区市民センター)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

(4) 今市水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	1	4	1	1	1	4
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	0.2	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
25 ジブromokロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	0.010	0.012	0.009	—	0.012
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	4.3	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	41	41	41	41	39	41
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	96	93	99	95	127	127
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	—	—
51 濁度	2	(度) 以下	0.1	—	—	—	—	0.1

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓2か所の平均値

(篠井地区市民センター、城山地区市民センター)

(4) 今市水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	0.003	0.003
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	41	41	41	41	39	41
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	1.3	0.7	0.9	0.7	1.0	1.3
23 臭気強度	3	(—)	—	—	—	—	—	—
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	96	93	99	95	127	127
25 濁度	1	(度)	0.1	—	—	—	—	0.1
26 pH値	7.5	(—)	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-1.6	-1.8	-1.5	-1.5	-1.2	-1.8
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	25	36	11	17	37	37
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未満

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓2か所の平均値

(篠井地区市民センター、城山地区市民センター)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

(5) 今里水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	0.001	—	0.001	0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	1.5
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	—	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	—	—	—	0.08	—	0.08
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	—	0.009	—	—	—	0.009
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	0.01	0.02	0.01	0.01	—	0.02
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	0.007	—	0.003	0.003	0.007
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	—	0.008	—	—	0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	—	—	0.02	—	—	0.02
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	8.3	8.6	8.4	8.5	8.7	8.7
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	10.2	8.6	7.3	8.2	8.8	10.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	44	45	44	45	44	45
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	103	98	101	102	101	103
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	—	0.000002	0.000002	0.000002	—	0.000002
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.3	7.3	7.0	7.1	7.3
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	—	—
51 濁度	2	(度) 以下	0.1	—	—	—	—	0.1

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値
(高松公民館)

(5) 今里水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	—	0.001	—	—	—	0.001
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	—	0.003	—	0.002	—	0.003
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	44	45	44	45	44	45
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	15	11	8	8	8	15
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	0.9	0.7	0.9	1.5	1.0	1.5
23 臭気強度	3	(—)	—	—	—	—	—	—
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	103	98	101	102	101	103
25 濁度	1	(度)	0.1	—	—	—	—	0.1
26 pH値	7.5	(—)	7.1	7.3	7.3	7.0	7.1	7.3
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-2.1
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	37	16	4	3	2	37
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未満

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値
(高松公民館)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

(6) 謡辻水系一水質基準項目

水質基準項目	年度		最大値					
	基準値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 一般細菌	100	(個/mL) 以下	4	0	0	0	0	4
2 大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	0.002	—	0.002	0.002
7 ヒ素及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	(mg/L) 以下	2.1	2.0	2.0	1.7	2.0	2.1
12 フッ素及びその化合物	0.8	(mg/L) 以下	—	—	0.09	—	—	0.09
13 ホウ素及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6	(mg/L) 以下	—	—	—	0.08	—	0.08
22 クロロ酢酸	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08	(mg/L) 以下	—	0.010	0.010	—	0.010	0.010
32 亜鉛及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
35 銅及びその化合物	1.0	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200	(mg/L) 以下	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6
37 マンガン及びその化合物	0.05	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	200	(mg/L) 以下	5.6	5.3	5.2	5.0	5.1	5.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	(mg/L) 以下	52	52	52	45	48	52
40 蒸発残留物	500	(mg/L) 以下	107	104	106	93	102	107
41 陰イオン界面活性剤	0.2	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	(mg/L) 以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上8.6以下		7.7	7.8	7.4	7.9	7.6	7.9
48 味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	(度) 以下	—	—	—	—	—	—
51 濁度	2	(度) 以下	—	—	—	—	0.1	0.1

※ 表記「—」:各年度の報告下限値未満(原則として水質基準等の1/10)

※ 基準値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値
(謡辻公民館)

(6) 謡辻水系一水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目	年度		最大値					
	目標値		R1	R2	R3	R4	R5	R1～R5
1 アンチモン及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
2 ウラン及びその化合物	0.002	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
3 ニッケル及びその化合物	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
4 (削除) 亜硝酸態窒素								
5 1,2-ジクロロエタン	0.004	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
6 (削除) トランス-1,2-ジクロロエチレン								
7 (削除) 1,1,2-トリクロロエタン								
8 トルエン	0.4	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
10 亜塩素酸	0.6	(mg/L) 以下						
11 (削除) 塩素酸								
12 二酸化塩素	0.6	(mg/L) 以下						
13 ジクロロアセトニトリル	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
14 抱水クロラール	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
15 農薬類	1	(—)	—	—	—	—	—	—
16 残留塩素	1	(mg/L) 以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	(mg/L)	52	52	52	45	48	52
18 マンガン及びその化合物	0.01	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
19 遊離炭酸	20	(mg/L) 以下	5	—	12	4	4	12
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	(mg/L) 以下	1.0	0.5	0.9	0.6	0.8	1.0
23 臭気強度	3	(—)	—	—	—	—	—	—
24 蒸発残留物	30以上200以下	(mg/L)	107	104	106	93	102	107
25 濁度	1	(度)	—	—	—	—	0.1	0.1
26 pH値	7.5	(—)	7.7	7.8	7.4	7.9	7.6	7.9
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1	(—)	-1.8	-1.6	-1.9	-1.8	-1.4	-1.9
28 従属栄養細菌	2000	(個/mL) 以下	11	8	5	4	18	18
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
30 アルミニウム及びその化合物	0.1	(mg/L) 以下	—	—	—	—	—	—
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	(mg/L) 以下						—

※ 表記「—」：各年度の報告下限値未満

※ 目標値は、令和5年度

※ データは、給水栓1か所の値
(謡辻公民館)

※ 腐食性(ランゲリア指数)は、絶対値の最大値


※ ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、浄水場入口・出口で測定

⑤ 水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)の水質管理に関する業務指標(PI)


業務指標		単位	計算値	算出方法	備考
A101	平均残留塩素濃度	mg/L	0.22	残留塩素濃度合計 / 残留塩素測定回数	
A102	最大カビ臭物質濃度水質基準比率	%	20.0	(最大カビ臭物質濃度 / 水質基準値) × 100	最大基準比の物質名 : ジェオスミン
A103	総トリハロメタン濃度水質基準比率	%	12.9	(Σ 給水栓の総トリハロメタン濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	
A104	有機物(TOC)濃度水質基準比率	%	14.1	(Σ 給水栓の有機物(TOC)濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	
A105	重金属濃度水質基準比率	%	5.5	(Σ 給水栓の当該重金属濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	最大基準比の物質名 : ヒ素及びその化合物
A106	無機物質濃度水質基準比率	%	14.4	(Σ 給水栓の当該無機物質濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	最大基準比の物質名 : カルシウム、マグネシウム等(硬度)
A107	有機化学物質濃度水質基準比率	%	0.0	(Σ 給水栓の当該有機化学物質濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	
A108	消毒副生成物濃度水質基準比率	%	12.4	(Σ 給水栓の当該消毒副生成物濃度 / 給水栓数) / 水質基準値 × 100	最大基準比の物質名 : トリクロロ酢酸
A109	農薬濃度水質管理目標比	-	0.000	Σ (各給水栓定期検査時の各農薬濃度 / 各農薬の目標値)	測定した農薬数 : 115項目
A201	原水水質監視度	項目	74	原水水質監視項目数(毎月測定及び年4回測定を含む)	

⑥ お客様からの問い合わせの状況

(1) 問い合わせ件数（令和元年度から令和5年度まで）

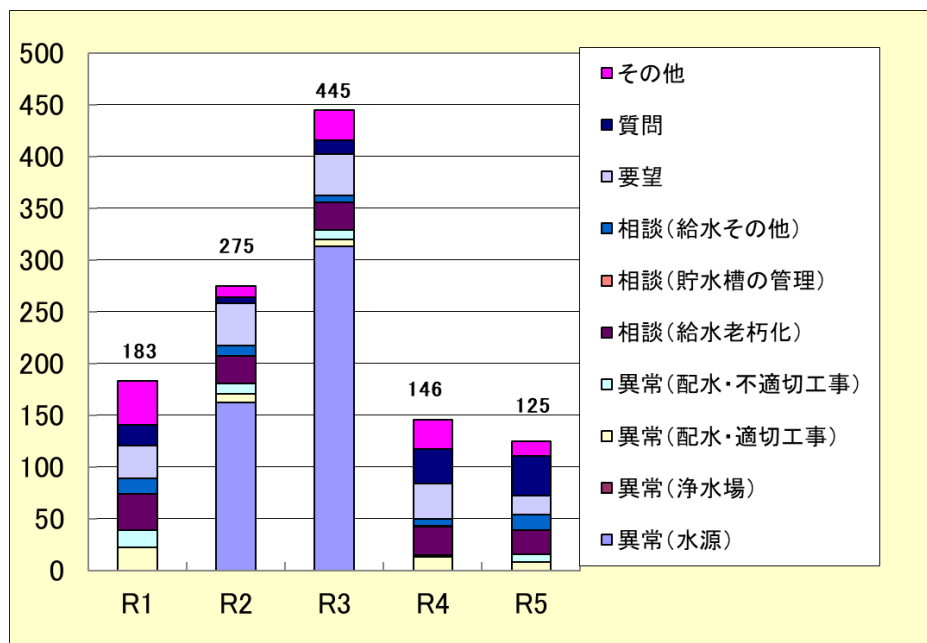

(2) 問い合わせの内訳（令和5年度）

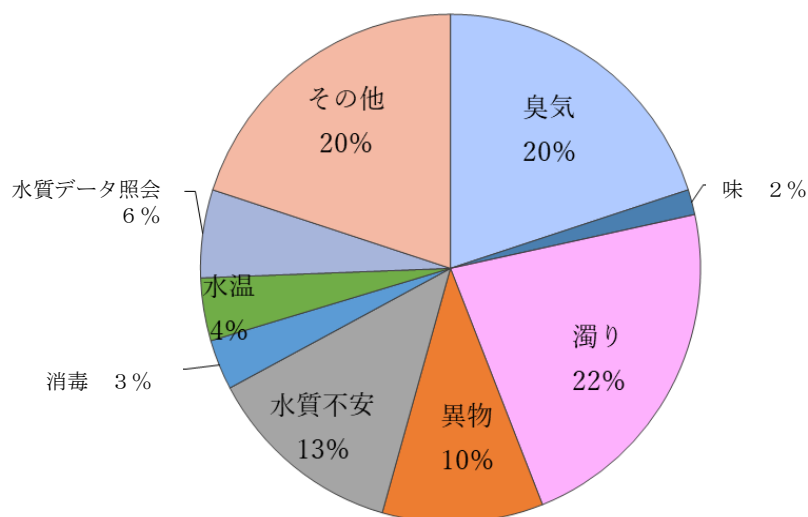

・ 臭気	25件
(塩素)	2件
(藻臭)	2件
(油)	13件
(その他)	8件
・ 味	2件
・ 濁り	28件
(赤水)	25件
(その他)	3件
・ 異物	13件
・ 水質への不安	16件
・ 業者トラブル	0件
・ 消毒	4件
・ 水温	5件
・ 水質データ照会	7件
・ その他	25件

8 付記

- ① 水道水の水質基準等
- ② 検査方法及び測定単位
- ③ 水質検査の信頼性保証と水道G L P
- ④ 組織及び職員構成

① 水道水の水質基準等

(1)水質基準項目(51項目)

分類	項 目	基 準 値	報告下限値	備 考
健康に 関 連 す る 項 目	1 一般細菌	100個/mL以下		病原生物
	2 大腸菌	検出されないこと		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L	重 金 属
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	無機物質
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.10 mg/L	
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L	一般有機 化学物質
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L	
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L	
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L	
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	消 毒 副生成物
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L	
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006 mg/L	
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	
水道水が有すべき性状に 関連する項目	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	色
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009 mg/L	
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L	味 覚
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L	
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L	
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L	
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1.0 mg/L	色
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L	
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	1.0 mg/L	味 覚
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4.0 mg/L	
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下	5 mg/L	発 泡
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	におい
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L	発 泡
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L	基礎的性状
	47 pH値	5.8以上8.6以下		
	48 味	異常でないこと		
	49 臭気	異常でないこと		
	50 色度	5度以下	0.5 度	
	51 濁度	2度以下	0.1 度	

※1 は、委託している検査項目です。

(4 水銀及びその化合物, 31 ホルムアルデヒドは令和5年12月まで委託)

(2)水質管理目標設定項目(31項目)

分類	項 目		目 標 値	報告下限値	備 考
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	重 金 属
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002 mg/L	
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	
	4	削除			
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L	一般有機 化学物質
	6	削除			
	7	削除			
	8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04 mg/L	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L	
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下		
	11	削除			
	12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下		
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001 mg/L	消 毒 副生成物
	14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002 mg/L	
	15	農薬類	1 以下	0.1	農 薬 類
	16	残留塩素	1 mg/L以下	0.1 mg/L	におい
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	4.0 mg/L	味 覚
	18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	色
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2 mg/L	味 覚
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L	におい
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L	一般有機 化学物質
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	味 覚
	23	臭気強度(TON)	3 以下	1	におい
	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	5 mg/L	味 覚
	25	濁度	1度以下	0.1 度	濁 り
	26	pH値	7.5 程度		腐 食
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	絶対値 0.1	
	28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)		病原生物
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	一般有機 化学物質
	30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01 mg/L	色
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005 mg/L	一般有機 化学物質

※1 は、委託している検査項目です。

※2 は、本市において二酸化塩素が未使用のため検査対象外としました。

(3) 農薬類(115項目)

分類	項 目	指 針 値	報告下限値	備 考
農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤
	2 2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L以下	除草剤
	3 2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤
	4 EPN	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L以下	殺虫剤
	5 MCPA	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	除草剤
	6 アシュラム	0.9 mg/L以下	0.009 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	7 アセフェート	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	殺虫剤
	8 アトラジン	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	除草剤
	9 アニロホス	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L以下	殺虫剤
	10 アミラズ	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	殺虫剤
	11 アラクロール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	除草剤
	12 イソキサチオン	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	殺虫剤
	13 イソフェンホス	0.001 mg/L以下	0.00001 mg/L以下	殺菌剤
	14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤
	15 イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
	16 イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L以下	除草剤
	17 イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L以下	殺菌剤
	18 イミノクタジン	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	19 インダノフェン	0.009 mg/L以下	0.00009 mg/L以下	除草剤
	20 エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	21 エトフェンブロックス	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L以下	殺虫剤
	22 エントスルファン(ベンゾエビン)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤
	23 オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	24 オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	25 オリサストロビン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	殺虫剤
	26 カズサホス	0.0006 mg/L以下	0.000006 mg/L以下	殺虫剤
	27 カフェンストール	0.008 mg/L以下	0.00008 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	28 カルタップ	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
	29 カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤
	30 カルボフラン	0.0003 mg/L以下	0.000003 mg/L以下	代謝物
	31 キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	除草剤
	32 キャブタン	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L以下	殺菌剤
	33 クミルロン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	除草剤
	34 グリホサート	2 mg/L以下	0.02 mg/L以下	除草剤・植物成長調整剤
	35 グルホシネート	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	36 クロメプロップ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤
	37 クロロニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	0.00001 mg/L以下	殺虫剤
	38 クロルピリホス	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	39 クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤
	40 シアナジン	0.001 mg/L以下	0.00001 mg/L以下	除草剤
	41 シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L以下	殺虫剤
	42 ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	43 ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤
	44 ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	0.00008 mg/L以下	殺虫剤
	45 ジクワット	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	除草剤
	46 ジスルホトン(エチルチオマトン)	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L以下	殺虫剤
	47 ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	48 ジチオピル	0.009 mg/L以下	0.00009 mg/L以下	殺虫剤
	49 シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	除草剤
	50 シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L以下	殺虫剤
	51 ジメタメリン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤
	52 ジメトエート	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	除草剤
	53 シメトリン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	54 ダイアジノン	0.003 mg/L以下	0.00003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
	55 ダイムロン	0.8 mg/L以下	0.008 mg/L以下	殺菌剤
	56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	57 チアジニル	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	殺虫剤
	58 チウラム	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	59 チオジカルブ	0.08 mg/L以下	0.0008 mg/L以下	殺虫剤
	60 チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤

※ 農薬類の検査は、委託しています。

分類	項 目	指 針 値	報告下限値	備 考
農 薬 類	61 チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	62 テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L以下	
	63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	
	64 トリクロピル	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	
	65 トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	殺虫剤
	66 トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
	67 トリフルラリン	0.06 mg/L以下	0.0006 mg/L以下	除草剤
	68 ナブロパミド	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	
	69 バラコート	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	
	70 ビベロホス	0.0009 mg/L以下	0.000009 mg/L以下	
	71 ビラクロニル	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	
	72 ビラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L以下	殺虫剤
	73 ビラゾリネート(ピラズレート)	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	
	74 ビリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	0.00002 mg/L以下	除草剤
	75 ビリブチカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	76 ビロキロン	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	77 フィプロニル	0.0005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	
	78 フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤
	80 フェリムゾン	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤
	81 フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	0.00006 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	82 フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	0.00007 mg/L以下	除草剤
	83 フェントラザミド	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	84 フサライド	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	除草剤
	85 ブタクロール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	86 ブタミホス	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺菌剤
	87 ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	88 フルアジナム	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺菌剤
	89 プレチラクロール	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺菌剤
	90 プロシミドン	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L以下	殺虫剤
	91 プロチオホス	0.007 mg/L以下	0.00007 mg/L以下	殺菌剤
	92 プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	除草剤
	93 プロピザミド	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	94 プロベナゾール	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺菌剤
	95 プロモブチド	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	殺菌剤
	96 ベノミル	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	97 ベンシクロン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	除草剤
	98 ベンゾピシクロン	0.09 mg/L以下	0.0009 mg/L以下	殺虫剤
	99 ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	殺菌剤
	100 ベンタゾン	0.2 mg/L以下	0.002 mg/L以下	除草剤・植物成長調整剤
	101 ベンディメタリン	0.3 mg/L以下	0.003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	102 ベンフラカルブ	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	除草剤
	103 ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L以下	0.0001 mg/L以下	殺虫剤
	104 ベンプレセート	0.07 mg/L以下	0.0007 mg/L以下	殺虫剤
	105 ホスチアゼート	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	殺虫剤
	106 マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	0.007 mg/L以下	除草剤
	107 メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	殺虫剤
	108 メソミル	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	109 メタラキシル	0.2 mg/L以下	0.002 mg/L以下	殺虫剤
	110 メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	0.00004 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	111 メミノストロビン	0.04 mg/L以下	0.0004 mg/L以下	除草剤
	112 メトリブジン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L以下	殺虫剤・殺菌剤
	113 メフェナセート	0.02 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	殺虫剤
	114 メブロニル	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	殺虫剤
	115 モリネート	0.005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下	除草剤

※ 農薬類の検査は、委託しています。

② 検査方法及び測定単位

(1) 水質基準項目

項 目		検 査 方 法	単 位
1	一般細菌	標準寒天培地法	個/mL
2	大腸菌(水源・原水)	特定酵素基質培地法 MPN	MPN/100mL
	大腸菌(浄水)	特定酵素基質培地法(100mL)	-
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	mg/L
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	mg/L
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	mg/L
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	mg/L
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	mg/L
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	mg/L
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	mg/L
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	mg/L
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	mg/L
22	クロロ酢酸	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	mg/L
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
25	ジブromクロロメタン	PT-GC-MS法	mg/L
26	臭素酸	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	mg/L
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	mg/L
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
29	ブromジクロロメタン	PT-GC-MS法	mg/L
30	ブromホルム	PT-GC-MS法	mg/L
31	ホルムアルデヒド	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	mg/L
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	イオンクロマトグラフ法	mg/L
40	蒸発残留物	重量法	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	mg/L

※1 は、委託している検査項目です。

(4 水銀及びその化合物, 31 ホルムアルデヒドは令和5年12月まで委託)

項 目		検 査 方 法	単 位
42	ジェオスミン	PT-GC-MS法	mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	mg/L
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光光度法	mg/L
45	フェノール類	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法	mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	mg/L
47	pH値	ガラス電極法	-
48	味	官能法	-
49	臭気	官能法	-
50	色度	透過光測定法	度
51	濁度	積分球式光電光度法	度

(2)水質管理目標設定項目

項 目		検 査 方 法	単 位
1	アンチモン及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
2	ウラン及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
3	ニッケル及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
4	削除		
5	1,2-ジクロロエタン	PT-GC-MS法	mg/L
6	削除		
7	削除		
8	トルエン	PT-GC-MS法	mg/L
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
10	亜塩素酸		
11	削除		
12	二酸化塩素		
13	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
14	抱水クロラール	溶媒抽出-GC-MS法	mg/L
15	農薬類	農薬ごとに定められた方法による	-
16	残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン(DPD)法	mg/L
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	イオンクロマトグラフ法	mg/L
18	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
19	遊離炭酸	滴定法	mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	PT-GC-MS法	mg/L
21	メチル-tert-ブチルエーテル	PT-GC-MS法	mg/L
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	滴定法	mg/L
23	臭気強度(TON)	官能法	-
24	蒸発残留物	重量法	mg/L
25	濁度	積分球式光電光度法	度
26	pH値	ガラス電極法	-
27	腐食性(ランゲリア指数)	計算法	-
28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	個/mL
29	1,1-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	mg/L
30	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	mg/L
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法	mg/L

(3)その他の項目(水道関係)


項 目		検 査 方 法	単 位
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	MPN/100mL
2	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地－メンブランフィルター法	個/100mL
3	クリプトスポリジウム	厚生労働省通知に定められた方法による	個/10L (原水)
			個/20L (浄水)
4	ジアルジア	厚生労働省通知に定められた方法による	個/10L (原水)
			個/20L (浄水)
5	従属栄養細菌(14日間後)	R2A寒天培地法	個/mL
6	電気伝導率	電極法	mS/m
7	総アルカリ度	滴定法	mg/L
8	シアン化物イオン	イオンクロマトグラフィーポストカラム－吸光光度法	mg/L
9	塩化シアン	イオンクロマトグラフィーポストカラム－吸光光度法	mg/L
10	硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	mg/L
11	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
12	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	mg/L
13	キシレン	PT－GC－MS法	mg/L
14	1,1,2-トリクロロエタン	PT－GC－MS法	mg/L
15	1,4-ジクロロベンゼン	PT－GC－MS法	mg/L
16	1,2-ジクロロプロパン	PT－GC－MS法	mg/L

③ 水質検査の信頼性保証と水道GLP

宇都宮市上下水道局では、水道水の水質管理の充実を図る取組の一つとして、平成20年11月25日に栃木県内で初めて水道GLPの認定を取得しました。また、令和3年5月には、厳格な審査の結果、3回目の更新が認められました。

水道GLP取得により、宇都宮市の水道水の水質検査が高い技術力と精度を持っていることが認定され、水質検査の信頼性が保証されます。

宇都宮市では、引き続き、水道GLPを適切に運用することで、安全な水道水をすべてのお客様にお届けし、一層の信頼と安心をいただけるよう努めます。

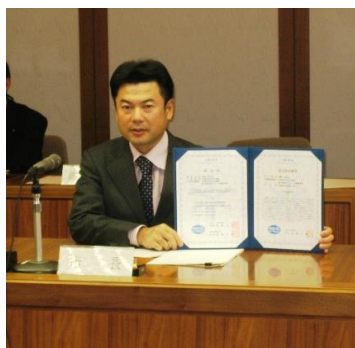

市長の記者会見



水道GLP認定証書



JWWA-GLP041

水道GLPロゴマーク


水道GLP適用項目（適用外の項目については、水道法第20条に基づく登録機関に委託しています）

水質基準項目		適用	水質基準項目		適用
1	一般細菌	○	27	総トリハロメタン	○
2	大腸菌	○	28	トリクロロ酢酸	○
3	カドミウム及びその化合物	○	29	ブロモジクロロメタン	○
4	水銀及びその化合物	○	30	ブロモホルム	○
5	セレン及びその化合物	○	31	ホルムアルデヒド	○
6	鉛及びその化合物	○	32	亜鉛及びその化合物	○
7	ヒ素及びその化合物	○	33	アルミニウム及びその化合物	○
8	六価クロム化合物	○	34	鉄及びその化合物	○
9	亜硝酸態窒素	○	35	銅及びその化合物	○
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○	36	ナトリウム及びその化合物	○
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	37	マンガン及びその化合物	○
12	フッ素及びその化合物	○	38	塩化物イオン	○
13	ホウ素及びその化合物	○	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○
14	四塩化炭素	○	40	蒸発残留物	○
15	1,4-ジオキサン	○	41	陰イオン界面活性剤	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	42	ジェオスミン	○
17	ジクロロメタン	○	43	2-メチルイソボルネオール	○
18	テトラクロロエチレン	○	44	非イオン界面活性剤	
19	トリクロロエチレン	○	45	フェノール類	
20	ベンゼン	○	46	有機物(全有機炭素の量)	○
21	塩素酸	○	47	pH値	○
22	クロロ酢酸	○	48	味	○
23	クロロホルム	○	49	臭気	○
24	ジクロロ酢酸	○	50	色度	○
25	ジブロモジクロロメタン	○	51	濁度	○
26	臭素酸	○			

※ 認定水質検査項目：48項目（令和5年度末時点）

④ 組織及び職員構成

(令和5年度)

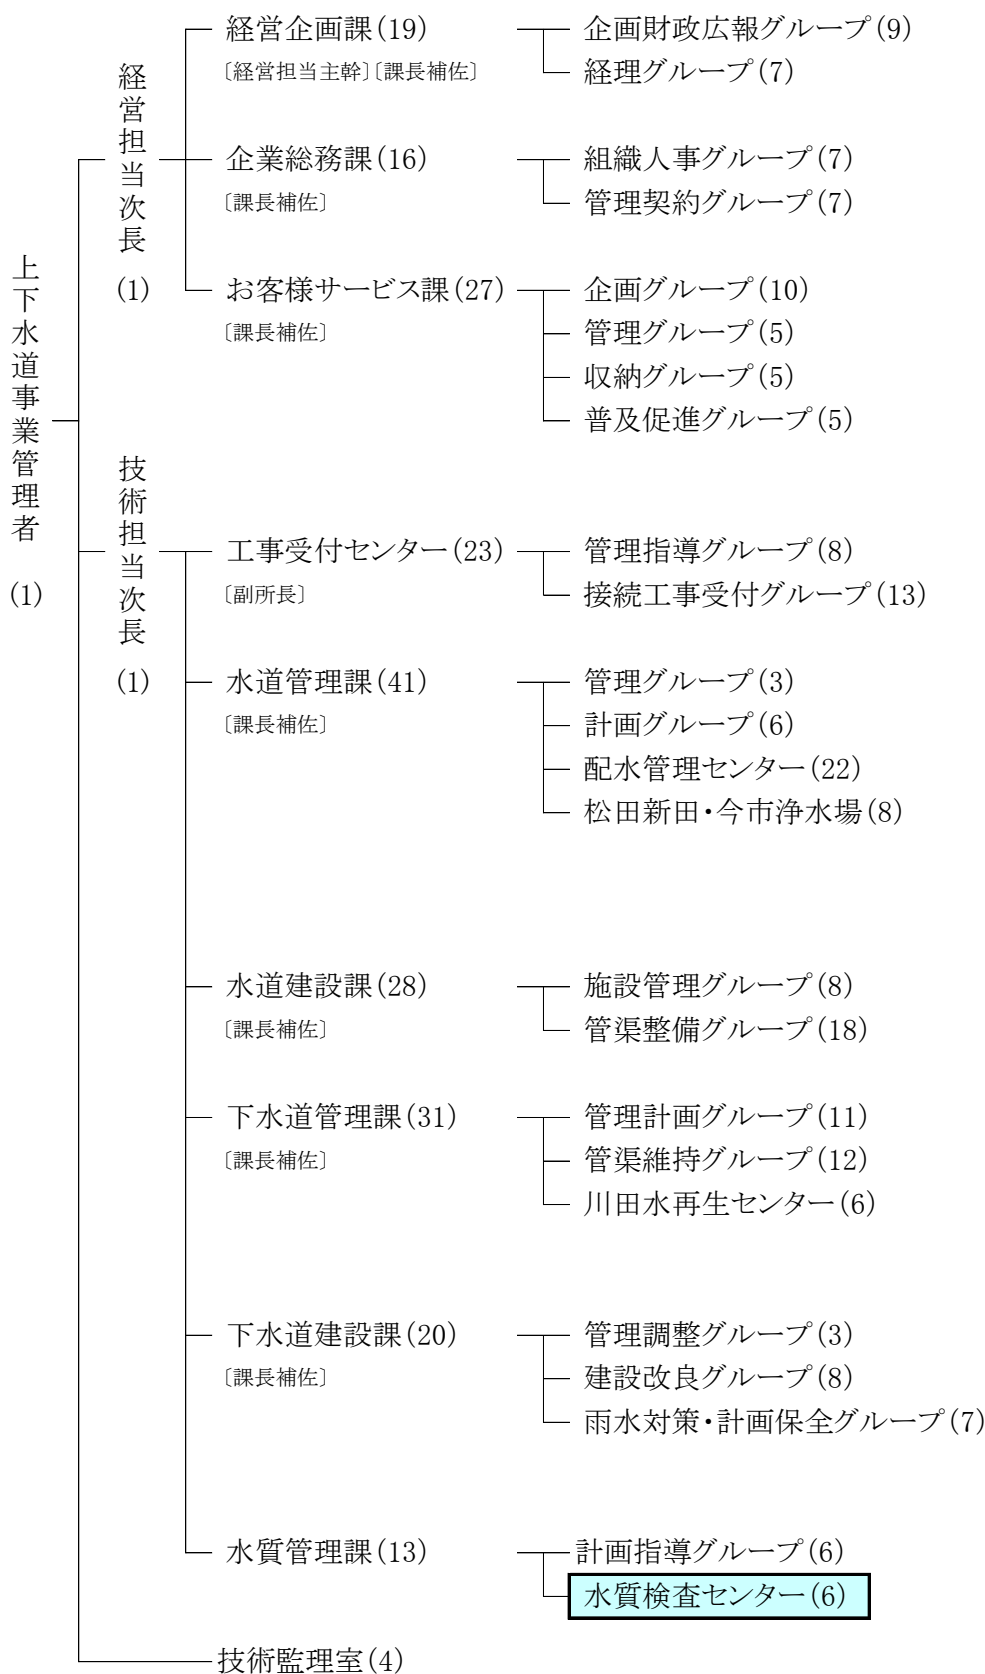

計 225人

※1 ()内数字は職員数

※2 配水管理センター、松田新田浄水場、川田水再生センターの職員数には、主幹(場長、所長)を含む。

※3 短時間再任用職員及び会計年度職員は含まない。

令和 5 年度 水道水質年報（第 3 9 集）

令和 7 年 2 月発行
編集発行 宇都宮市上下水道局 水質管理課 水質検査センター
〒321-0402
栃木県宇都宮市今里町1188-2
TEL 028(674)1399
FAX 028(674)2259



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

（表紙，裏表紙を除く）