

宇都宮市消防局アポロキャップ 仕様書


1 型式 キャップ型

角ワイド型

前中心に「消防マーク」、底に「月桂樹」を刺繍で入れる。(色・デザインは別紙)

2 使用材料

- (1) 表生地 フーパイ紡織 梅花メッシュ 92Z 紺(M-18)
- (2) 裏生地 #838 (前裏を補強すること)、トリコットのり付き 黒
(裏を補強すること)
- (3) 底表生地 本体と共生地
- (4) サンド生地 M-2000(G-11・オレンジ)
- (5) 底裏生地 本体と共生地
- (6) 底 芯 黒 ポリエチレン 2.5mm厚 Y 芯
- (7) テープ テترون 黒
- (8) 穴かがり 同色の天穴 6 個 9mm
- (9) 底内ぐり T/C ブロード 黒 (解れを防止すること 別紙参照)
- (10) アジャスター YKK 製 プラスチック 黒
- (11) 汗止 フィールドセンサー巾 4 c m (吸汗速乾素材) 黒
中芯有り 裏 ポケットメッシュ黒
- (12) 天釦 芯プラスチック 共生地で包む。
- (13) 前立て #7509 ナイロン 100%
- (14) 片布

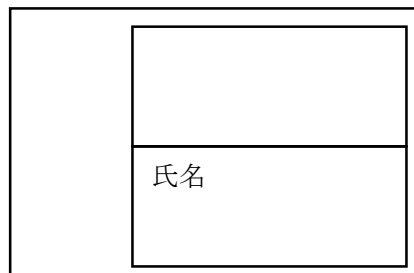

3 仕様

- (1) レンゲ 6 枚上方に穴かがりを入れる。
- (2) 角ワイド型前身 1 枚とレンゲ 6 枚を縫い合わせ前立てを付ける。
- (3) 全ての縫目をテープで包む。
- (4) 底は表・裏共に共生地で底芯を包み、ミシンで 2 本ステッチを入れる。
- (5) 後方に縦幅 1.5 c m のベルトを本体と共生地で作し、アジャスターの一方を取り付け、一方を帽子本体に取り付ける。
- (6) 天釦を天井部分に穴をあけ打ち込む。

4 寸法 単位 (c m)

S	M	L	LL	3L
54～56	56～58	58～60	60～62	62～64

※上記寸法以外は、別寸にて縫製する。

5 その他

(1) 試作品の提出

縫製にあたり、あらかじめ試作品を提出し、当局の検査を受け後、量産にかかること。

(2) 品質管理

この、アプロキャップは十分に品質管理を行った材料及び付属品を用いた、仕上がりが優美な製品であること。受注者は、納入前に自主検査を行うとともに、製作工程上の品質管理の適正を図ること。

(3) 担保期間

納入後 1 年以内に瑕疵が発見された場合、業者は当局と相談の上、取り替え補修その他の処置を講じなければならない。

(4) 納入期限

令和 9 年 3 月 3 1 日


(5) 数量 6 9 個（各サイズ数量は別紙）

(6) 梱包

各人ごとに梱包する。

(7) 納入場所

当局の指定する場所へ納入する。

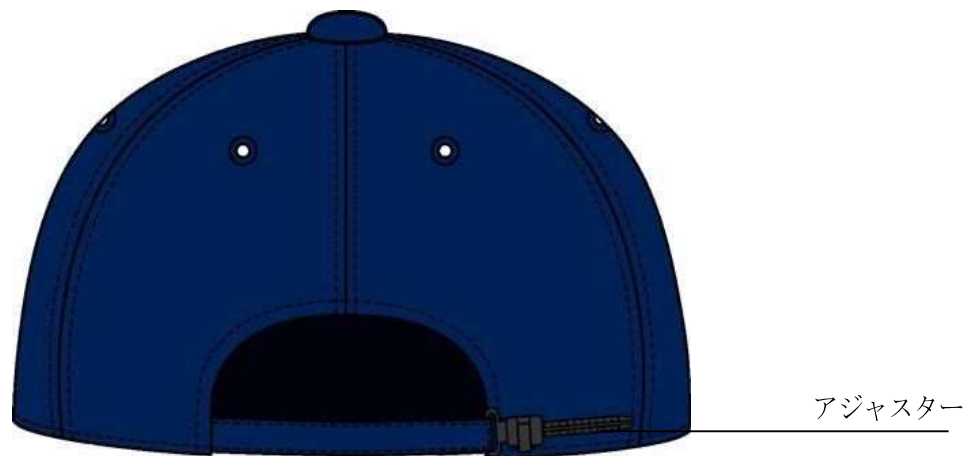

仕 様 書

1 品 名 消防吏員アポロキャップ

2 規 格 別紙のとおり

3 数 量

	S	M	L	L L	3 L	計
消防局		11	11	10		32
中央署		1	9	2		12
東署	1	3	1	2		7
西署		2	4	2		8
南署		2	5	3		10
計	1	19	30	19		69

4 納入場所

- ・宇都宮市大曾2丁目2番21号 宇都宮市消防局総務課
- ・宇都宮市中今泉5丁目37番16号 宇都宮市東消防署
- ・宇都宮市鶴田2丁目21番7号 宇都宮市西消防署
- ・宇都宮市宮の内1丁目174番地8 宇都宮市南消防署

5 納入期限 令和9年3月31日（水）

6 適用 本仕様書は、宇都宮市（以下「甲」という。）が契約の相手（以下「乙」という。）から購入する消防吏員アポロキャップについて適用する。

7 契約方法

本件は総額契約とし、見積書には、合計個数あたりの金額を記入すること。

8 検 収

本仕様書と適合及び完納届の提出をもって検収とする。

9 提出書類

乙は、納品後速やかに完納届を提出すること。

10 疑義

本仕様書に明記されていない事項が発生した場合は、本市担当者と協議のうえ決定し、責任をもって対処するものとする。