

浄化槽を適正に 維持管理しましょう

浄化槽をお使いの方(浄化槽管理者)は**適正に維持管理することが義務付け**られており、以下の3つを行っていただく必要があります。

① 契約した保守点検業者による保守点検 (年3～4回)

- ・機能の確認
- ・消毒剤の補給



② 契約した清掃業者による清掃 (年1回)

- ・汚泥のくみ取り
- ・槽内等の洗浄



③ 検査機関による法定検査 (年1回)

- ・定期的な水質検査



市に登録のある浄化槽保守点検業者と契約して、①「保守点検」②「清掃」③「法定検査」のすべてを行ってください。
詳細は下記問い合わせ先、または浄化槽の維持管理等について契約をしている浄化槽保守点検業者にお問い合わせください。

お問い合わせ先

水質管理課 計画指導グループ TEL 633-2001

補助制度を利用して 合併処理浄化槽に 入れ替えましょう

故障や劣化等により処理能力が低くなった単独処理浄化槽をそのまま使用すると、環境・衛生面で悪影響がでます。

単独処理浄化槽や くみ取りトイレの場合

台所や風呂などで使われた生活雑排水が適正処理されずにそのまま放流され、河川などの水質に悪影響があります。
また、周辺への環境・衛生面で水質悪化や臭いが発生するなどの可能性があります。



合併処理浄化槽の場合

し尿のほか、台所や風呂などで使われた生活雑排水が適正処理されることにより、良好な水質の処理水が河川などに放流されます。
周辺への環境・衛生面で水質悪化や臭いの発生が軽減されます。

- ・補助金の申請方法や対象地区、条件、補助対象金額など、詳細は下記にお問い合わせください。
- ・工事着手後は補助対象になりません。必ず事前相談のうえ、工事前に補助申請をしてください。



おいて! 水道ほうや

下水道に接続編



必ず下水道に接続しなければならないの?

公共下水道が整備された地域に住んでいる人は、
下水道に接続することが下水道法で定められているよ!

A

■ 浄化槽を使用している場合

速やかに接続する必要があります。

■ くみ取りトイレの場合

3年以内に水洗トイレに改造して接続する必要があります。



下水道に接続すると…?

川がきれいになるよ!
まちが清潔になり、悪臭もしなくなるし、
くみ取りの費用や浄化槽の維持管理が
不要になるんだ!



お問い合わせ先

お客さまサービス課 普及促進グループ TEL 633-3127

安全・安心でおいしい水道水をご利用ください!

- ◆水道にご加入いただくと
- ◆水道への早期加入をお願いします。

…水質管理された安全でおいしい水道水が利用できます。
…水道が使える地域で、まだ水道に加入していないお宅へ職員が戸別訪問し、水道への加入をご案内しています。(訪問する職員は身分証を携帯しています。)


お問い合わせ先

お客さまサービス課 普及促進グループ TEL 633-3127

上下水道局の水環境保全の取組

安全安心な水道水をお届けするために、上下水道局では、水源と河川などの水環境保全の取組を行っています。

〈水源における水環境保全の取組〉

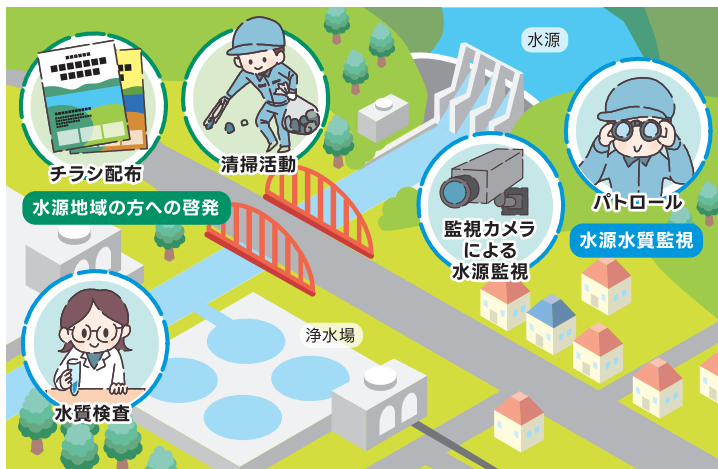

宇都宮の水系


鬼怒川：松田新田浄水場、板戸配水場

大谷川：今市浄水場

地下水：白沢浄水場、今里浄水場、謡辻浄水場

- ・水系ごとに水質検査を実施し、水質を監視しています。
- ・安全安心な水道水には、水源が良好な状態であり続けることが重要です。

1つ1つの取組のおかげで
水環境が守られているんだね！



〈下水道における水環境保全の取組〉



下水道においては、

- ①「下水の出発点から水再生センターまで」
 - ②「水再生センターから河川まで」
- に大きく分けて水をきれいに保つ取組をしています。

- ① 「下水の出発点から水再生センターまで」の取組
下水が生じる工場や事業所へ立入検査を行い、排水によって下水道や水再生センターの機能に悪影響がないように監視しています。
- ② 「水再生センターから河川まで」の取組
定期的に水再生センターの放流水や河川の水質検査を行い、水再生センターで下水が適切に処理され、河川の水が良好かも確認しています。

お問い合わせ先 水質管理課 計画指導グループ TEL 633-2001

グリーストラップをキレイに保ちましょう！

飲食店の皆さまへ

“グリーストラップ”は、お店の一部です。キレイに保ちましょう！




最後の槽に
油が溜まる前に、
2槽目までの
油とごみを回収しよう！

お問い合わせ先 水質管理課 計画指導グループ TEL 633-2001



グリーストラップ清掃前

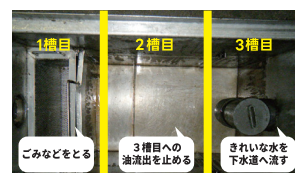


グリーストラップ清掃後

- ① バスケットの清掃は毎日1回行いましょう。
- ② 上にたまる油脂分は、少なくとも1週間に1回除去しましょう。
- ③ 底にたまるごみ等は、少なくとも1ヶ月に1回除去しましょう。
- ④ トラップ内部は2ヶ月から3ヶ月に1回清掃しましょう。



灯油漏れに注意！

地面に灯油がこぼれると、地中の水道管まで染み込み、水道水が油臭くなることがあります。灯油がこぼれたときは、すぐにその部分の土を入れ替えることをおすすめします。

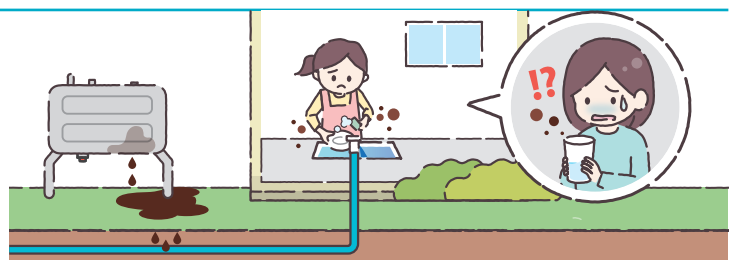

お問い合わせ先 水質管理課 水質検査センター TEL 674-1399